

## WH25

Libretto di installazione

Questo libretto di installazione è composto da 24 pagine.

Italiano

SERRANDA TAGLIAFUOCO

SERIE CIRCOLARE WH25 - 500 Pa

Cert. N° 1812-CPR-1023 EN 15650



\*1MUBWH25IT-LIND\* rev 20-10



www.lindab.com - Le serrande tagliafuoco sono prodotte da MP3 Srl [www.mp3-italia.it](http://www.mp3-italia.it)  
Ulteriori informazioni disponibili sul manuale tecnico.

Poiché il produttore è costantemente impegnato nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.



# GENERALITÀ

■ Classificazione di resistenza al fuoco secondo EN 13501-3:2009

		EI 120 S (500 Pa)	EI 90 S (500 Pa)	EI 60 S (500 Pa)	EI 30 S (500 Pa)
Installazione in parete rigida verticale EI 120 S					
Parete rigida	Spessore minimo parete 100 mm Densità minima parete 550 kg/m <sup>3</sup> Sigillatura in malta o stucco di gesso ve (i↔o)	W	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315
	Installazione in parete rigida verticale EI 90 S				
Parete rigida	Spessore minimo parete 100 mm Densità minima parete 550 kg/m <sup>3</sup> Sigillatura in cartongesso e lana di roccia densità 100 kg/m <sup>3</sup> ve (i↔o)	D	-	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315
	Installazione in parete leggera verticale (cartongesso) EI 60 S				
Parete leggera	Spessore minimo parete 100 mm Densità lana di roccia parete fino a 80 kg/m <sup>3</sup> (opzionale) Sigillatura in cartongesso e lana di roccia densità 80 kg/m <sup>3</sup> ve (i↔o)	D	-	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315
	Installazione in parete leggera verticale (cartongesso) EI 90 S				
Parete leggera	Spessore minimo parete 100 mm Densità lana di roccia parete fino a 80 kg/m <sup>3</sup> (opzionale) Sigillatura in cartongesso e lana di roccia densità 100 kg/m <sup>3</sup> ve (i↔o)	D	-	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315
	Installazione in parete leggera verticale (cartongesso) EI 120 S				
Parete leggera	Spessore minimo parete 100 mm Densità lana di roccia parete fino a 80 kg/m <sup>3</sup> (opzionale) Sigillatura in malta o stucco di gesso ve (i↔o)	W	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315
	Installazione in parete leggera verticale (blocchi di gesso pieno) EI 90 S				
Parete leggera	Spessore minimo parete 70 mm Densità minima parete 995 kg/m <sup>3</sup> Sigillatura in stucco di gesso ve (i↔o)	W	-	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315
	Installazione in parete leggera verticale (blocchi di gesso pieno) EI 120 S				
Solaio	Spessore minimo parete 100 mm Densità minima parete 995 kg/m <sup>3</sup> Sigillatura in stucco di gesso ve (i↔o)	W	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315
	Installazione entro solaio EI 90 S				
Solaio	Spessore minimo solaio 100 mm Densità minima solaio 650 kg/m <sup>3</sup> Sigillatura in malta ho (i↔o)	W	-	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315
	Installazione entro solaio EI 120 S				
Solaio	Spessore minimo solaio 150 mm Densità minima solaio 650 kg/m <sup>3</sup> Sigillatura in malta ho (i↔o)	W	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315

∅ è il diametro nominale minimo e massimo delle serrande tagliafuoco espresso in mm

ve Installazione verticale

ho Installazione orizzontale

(i↔o) Provenienza del fuoco indifferente

Pa Pascal di depressione

E Integrità

I Isolamento termico

S Tenuta ai fumi

W Sigillatura con leganti

D Sigillatura a secco

Cert. N° 1812-CPR-1023 EN 15650


		EI 120 S (300 Pa)	EI 90 S (300 Pa)	EI 60 S (300 Pa)	EI 30 S (300 Pa)
Installazione in parete rigida verticale con sigillatura Weichschott EI 120 S					
Parete rigida	Spessore minimo parete 100 mm Densità minima parete 550 kg/m <sup>3</sup> Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica ve (↔→o)	W Ø min 100 max 315	Ø min 100 max 315	Ø min 100 max 315	Ø min 100 max 315
	Distanza minima consentita tra 2 serrande	200 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Installazione in parete leggera verticale (cartongesso) con sigillatura Weichschott EI 120 S					
Parete leggera	Spessore minimo parete 100 mm Densità lana di roccia parete fino a 80 kg/m <sup>3</sup> (opzionale) Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica ve (↔→o)	W Ø min 100 max 315	Ø min 100 max 315	Ø min 100 max 315	Ø min 100 max 315
	Distanza minima consentita tra 2 serrande	200 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Installazione in parete leggera verticale (blocchi di gesso pieno) con sigillatura Weichschott EI 120 S					
Parete leggera	Spessore minimo parete 100 mm Densità minima parete 995 kg/m <sup>3</sup> Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica ve (↔→o)	W Ø min 100 max 315	Ø min 100 max 315	Ø min 100 max 315	Ø min 100 max 315
	Distanza minima consentita tra 2 serrande	200 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Installazione entro solaio con sigillatura Weichschott EI 90 S					
Solaio	Spessore minimo solaio 150 mm Densità minima solaio 650 kg/m <sup>3</sup> Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica ho (↔→o)	W -	Ø min 100 max 315	Ø min 100 max 315	Ø min 100 max 315
	Distanza minima consentita tra 2 serrande	-	200 mm	200 mm	200 mm

■ Installazioni lontano da supporto di costruzione


		EI 120 S (300 Pa)	EI 90 S (500 Pa)	EI 60 S (500 Pa)	EI 30 S (500 Pa)	
Parete rigida	Installazione lontano dalla parete rigida verticale EI 120 S					
	Spessore minimo parete 100 mm Densità minima parete 550 kg/m <sup>3</sup> Sigillatura in malta o stucco di gesso ve (↔→)	W	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315
	Installazione lontano dalla parete rigida verticale con sigillatura Weichschott EI 120 S					
	Spessore minimo parete 100 mm Densità minima parete 550 kg/m <sup>3</sup> Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica ve (↔→)	D	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315
Parete leggera	Installazione lontano dalla parete leggera verticale (cartongesso) EI 120 S					
	Spessore minimo parete 100 mm Densità lana di roccia parete fino a 100 kg/m <sup>3</sup> (opzionale) Sigillatura in cartongesso e lana di roccia densità 100 kg/m <sup>3</sup> o malta o stucco di gesso ve (↔→)	D/W	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315
	Installazione lontano dalla parete leggera verticale (cartongesso) con sigillatura Weichschott EI 120 S					
	Spessore minimo parete 100 mm Densità lana di roccia parete fino a 100 kg/m <sup>3</sup> (opzionale) Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica ve (↔→)	D	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315
	Installazione lontano dalla parete leggera verticale (blocchi di gesso pieno) EI 120 S					
	Spessore minimo parete 100 mm Densità minima parete 995 kg/m <sup>3</sup> Sigillatura in malta o stucco di gesso ve (↔→)	W	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315
Solaio	Installazione lontano dalla parete leggera verticale (blocchi di gesso pieno) con sigillatura Weichschott EI 120 S					
	Spessore minimo parete 100 mm Densità minima parete 995 kg/m <sup>3</sup> Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica ve (↔→)	D	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315
	Installazione lontano dal solaio EI 120 S					
	Spessore minimo solaio 150 mm Densità minima solaio 650 kg/m <sup>3</sup> Sigillatura in malta o stucco di gesso ho (↔→)	W	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315
Solaio	Installazione lontano dal solaio EI 90 S					
	Spessore minimo solaio 100 mm Densità minima solaio 650 kg/m <sup>3</sup> Sigillatura in malta o stucco di gesso ho (↔→)	W	-	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315

■ Installazioni in parete leggera verticale (cavedio)

			EI 90 S (300 Pa)	EI 60 S (300 Pa)	EI 30 S (300 Pa)
Parete leggera	Installazione in parete leggera verticale (cavedio) EI 90 S				
	Spessore minimo parete 90 mm Sigillatura in cartongesso e malta o stucco di gesso ve (↔→)	W	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315	∅ min 100 max 315

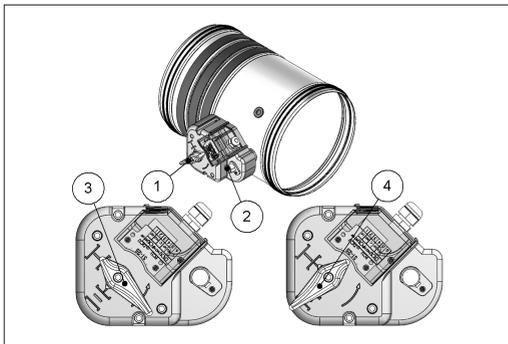

**Manuale compact**

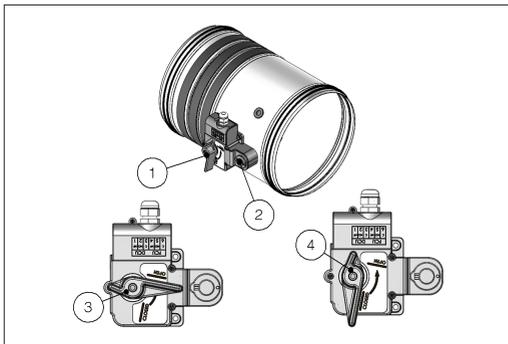

1. Leva di apertura manuale
2. Pulsante di chiusura manuale
3. Posizione leva quando la pala è aperta
4. Posizione leva quando la pala è chiusa

#### Modalità di chiusura pala

Chiusura automatica con termofusibile.

Il meccanismo di comando è dotato di un elemento termosensibile che chiude automaticamente la pala quando la temperatura nel canale supera il valore di 70 °C (o 95 °C per la versione con fusibile a 95 °C).

È possibile chiudere la serranda manualmente premendo il pulsante indicato.

#### Modalità di apertura pala

Accertarsi che la serranda sia aperta prima dell'avvio dell'impianto di ventilazione altrimenti c'è il rischio di malfunzionamento del prodotto.

Nel caso di serranda chiusa per azione manuale sul pulsante, è possibile l'apertura manuale ruotando la leva di apertura in senso antiorario.

Nel caso di serranda chiusa per intervento dell'elemento termosensibile è possibile l'apertura manuale ruotando la leva di apertura in senso antiorario dopo aver sostituito l'elemento termosensibile.

#### Microinterruttori di posizione

A richiesta la serranda può essere equipaggiata con microinterruttori di posizione (optional S2) che segnalano la posizione della pala (aperta o chiusa). Vedere paragrafo Collegamenti elettrici per maggiori dettagli.

#### Comando di chiusura da remoto

Non disponibile.


#### Temperatura di taratura elemento termosensibile per chiusura automatica

- 70 °C±7 °C (Standard)
- 95 °C±9 °C (Su richiesta).

**ATTENZIONE: il meccanismo compact non è intercambiabile con altre tipologie di meccanismi a riarmo manuale.**

#### ■ Manuale con magneti

1. Leva di apertura manuale
2. Pulsante di chiusura manuale
3. Posizione leva quando la pala è aperta
4. Posizione leva quando la pala è chiusa

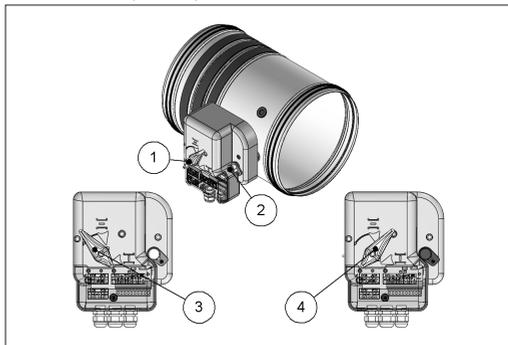

#### Modalità di chiusura pala

Chiusura automatica con termofusibile.

Il meccanismo di comando è dotato di un elemento termosensibile che chiude automaticamente la pala quando la temperatura nel canale supera il valore di 70 °C (o 95 °C per la versione con fusibile a 95 °C).

È possibile chiudere la serranda manualmente premendo il pulsante indicato.

È possibile chiudere la serranda da remoto.

Il meccanismo della versione con comando manuale con magneti è dotato di un elettromagnete che in caso di interruzione di corrente (versione con magneti ad interruzione) o in caso di fornitura di corrente (versione con magneti ad immissione) comanda la chiusura della pala.

#### Modalità di apertura pala

Accertarsi che la serranda sia aperta prima dell'avvio dell'impianto di ventilazione altrimenti c'è il rischio di malfunzionamento del prodotto.

Nel caso di serranda chiusa per azione manuale sul pulsante o da remoto tramite elettromagnete, è possibile l'apertura manuale ruotando la leva di apertura in senso antiorario.

Nel caso di serranda chiusa per intervento dell'elemento termosensibile è possibile l'apertura manuale ruotando la leva di apertura in senso antiorario dopo aver sostituito l'elemento termosensibile.

#### Microinterruttori di posizione

Si raccomanda di equipaggiare sempre la serranda con microinterruttori di posizione (optional S2) che segnalano la posizione della pala (aperta o chiusa). Vedere paragrafo Collegamenti elettrici per maggiori dettagli.

#### Comando di chiusura da remoto


Tramite elettromagnete ad immissione o ad interruzione di corrente.

#### Temperatura di taratura elemento termosensibile per chiusura automatica

- 70 °C±7 °C (Standard)
- 95 °C±9 °C (Su richiesta).

#### ■ Versione motorizzata Belimo

1. Interruttore di chiusura manuale
2. Manovella di apertura manuale
3. Indicatore di posizione
4. Leva di bloccaggio pala

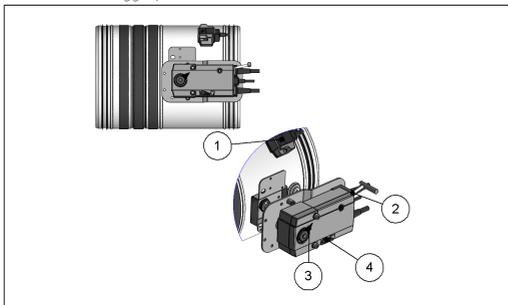

#### Modalità di chiusura pala

Chiusura automatica con termofusibile.

Il meccanismo di comando WH25VPB/DPB è dotato di un elemento termosensibile che chiude automaticamente la pala quando la temperatura nel canale o in ambiente supera il valore di 72 °C (o 95 °C per la versione con fusibile a 95 °C).

Per chiudere la serranda quando il motore è alimentato agire sull'interruttore posizionato sul sensore di temperatura oppure togliere l'alimentazione.

#### Modalità di apertura pala

Accertarsi che la serranda sia aperta prima dell'avvio dell'impianto di ventilazione altrimenti c'è il rischio di malfunzionamento del prodotto.

Per aprire la serranda con il servomotore elettrico, fornire alimentazione al motore. Vedere paragrafo Collegamenti elettrici per maggiori dettagli.

Per aprire manualmente la serranda utilizzare la manovella in dotazione agendo delicatamente in senso orario fino a portare l'indicatore alla posizione 90°. Per fermare la pala in posizione aperta operare sulla leva indicata in figura.

Durante l'apertura manuale della pala il motore non deve essere alimentato elettricamente.

#### Microinterruttori di posizione

Le versioni motorizzate sono dotate di due microinterruttori di serie per segnalare la posizione della pala (aperta o chiusa). Vedere paragrafo Collegamenti elettrici per maggiori dettagli.

#### Comando di chiusura da remoto

Se viene interrotta la fornitura di corrente al motore la pala si chiude.


#### Temperatura di taratura elemento termosensibile per chiusura automatica

72 °C±7 °C (Standard)

95 °C±9 °C (Su richiesta).

#### ■ Versione motorizzata Siemens

1. Interruttore di chiusura manuale
2. Manovella di apertura manuale
3. Cacciavite
4. Indicatore di posizione

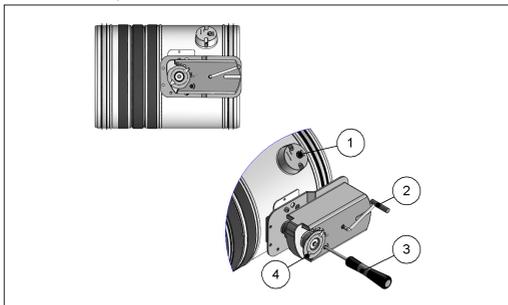

#### Modalità di chiusura pala

Chiusura automatica con termofusibile.

Il meccanismo di comando è dotato di un elemento termosensibile che chiude automaticamente la pala quando la temperatura nel canale o in ambiente supera il valore di 72 °C (o 95 °C per la versione con fusibile a 95 °C).

Per chiudere la serranda quando il motore è alimentato agire sull'interruttore posizionato sul sensore di temperatura oppure togliere l'alimentazione.

#### Modalità di apertura pala

Accertarsi che la serranda sia aperta prima dell'avvio dell'impianto di ventilazione altrimenti c'è il rischio di malfunzionamento del prodotto.

Per aprire la serranda con il servomotore elettrico, fornire alimentazione al motore. Vedere paragrafo Collegamenti elettrici per maggiori dettagli.

Per aprire manualmente la serranda utilizzare la manovella in dotazione agendo delicatamente in senso antiorario fino a portare l'indicatore alla posizione 90°. Per fermare la pala in posizione aperta ruotare con un cacciavite la vite indicata in figura in senso antiorario. Durante l'apertura manuale della pala il motore non deve essere alimentato elettricamente.

#### Microinterruttori di posizione

Le versioni motorizzate sono dotate di due microinterruttori di serie per segnalare la posizione della pala (aperta o chiusa). Vedere paragrafo Collegamenti elettrici per maggiori dettagli.

#### Comando di chiusura da remoto

Se viene interrotta la fornitura di corrente al motore la pala si chiude.

#### Temperatura di taratura elemento termosensibile per chiusura automatica

72 °C±7 °C (Standard)

95 °C±9 °C (Su richiesta).

## COLLEGAMENTI ELETTRICI


#### ■ Connessioni elettriche

I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ed addestrato.


Staccare l'alimentazione prima di intraprendere qualsiasi attività riguardante le parti elettriche ed accertarsi inoltre che essa non possa essere ripristinata né casualmente né accidentalmente.

#### ■ Manuale e manuale compact

#### Scheda elettronica S1-25 (optional S2) per microinterruttori di posizione pala (manuale)

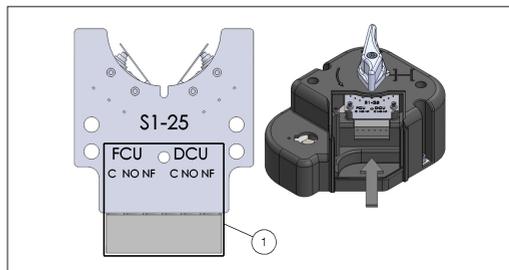

**Scheda elettronica S1-25-B (optional S2) per microinterruttori di posizione pala (manuale compact)**

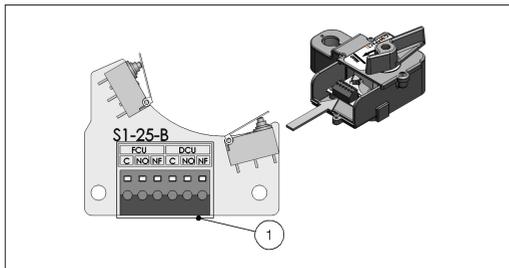


- 1 Contatti microinterruttori di posizione pala  
 FCU Contatto serranda chiusa  
 DCU Contatto serranda aperta  
 NO Normalmente aperto  
 C Comune  
 NF Normalmente chiuso


■ Manuale con magnete - Versione MR/MI (alimentazione magnete a 24 V DC/48 V DC attraverso scheda S0-25)

**Scheda elettronica S0-25 per alimentazione magnete in 24VDC 48V DC. Microinterruttori di posizione pala inclusi**

- 1 Contatti microinterruttori di posizione pala  
 2 Contatti per alimentazione magnete. Alimentazione a 24 V DC o 48 V DC. Rispettare la polarità per magnete ad immissione  
 MAG Alimentazione magnete  
 FCU Contatto serranda chiusa  
 DCU Contatto serranda aperta  
 NO Normalmente aperto  
 C Comune  
 NF Normalmente chiuso

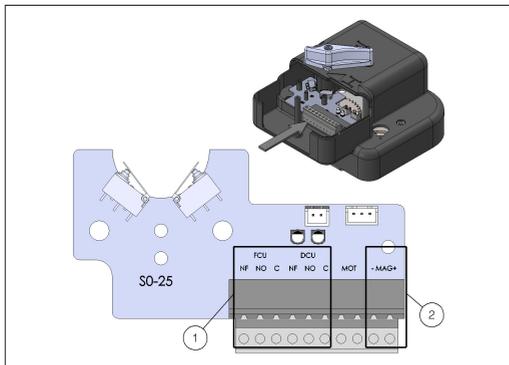

■ Posizione dei microinterruttori di posizione per comando manuale e manuale con magnete

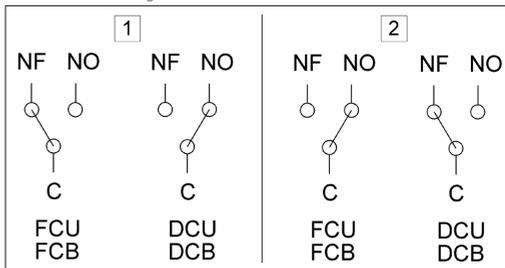


1. La pala della serranda tagliafuoco è aperta (il flusso d'aria è consentito)  
 2. La pala della serranda tagliafuoco è chiusa (il flusso d'aria non è consentito)

- FCU Contatto serranda chiusa  
 DCU Contatto serranda aperta  
 NO Normalmente aperto  
 C Comune  
 NF Normalmente chiuso

■ Versione motorizzata


**Motori Belimo:**

BFL24T, BFN24T, BF24T, BFL230T, BFN230T, BF230T.

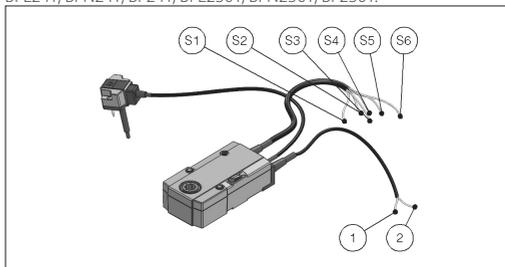


**Motori Siemens:**

GRA126, GNA126, GGA126.

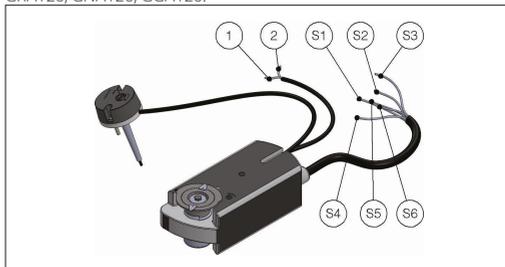

**Motori Siemens:**

GRA326, GNA326, GGA326.

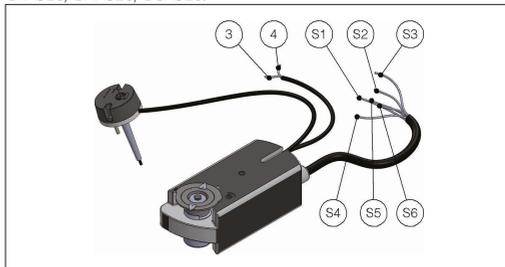

### Collegamento elettrico serrande motorizzate

Per collegare le serrande all'impianto procedere come segue:

- Verificare che tensione e frequenza di alimentazione corrispondano a quelli previsti per il servomotore (vedere la targhetta tecnica);
- Eseguire i collegamenti secondo lo schema seguente.

### Posizione dei microinterruttori di posizione per versione motorizzata

Alimentazione 24V AC/DC

/- Negativo (corrente continua) o neutro (corrente alternata) cavo colore nero

~/+ Positivo (corrente continua) o fase (corrente alternata) cavo colore rosso

Alimentazione 230V AC

N Neutro cavo colore blu

L Fase cavo colore marrone

Contatti di posizione

S1 Comune micro interruttore serranda chiusa


S2 Normalmente chiuso micro interruttore serranda chiusa

S3 Normalmente aperto micro interruttore serranda chiusa

S4 Comune micro interruttore serranda aperta

S5 Normalmente chiuso micro interruttore serranda aperta

S6 Normalmente aperto micro interruttore serranda aperta

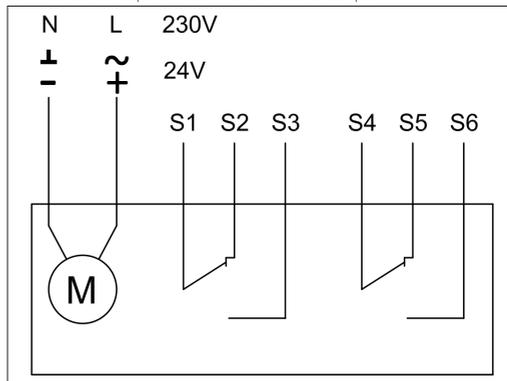


### Specifiche elettriche

	Manuale e manuale compact	Manuale con magneti Versione motorizzata Belimo Versione motorizzata Siemens
Tensione di alimentazione e Potenza assorbita		<p>Magnete (WH25MR/MI): 24/48 V DC (commutazione automatica tensione su scheda elettronica S0-25 per magnete 24 V)</p> <p>Magnete ad interruzione di corrente (MR): P = 1,6 W</p> <p>Magnete ad immissione di corrente (MI): P = 3,4 W</p> <p>Motore 24 V AC/DC (WH25VSB): Belimo BFL24T In apertura: 2,5 W In stand-by: 0,8 W</p> <p>Motore 230 V AC (WH25DSB): Belimo BFL230T In apertura: 3,5 W In stand-by: 1,1 W</p> <p>Motore 24 V AC/DC (WH25VSS): Siemens GRA126 In apertura: 3,5 W In stand-by: 2 W</p> <p>Motore 230 V AC (WH25DSS): Siemens GRA326 In apertura: 4,5 W In stand-by: 3,5 W</p>
Contatti di posizione	Versione a riarmo manuale: 12 V DC / 2 A 125 V AC / 0,1 A	Versione a riarmo motorizzato: Siemens: AC 24 V...230 V / 6 (2) A Belimo: DC 5 V...AC 250 V / 1 mA...3 A (0,5 A)
Tempo di chiusura pala	Molla: 1 s	Motore: < 30 s
Grado di protezione	IP42	IP42 VERSIONE MAGNETICA IP54 VERSIONE MOTORIZZATA

# DATI TECNICI

## ■ Disegno dimensionale

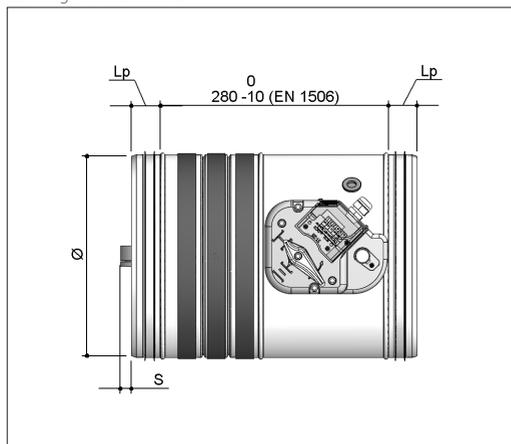

Ø	mm	100	125	140	150	160	180
S esposizione pala	mm	0	0	0	0	0	0
Lp	mm	35	35	35	35	35	35
Ø	mm	200	224	250	280	300	315
S esposizione pala	mm	0	4	17	32	42	50
Lp	mm	35	35	35	35	35	35

Lp Lunghezza di sovrapposizione tra serranda tagliafuoco e canale

## MANUTENZIONE E CONTROLLI

Le serrande tagliafuoco e i meccanismi di azionamento non richiedono manutenzione ordinaria.

Le operazioni di manutenzione straordinaria (riparazioni) e di controllo periodico sono responsabilità del gestore del sistema di ventilazione.

Si raccomanda di lasciare sufficiente spazio (circa 200mm) per l'utilizzo o la sostituzione del meccanismo di comando o per la manutenzione. Prevedere anche gli spazi necessari per rimuovere il canale di ventilazione dalla serranda in caso di necessità.

Si raccomanda di prevedere porte di ispezione da entrambi i lati dei canali a cui è collegata la serranda tagliafuoco.

La realizzazione di un piano di controllo periodico consente di garantire l'efficienza e la funzionalità delle serrande tagliafuoco ai fini della sicurezza antincendio dell'edificio.

### ■ Controllo periodico e pulizia

Il controllo periodico deve essere eseguito in conformità con quanto prescritto dalla legislazione o dal regolamento di edificio o da altre regolamentazioni locali.

In assenza di prescrizioni (o a loro complemento), in conformità con il punto 8.3 della norma EN 15650, si raccomanda di svolgere ad intervalli di non più di 12 mesi i seguenti controlli:

- Controllare l'assenza di danni al cablaggio elettrico del servomotore (se applicabile);
- Controllare l'assenza di danni al cablaggio degli interruttori di fine corsa (se applicabile);
- Controllare la pulizia della serranda, pulire dove necessario;
- Controllare la condizione della pala di chiusura e della sigillatura, riparare ed annotare se necessario;

- Controllare la corretta apertura e chiusura della serranda tagliafuoco operando manualmente secondo le istruzioni riportate nel manuale tecnico della serranda tagliafuoco;
- Controllare il funzionamento di apertura e di chiusura della serranda comandati dal sistema di allarme all'incendio (se presente);
- Controllare il funzionamento degli interruttori di fine corsa in stato di aperto e chiuso, regolare e annotare se necessario;
- Controllare che la serranda eserciti la sua funzione come parte del sistema di controllo (se presente) o di allarme all'incendio;
- Controllare che la serranda venga lasciata nella sua posizione abituale di esercizio, solitamente corrispondente alla posizione aperta.

### ■ Riparazione

Per motivi di sicurezza, i lavori di riparazione che riguardano componenti antincendio devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

Possono essere utilizzati solo componenti di ricambio originali forniti dal costruttore della serranda tagliafuoco.

Dopo ogni riparazione deve essere eseguito un test funzionale.

Al termine delle operazioni di controllo, di pulizia o di riparazione verificare che la serranda si trovi nella posizione di normale funzionamento.

Mantenere registrazione di tutte le attività di controllo e riparazione, le eventuali problematiche riscontrate e la loro risoluzione.

Questa prassi anche quando non obbligatoria, è molto utile nella pratica.

### ■ Smaltimento

Lo smaltimento in caso di rottamazione va eseguito in conformità con la legislazione nazionale. Per le parti elettriche ed elettroniche riferire inoltre alla Direttiva 2011/65/UE.


## INSTALLAZIONE

Le quote presenti nelle immagini sono espresse in millimetri.

Si raccomanda di effettuare un test funzionale prima dell'installazione per escludere danni da trasporto e subito dopo l'installazione per escludere danni involontari sul prodotto e interferenze con i componenti di montaggio.


■ Staffe di posizionamento prima del fissaggio

1. Staffe di posizionamento

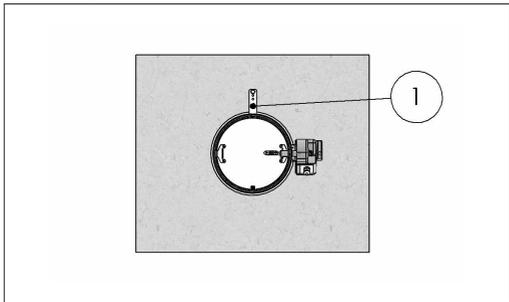

■ Posizionamento asse rotazione pala

La serranda può essere posizionata con l'asse di rotazione della pala orizzontale o verticale o inclinato di qualsiasi angolo.

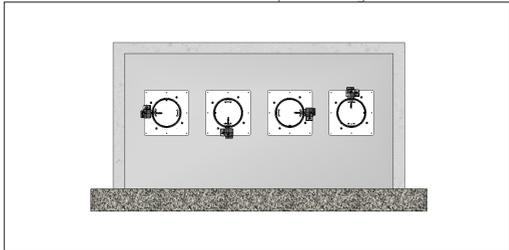

■ Montaggio di giunti flessibili per la compensazione della dilatazione dei condotti di ventilazione

**ATTENZIONE: le seguenti indicazioni vanno considerate vincolanti esclusivamente nel caso in cui nella nazione nella quale le serrande tagliafuoco vengono installate la legislazione o la normativa locale impongano l'uso di giunti flessibili.**

I giunti flessibili compensano eventuali dilatazioni termiche del canale e flessioni della parete in caso di incendio.

I giunti flessibili hanno lo scopo di limitare le sollecitazioni sulla serranda tagliafuoco da elementi esterni in caso di incendio e mantenere la classe di resistenza al fuoco.

In generale è sempre appropriato l'uso di giunti flessibili per le seguenti installazioni:

- pareti leggere;
- sigillatura in lana di roccia e cartongesso o Weichschott;
- sistemi di fissaggio appliche.

Il giunto flessibile deve essere normalmente infiammabile e in caso di incendio il collegamento di messa a terra deve staccarsi per garantire la completa separazione della serranda tagliafuoco dal condotto dell'aria collegato.

Quando si usano giunti flessibili realizzati in materiale elettricamente conduttivo (ad esempio alluminio), non è richiesto alcun collegamento di messa a terra aggiuntivo.

Indipendentemente dalla presenza del giunto flessibile, la serranda tagliafuoco deve essere fissata al supporto di costruzione in modo di sostenerne il peso sia nel normale funzionamento sia in caso di incendio.

Si raccomanda di non comprimere il giunto flessibile in fase di installazione.

Il giunto flessibile deve avere una lunghezza minima di 100mm e tale da compensare eventuali dilatazioni termiche del canale.

Fare attenzione che il giunto flessibile non interferisca con il movimento di apertura / chiusura della pala.

■ Applicazione Transfer (applicazione senza condotte su uno o entrambi i lati)

Nota: Per questo tipo di applicazione verificare eventuali obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale.


A seguito di test effettuati secondo normativa EN 1366-2, paragrafo 6.3.6, è possibile utilizzare la serranda libera dal canale da 1° o ambo i lati.

• Attenzione: la classe di resistenza al fuoco per l'applicazione transfer è conforme al paragrafo Classificazione di resistenza al fuoco secondo EN 13501-3:2009 ma con la limitazione di EI 120 S nel caso la classificazione canalizzata sia superiore.

- Il lato non canalizzato deve essere provvisto del terminale con rete.
- Il terminale con rete è composto di lamiera zincata di acciaio.
- Il terminale con rete è fornito non montato sulla serranda tagliafuoco.


■ Componenti (Applicazione Transfer)

1. Terminale con rete (da fissare alla serranda tagliafuoco con viti metalliche)
2. Serranda tagliafuoco

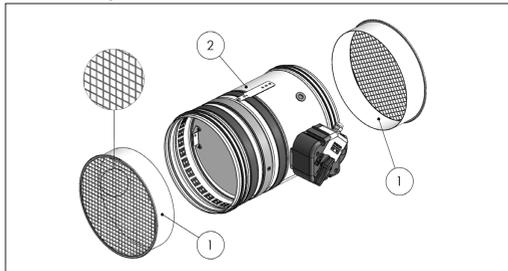

■ Dati tecnici (Applicazione Transfer)

- |   |   |
|---|---|
| 1. Lato meccanismo                              | L2 Lunghezza terminale con rete lato opposto meccanismo |
| 2. Lato opposto meccanismo                      | Ø Diametro nominale della serranda tagliafuoco          |
| 3. Terminale con rete                           |   |
| L1 Lunghezza terminale con rete lato meccanismo |   |

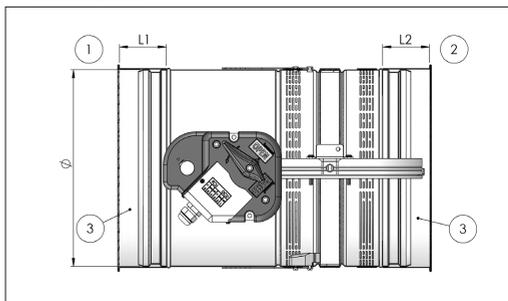

Lunghezza terminale con rete in funzione del diametro Ø della serranda tagliafuoco.

Ø	L1	L2
100	40	40
125	40	40
140	40	40
150	40	40
160	40	40
180	40	40
200	40	60
224	40	40
250	60	80
280	60	100
300	60	100
315	60	120

- Ø Diametro nominale della serranda tagliafuoco  
 L1 Lunghezza terminale con rete lato meccanismo  
 L2 Lunghezza terminale con rete lato opposto meccanismo


■ Distanze minime

Si raccomanda di lasciare sufficiente spazio (circa 200mm) per l'utilizzo o la sostituzione del meccanismo di comando o per la manuten-

zione. Prevedere anche gli spazi necessari per rimuovere il canale di ventilazione dalla serranda in caso di necessità. In conformità agli articoli 7 e 13 della norma EN 1366-2 rispettare le distanze minime indicate di seguito.

**Distanze minime**

- 1. Parete verticale laterale
- 2. Solaio
- a. Distanza tra serrande tagliafuoco installate su parete verticale
- b. Distanza tra serranda tagliafuoco e parete verticale e / solaio
- c. Distanza tra serrande tagliafuoco installate su solaio
- d. Distanza tra serranda tagliafuoco e parete verticale laterale

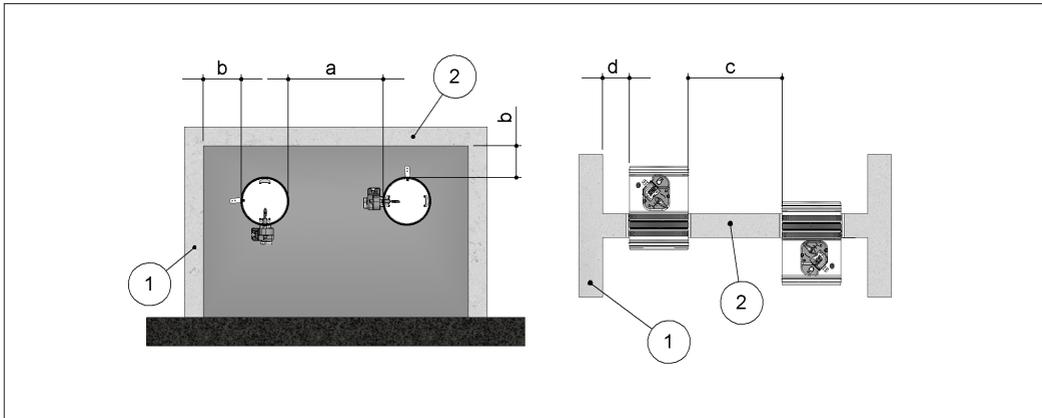

		Serrande tagliafuoco installate su parete verticale		Serrande tagliafuoco installate su solaio	
Installazione		a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
Parete rigida	Installazione in parete rigida verticale EI 120 S Sigillatura in malta o stucco di gesso	50	75	-	-
	Installazione in parete rigida verticale EI 90 S Sigillatura in cartongesso e lana di roccia densità 100 kg/m <sup>3</sup>	50	75	-	-
Parete leggera	Installazione in parete leggera verticale (cartongesso) EI 120 S Sigillatura in malta o stucco di gesso	50	75	-	-
	Installazione in parete leggera verticale (cartongesso) EI 90 S Sigillatura in cartongesso e lana di roccia densità 100 kg/m <sup>3</sup>	50	75	-	-
	Installazione in parete leggera verticale (cartongesso) EI 60 S Sigillatura in cartongesso e lana di roccia densità 80 kg/m <sup>3</sup>	50	75	-	-
	Installazione in parete leggera verticale (blocchi di gesso pieno) EI 120 S Sigillatura in stucco di gesso	50	75	-	-
Solaio	Installazione entro solaio EI 120 S Sigillatura in malta	-	-	50	75
	Installazione entro solaio EI 90 S Sigillatura in malta	-	-	50	75

■ Sigillature Weichschott

Installazione		Serrande tagliafuoco installate su parete verticale		Serrande tagliafuoco installate su solaio	
		a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
Parete rigida	Installazione in parete rigida verticale con sigillatura Weichschott EI 120 S Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica	50 *	50	-	-
	Installazione in parete leggera verticale (cartongesso) con sigillatura Weichschott EI 120 S Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica	50 *	50	-	-
Parete leggera	Installazione in parete rigida verticale (blocchi di gesso pieno) con sigillatura Weichschott EI 120 S Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica	50 *	50	-	-
	Installazione in parete leggera verticale (cartongesso) con sigillatura Weichschott EI 120 S Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica	50 *	50	-	-
Solaio	Installazione entro solaio con sigillatura Weichschott EI 90 S Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica	-	-	200	75

\* Per quota **a** compresa tra 50 mm e 200 mm la classe di resistenza al fuoco è ridotta a EI 90 S

■ Installazioni lontano da supporto di costruzione

Installazione		Serrande tagliafuoco installate su parete verticale		Serrande tagliafuoco installate su solaio	
		a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
Parete rigida	Installazione lontano dalla parete rigida verticale Sigillatura in malta o stucco di gesso	200	110 *	-	-
	Installazione lontano dalla parete rigida verticale con sigillatura Weichschott Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica	200	110 *	-	-
Parete leggera	Installazione lontano dalla parete leggera verticale (cartongesso) Sigillatura in cartongesso e lana di roccia densità 100 kg/m <sup>3</sup> o malta o stucco di gesso	200	110 *	-	-
	Installazione lontano dalla parete leggera verticale (cartongesso) con sigillatura Weichschott Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica	200	110 *	-	-
	Installazione lontano dalla parete leggera verticale (blocchi di gesso pieno) Sigillatura in malta o stucco di gesso	200	110 *	-	-
	Installazione lontano dalla parete leggera verticale (blocchi di gesso pieno) con sigillatura Weichschott Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica	200	110 *	-	-
Solaio	Installazione lontano dal solaio EI 120 S Sigillatura in malta o stucco di gesso	-	-	200	110 *
	Installazione lontano dal solaio EI 90 S Sigillatura in malta o stucco di gesso	-	-	200	110 *

\* A causa dello spessore dei pannelli di lana di roccia. Vedere dettagli installazione.

■ Installazioni in parete leggera verticale (cavedio)

Installazione	Serrande tagliafuoco installate su parete verticale		Serrande tagliafuoco installate su solaio	
	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
Installazione in parete leggera verticale (cavedio) EI 90 S Sigillatura in cartongesso e malta o stucco di gesso	50	75	-	-

■ Caratteristiche generali dei supporti di costruzione

Le norme europee per le serrande tagliafuoco prevedono una precisa correlazione tra le caratteristiche della parete/solaio e la classe di resistenza ottenuta come pure tra parete/solaio di prova e parete/solaio di reale installazione.

I risultati di prova ottenuti su una tipologia di parete/solaio si estendono alle pareti/solai dello stesso tipo aventi spessore e/o densità maggiori.

Per le pareti in cartongesso i risultati di prova si estendono inoltre alle pareti con un maggiore numero di lastre per facciata.

Di conseguenza, le caratteristiche di spessore e densità indicati sono da considerarsi come caratteristiche minime.

Le pareti/solai recanti le serrande tagliafuoco devono essere certificate per resistenza al fuoco secondo le norme ad esse applicabili.

■ Pareti rigide


Possono essere realizzate con blocchi di calcestruzzo aerato, con calcestruzzo gettato, con lastre di calcestruzzo, con elementi cellulari forati in calcestruzzo o laterizio nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

- spessore minimo 100 mm;
- densità minima 550 kg/m<sup>3</sup>.

Per pareti in blocchi di calcestruzzo o in laterizio o in elementi forati si raccomanda di prevedere un travetto di rinforzo sopra l'apertura.

Per pareti in elementi forati si consiglia inoltre di prevedere che la zona di foratura sia costituita da elementi pieni (ad esempio blocchi calcestruzzo aerato) al fine di garantire la corretta adesione della malta di sigillatura.

1. Travetto di rinforzo

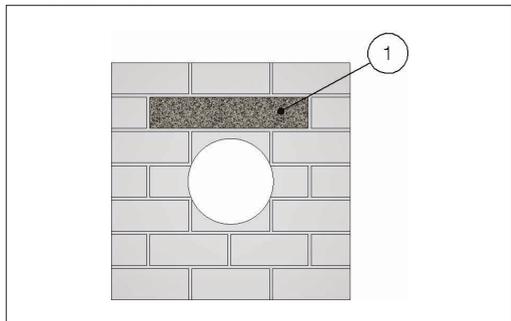

#### ■ Pareti leggere in cartongesso


In sede di prova si sono utilizzate pareti leggere in cartongesso aventi le seguenti caratteristiche:

- intelaiatura metallica in profili orizzontali a U da 50 mm e profili verticali a C da 49 mm realizzati in lamiera spessore 0,6 mm;
- profili verticali disposti con passo massimo 625 mm;
- riempimento in lana di roccia avente densità fino a  $80 \text{ kg/m}^3$  (opzionale);
- ciascuna faccia realizzata con due strati di lastre di cartongesso da 12,5 mm disposte in sfalsato affinché non si abbia coincidenza tra le giunzioni dello strato inferiore e le giunzioni dello strato superiore.

Per le pareti di installazione si danno quindi le seguenti prescrizioni:

- larghezza dei profili non inferiore a 49 mm;
- spessore della lamiera dei profili non inferiore a 0,6 mm;
- passo tra i profili verticali non superiore a 625 mm;
- fissaggio dei profili verticali con viti autofilettanti o cinciatura al solo profilo orizzontale inferiore e semplice inserimento nel profilo orizzontale superiore;
- fissaggio dei profili con viti autofilettanti o cinciatura ad ogni incrocio;
- realizzazione di un riquadro di profili attorno alla collocazione della serranda avente base e altezza quando indicato nelle istruzioni di montaggio;
- riempimento in lana di roccia avente densità fino a  $80 \text{ kg/m}^3$  (opzionale);
- realizzazione di ciascuna faccia con almeno due strati di lastre di cartongesso spessore minimo 12,5 mm disposte in sfalsato affinché non si abbia coincidenza tra le giunzioni dello strato inferiore e le giunzioni dello strato superiore;
- fissaggio delle lastre in cartongesso dello strato superiore con viti di lunghezza sufficiente a garantire la presa al profilo metallico e non solo allo strato inferiore.

1. Cartongesso spessore 12,5 mm
2. Lana di roccia, fino a  $80 \text{ kg/m}^3$  (opzionale)
3. Profilo orizzontale "U"
4. Profilo verticale "C"
5. Vite autoperforante  $\varnothing 3,5 \times 25 \text{ mm}$
6. Vite autoperforante  $\varnothing 3,5 \times 35 \text{ mm}$

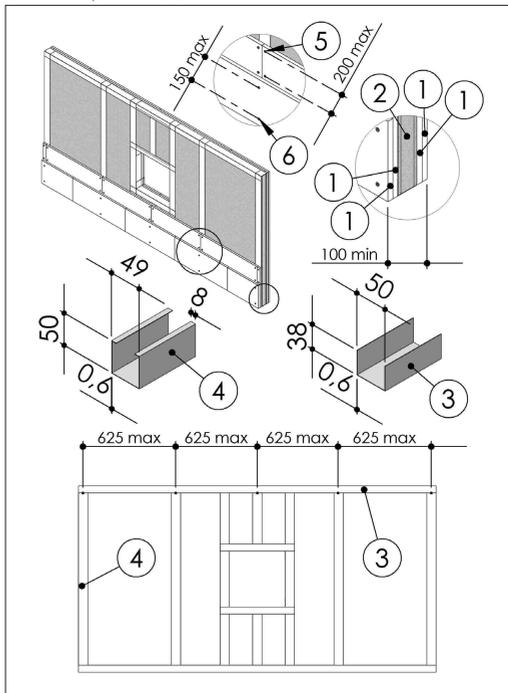

#### ■ Pareti leggere in cartongesso con rinforzo in lamiera

In sede di prova si sono utilizzate pareti leggere in cartongesso aventi le seguenti caratteristiche:


- intelaiatura metallica in profili orizzontali a U da 50 mm e profili verticali a C da 49 mm realizzati in lamiera spessore 0,6 mm;
- profili verticali disposti con passo massimo 312,5 mm;
- lamiera di rinforzo;
- riempimento in lana di roccia avente densità fino a  $100 \text{ kg/m}^3$  (opzionale);
- ciascuna faccia realizzata con due strati di lastre di cartongesso da 12,5 mm disposte in sfalsato affinché non si abbia coincidenza tra le giunzioni dello strato inferiore e le giunzioni dello strato superiore.

Per le pareti di installazione si danno quindi le seguenti prescrizioni:


- larghezza dei profili non inferiore a 49 mm;
- spessore della lamiera dei profili non inferiore a 0,6 mm;
- passo tra i profili verticali non superiore a 312,5 mm;
- fissaggio dei profili verticali con viti autofilettanti o cinciatura al solo profilo orizzontale inferiore e semplice inserimento nel profilo orizzontale superiore;
- fissaggio dei profili con viti autofilettanti o cinciatura ad ogni incrocio;
- realizzazione di un riquadro di profili attorno alla collocazione della serranda avente base e altezza quando indicato nelle istruzioni di montaggio;
- riempimento in lana di roccia avente densità fino a  $100 \text{ kg/m}^3$  (opzionale);
- realizzazione di ciascuna faccia con almeno due strati di lastre di cartongesso spessore minimo 12,5 mm disposte in sfalsato affinché non si abbia coincidenza tra le giunzioni dello strato inferiore e le giunzioni dello strato superiore;

- fissaggio delle lastre in cartongesso dello strato superiore con viti di lunghezza sufficiente a garantire la presa al profilo metallico e non solo allo strato inferiore.

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. Cartongesso spessore 12,5 mm                             | 5. Profilo verticale "C"             |
| 2. Lana di roccia, fino a 100 kg/m <sup>3</sup> (opzionale) | 6. Vite autoperforante Ø 3,5 X 25 mm |
| 3. Lamiera di rinforzo                                      | 7. Vite autoperforante Ø 3,5 X 35 mm |
| 4. Profilo orizzontale "U"                                  |                                      |

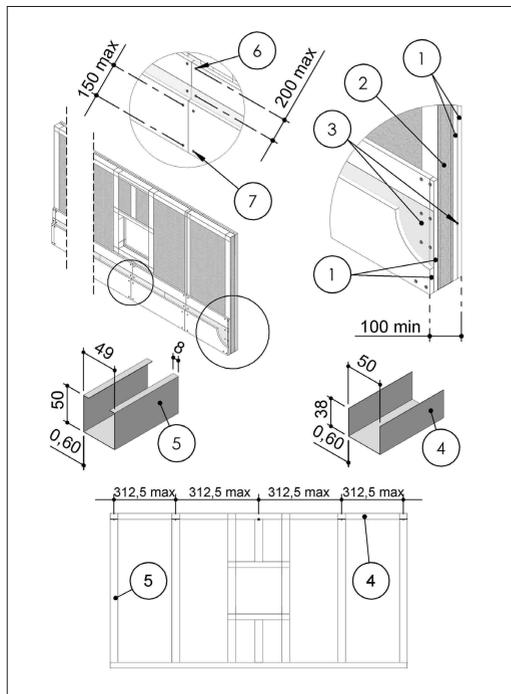

- |                                      |
|--------------------------------------|
| 1. Cartongesso spessore 20 mm        |
| 2. Profilo orizzontale "U"           |
| 3. Profilo verticale "C"             |
| 4. Vite autoperforante Ø 3,5 X 35 mm |
| 5. Vite autoperforante Ø 3,5 X 55 mm |

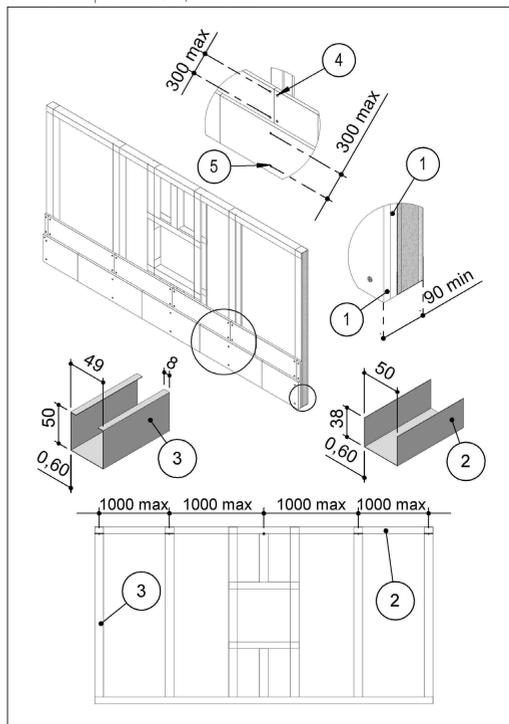

#### ■ Pareti leggere in cartongesso (cavedio)

Per le pareti di installazione si danno quindi le seguenti prescrizioni:

- intelaiatura metallica in profili orizzontali a U di larghezza non inferiore a 50 mm e profili verticali a C di larghezza non inferiore a 49 mm realizzati in lamiera di spessore non inferiore a 0,6 mm;
- passo tra i profili verticali non superiore a 1000 mm;
- fissaggio dei profili verticali con viti autofilettanti o cinciatura al solo profilo orizzontale inferiore e semplice inserimento nel profilo orizzontale superiore;
- fissaggio dei profili con viti autofilettanti o cinciatura ad ogni incrocio;
- realizzazione di un riquadro di profili attorno alla collocazione della serranda avente base e altezza quando indicato nelle istruzioni di montaggio;
- realizzazione di una faccia con almeno due strati di lastre di cartongesso spessore minimo 20 mm disposte in sfalsato affinché non si abbia coincidenza tra le giunzioni dello strato inferiore e le giunzioni dello strato superiore;
- fissaggio delle lastre in cartongesso dello strato superiore con viti di lunghezza sufficiente a garantire la presa al profilo metallico e non solo allo strato inferiore.

#### ■ Pareti leggere in blocchi di gesso pieno

Le pareti leggere in blocchi di gesso possono essere realizzate con speciali blocchi di gesso pieno con bordi conformati ad incastro nel rispetto delle istruzioni del fornitore e delle seguenti caratteristiche:

- spessore minimo 70 o 100 mm secondo tipologia e classe di resistenza richiesta;
- densità minima 995 kg/m<sup>3</sup>.

Risulta in genere consigliabile realizzare la parete cieca ed eseguire successivamente la foratura per l'inserimento della serranda.

#### ■ Installazioni in parete rigida verticale

Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione per maggiori dettagli.

Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime.

Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando.

#### ■ Foratura nella parete

Nella parete deve essere prevista un'apertura come indicato in tabella e in disegno.

#### ■ Solai in calcestruzzo aerato

I solai in calcestruzzo aerato possono essere realizzati in opera o con lastroni preformati con bordi conformati ad incastro nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

- spessore minimo 100 o 150 mm secondo tipologia e classe di resistenza richiesta;
- densità minima 650 kg/m<sup>3</sup>.

#### ■ Solai in calcestruzzo gettato

I solai in calcestruzzo gettato possono essere realizzati in opera o con lastroni preformati con bordi conformati ad incastro nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

- spessore minimo 100 o 150 mm secondo tipologia e classe richiesta;
- densità minima 2200 kg/m<sup>3</sup>.

#### ■ Posizionamento serranda

Posizionare la serranda nell'apertura in modo tale che dalla parte del meccanismo di chiusura essa sporga come indicato nel disegno. Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.

#### ■ Tamponatura


Colmare lo spazio tra la serranda e la parete come indicato in tabella e in disegno.

Non è consentito l'uso di calcestruzzo per la sigillatura.

	Classificazione di resistenza al fuoco	Dimensione foro "D" [mm]	Spessore minimo parete "S" [mm]	Sigillatura
<b>Installazione in parete rigida verticale EI 120 S</b>				
Densità minima parete 550 kg/m <sup>3</sup>	EI 120 S (500 Pa)	Da $\varnothing + 25$ a $\varnothing + 440$ (foro quadrato o circolare)	100	Sigillatura in malta o stucco di gesso
<b>Installazione in parete rigida verticale EI 90 S</b>				
Densità minima parete 550 kg/m <sup>3</sup>	EI 90 S (500 Pa)	Da $(\varnothing + 50) \times (\varnothing + 50)$ a $(\varnothing + 70) \times (\varnothing + 70)$ (foro quadrato)	100	Lana di roccia densità 100 kg/m <sup>3</sup> con tamponatura in cartongesso (spessore 12,5 mm)


#### Installazione in parete rigida verticale EI 120 S

1. Malta M-10, EN998-2 o stucco di gesso
- Lp Lunghezza di sovrapposizione tra serranda tagliafuoco e canale: vedere paragrafo Disegno dimensionale
- D Dimensione del foro: vedere tabella sopra

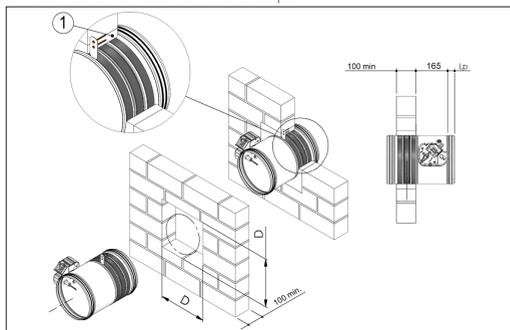

#### Installazione in parete rigida verticale EI 90 S

1. Tamponatura in cartongesso, spessore 12,5 mm
  2. Lana di roccia, 100 kg/m<sup>3</sup>
  3. Vite autopercoranti  $\varnothing 3,5 \times 45$  mm
- Lp Lunghezza di sovrapposizione tra serranda tagliafuoco e canale: vedere paragrafo Disegno dimensionale
- D Dimensione del foro: vedere tabella sopra

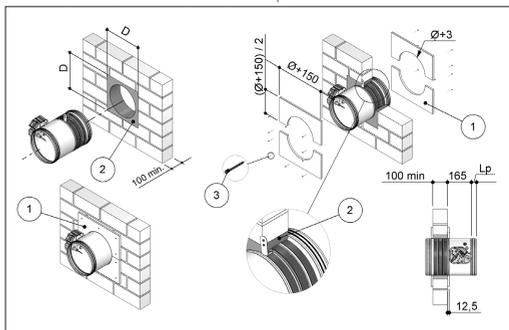

#### ■ Installazioni in parete leggera verticale (cartongesso)

Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione per maggiori dettagli.

Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime.

Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando.

#### ■ Foratura nella parete

Nella parete deve essere prevista un'apertura come indicato in tabella e in disegno.

#### ■ Posizionamento serranda


Posizionare la serranda nell'apertura in modo tale che dalla parte del meccanismo di chiusura essa sporga come indicato nel disegno. Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.

#### ■ Tamponatura

Colmare lo spazio tra la serranda e la parete come indicato in tabella e in disegno. Non è consentito l'uso di calcestruzzo per la sigillatura.

	Classificazione di resistenza al fuoco	Dimensione foro "D" [mm]	Spessore minimo parete "S" [mm]	Sigillatura
<b>Installazione in parete leggera verticale (cartongesso) El 60 S</b>				
Densità lana di roccia parete fino a 80 kg/m <sup>3</sup> (opzionale)	El 60 S (500 Pa)	Da (Ø + 50) x (Ø + 50) a (Ø + 70) x (Ø + 70) (foro quadrato)	100	Lana di roccia densità 80 kg/m <sup>3</sup> con tamponatura in cartongesso (spessore 12,5 mm)
<b>Installazione in parete leggera verticale (cartongesso) El 90 S</b>				
Densità lana di roccia parete fino a 80 kg/m <sup>3</sup> (opzionale)	El 90 S (500 Pa)	Da (Ø + 50) x (Ø + 50) a (Ø + 70) x (Ø + 70) (foro quadrato)	100	Lana di roccia densità 100 kg/m <sup>3</sup> con tamponatura in cartongesso (spessore 12,5 mm)
<b>Installazione in parete leggera verticale (cartongesso) El 120 S</b>				
Densità lana di roccia parete fino a 80 kg/m <sup>3</sup> (opzionale)	El 120 S (500 Pa)	Da (Ø + 50) x (Ø + 50) a (Ø + 440) x (Ø + 440) (foro quadrato)	100	Malta o stucco di gesso

1. Lana di roccia, fino a 80 kg/m<sup>3</sup> (opzionale)
  2. Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm, per sigillatura con lana di roccia
  3. Cartongesso spessore 12,5 mm
  4. Sigillatura: vedere tabella sopra
  5. Vite autoperforante Ø 3,5 x 45 mm
  6. Intelaiatura metallica
- Lp Lunghezza di sovrapposizione tra serranda tagliafuoco e canale: vedere paragrafo Disegno dimensionale  
D Dimensione del foro: vedere tabella sopra  
A Passo tra profili verticali: 625 mm vedere paragrafo Pareti leggere in cartongesso o 312,5 mm vedere paragrafo Pareti leggere in cartongesso con rinforzo in lamiera

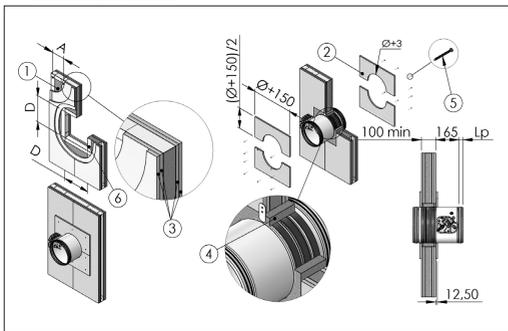

#### ■ Installazioni in parete leggera verticale (blocchi di gesso pieno)

Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione per maggiori dettagli.

Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime.

Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando.

#### ■ Foratura nella parete

Nella parete deve essere prevista un'apertura come indicato in tabella e in disegno.

#### ■ Posizionamento serranda

Posizionare la serranda nell'apertura in modo tale che dalla parte del meccanismo di chiusura essa sporga come indicato nel disegno. Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.


#### ■ Tamponatura

Colmare lo spazio tra la serranda e la parete come indicato in tabella e in disegno.

Non è consentito l'uso di calcestruzzo per la sigillatura.

	Classificazione di resistenza al fuoco	Dimensione foro "D" [mm]	Spessore minimo parete "S" [mm]	Sigillatura
<b>Installazione in parete leggera verticale (blocchi di gesso pieno) EI 120 S</b>				
Densità minima parete 995 kg/m <sup>3</sup>	EI 120 S (500 Pa)	Da Ø + 25 a Ø + 35 (foro circolare)	70	Sigillatura in stucco di gesso
<b>Installazione in parete leggera verticale (blocchi di gesso pieno) EI 90 S</b>				
Densità minima parete 995 kg/m <sup>3</sup>	EI 90 S (500 Pa)	Da Ø + 25 a Ø + 35 (foro circolare)	100	Sigillatura in stucco di gesso

1. Stucco di gesso  
D Dimensione del foro: vedere tabella sopra  
S Spessore minimo parete: vedere tabella sopra  
Lp Lunghezza di sovrapposizione tra serranda tagliafuoco e canale: vedere paragrafo Disegno dimensionale

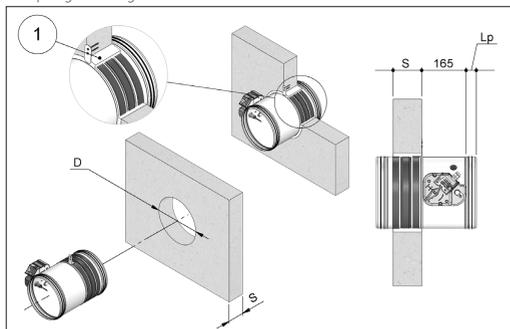

#### ■ Installazioni entro solaio

Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione per maggiori dettagli.

Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime.

Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando.

#### ■ Foratura nel solaio

Nel solaio deve essere prevista un'apertura come indicato in tabella e in disegno.

#### ■ Posizionamento serranda

Posizionare la serranda nell'apertura in modo tale che dalla parte del meccanismo di chiusura essa sporga come indicato nel disegno. Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.


#### ■ Tamponatura

Colmare lo spazio tra la serranda ed il solaio come indicato in tabella e in disegno.

Non è consentito l'uso di calcestruzzo per la sigillatura.

	Classificazione di resistenza al fuoco	Dimensione foro "D" [mm]	Spessore minimo solaio "S" [mm]	Sigillatura
<b>Installazione entro solaio EI 120 S</b>				
Densità minima solaio 650 kg/m <sup>3</sup>	EI 120 S (500 Pa)	Da Ø + 25 a Ø + 35 (foro circolare)	150	Sigillatura in malta
<b>Installazione entro solaio EI 90 S</b>				
Densità minima solaio 650 kg/m <sup>3</sup>	EI 90 S (500 Pa)	Da Ø + 25 a Ø + 35 (foro circolare)	100	Sigillatura in malta

- 1. Malta M-10, EN998-2
- D Dimensione del foro: vedere tabella sopra
- S Spessore minimo solaio: vedere tabella sopra
- Lp Lunghezza di sovrapposizione tra serranda tagliafuoco e canale: vedere paragrafo Disegno dimensionale

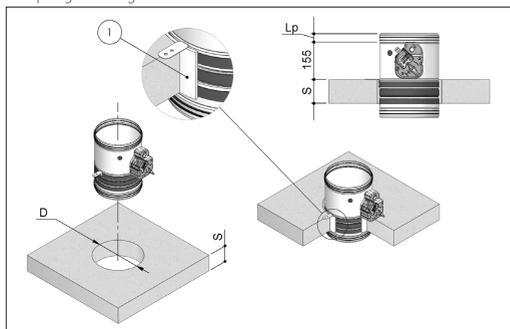

#### ■ Installazioni in parete con sigillatura Weichschott

Verdere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione per maggiori dettagli.

Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime.

Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando.

#### ■ Foratura nella parete

Nella parete deve essere prevista un'apertura come indicato in tabella e in disegno.

#### ■ Posizionamento serranda

Posizionare la serranda nell'apertura in modo tale che dalla parte del meccanismo di chiusura essa sporga come indicato nel disegno.

La serranda tagliafuoco deve essere sospesa al solaio con ancoraggi posti sulla parte inferiore della serranda. Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.


#### ■ Tamponatura

Colmare lo spazio tra la serranda e la parete utilizzando una sigillatura Weichschott, costituita da 2 pannelli di lana di roccia di spessore minimo 50 mm ciascuno e densità minima 140 kg/m<sup>3</sup>.

I pannelli vanno ricoperti su entrambe le facce della parete con vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT (spessore minimo 1 mm) e con sigillatura perimetrale interna eseguita con sigillante tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR (spessore minimo 1 mm).

	Classificazione di resistenza al fuoco	Dimensione foro "D" [mm]	Spessore minimo parete "S" [mm]	Sigillatura	
Parete rigida	<b>Installazione in parete rigida verticale con sigillatura Weichschott EI 120 S</b>				
	Densità minima parete 550 kg/m <sup>3</sup>	EI 120 S (300 Pa)	(Ø + 600 max) x (Ø + 600 max) (foro rettangolare)	100	Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica
Parete leggera	<b>Installazione in parete leggera verticale (cartongesso) con sigillatura Weichschott EI 120 S</b>				
	Densità lana di roccia parete fino a 80 kg/m <sup>3</sup> (opzionale)	EI 120 S (300 Pa)	(Ø + 600 max) x (Ø + 600 max) (foro rettangolare)	100	Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica
	<b>Installazione in parete leggera verticale (blocchi di gesso pieno) con sigillatura Weichschott EI 120 S</b>				
	Densità minima parete 995 kg/m <sup>3</sup>	EI 120 S (300 Pa)	(Ø + 600 max) x (Ø + 600 max) (foro rettangolare)	100	Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica

1. Pannello di lana di roccia di spessore 50 mm e densità 140 kg/m<sup>3</sup>
  2. Sigillante tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR
  3. Vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT
  4. Parete indicata in tabella
- Lp Lunghezza di sovrapposizione tra serranda tagliafuoco e canale: vedere paragrafo Disegno dimensionale  
 D Dimensione del foro: vedere tabella sopra  
 S Spessore minimo parete: vedere tabella sopra

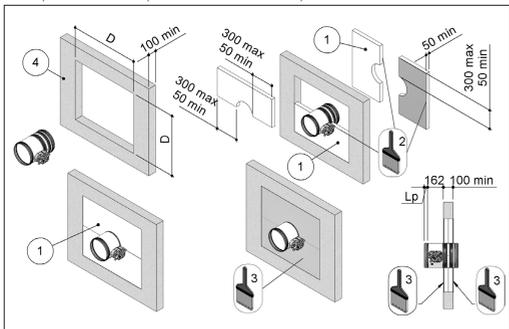

- **Installazione entro solaio con sigillatura Weichschott**  
 Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione per maggiori dettagli.  
 Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime.  
 Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando.

- **Foratura nel solaio**  
 Nel solaio deve essere prevista un'apertura come indicato in tabella e in disegno.


- **Posizionamento serranda**  
 Posizionare la serranda nell'apertura in modo tale che dalla parte del meccanismo di chiusura essa sporga come indicato nel disegno.

Il meccanismo può trovarsi indifferentemente dal lato superiore o inferiore del solaio.  
 Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.

- **Tamponatura**  
 Colmare lo spazio tra la serranda e il solaio utilizzando una sigillatura Weichschott, costituita da 2 pannelli di lana di roccia di spessore minimo 50 mm ciascuno e densità minima 140 kg/m<sup>3</sup>.  
 I pannelli vanno ricoperti su entrambe le facce della parete con vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT (spessore minimo 1 mm) e con sigillatura perimetrale interna eseguita con sigillante tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR (spessore minimo 1 mm).

	Classificazione di resistenza al fuoco	Dimensione foro "D" [mm]	Spessore minimo solaio "S" [mm]	Sigillatura
<b>Installazione entro solaio con sigillatura Weichschott EI 90 S</b>				
Densità minima solaio 650 kg/m <sup>3</sup>	EI 90 S (300 Pa)	(Ø + 600 max) x (Ø + 600 max) (foro rettangolare)	150	Sigillatura in lana di roccia densità 140 kg/m <sup>3</sup> e vernice endotermica

1. Pannello di lana di roccia di spessore 50 mm e densità 140 kg/m<sup>3</sup>
2. Sigillante tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR
3. Vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT
- Lp Lunghezza di sovrapposizione tra serranda tagliafuoco e canale: vedere paragrafo Disegno dimensionale  
 D Dimensione del foro: vedere tabella sopra  
 S Spessore minimo solaio: vedere tabella sopra

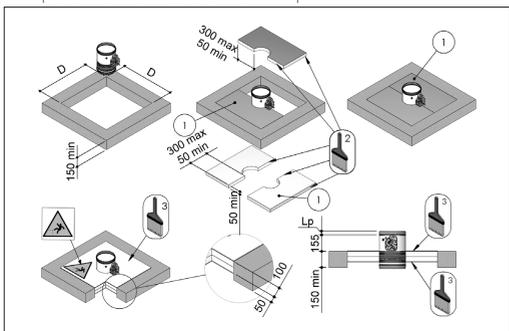

- **Installazione lontano dalla parete rigida e dalla parete leggera (blocchi di gesso pieno)**  
 Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione per maggiori dettagli. Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime.

Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando .

**■ Foratura nella parete**

Nella parete deve essere prevista un'apertura come indicato in tabella e in disegno.

**■ Posizionamento serranda**

Collegare la serranda al canale di acciaio zincato come indicato in disegno, con 4 viti Ø4.2x13mm.

Installare la serranda con il meccanismo lontano da parete come indicato in disegno.

La distanza massima tra serranda e parete è di 1000 mm.

La lunghezza massima del segmento di canale a cui è collegata la serranda è 2100 mm

La serranda tagliafuoco deve essere sospesa al solaio come indicato in disegno.

Gli ancoraggi sono composti da:

– 2 profili in acciaio di sezione "C" 10x41x41x41x10 mm

– 2 barre filettate di tipo M10

– 4 dadi di fissaggio di tipo M10

Le barre filettate devono essere poste a 1000 mm dalla parete ed a una distanza di 100 mm dalla parte laterale della serranda.

Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.

**■ Tamponatura**

Colmare lo spazio tra la serranda e la parete utilizzando malta idonea all'utilizzo su costruzioni resistenti al fuoco: classe M10 o superiore oppure stucco di gesso.

Non è consentito l'uso di calcestruzzo per la sigillatura.

Ricoprire il canale per la sua intera lunghezza e la serranda con 2 pannelli di lana di roccia di spessore minimo di 50 mm ciascuno e densità minima 140 kg/m<sup>3</sup>.



Fissare il primo strato di pannelli di lana di roccia al condotto con viti Ø5 X 60 mm e rondelle 40x40 mm, il secondo strato con viti Ø5 X 120 mm e rondelle 40 X 40 mm.

Colmare lo spazio tra lo strato di pannelli di lana di roccia e la serranda con un pannello di lana di roccia di spessore minimo di 50 mm e densità minima 140 kg/m<sup>3</sup>.

I pannelli vanno ricoperti sulle facce esterne con vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT (spessore minimo 1mm) e con sigillatura perimetrale interna eseguita con sigillante tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR (spessore minimo 1 mm).

	Classificazione di resistenza al fuoco	Dimensione foro "D" [mm]	Spessore minimo parete "S" [mm]	Sigillatura
Parete rigida	<b>Installazione lontano dalla parete rigida verticale</b>			
	Densità minima parete 550 kg/m <sup>3</sup>	Da Ø + 25 a Ø + 440 (foro circolare)	100	Sigillatura in malta o stucco di gesso
Parete leggera	<b>Installazione lontano dalla parete leggera verticale (blocchi di gesso pieno)</b>			
	Densità minima parete 995 kg/m <sup>3</sup>	Da Ø + 25 a Ø + 35 (foro circolare)	100	Sigillatura in malta o stucco di gesso

- D Dimensione del foro: vedere tabella sopra
- S Spessore minimo parete: vedere tabella sopra
- 1 Pannello di lana di roccia di spessore 50 mm e densità 140 kg/m<sup>3</sup>
- 2 Sigillante tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR
- 3 Vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT
- 4 Parete verticale
- 5 Vite autopercorante Ø 5 X 60 mm
- 6 Vite autopercorante Ø 5 X 120 mm
- 7 Rondella 40 x40 mm
- 8 Barra filettata M10
- 9 Profilo in acciaio di sezione "C" 10x41x41x41x10 mm
- 10 Dado M10
- 11 Vite autopercorante Ø 4,2 x 13 mm
- 12 Malta M-10, EN998-2 o stucco di gesso

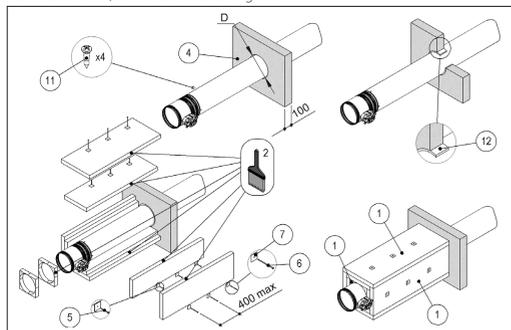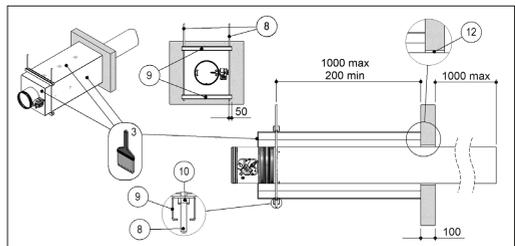

**■ Installazione lontano dalla parete leggera verticale (cartongesso)**

Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione per maggiori dettagli.

Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime .

Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando .

**■ Foratura nella parete**

Nella parete deve essere prevista un'apertura come indicato in tabella e in disegno.

**■ Posizionamento serranda**

Collegare la serranda al canale di acciaio zincato come indicato in disegno, con 4 viti Ø4.2x13mm.

Installare la serranda con il meccanismo lontano da parete come indicato in disegno.

La distanza massima tra serranda e parete è di 1000 mm.

La lunghezza massima del segmento di canale a cui è collegata la serranda è 2100 mm

La serranda tagliafuoco deve essere sospesa al solaio come indicato in disegno.

Gli ancoraggi sono composti da:

- 2 profili in acciaio di sezione "C" 10x41x41x41x10 mm
- 2 barre filettate di tipo M10
- 4 dadi di fissaggio di tipo M10

Le barre filettate devono essere poste a 1000 mm dalla parete ed a una distanza di 100 mm dalla parte laterale della serranda.

Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.

#### ■ Tamponatura

Colmare lo spazio tra la serranda e la parete utilizzando lana di roccia densità 100 kg/m<sup>3</sup>.

Non è consentito l'uso di calcestruzzo per la sigillatura.

Ricoprire il canale per la sua intera lunghezza e la serranda con 2 pannelli di lana di roccia di spessore minimo di 50 mm ciascuno e densità minima 140 kg/m<sup>3</sup>.



Fissare il primo strato di pannelli di lana di roccia al condotto con viti Ø5 X 60 mm e rondelle 40x40 mm, il secondo strato con viti Ø5 X 120 mm e rondelle 40 X 40 mm.

Colmare lo spazio tra lo strato di pannelli di lana di roccia e la serranda con un pannello di lana di roccia di spessore minimo di 50 mm e densità minima 140 kg/m<sup>3</sup>.

I pannelli vanno ricoperti sulle facce esterne con vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT (spessore minimo 1 mm) e con sigillatura perimetrale interna eseguita con sigillante tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR (spessore minimo 1 mm).

	Classificazione di resistenza al fuoco	Dimensione foro "D" [mm]	Spessore minimo parete "S" [mm]	Sigillatura
Installazione lontano dalla parete leggera verticale (cartongesso)				
Densità lana di roccia parete fino a 100 kg/m <sup>3</sup> (opzionale)	EI 120 S (300 Pa) EI 90 S (500 Pa)	Da (Ø + 50) x (Ø + 50) a (Ø + 70) x (Ø + 70) (foro quadrato)	100	Lana di roccia densità 100 kg/m <sup>3</sup> con tamponatura in cartongesso (spessore 12,5 mm)
Densità lana di roccia parete fino a 100 kg/m <sup>3</sup> (opzionale)	EI 120 S (300 Pa) EI 90 S (500 Pa)	Da (Ø + 50) x (Ø + 50) a (Ø + 440) x (Ø + 440) (foro quadrato)	100	Malta o stucco di gesso

- D Dimensione del foro: vedere tabella sopra  
 S Spessore minimo parete: vedere tabella sopra  
 1. Pannello di lana di roccia di spessore 50 mm e densità 140 kg/m<sup>3</sup>  
 2. Sigillante tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR  
 3. Vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT  
 4. Lana di roccia, 100 kg/m<sup>3</sup>, o malta M-10, EN998-2 o stucco di gesso  
 5. Vite autopercorante Ø 5 X 60 mm  
 6. Vite autopercorante Ø 5 X 120 mm  
 7. Rondella 40 x40 mm  
 8. Barra filettata M10  
 9. Profilo in acciaio di sezione "C" 10x41x41x41x10 mm  
 10. Dado M10  
 11. Vite autopercorante Ø 4,2 x 13 mm  
 12. Vite autopercorante Ø 3,5 X 45 mm  
 13. Tamponatura in cartongesso, spessore 12,5 mm, per sigillatura con lana di roccia  
 14. Lana di roccia, fino a 80 kg/m<sup>3</sup> (opzionale)  
 15. Intelaiatura metallica

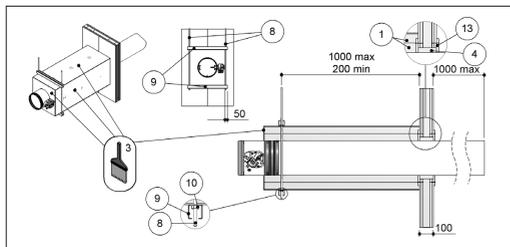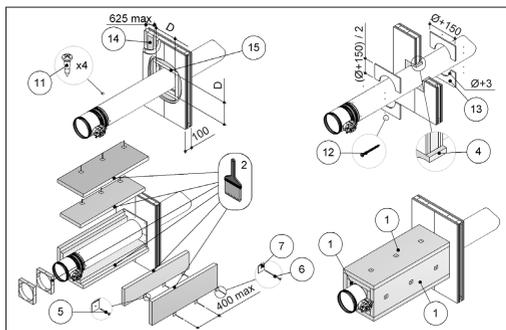

#### ■ Installazioni lontano dalla parete con sigillatura Weichschott

Verdere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione per maggiori dettagli.

Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime.

Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando.

#### ■ Foratura nella parete

Nella parete deve essere prevista un'apertura come indicato in tabella e in disegno.

#### ■ Posizionamento serranda

Collegare la serranda al canale di acciaio zincato come indicato in disegno, con 4 viti Ø4.2x13mm.

Installare la serranda con il meccanismo lontano da parete come indicato in disegno.

La distanza massima tra serranda e parete è di 1000 mm.

La lunghezza massima del segmento di canale a cui è collegata la serranda è 2100 mm

La serranda tagliafuoco deve essere sospesa al solaio come indicato in disegno.

Gli ancoraggi sono composti da:

- 2 profili in acciaio di sezione "C" 10x41x41x41x10 mm
- 2 barre filettate di tipo M10
- 4 dadi di fissaggio di tipo M10

Le barre filettate devono essere poste a 1000 mm dalla parete ed a una distanza di 100 mm dalla parte laterale della serranda.

Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.

## ■ Tamponatura

Colmare lo spazio tra la serranda e la parete utilizzando una sigillatura Weichschott, costituita da 2 pannelli di lana di roccia di spessore minimo 50 mm ciascuno e densità minima 140 kg/m<sup>3</sup>.

Ricoprire il canale per la sua intera lunghezza e la serranda con 2 pannelli di lana di roccia di spessore minimo di 50 mm ciascuno e densità minima 140 kg/m<sup>3</sup>.

Fissare il primo strato di pannelli di lana di roccia al condotto con viti Ø5 X 60 mm e rondelle 40x40 mm, il secondo strato con viti Ø5 X 120 mm e rondelle 40 X 40 mm.



Colmare lo spazio tra lo strato di pannelli di lana di roccia e la serranda con un pannello di lana di roccia di spessore minimo di 50 mm e densità minima 140 kg/m<sup>3</sup>.

I pannelli vanno ricoperti sulle facce esterne con vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT (spessore minimo 1mm) e con sigillatura perimetrale interna eseguita con sigillante tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR (spessore minimo 1 mm).

	Classificazione di resistenza al fuoco	Dimensione foro "D" [mm]	Spessore minimo parete "S" [mm]	Sigillatura
Parete rigida	<b>Installazione lontano dalla parete rigida verticale con sigillatura Weichschott</b>			
	Densità minima parete 550 kg/m <sup>3</sup>	EI 120 S (300 Pa) EI 90 S (500 Pa)	(Ø + 600 max) x (Ø + 600 max) (foro rettangolare)	100
Parete leggera	<b>Installazione lontano dalla parete leggera verticale (cartongesso) con sigillatura Weichschott</b>			
	Densità lana di roccia parete fino a 100 kg/m <sup>3</sup> (opzionale)	EI 120 S (300 Pa) EI 90 S (500 Pa)	(Ø + 600 max) x (Ø + 600 max) (foro rettangolare)	100
Parete leggera	<b>Installazione lontano dalla parete leggera verticale (blocchi di gesso pieno) con sigillatura Weichschott</b>			
	Densità minima parete 995 kg/m <sup>3</sup>	EI 120 S (300 Pa) EI 90 S (500 Pa)	(Ø + 600 max) x (Ø + 600 max) (foro rettangolare)	100

D Dimensione del foro: vedere tabella sopra

1. Pannello di lana di roccia di spessore 50 mm e densità 140 kg/m<sup>3</sup>
2. Sigillante tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR
3. Vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT
4. Parete indicata in tabella sopra
5. Vite autopercorante Ø 5 X 60 mm
6. Vite autopercorante Ø 5 X 120 mm
7. Rondella 40 x40 mm
8. Barra filettata M10
9. Profilo in acciaio di sezione "C" 10x41x41x41x10 mm
10. Dado M10
11. Vite autopercorante Ø 4,2 x 13 mm

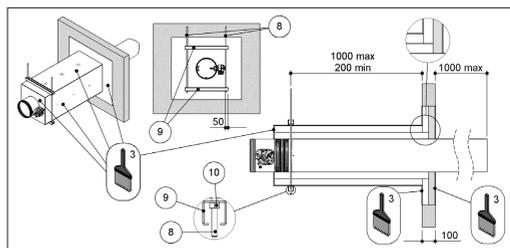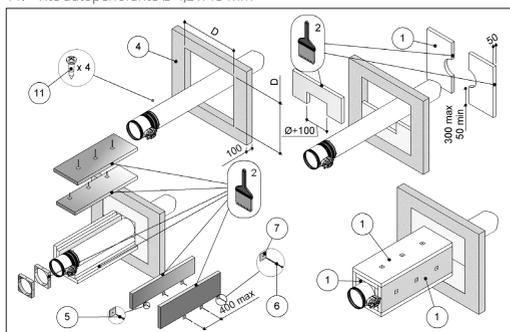

## ■ Installazioni lontano dal solaio

Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione per maggiori dettagli.

Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime.

Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando.

## ■ Foratura nel solaio

Nel solaio deve essere prevista un'apertura come indicato in tabella e in disegno.

## ■ Posizionamento serranda

Collegare la serranda al canale di acciaio zincato come indicato in disegno, con 4 viti Ø4,2x13mm.

Installare la serranda con il meccanismo lontano da solaio come indicato in disegno.

La distanza massima tra serranda e solaio è di 1000 mm.

La lunghezza massima del segmento di canale a cui è collegata la serranda è 2150 mm

La serranda tagliafuoco deve essere sospesa al solaio come indicato in disegno.

La serranda tagliafuoco deve essere posizionata solo sopra il solaio come indicato in disegno.

Gli ancoraggi sono composti da:

- 4 connettori angolari 105x105x90 mm
- Viti M8 x 40 mm
- Rondelle 15 x 9 mm
- Tasselli M8 x 40 mm

Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.

#### ■ Tamponatura

Colmare lo spazio tra la serranda e il solaio utilizzando malta idonea all'utilizzo su costruzioni resistenti al fuoco: classe M10 o superiore oppure stucco di gesso.

Non è consentito l'uso di calcestruzzo per la sigillatura.

Ricoprire il canale per la sua intera lunghezza e la serranda con 2 pannelli di lana di roccia di spessore minimo di 50 mm ciascuno e densità minima 140 kg/m<sup>3</sup>.

Fissare il primo strato di pannelli di lana di roccia al condotto con viti Ø5 X 60 mm e rondelle 40x40 mm, il secondo strato con viti Ø5 X 120 mm e rondelle 40 X 40 mm.


Colmare lo spazio tra lo strato di pannelli di lana di roccia e la serranda con un pannello di lana di roccia di spessore minimo di 50 mm e densità minima 140 kg/m<sup>3</sup>.

I pannelli vanno ricoperti sulle facce esterne con vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT (spessore minimo 1 mm) e con sigillatura perimetrale interna eseguita con sigillante tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR (spessore minimo 1 mm).

	Classificazione di resistenza al fuoco	Dimensione foro "D" [mm]	Spessore minimo parete "S" [mm]	Sigillatura
<b>Installazione lontano da solaio EI 90 S</b>				
Densità minima solaio 650 kg/m <sup>3</sup>	EI 90 S (500 Pa)	Da Ø + 25 a Ø + 35 (foro circolare)	100	Sigillatura in malta o stucco di gesso
<b>Installazione lontano da solaio EI 120 S</b>				
Densità minima solaio 650 kg/m <sup>3</sup>	EI 120 S (300 Pa)	Da Ø + 25 a Ø + 35 (foro circolare)	150	Sigillatura in malta o stucco di gesso

**La serranda tagliafuoco deve essere posizionata solo sopra il solaio come indicato in disegno.**


1. Solaio
2. Canale
3. Serranda tagliafuoco

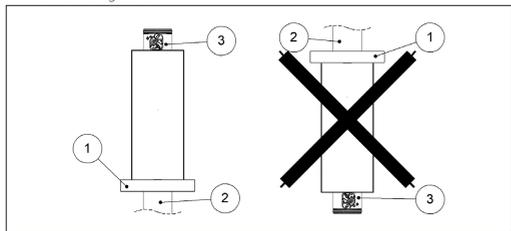

D Dimensione del foro: vedere tabella sopra

S Spessore minimo parete: vedere tabella sopra

1. Vite autopercoranti Ø 4,2 x 13 mm
2. Sigillante tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR
3. Vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT
4. Viti M8 x 40 mm
5. Rondelle 15 x 9 mm
6. Connettore angolare 105 X 105 X 90 mm
7. Rondelle 15 x 5 mm
8. Malta M-10, EN998-2 o stucco di gesso
9. Rondella 40 x40 mm
10. Vite autopercoranti Ø 5 X 60 mm
11. Vite autopercoranti Ø 5 X 120 mm
12. Pannello di lana di roccia di spessore 50 mm e densità 140 kg/m<sup>3</sup>
13. Tasselli M8 x 40 mm
14. Solaio

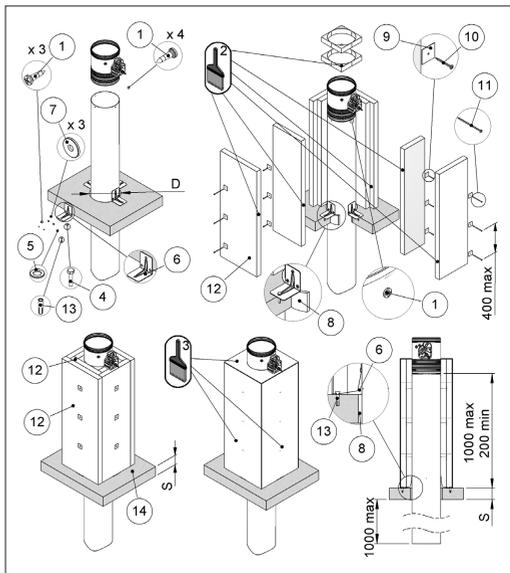

#### ■ Installazione in parete leggera verticale (cavedio)

Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione per maggiori dettagli.

Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime.

Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando.

**Foratura nella parete**

Nella parete deve essere prevista un'apertura come indicato in tabella e in disegno.

**Posizionamento serranda**

Posizionare la serranda nell'apertura in modo tale che dalla parte del meccanismo di chiusura essa sporga come indicato in tabella e in disegno.

Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.

**Tamponatura**

Colmare lo spazio tra la serranda e la parete come indicato in tabella e in disegno.

Non è consentito l'uso di calcestruzzo per la sigillatura.

Coprire la sigillatura applicando su entrambe le facce della parete uno strato di cartongesso, per uno spessore totale minimo di 20 mm per lato, realizzando una cornice avente lato maggiorato di 150 mm rispetto al diametro nominale della serranda.

	Classificazione di resistenza al fuoco	Dimensione foro "D" [mm]	Spessore minimo parete "S" [mm]	Sigillatura
<b>Installazione in parete leggera verticale (cavedio) EI 90 S</b>	EI 90 S (300 Pa)	Da ( $\varnothing + 50$ ) x ( $\varnothing + 50$ ) a ( $\varnothing + 70$ ) x ( $\varnothing + 70$ ) (foro quadrato)	90	Malta o stucco di gesso con tamponatura in cartongesso (spessore 20 mm)

1. Cartongesso spessore 20 mm
  2. Mezzaluna in cartongesso, spessore 20 mm
  3. Malta M-10, EN998-2 o stucco di gesso
  4. Intelaiatura metallica
  5. Vite autopercorante  $\varnothing$  3,5 X 45 mm
- D Dimensione del foro: vedere tabella sopra  
Lp Lunghezza di sovrapposizione tra serranda tagliafuoco e canale: vedere paragrafo Disegno dimensionale

