




Lindab Sverige AB
Ryttarevägen 8B
302 62 Halmstad

Byggpartner
Sandwich panel - Innertak


Ritningsförteckning, standard detaljer
Innertak, Liggande paneler

Dokument nr.: 65-020
Skala: 1:5
Datum: 2018-07-30
Ändringsdatum: -
Godkänd av: -

Produkt typ	Användningsområde	Ritnings löp nr.
65 - Sandwich vägg	Innertak	3000 - 3100
Typdetalj	3100 - Nedpendlat Innertak	Ritnings nr.
Innertak - Panelskarv		65-3100
Innertak - Ändupplag		65-3101
Innertak - Ändupplag		65-3102
Förklaringar: ☐ Ingår normalt som standard i Lindabs leverans av sandwich panel och/eller byggplåt med tillbehör. ☐ Ingår normalt ej i Lindabs leverans av sandwich panel och/eller byggplåt med tillbehör. ☐ Del av stomme, förutsätts ingå i stomleverantörens leverans. ☐ Ingår i leverans av LindabHall Avvikelse från denna leverans standard förekommer frekvent i specifika fall. Omfattningen av Lindabs material leverans framgår av Lindabs offert alt. köpavtal för det specifika projektet.		

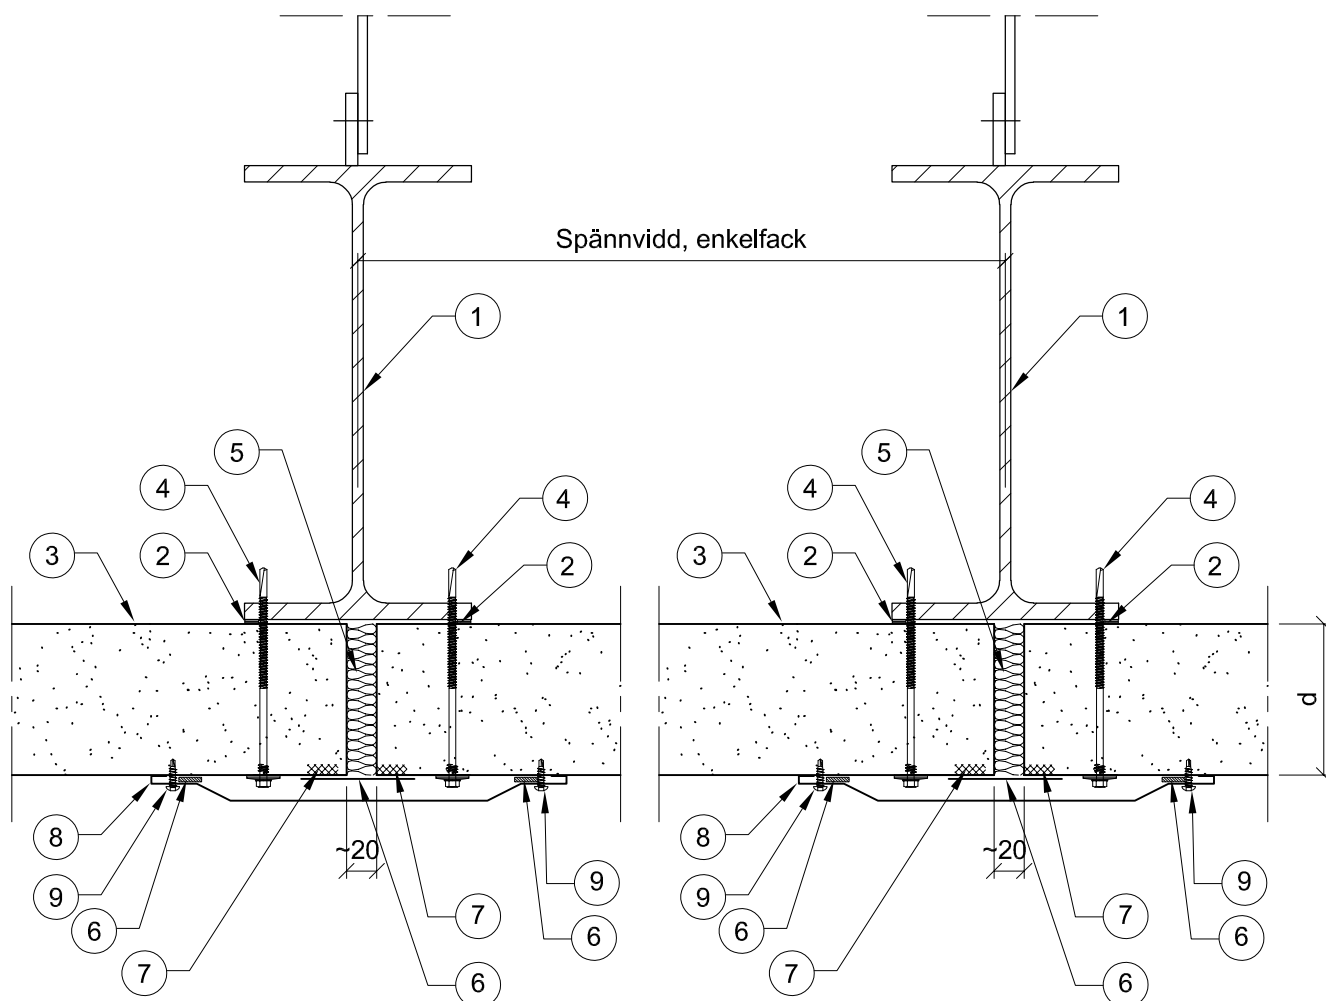
Drevning i skarv

d, Panel (mm)	Bredd drev (mm)	Antal remsor
60-70	70 (DRV-70)	1 st
80-100	95 (DRV-95)	1 st
120-150	145 (DRV-145)	1 st
170	165 (DRV-165)	1 st
200	195 (DRV-195)	1 st
240	95 (DRV-95)	3 st
300	265 (DRV-265)	1 st




* Enbart vid behov

○ Ingår i Lindabs leverans.

○ Ingår ej i Lindabs leverans.


○ Smide, ingår i stomme

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1 Nedpendlad takbalk</p> <p>2 Tätband 15/3-7 (TÄTBAN) vid takbalkens ytterkant*</p> <p>3 Väggspanel som icke lastbärande undertak, enbart egentygnd samt ev installationslast. Max spännvidd beräknas för specifikt objekt samt aktuell panel tjocklek (d).</p> | <p>4 5,5 mm panelskruv (EC11, C3 klass), till stål/balk. Antal enligt objektspecifik beräkning /väggelevation. Minst 50 mm från panelände om ej annat anges.</p> <p>5 30 mm stenulls-drev i skarv (DRV, enl tabell) alt Fogskum (B4368, pistolapplicering)</p> | <p>6 75 mm Folietejp (TTEJP) alt Tätband 6x9 (P-TAT) mellan element och Pilaster*</p> <p>7 Fogmassa bakom tejp i sidskarven (B2620)*</p> <p>8 Pilaster 1 (P-PIL1)</p> <p>9 Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad i beslags kulör. Alt Rostfri Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank. c400</p> |
|--|--|---|

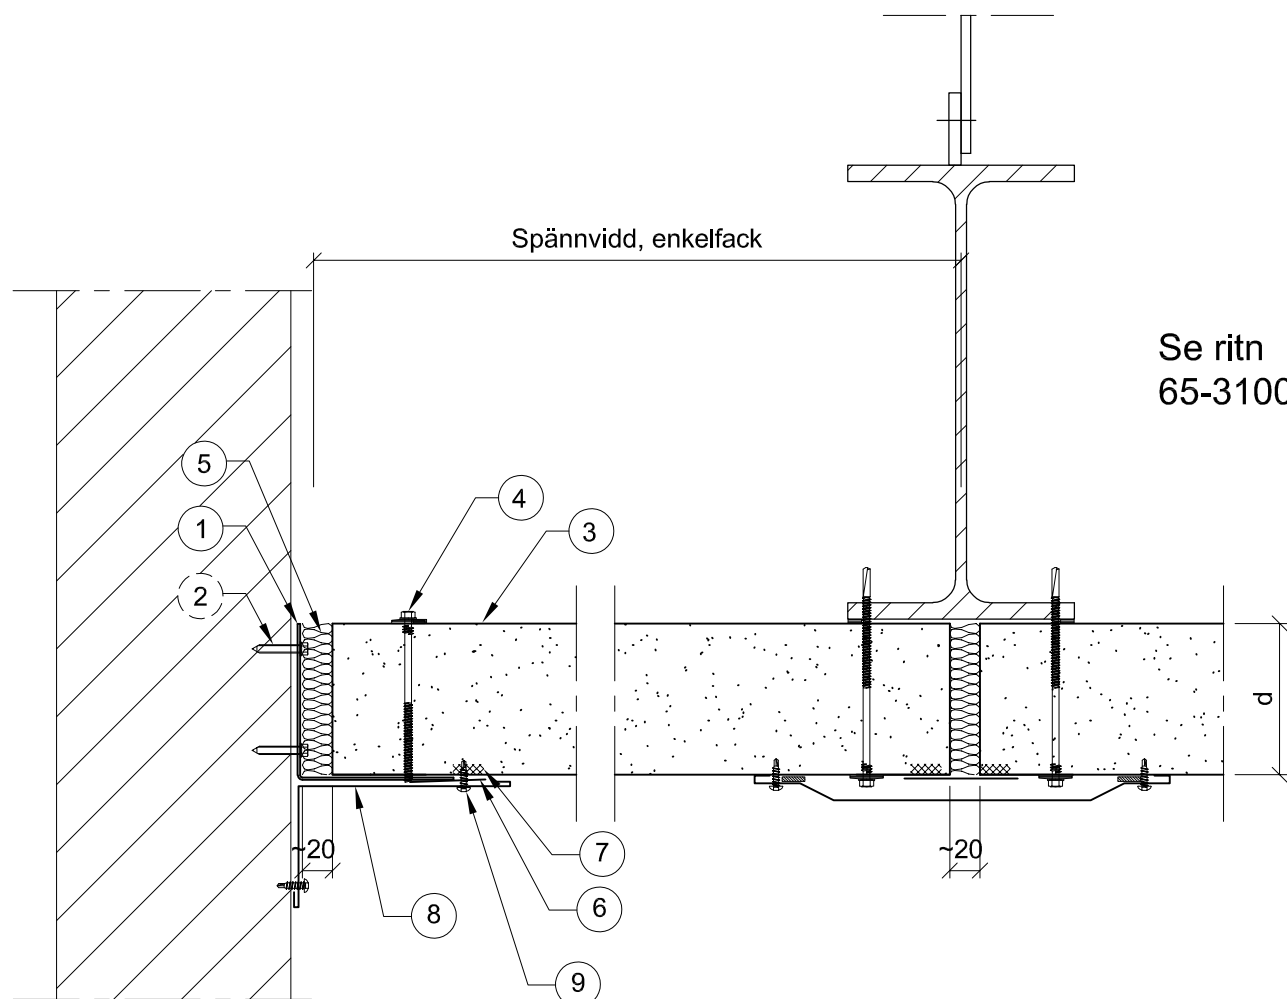

Drevning i skarv

d, Panel (mm)	Bredd drev (mm)	Antal remsor
60-70	70 (DRV-70)	1 st
80-100	95 (DRV-95)	1 st
120-150	145 (DRV-145)	1 st
170	165 (DRV-165)	1 st
200	195 (DRV-195)	1 st
240	95 (DRV-95)	3 st
300	265 (DRV-265)	1 st




* Enbart vid behov

○ Ingår i Lindabs leverans.


○ Ingår ej i Lindabs leverans.

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1 Vinkelprofil special (Spb-11, t=2,0)</p> <p>2 Infästning till bef. underlag ingår ej</p> <p>3 Vägghpanel som icke lastbärande undertak, enbart egentyngd samt ev installationslast. Max spännvidd beräknas för specifikt objekt samt aktuell panel tjocklek (d).</p> | <p>4 5,5 mm panelskruv (EB11/12, C3 klass), till stål/balk. Antal enligt objektspecifik beräkning /väggelevation. Minst 50 mm från panelände om ej annat anges. Borrspetsar kapas bort.</p> <p>5 30 mm stenulldrev i skarv (DRV, enl tabell) alt Fogskum (B4368, pistolapplicering)</p> | <p>6 75 mm Folietejp (TTEJP)*</p> <p>7 Fogmassa bakom tejp i sidskarven (B2620)*</p> <p>8 Inv hörnbeslag (P-HBI)</p> <p>9 Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad i beslags kulör. Alt Rostfri Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank. c400</p> |
|---|---|--|

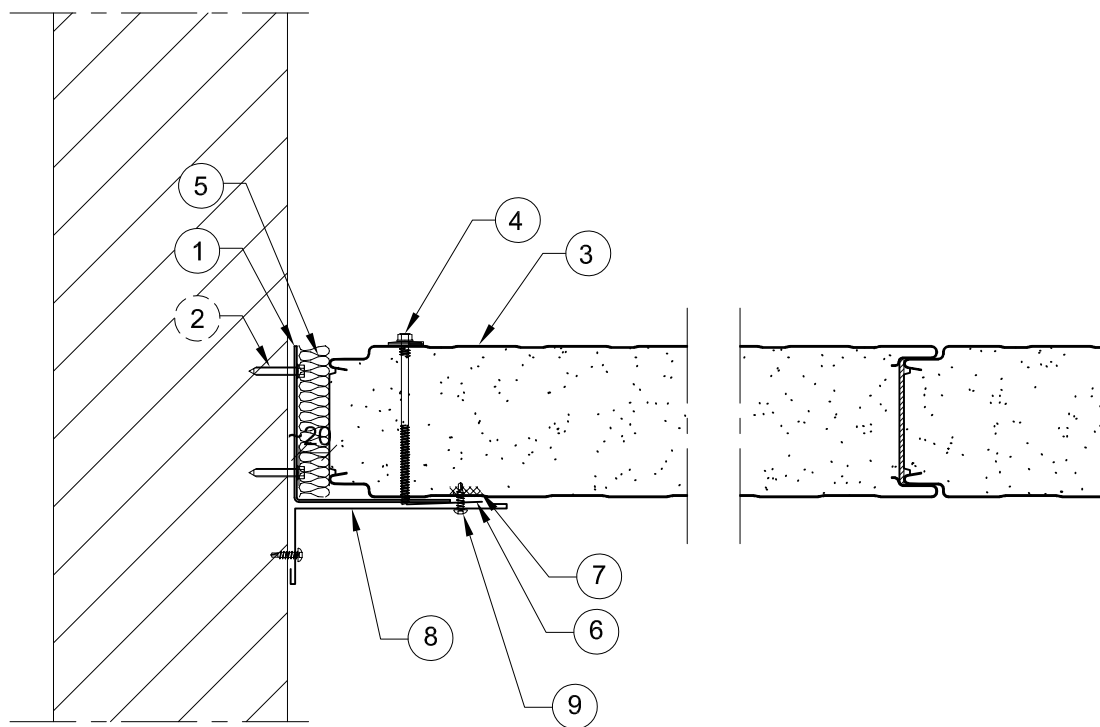

Drevning i skarv

d, Panel (mm)	Bredd drev (mm)	Antal remsor
60-70	70 (DRV-70)	1 st
80-100	95 (DRV-95)	1 st
120-150	145 (DRV-145)	1 st
170	165 (DRV-165)	1 st
200	195 (DRV-195)	1 st
240	95 (DRV-95)	3 st
300	265 (DRV-265)	1 st



* Enbart vid behov

○ Ingår i Lindabs leverans.

○ Ingår ej i Lindabs leverans.

- 1 Vinkelprofil special (Spb-11, t=2,0)
- 2 Infästning till bef. underlag ingår ej
- 3 Väggsida som icke lastbärande undertak, enbart egentygnd samt ev installationslast. Max spännvidd beräknas för specifikt objekt samt aktuell panel tjocklek (d).

- 4 5,5 mm panelskruv (EB11/12, C3 klass), till stål/balk. c1000
- 5 30 mm stenulls-drev i skarv (DRV, enl tabell) alt Fogskum (B4368, pistolapplicering)

- 6 50 mm Folietejp (TTEJP)*
- 7 Fogmassa bakom tejp i sidskarven (B2620)*
- 8 Inv hörnbeslag (P-HBI)
- 9 Borrskruv 4,8x19 (SC14T) lackad i beslags kulör. Alt Rostfri Borrskruv 4,2x16 (SH14) blank. c400