

Detalj**Ritnings nr.**

Betonggolv	BK	110-100
Betonggolv	BK	110-102
Betongsockel, täckt	BK	110-110
Betonggolv, kapad panel	BK	110-150
Betongsockel täckt, kapad panel	BK	110-161
Vertikal ändskarv, pilaster 1-4	BK	110-201
Vertikal ändskarv med hattprofil	BK	110-203
Vertikal ändskarv, pilaster 7	BK	110-207
Vertikal ändskarv, pilaster 8A, 8B	BK	110-208
Vertikal ändskarv, pilaster 9	BK	110-209
Vertikal ändskarv, pilaster 10	BK	110-210
Vertikal ändskarv, pilaster 11	BK	110-211
Infästning mot HDF bjälklag	BK	110-220
Ytterhörn, pilaster 3-4	BK	110-300
Ytterhörn, pilaster 1	BK	110-301
Ytterhörn, rund pilaster	BK	110-303
Ytterhörn, pilaster 6	BK	110-304
Ytterhörn, pilaster 8A, 8B	BK	110-308
Ytterhörn, pilaster 9B	BK	110-309
Ytterhörn, pilaster 10	BK	110-310
Ytterhörn, pilaster 11	BK	110-311
Ytterhörn med hattprofil	BK	110-320
Innerhörn utan pelare		110-400
Innerhörn utan pelare	BK	110-401
Innerhörn, HEA-pelare	BK	110-412
Innerhörn med fästskena		110-413
Innerhörn med fästskena	BK	110-414
Innerhörn med fästskena		110-415
Innerhörn med fästskena	BK	110-416

forts.


(BK = Brandklassad)

Detalj**Ritnings nr.**


forts.

Takfot, papptak		110-500
Takfot med högt krön, papptak	BK	110-502
Takfot med högt krön, gummidukstak	BK	110-504
Gavel, papptak		110-510
Gavel med högt krön, papptak	BK	110-512
Krön på pulpettak, papptak		110-520
Takanslutning mot högdel, lutande, papptak		110-530
Takanslutning mot högdel, plan, papptak		110-531
Takfot, utvändig ränna, DIP-tak	BK	110-600
Gavel, DIP-tak	BK	110-610
Krön på pulpettak, DIP-tak	BK	110-620
Takanslutning mot högdel, kont. panel, DIP-tak, lutande		110-630
Takanslutning mot högdel, kont. panel, DIP-tak, plan		110-631
Port 1		110-700
Port 2		110-701
Fönster mellan hela paneler	BK	110-710
Fönster mellan kapade paneler	BK	110-711
Persondörr		110-721
Dekorlist	BK	110-800

(BK = Brandklassad)

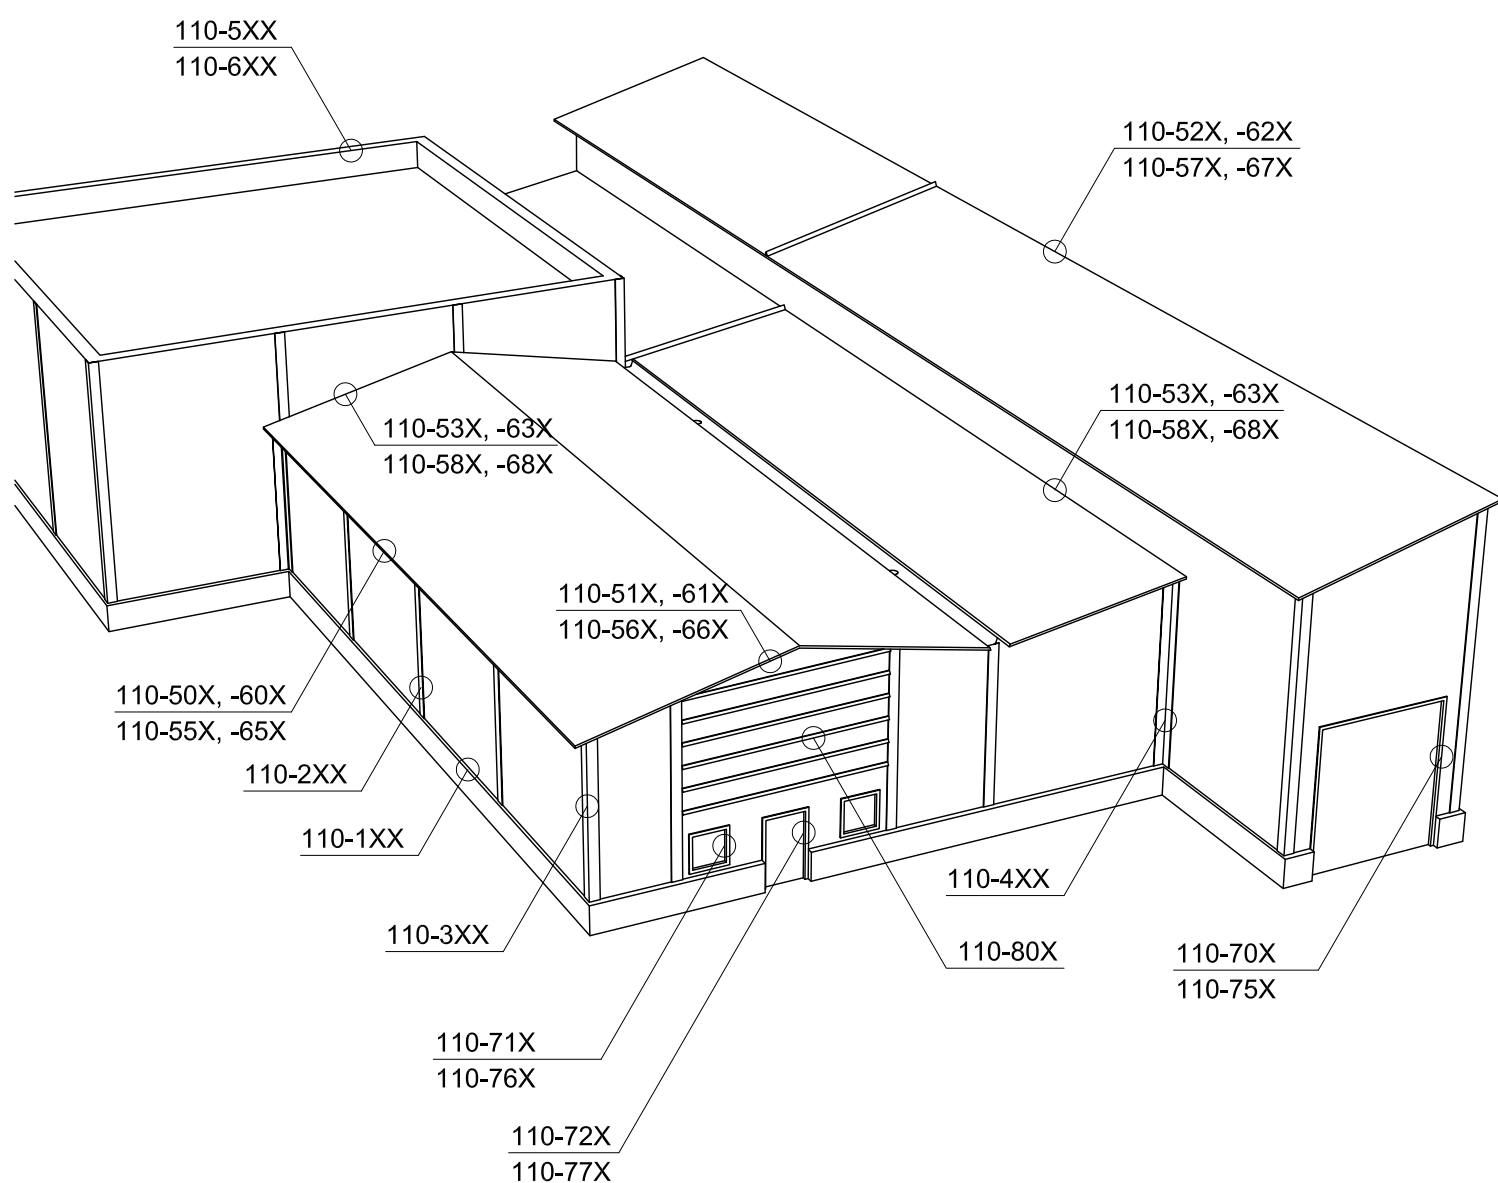

Brandklassad

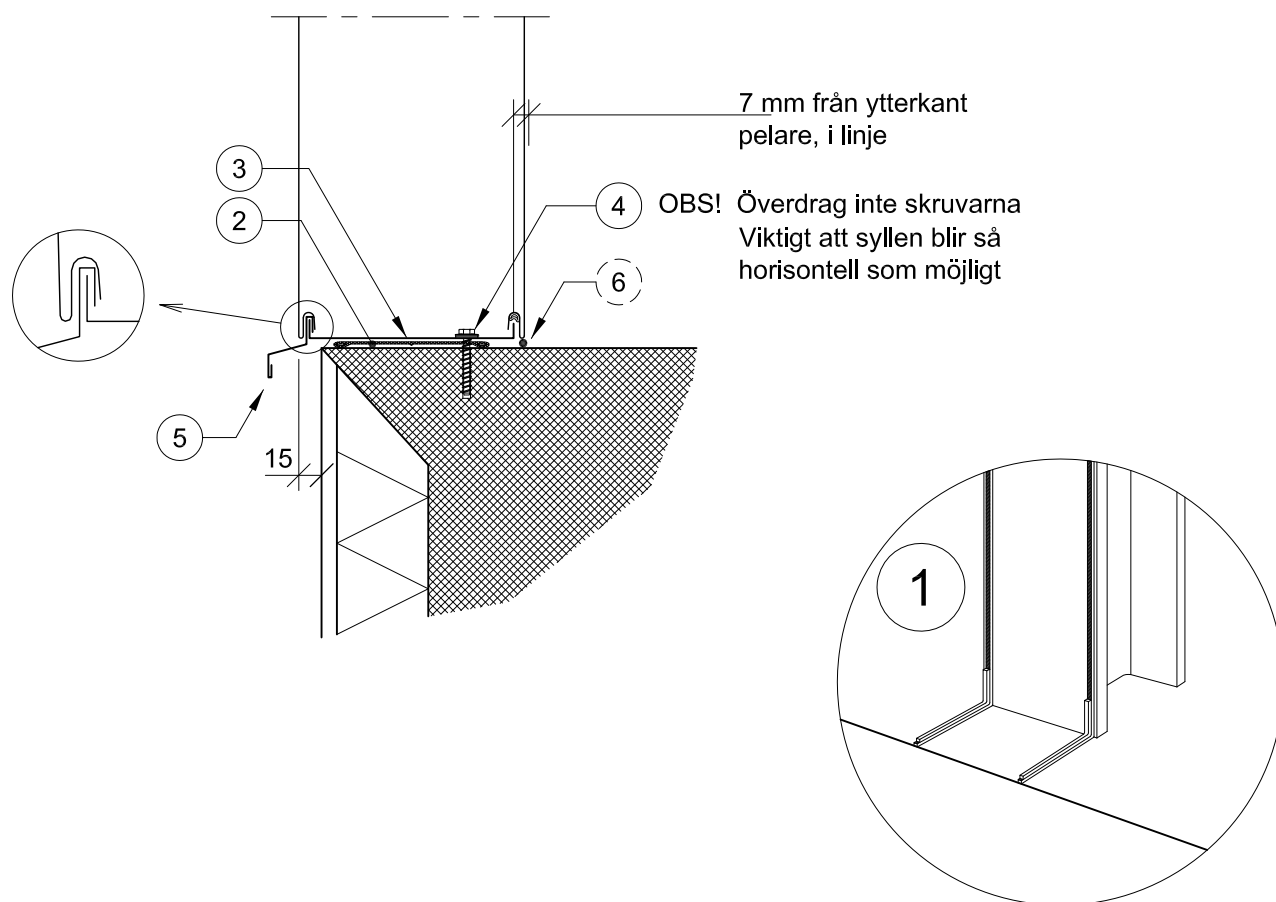

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Tätlist (P-TAT) vid pelarens ytterkant dras ut på golvet. PLUS två extra remsor på varandra som dras ut på golvet och upp på pelaren.

④ Betongskruv 7,5x35 c1000.

⑤ Syllbeslag (P-SYLLB1).


⑥ Fogmassa (P-SILIK), eventuellt.

② EPDM syllettätning (P-SLIST) eller 2 tätlistor (P-TAT) för paneler med tjocklek ≤100 mm.

③ Syll (P-SYLLEC alt P-SYLL).

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

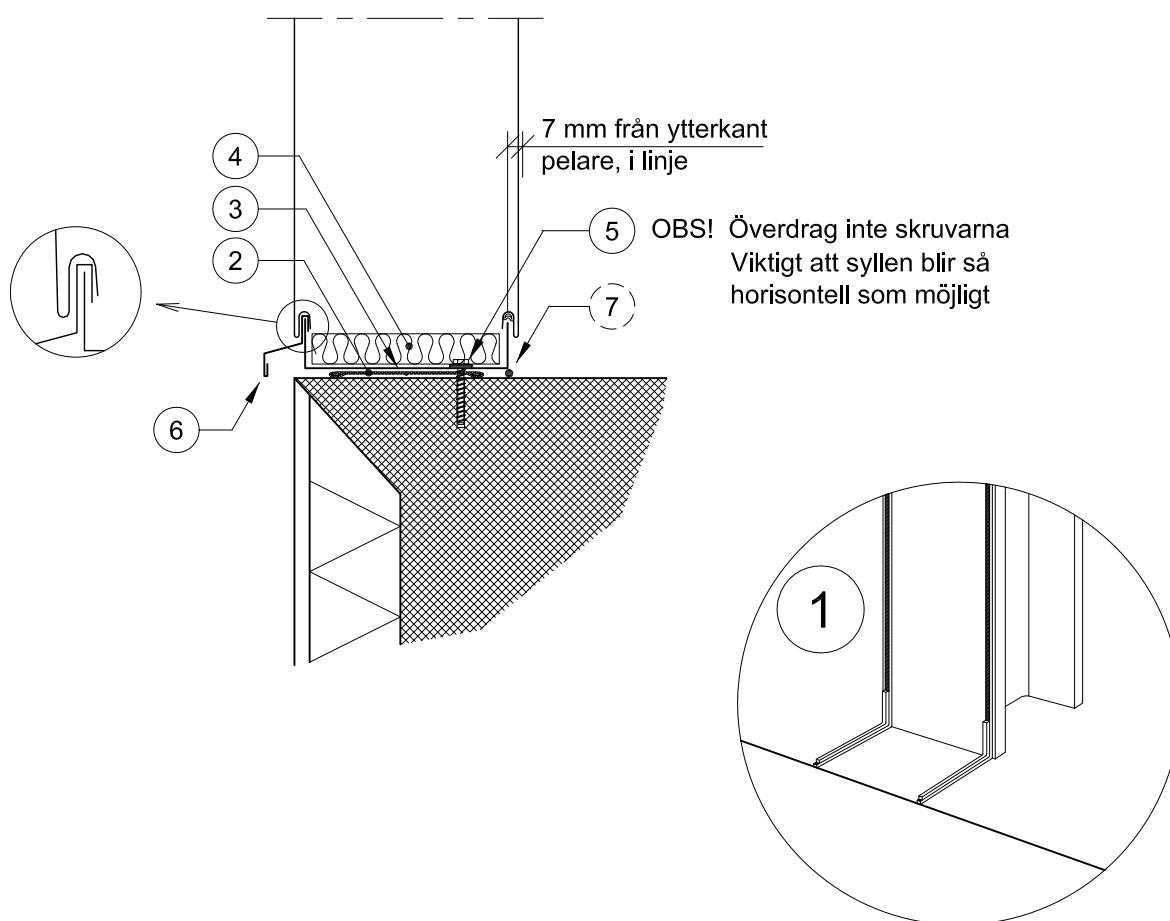

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

1 Tättlist (P-TAT) vid pelarens ytterkant dras ut på golvet. PLUS två extra remsor på varandra som dras ut på golvet och upp på pelaren.

4 Mineralull (DRV)

5 Betongskruv 7,5x35 c1000.

6 Syllbeslag (P-SYLLB1).


2 EPDM sylttätning (P-SLIST) eller 2 tätlistor (P-TAT) för paneler med tjocklek ≤100 mm.

7 Fogmassa (P-SILIK), eventuellt.

3 Förhöjd syll (P-SYLLF).

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärfunktionsklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

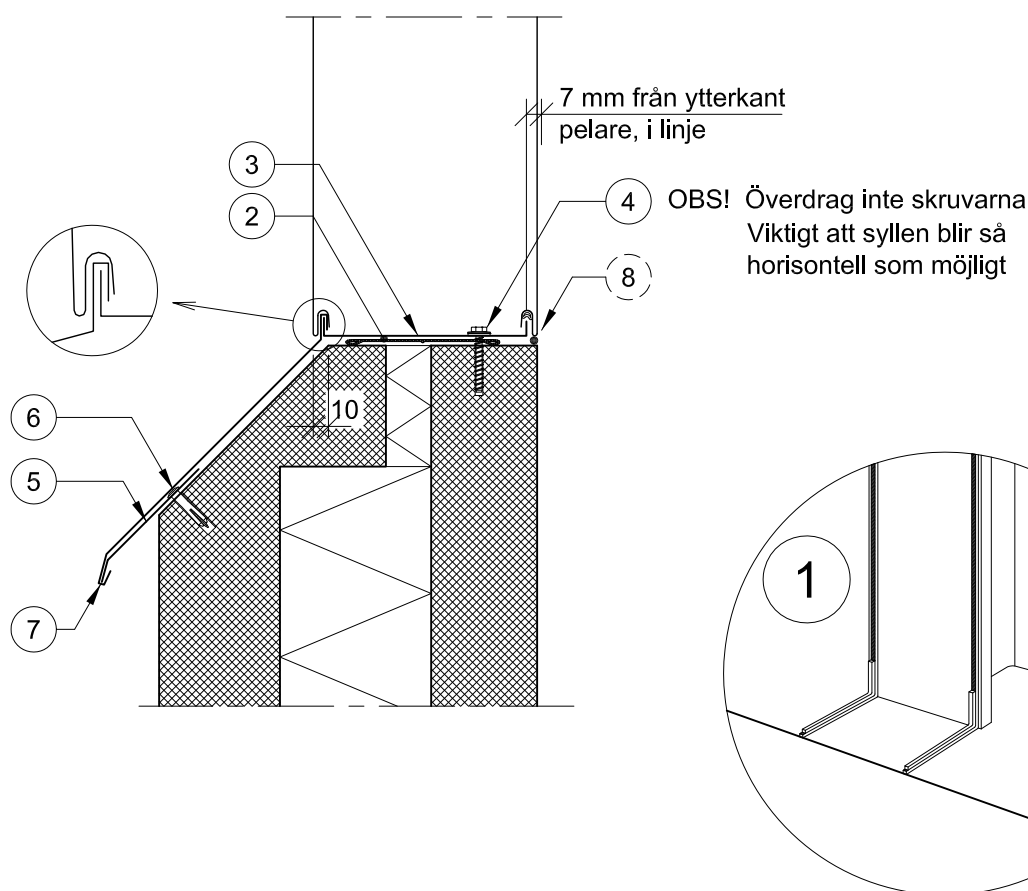

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

1 Tättlist (P-TAT) vid pelarens ytterkant dras ut på golvet. PLUS två extra remsor på varandra som dras ut på golvet och upp på pelaren.

2 EPDM sylttätning (P-SLIST) eller 2 tätlistor (P-TAT) för paneler med tjocklek ≤100 mm.

3 Sill (P-SYLLEC alt P-SYLL).

4 Betongskruv 7,5x35 c1000.

5 Fästbleck (P-FBL1).


6 Rostfri spikplugg (K53) c500.

7 Syllbeslag (P-SYLLB3).

8 Fogmassa (P-SILIK), eventuellt.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärhetsklass(R) vid bärande funktion.


Brandklassad

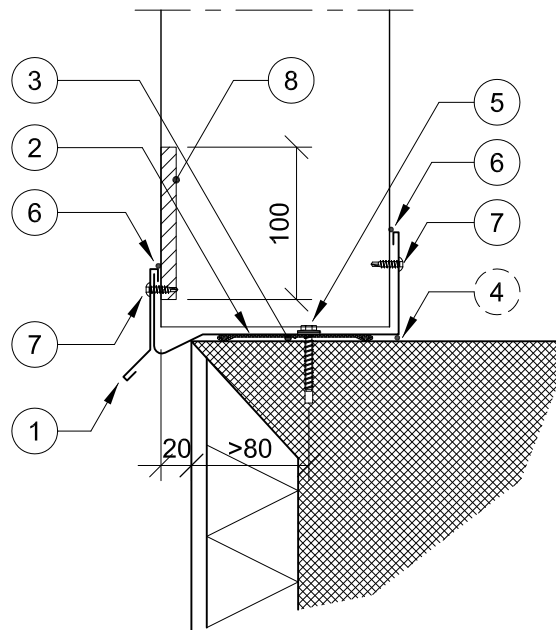

- Standard panel leverans. ○ Ingår ej i standard panel leverans.

- | | |
|--|--|
| 1 Syllbeslag (P-SYLLB2).
Ändskarven förskjuts 300mm från
syllens ändskarv. | 5 Betongskruv 7,5x35, c/c-avstånd
enligt objektspecifik beräkning,
max c1000. |
| 2 Syll med dräneringshål c200
(P-SYLLST). | 6 Fogmassa (P-SILIK). |
| 3 EPDM sylttätning (P-SLIST) eller
2 tätlistor (P-TAT) för paneler
med tjocklek ≤100 mm. | 7 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300. |
| 4 Fogmassa (P-SILIK), eventuellt. | 8 Fogmassa (P-SILIK) i vertikala
panelskarvar enligt instruktioner i
dok. nr. 100-102. |

Brandklassad

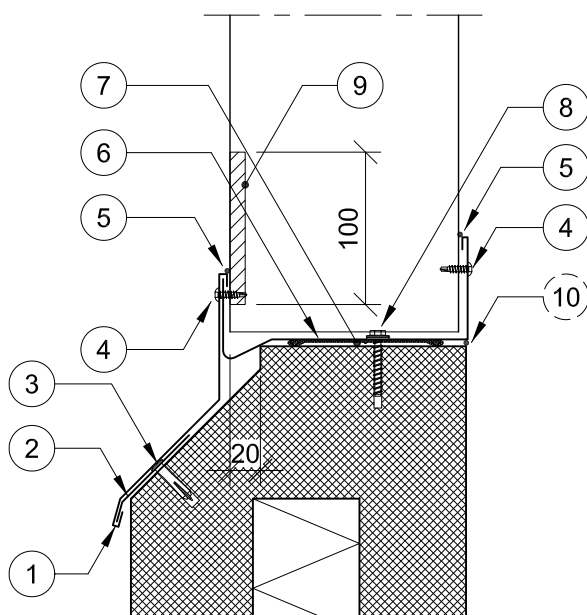

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Syllbeslag 0,60 mm.

② Fästbleck (P-FBL1).

③ Spikplugg (K51)

④ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

⑤ Fogmassa (P-SILIK).

⑥ Syll med dräneringshål c200 (P-SYLLST).



⑦ EPDM syllettätning (P-SLIST) eller 2 tätlistor (P-TAT) för paneler med tjocklek ≤ 100 mm.

⑧ Betongskruv 7,5x35, c/c-avstånd enligt objektspecifik beräkning, max c1000.

⑨ Fogmassa (P-SILIK) i vertikala panelskarvar enligt instruktioner i dok. nr. 100-102.

⑩ Fogmassa (P-SILIK), eventuellt.

Brandklassad

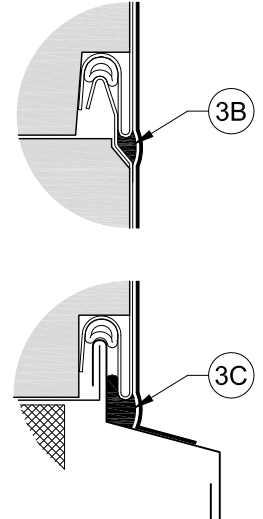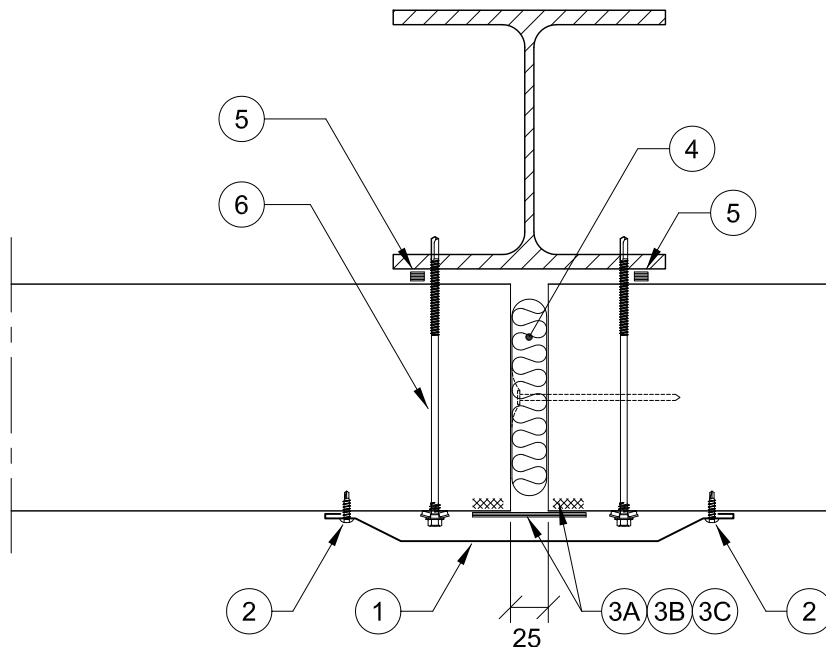

○ Standard panel leverans.


○ Ingår ej i standard panel leverans.

- 1 Pilaster 4 (P-PIL4). Pilastern skarvas vid panelskarv.
- 2 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.
- 3A Vädertejp (P-BTEJP).
- 3B Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).
- 3C Fogmassa (P-SILIK) mellan panel och syllbeslag.

- 4 Drevning med mineralull (DRV).
- 5 Tätlist (P-TAT) vid pelarens ytterkant.
- 6 Borrskruv. Antal enligt väggelevationer. Placeras minst 50 mm från panelände om ej annat anges.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

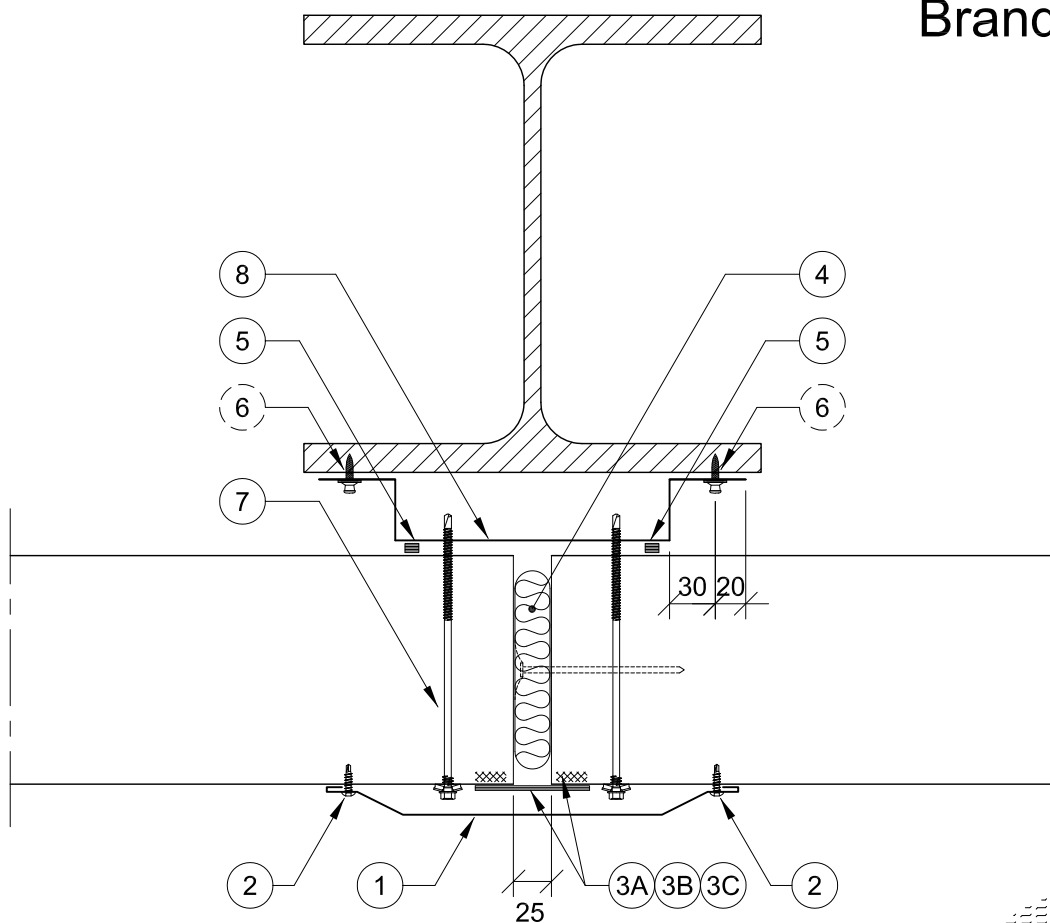

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Pilaster 4 (P-PIL4). Pilastern skarvas vid panelskarv.

② Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

③A Vädertejp (P-BTEJP).

③B Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).

③C Fogmassa (P-SILIK) mellan panel och syllbeslag.

④ Drevning med mineralull (DRV).


⑤ Tätlist (P-TAT) vid pelarens ytterkant.

⑥ Skjutspik, c/c-avstånd enligt objektspecifik beräkning min 500 mm.

⑦ Borrskruv. Antal enligt väggelevationer. Placeras minst 50 mm från panelände om ej annat anges.

⑧ Hattprofil 2,0 mm.

Brandklassad

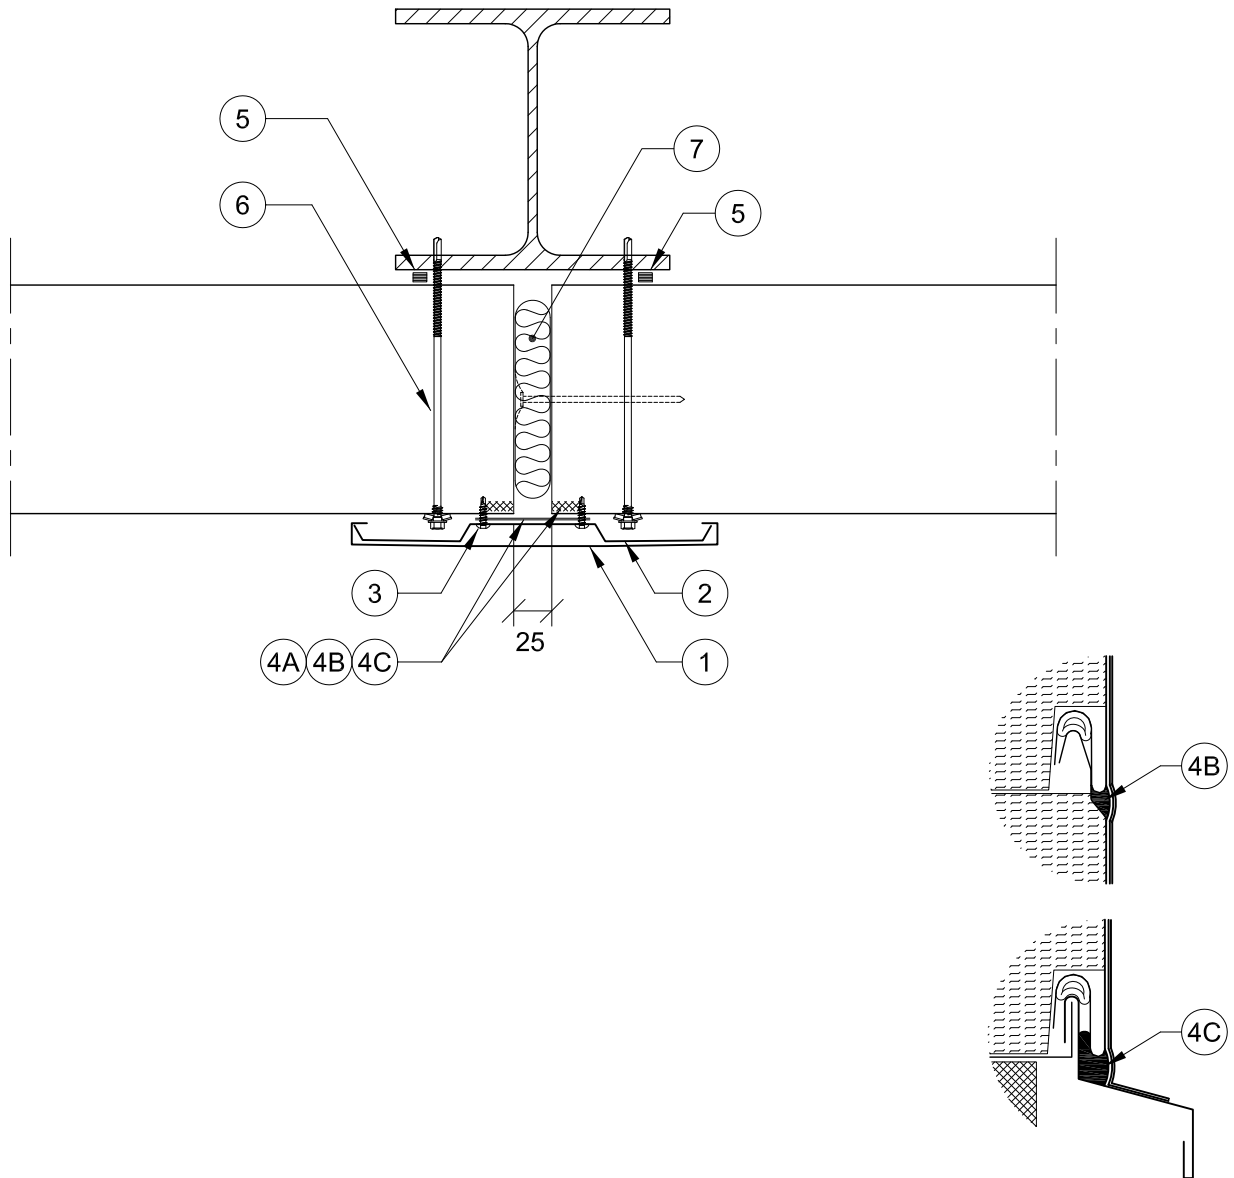

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

1 Pilaster 7 (P-PIL7). Pilastern skarvas vid panelskarv. Se dok. nr.100-104 och 100-105 för monteringsanvisning. Skall monteras före taket.

2 Fästskena (P-PIL7FS).

3 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c400/sida.

4A Vädertejp (P-BTEJP).

4B Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).

4C Fogmassa (P-SILIK) mellan panel och syllbeslag.


5 Tätlist (P-TAT) vid pelarens ytterkant.

6 Borrskruv. Antal enligt väggelevationer. Placeras minst 50 mm från panelände om ej annat anges.

7 Drevning med mineralull (DRV).

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgnetklass(R) vid bärgnetfunktion.

Brandklassad

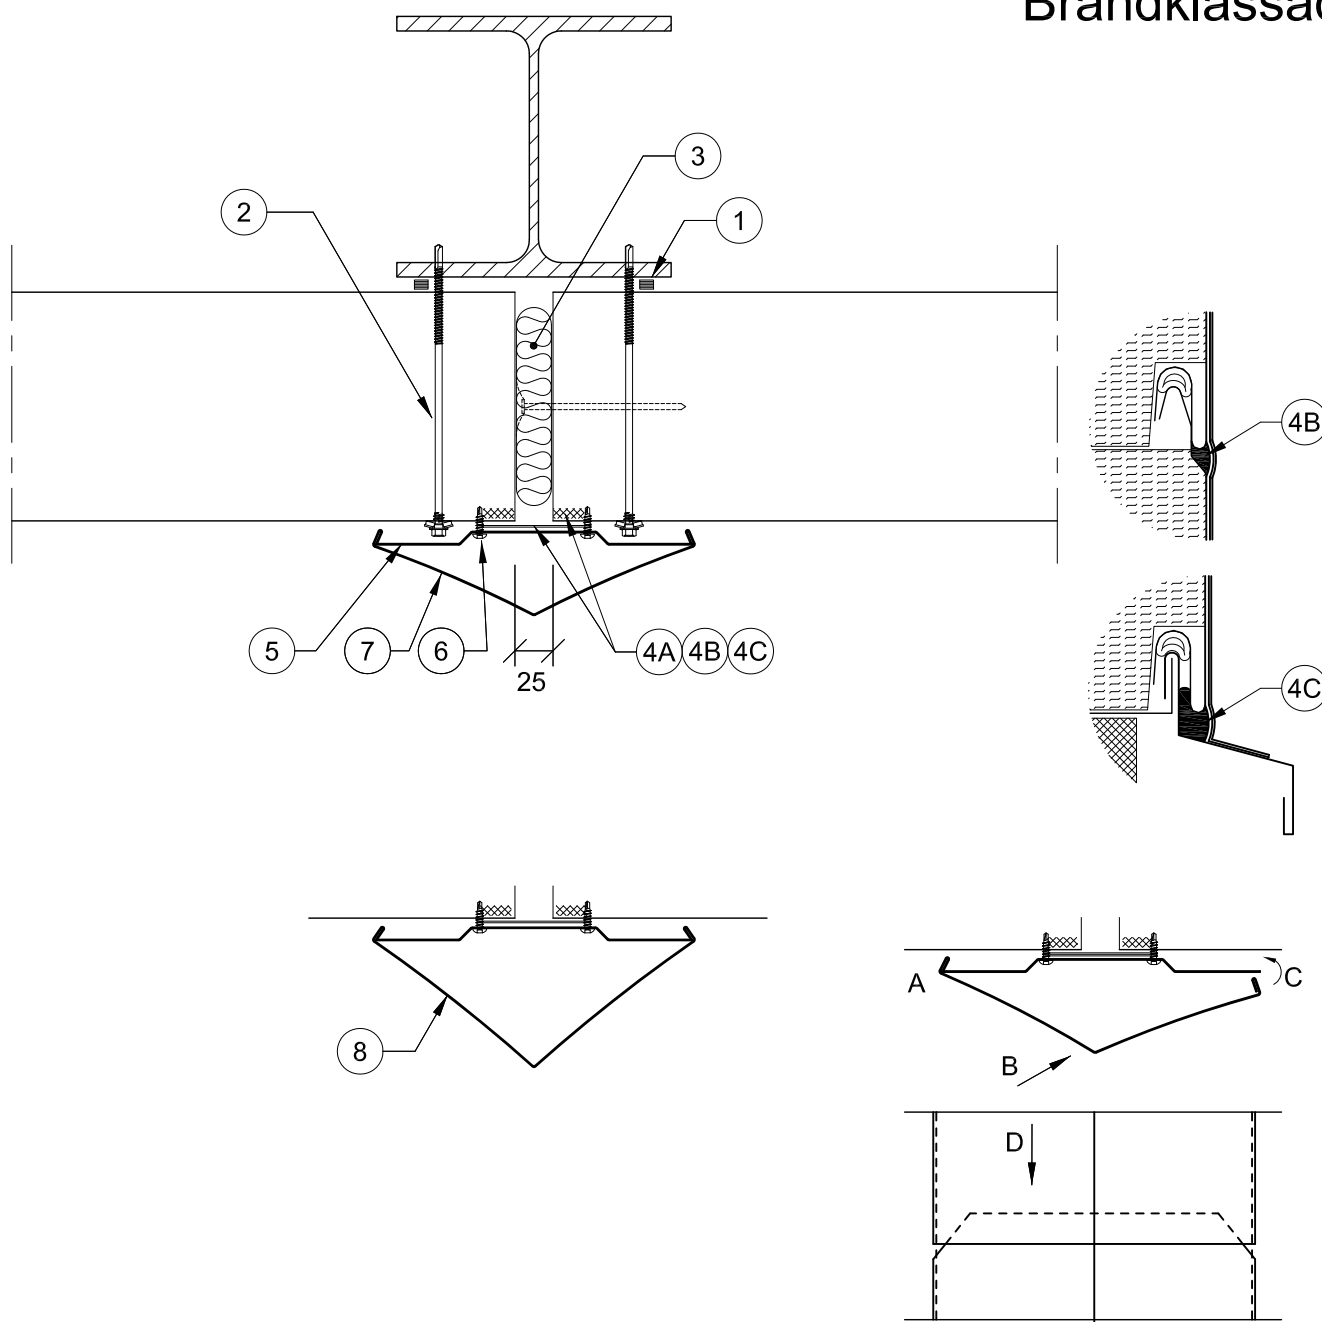

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Tätlist (P-TAT) vid pelarens ytterkant.

② Borrskruv. Antal enligt väggelevationer. Placeras minst 50 mm från panelände om ej annat anges.

③ Drevning med mineralull (DRV).

④A Vädertejp (P-BTEJP).

④B Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).

④C Fogmassa (P-SILIK) mellan panel och syllbeslag.

⑤ Fästskena (P-PIL8FS). Skarvas kant i kant.

⑥ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300/sida. Placeras nära innerhörnet.




⑦ Pilaster 8A (P-PIL8).

Haka i ena sidan (A). Pressa isär pilastern (B). Haka i andra sidan (C). Tryck ner pilastern (D).

⑧ Pilaster 8B (P-PIL8). I övrigt se punkt 7 ovan.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärgningsfunktion.

Brandklassad

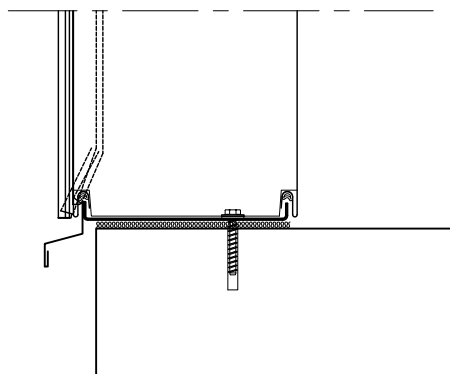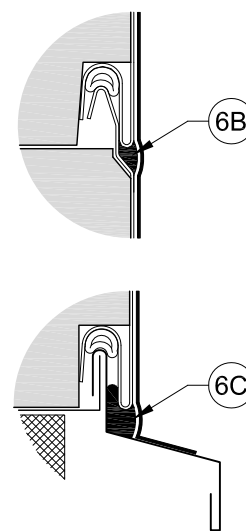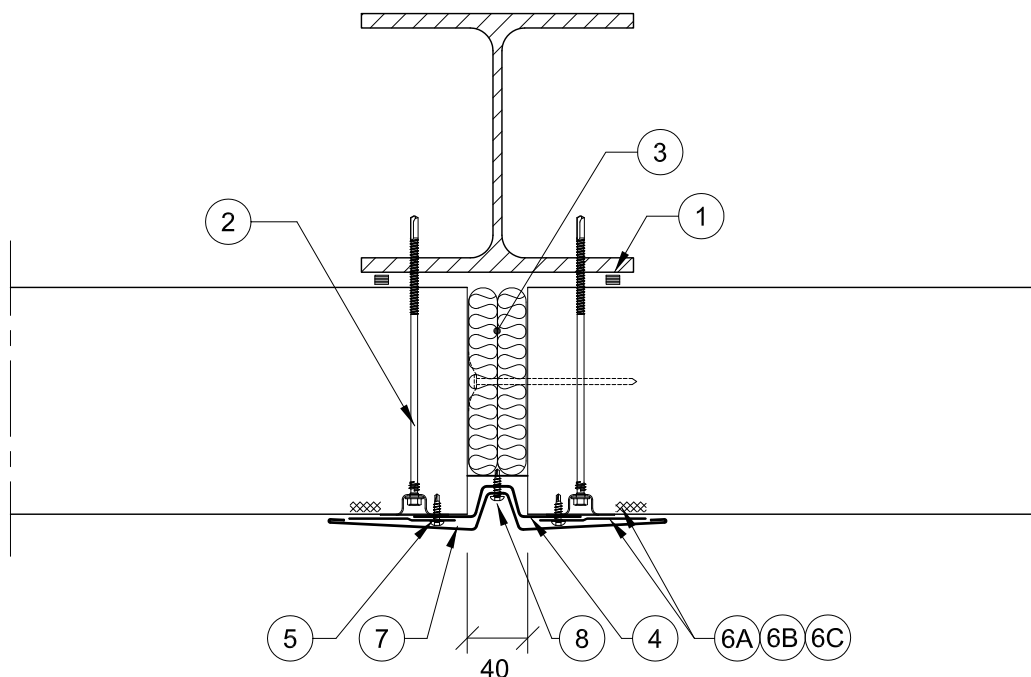

~50

A

B

C



Standard panel leverans.





Ingår ej i standard panel leverans.

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Tätlist (P-TAT) vid pelarens ytterkant. | 3 Drevning med mineralull (DRV). | 6B Fogmassa i sidskarven (P-SILIK). |
| 2 Borrskruv. Antal enligt väggelevationer. Placeras minst 50 mm från panelände om ej annat anges. Byt ut brickan mot en försänkt bricka (G48S), förborra med en dosfräs $\phi 25$ mm. | 4 Fästskena (P-PIL9FS). Skarvas kant i kant. Starta med att klämma ihop nederkanten enligt (A), (B) och (C). | 6C Fogmassa (P-SILIK) mellan panel och syllbeslag. |
| | 5 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300/sida. | 7 Pilaster 9 (P-PIL9). Skarvas omlott 25 mm vid panelskarv. Starta med att klämma ihop nederkant enl. (A), (B) och (C). |
| | 6A Vädertejp (P-BTEJP). | 8 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c600. |

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärrhetsklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

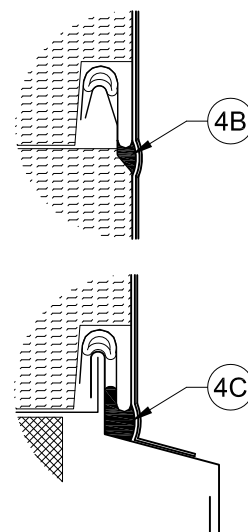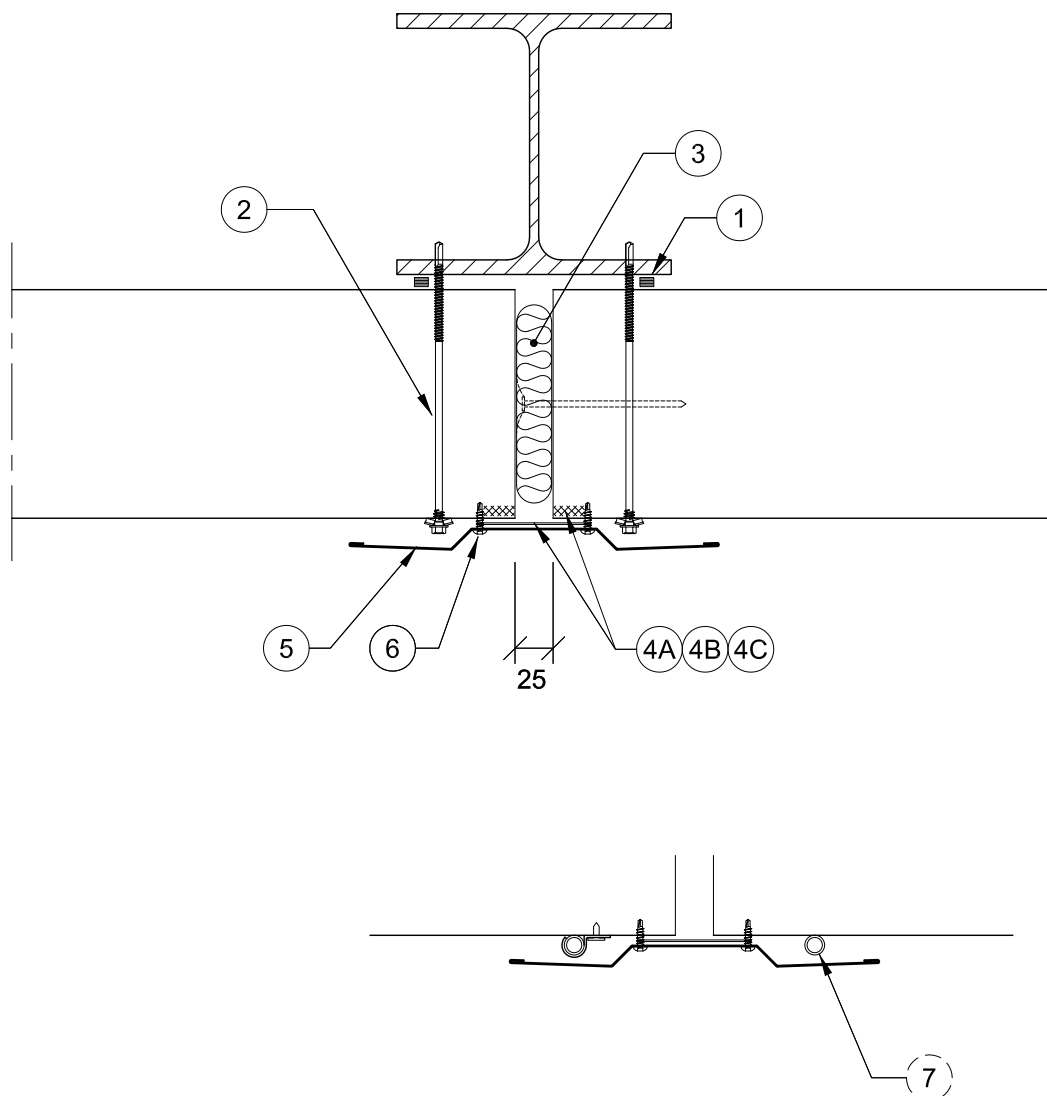

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärgande funktion.

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Tätlist (P-TAT) vid pelarens ytterkant.

② Borrskruv. Antal enligt väggelevationer. Placeras minst 50 mm från panelände om ej annat anges.

③ Drevning med mineralull (DRV).

④A Vädertejp (P-BTEJP).

④B Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).


④C Fogmassa (P-SILIK) mellan panel och syllbeslag.

⑤ Pilaster 10 (P-PIL10). Skarvas omlott 25 mm.

⑥ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300/sida. Placeras nära innerhörnet.


⑦ Dold längsgående belysning för dekorativ effekt. Typ Ledlight, Thinlight eller liknande.

Brandklassad

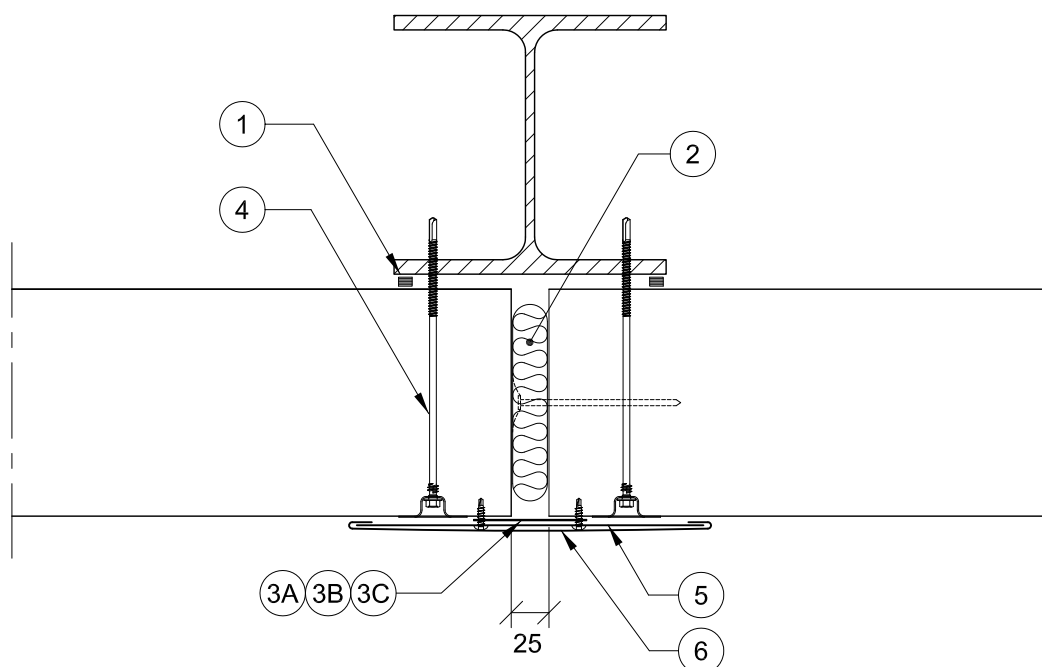

Observera! Panelerna måste vara monterade i exakt inbördes höjdnivå och med försänkt bricka.

Pilaster 11 kan bara användas i kombination med W-skarv.

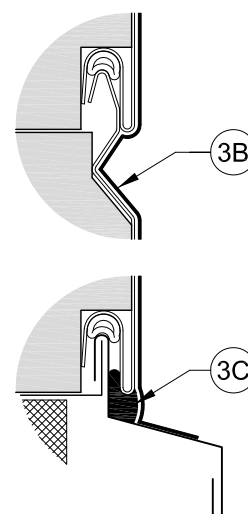

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärhetsklass(R) vid bärande funktion.

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

1 Tätlist (P-TAT) vid pelarens ytterkant.

2 Drevning med mineralull (DRV).

3A Vädertejp (P-BTEJP).

3B Vädertejpen tejpas in i W-skarven. Se dok. nr. 100-101 för instruktioner.


3C Fogmassa (P-SILIK) mellan panel och syllbeslag.

4 Borrskruv. Antal enligt väggelevationer. Placeras minst 50 mm från panelände om ej annat anges. Byt ut brickan mot en försänkt bricka (G48S), förborra med en dosfräs $\phi 25$ mm.

5 Fästplåt (P-PIL11F). Placeras i lodlinje och fästs med 2 st borrar 4,8x20 (SC14T). Se dok. nr. 100-109 för mer instruktioner.

6 Pilaster (P-PIL11). Pilastern träs över fästplåten samt föregående pilaster och fästs med 2 st borrar 4,8x20 (SC14T). Se dok. nr. 100-109 och 100-110 för mer instruktioner.

Brandklassad

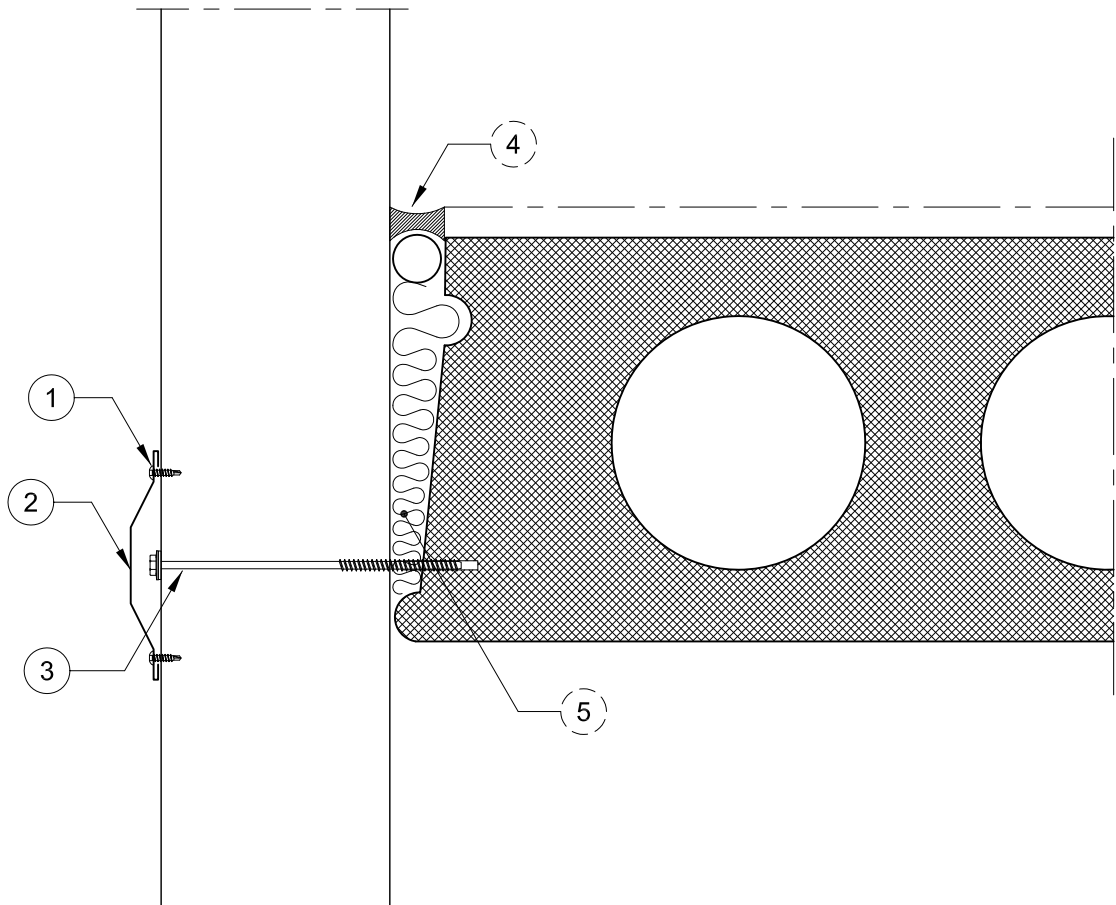

☒ Standard panel leverans.

☐ Ingår ej i standard panel leverans.

① Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

② Täckbeslag 0,60 mm.


③ Betongskruv c1000.

④ Bottningslist och fogmassa.

⑤ Stenullsisolering.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgnetklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

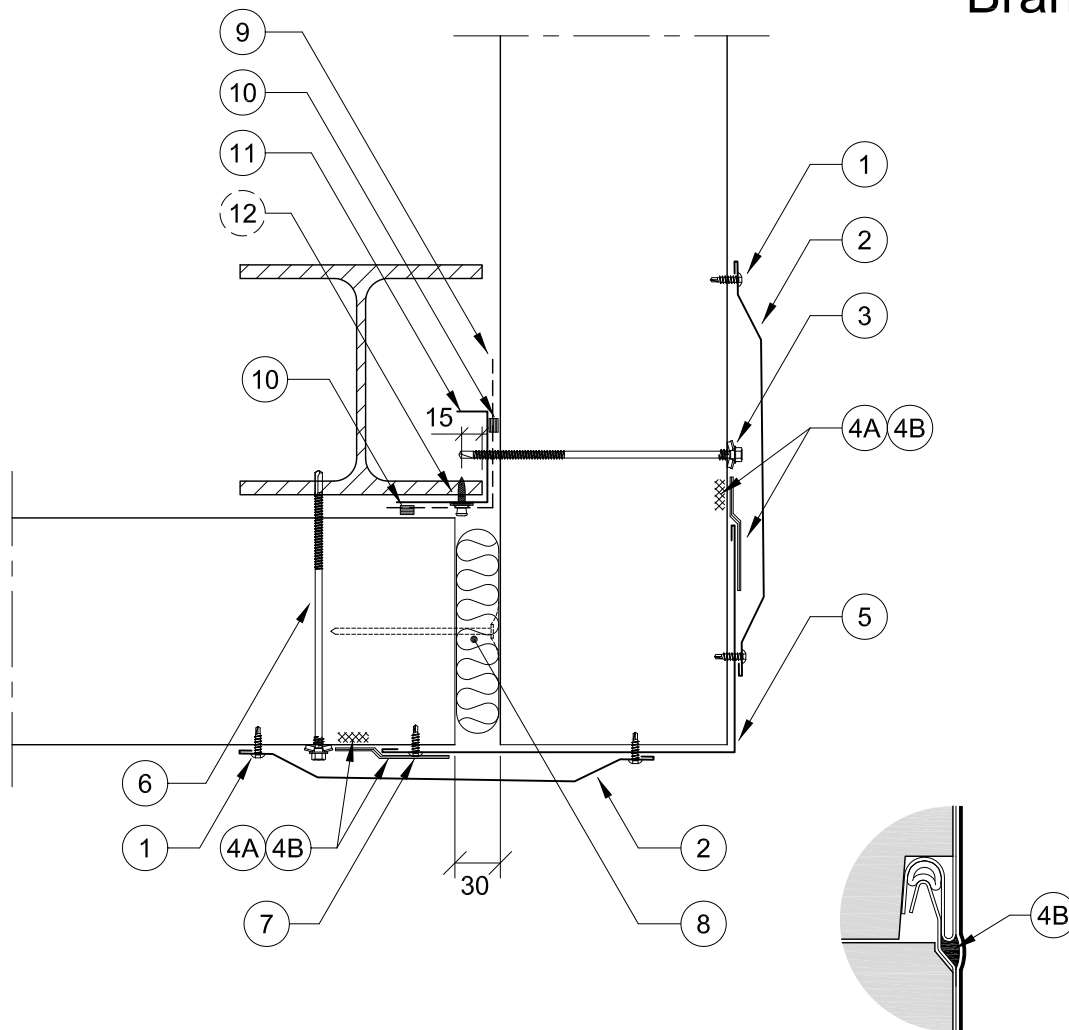

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

1 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300/sida.

2 Pilaster 4 (P-PIL4). Pilastern skarvas vid panelskarv.

3 Borrskruv (borrkap. 1,5-6 mm). Antal enligt väggelevationer.

4A Vädertejp (P-BTEJP).

4B Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).

5 Hörnbeslag (P-HB1).

6 Borrskruv (borrkap. 4-12 mm). Antal enligt väggelevationer.

7 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

8 Drevning med mineralull (DRV).


9 Pelartättningsförlängare. 1 m emballageskydd nitat till bärdäckets stödvinkel.

10 Tätlist (P-TAT).

11 Hörnregel (P-HR).

12 Skjutspik, c300.

Brandklassad

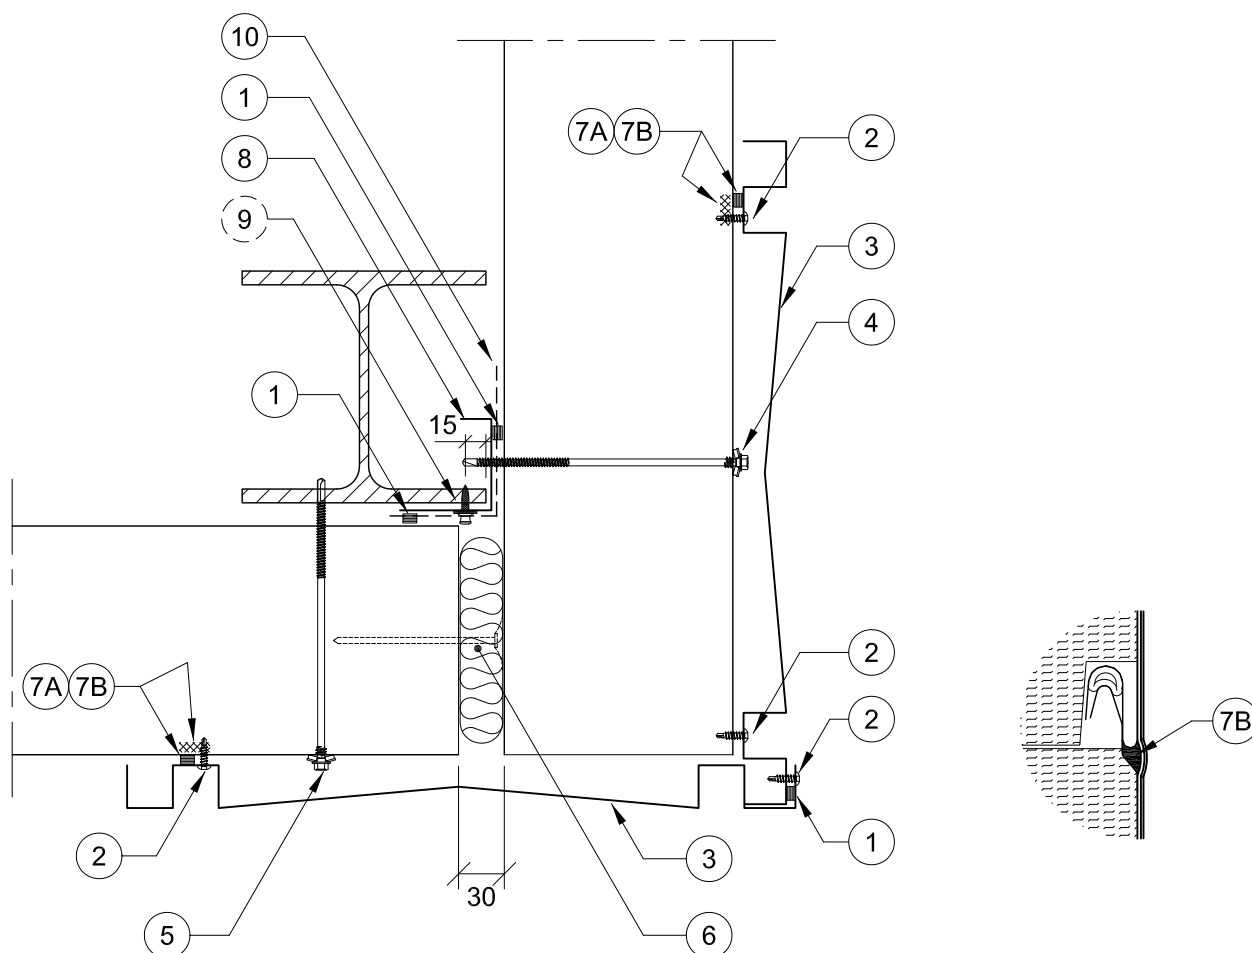

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

1 Tättlist (P-TAT).

2 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

3 Pilaster 1 (P-PIL1). Pilastern skarvas vid panelskarv.

4 Borrskruv (borrkap. 1,5-6 mm). Antal enligt väggelevationer.

5 Borrskruv (borrkap. 4-12 mm). Antal enligt väggelevationer.

6 Drevning med mineralull (DRV).

7A Tättlist (P-TAT).

7B Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).


8 Hörnregel (P-HR).

9 Skjuspik, c300.

10 Pelartättningsförlängare. 1 m emballageskydd nitat till bärdäckets stödvinkel.

Alla anslutande bygnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgnetklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

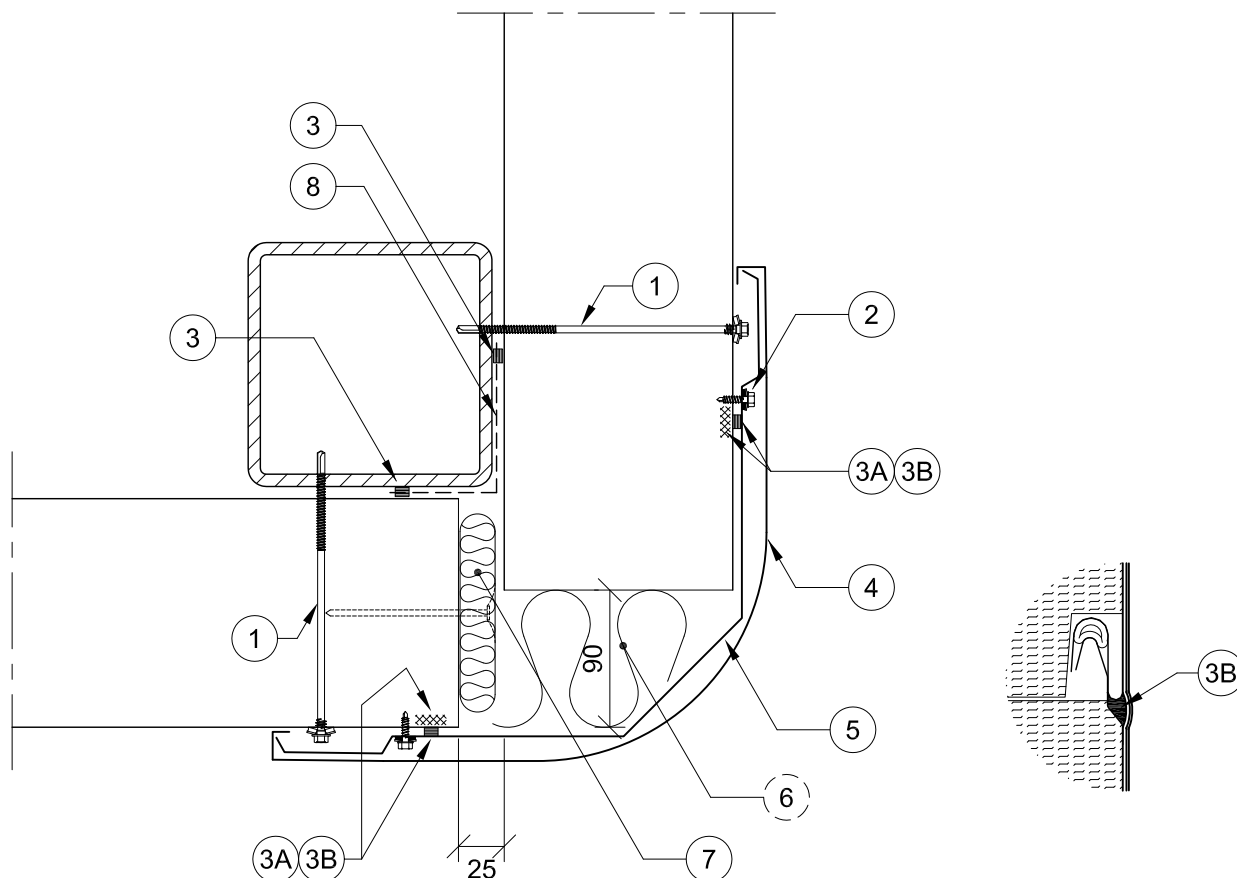

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Borrskruv (borrkap. 4-12 mm).
Antal enligt väggelevationer.

② Borrskruv 4,8x20 (D14BR)
c400/sida. Placeras nära knäck.

③A Tätlist (P-TAT).

③B Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).

④ Runt hörnbeslag 0,60 mm.
Pilastern skarvas vid panelskarv.
Se dok. nr.100-104 och 100-105
för monteringsanvisning. Skall
monteras före taket.

⑤ Fästskena 0,60 mm. Monteras
med trämall.


⑥ Isolering.

⑦ Drevning med mineralull (DRV).

⑧ Pelartättningsförlängare. 1 m
emballageskydd nitat till
bärdäckets stödvinkel.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärgningsfunktion.

Brandklassad

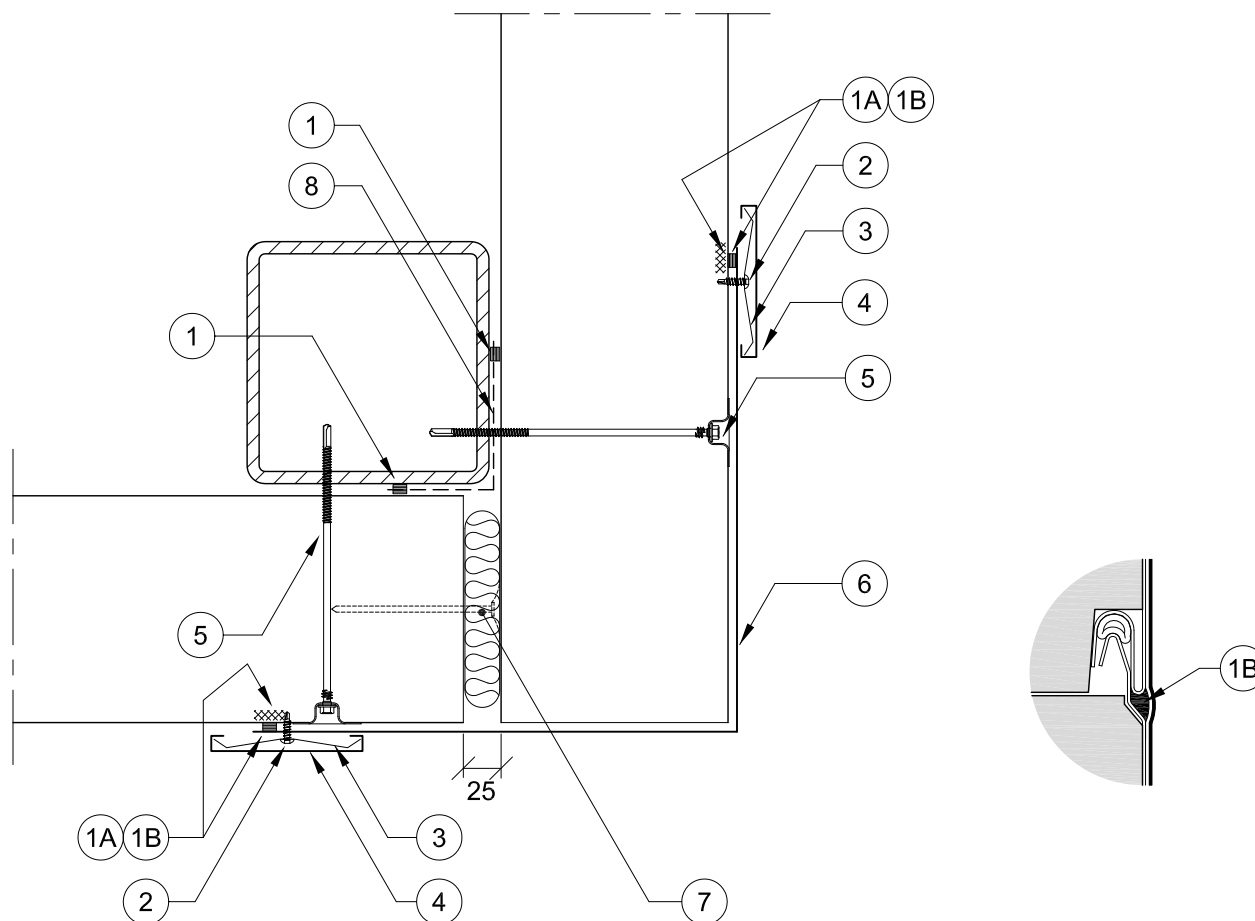

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

1A Tätlist (P-TAT).

1B Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).

2 Borrskruv 4,8x20 (SC14T)
2 st/beslag.

3 Fästskena (P-PIL6FS).

4 Pilaster 6 (P-PIL6). Pilastern skarvas vid panelskarv. Se dok. nr.100-104 och 100-105 för monteringsanvisning. Skall monteras före taket.

5 Borrskruv. Antal enligt väggelevationer.
Placeras minst 50 mm från panelände om ej annat anges. Byt ut brickan mot en försänkt bricka (G48S), förborra med en dosfräs $\phi 25$ mm.


6 Panel hörn (P-ELHO). Linjera hörnets ändskarv med panelens.

7 Drevning med mineralull (DRV).

8 Pelartättningsförlängare. 1 m emballageskydd nitat till bärdäckets stödvinkel.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärhetsklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

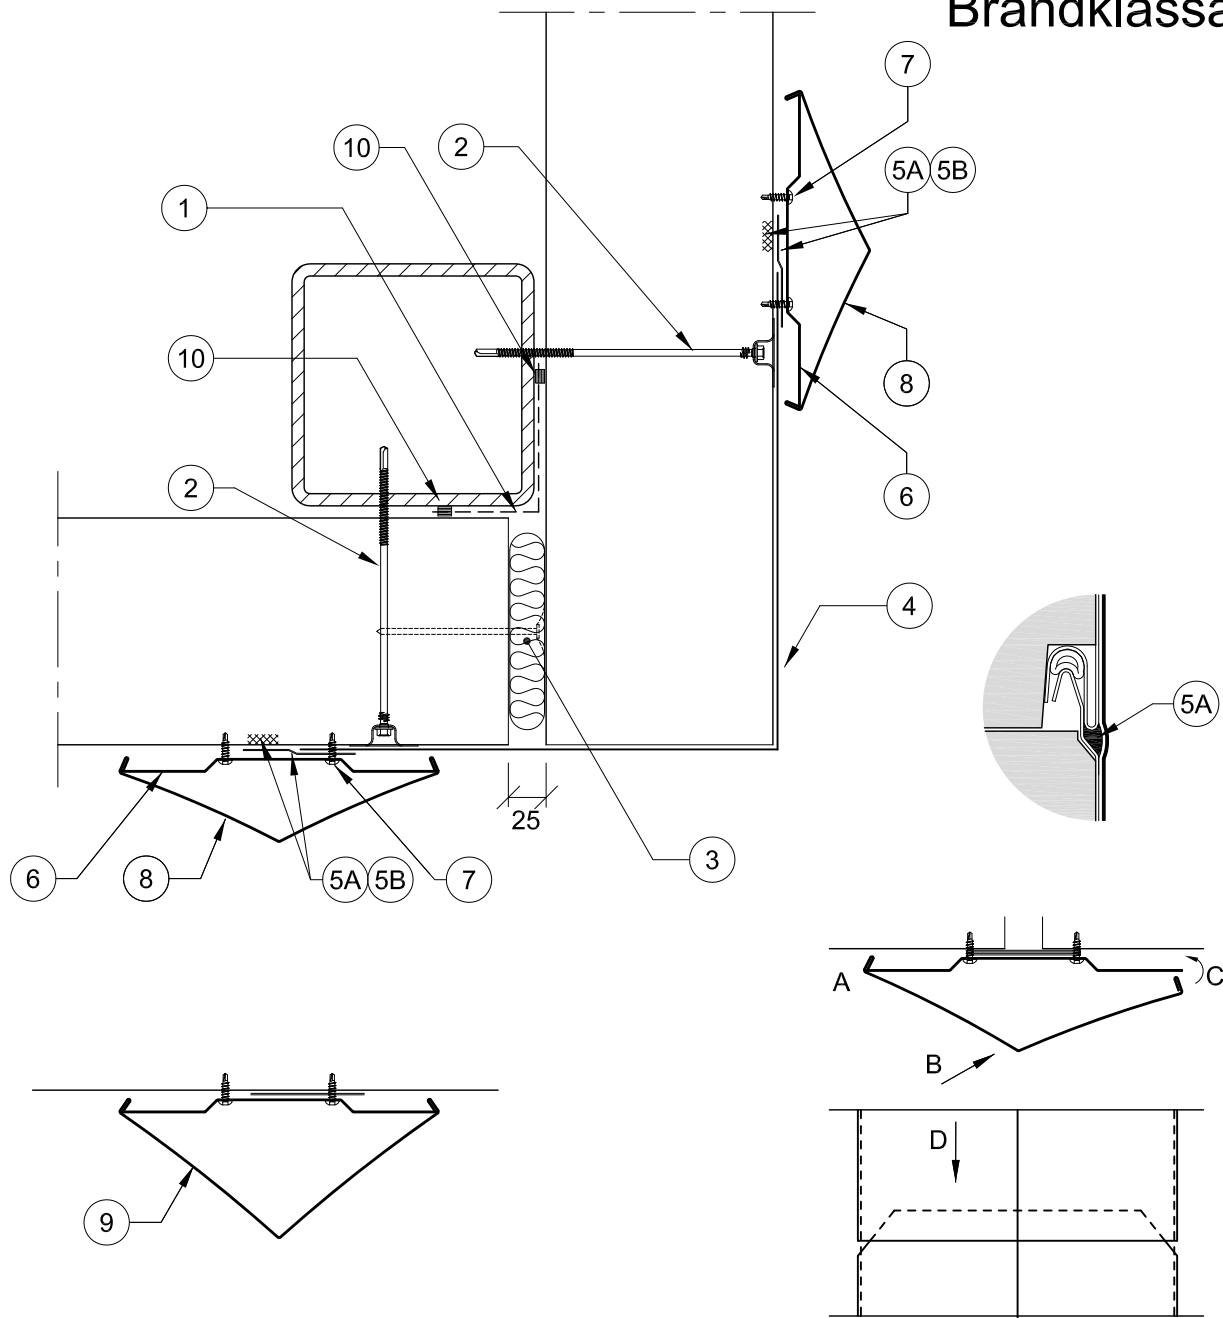


○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Pelartättningsförlängare. 1 m emballageskydd nitat till bärdäckets stödvinkel. | 3 Drevning med mineralull (DRV). | 7 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300/sida. Placeras nära innerhörnet. |
| 2 Borrskruv. Antal enligt väggelevationer. Placeras minst 50 mm från panelände om ej annat anges. Byt ut brickan mot en försänkt bricka (G48S), förborra med en dosfräs $\phi 25$ mm. | 4 Panel hörn (P-ELHO). Linjera hörnets ändskarv med panelens. | 8 Pilaster 8A (P-PIL8). Haka i ena sidan (A). Pressa isär pilastern (B). Haka i andra sidan (C). Tryck ner pilastern (D). |
| | 5A Fogmassa i sidskarven (P-SILIK). | 9 Pilaster 8B (P-PIL8). I övrigt se punkt 8 ovan. |
| | 5B Vädertejp (P-BTEJP). | 10 Tätlist (P-TAT). |
| | 6 Fästskena (P-PIL8FS). Skarvas kant i kant. | |

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

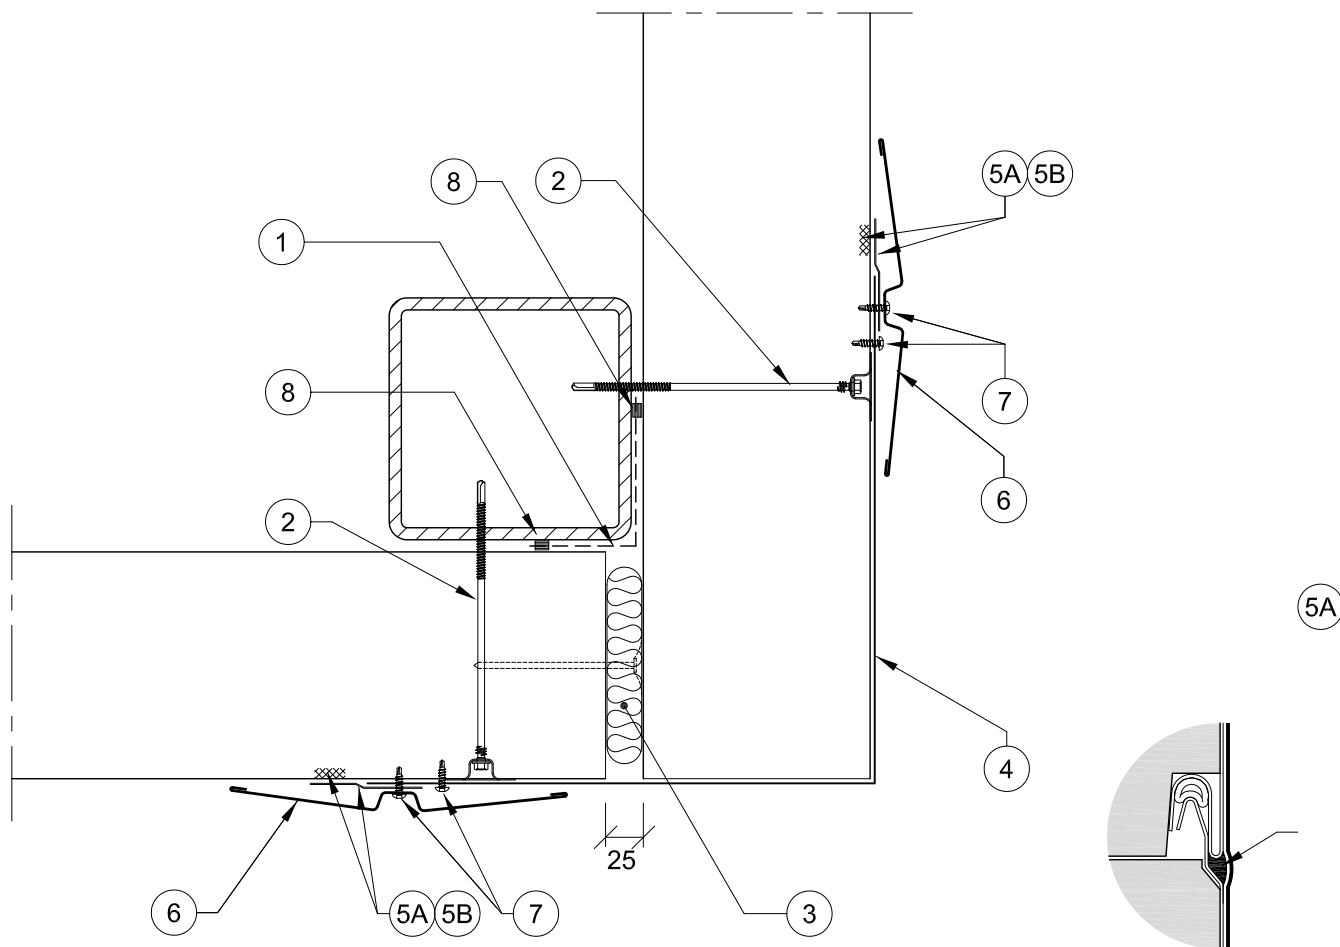

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.


- 1 Pelartättningsförlängare. 1 m emballageskydd nitat till bärdäckets stödvinkel.
- 2 Borrskruv. Antal enligt väggelevationer. Placeras minst 50 mm från panelände om ej annat anges. Byt ut brickan mot en försänkt bricka (G48S), förborra med en dosfräs $\phi 25$ mm.

- 3 Drevning med mineralull (DRV).
- 4 Panel hörn (P-ELHO). Linjera hörnets ändskarv med panelens.
- 5A Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).
- 5B Vädertejp (P-BTEJP).

- 6 Pilaster 9B (P-PIL9). Skarvas omlott 25 mm vid panelskarv.
- 7 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c600.
- 8 Tätlist (P-TAT).

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärhetsklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

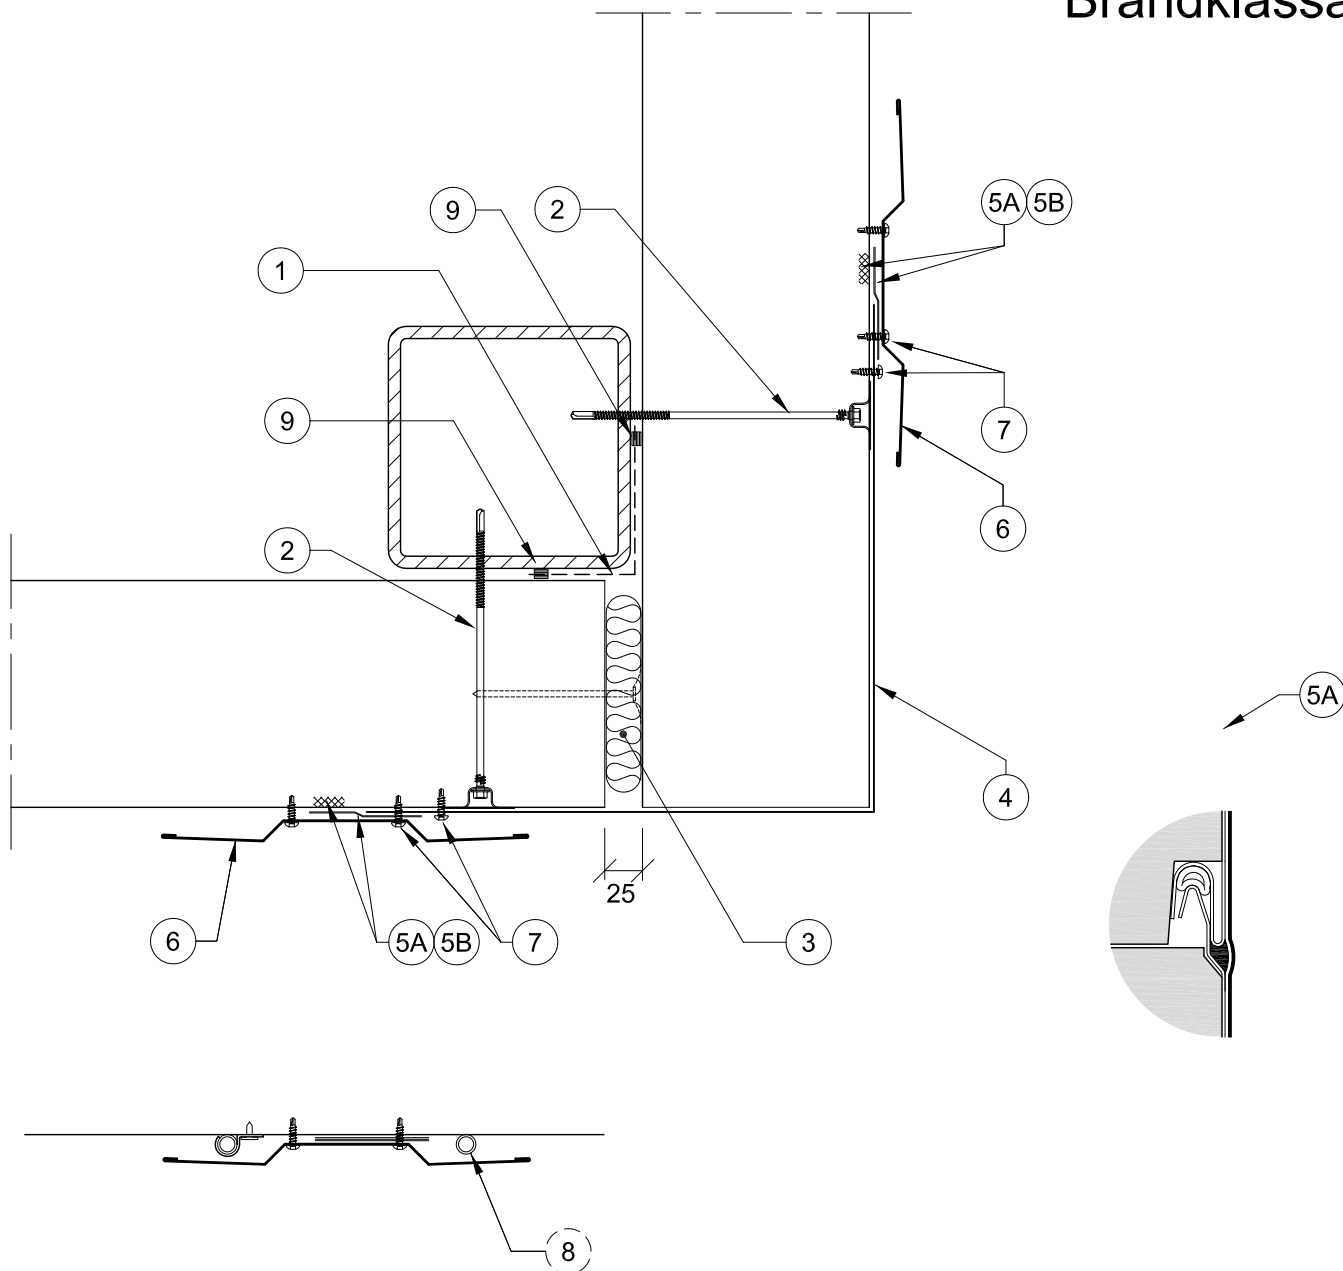

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

1 Pelartättningsförlängare. 1 m emballageskydd nitat till bårdaäckets stödvinkel.

2 Borrskruv. Antal enligt väggelevationer. Placeras minst 50 mm från panelände om ej annat anges. Byt ut brickan mot en försänkt bricka (G48S), förborra med en dosfräs $\phi 25$ mm.

3 Drevning med mineralull (DRV).

4 Panel hörn (P-ELHO). Linjera hörnets ändskarv med panelens.

5A Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).

5B Vädertejp (P-BTEJP).


6 Pilaster 10 (P-PIL10). Skarvas omlott 25 mm.

7 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c600.

8 Dold längsgående belysning för dekorativ effekt. Typ Ledlight, Thinlight eller liknande.

9 Tätlist (P-TAT).

Brandklassad

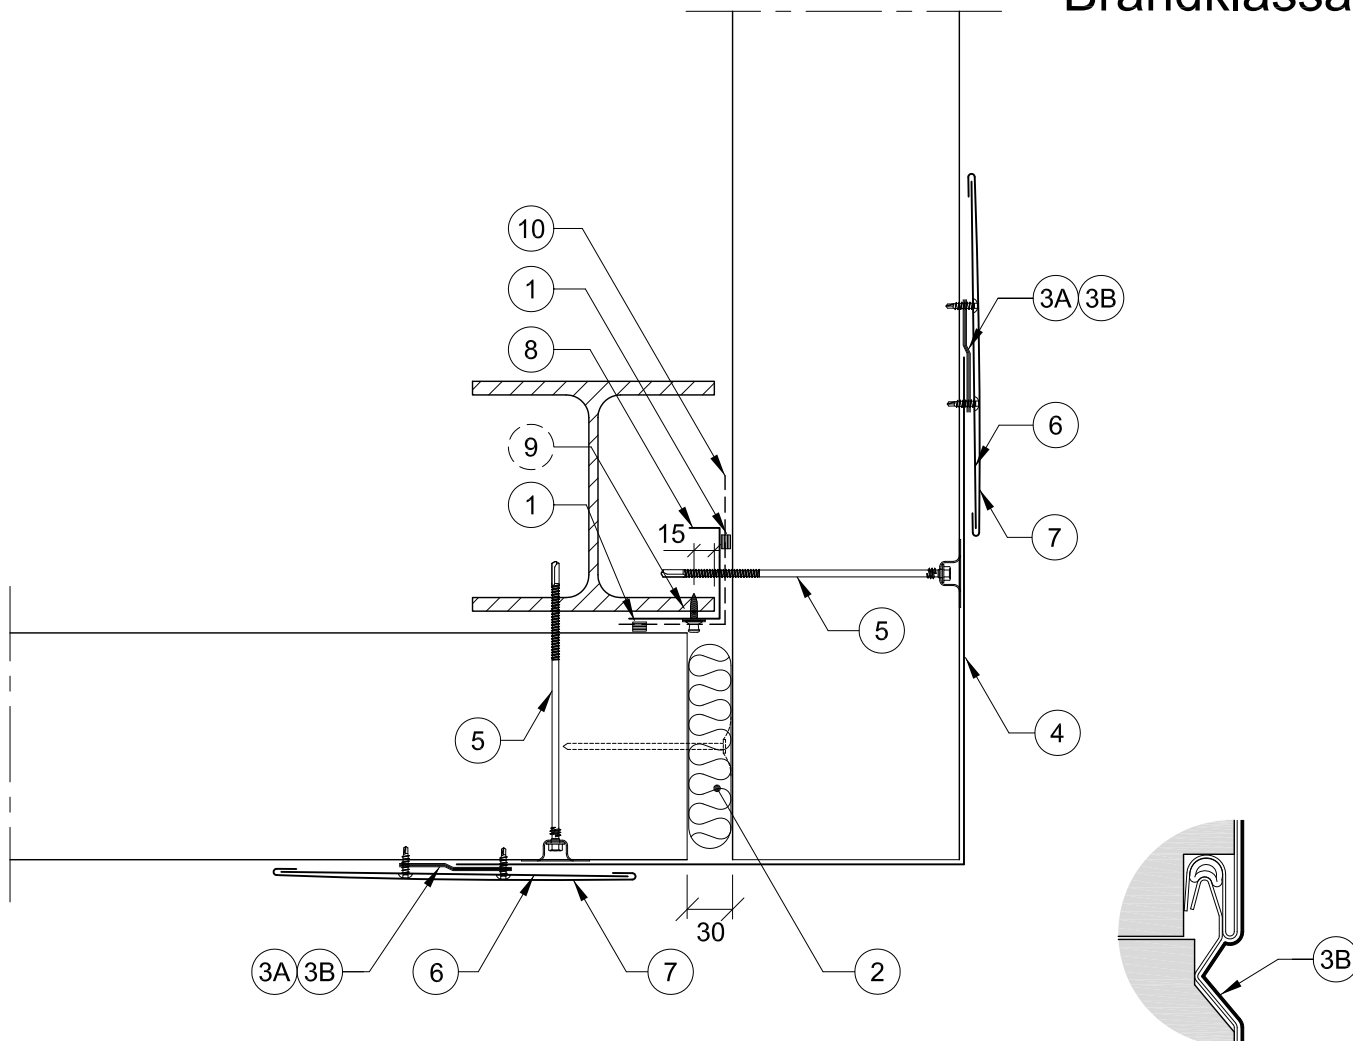

Observera! Panelerna måste vara monterade i exakt inbördes höjdnivå och med försänkt bricka.


Pilaster 11 kan bara användas i kombination med W-skarv.

○ Standard panel leverans. ○ Ingår ej i standard panel leverans.

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Tätlist (P-TAT). | 5 Borrskruv. Antal enligt väggelevationer. Placeras minst 50 mm från panelände om ej annat anges. Byt ut brickan mot en försänkt bricka (G48S), förborra med en dosfräs $\phi 25$ mm. | 7 Pilaster 11 (P-PIL11). Se detalj 110-211. |
| 1 Drevning med mineralull (DRV). | | 8 Hörnregel (P-HR). |
| 3A Vädertejp (P-BTEJP). | | 9 Skjutspik, c300. |
| 3B Vädertejpen tejpas in i W-skarven. Se dok. nr. 100-103 för instruktioner. | | 10 Pelartättningsförlängare. 1 m emballageskydd nitat till bärdäckets stödvinkel. |
| 4 Panel hörn (P-ELHOW). Loda noga och tejp mot paneler med vädertejp. | 6 Fästplåt (P-PIL11F). Se detalj 110-211. | |

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärhetsklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

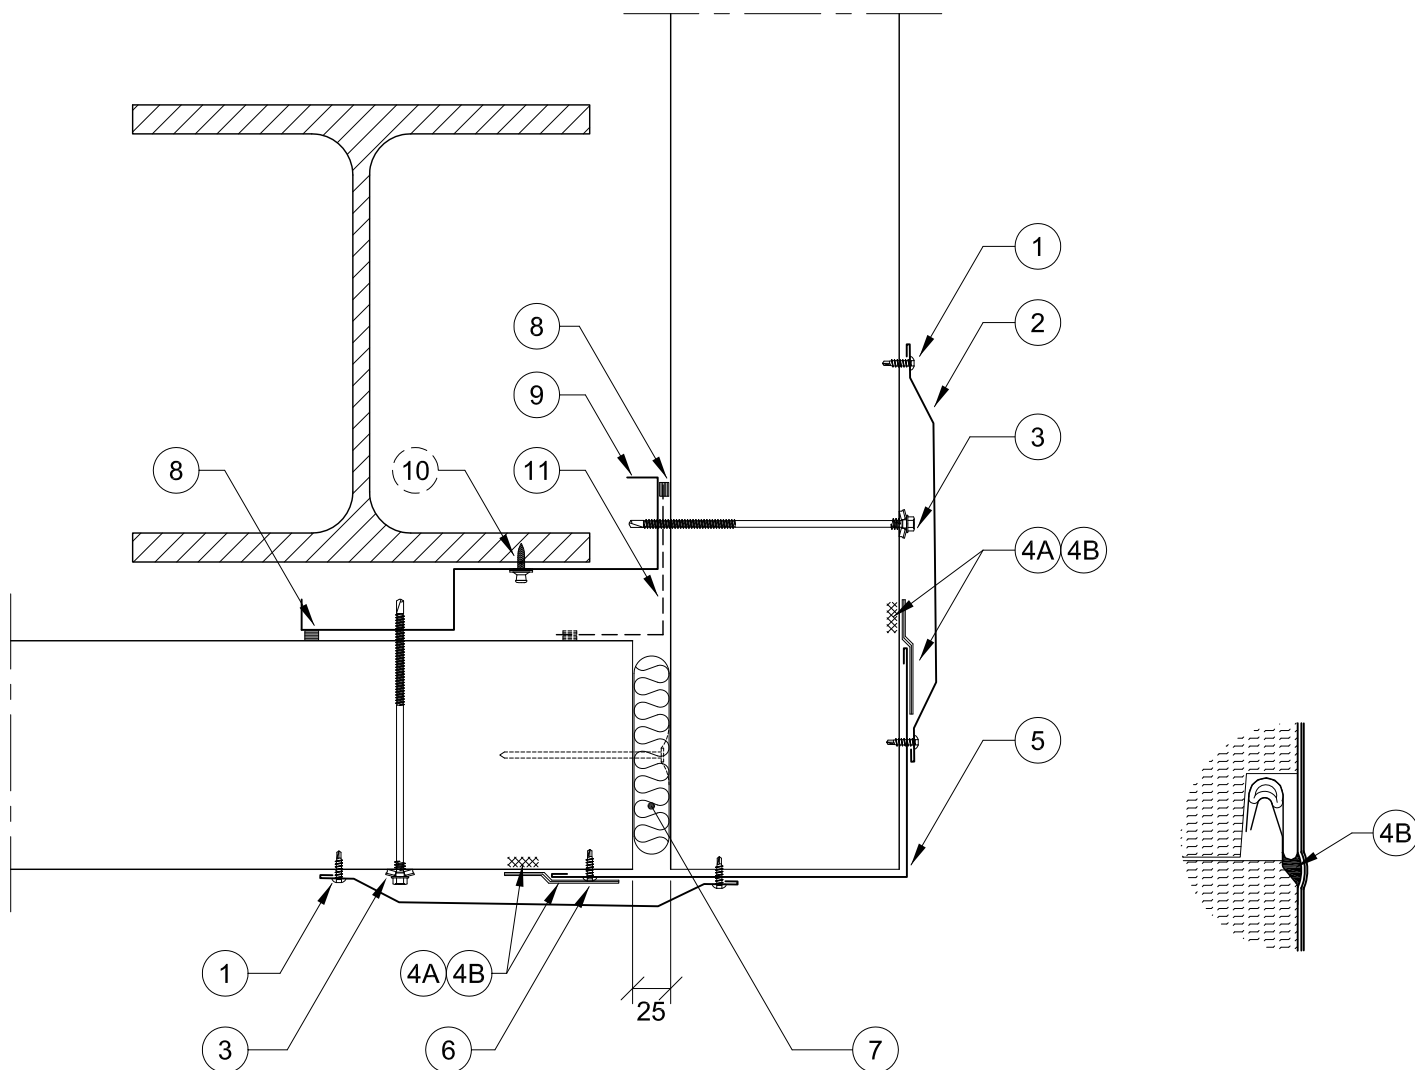

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

1 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300/sida.

2 Pilaster 4 (P-PIL4). Pilastern skarvas vid panelskarv.

3 Borrskruv (borrkap. 1,5-6 mm). Antal enligt väggelevationer.

4A Vädertejp (P-BTEJP).

4B Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).

5 Hörnbeslag (P-HB1).

6 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

7 Drevning med mineralull (DRV).


8 Tätlist (P-TAT).

9 Hörnregel 2,0 mm.

10 Skjutspik, c/c-avstånd enligt objektspecifik beräkning, min 500 mm.

11 Pelartättningsförlängare. 1 m emballageskydd nitat till bärdäckets stödvinkel.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

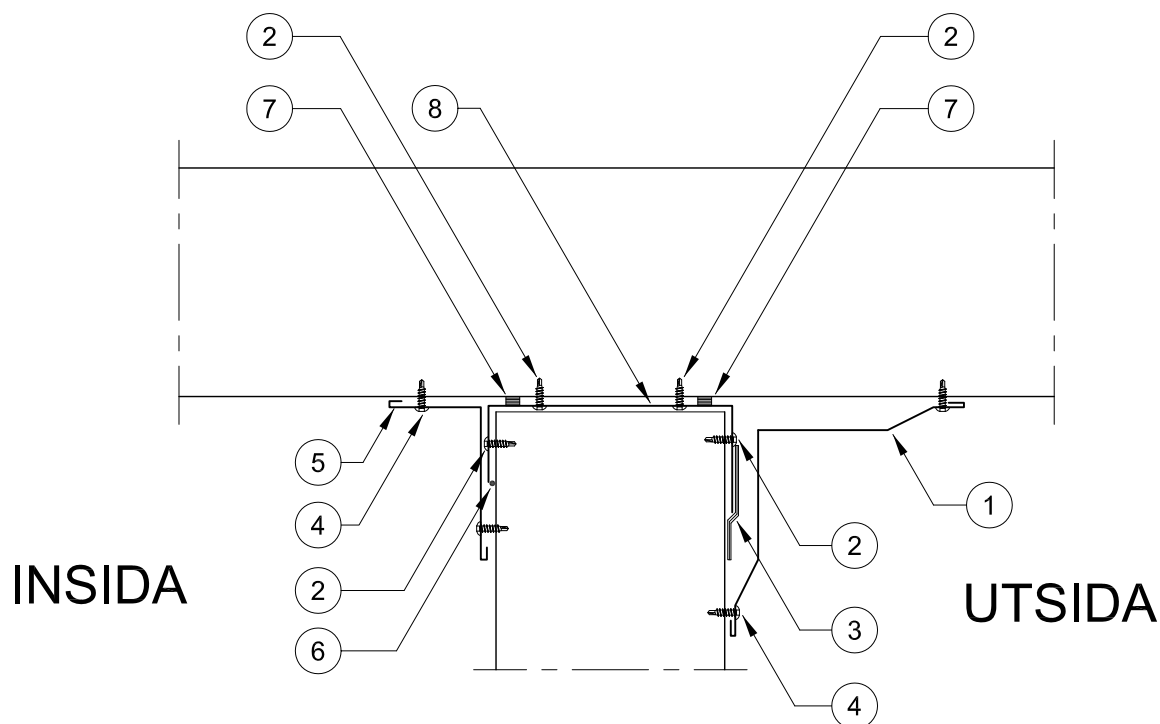

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Pilaster 4 innerhörn (P-PIL4I).
Pilastern skarvas vid panelskarv.

② Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200.

③ Vädertejp (P-BTEJP).

④ Borrskruv 4,8x20 (SC14T)
c300/sida.

⑤ Innerhörnsbeslag (P-HBI).


⑥ Fogmassa (P-SILIK).

⑦ Tättlist (P-TAT).

⑧ Fästskena (P-FSK). Förborra
Ø5 mm hål med c/c-avstånd från
pos 2.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgnetklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

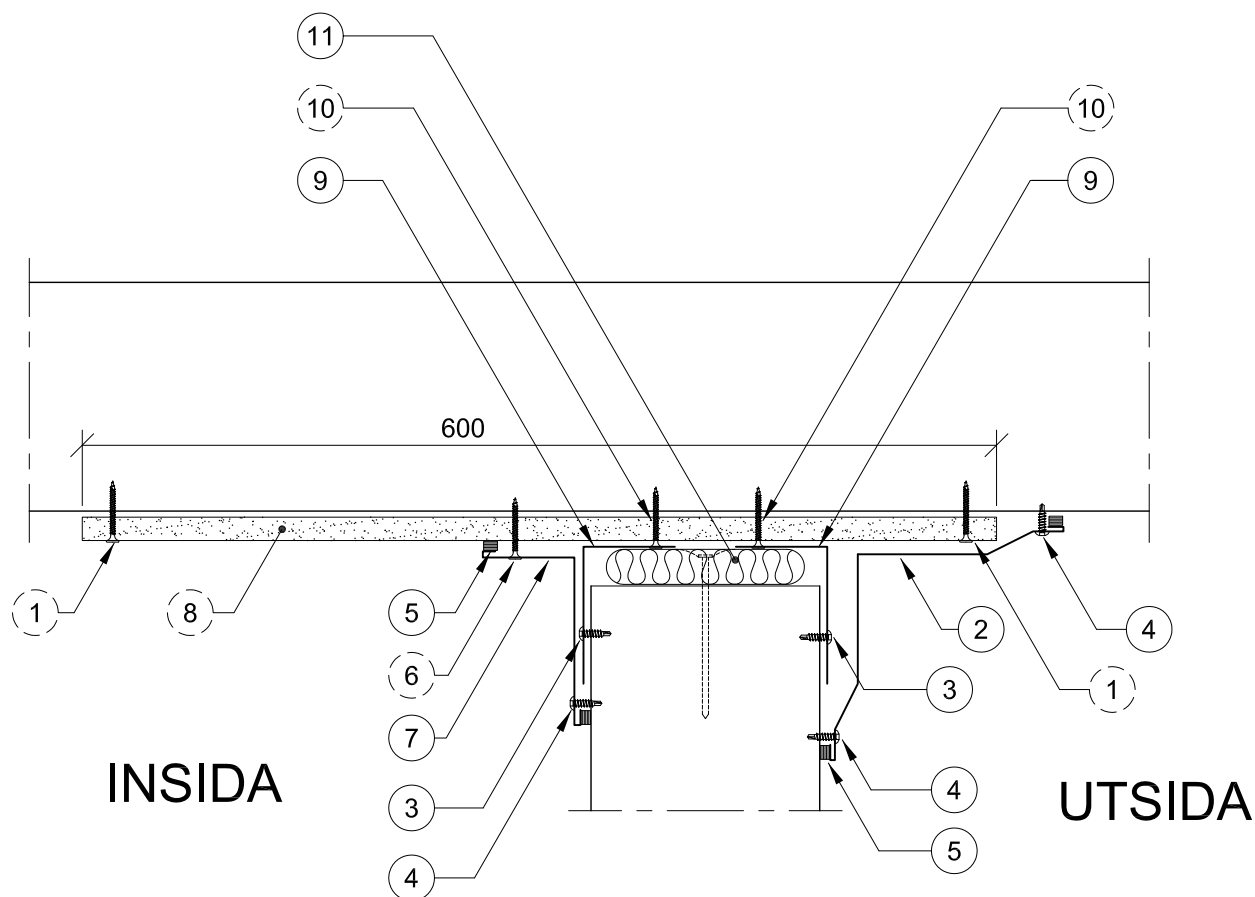

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Gipsskruv med S-spets 3,5x32 c/c-avstånd enligt tillverkarens anvisning.

⑤ Tätlist (P-TAT)/sida.

⑩ Gipsskruv med S-spets 3,5x32, c/c-avstånd enligt objektspecifik beräkning.

② Pilaster 4 innerhörn (P-PIL4I). Pilastern skarvas vid panelskarv.

⑥ Gipsskruv med S-spets 3,5x32 c300.

⑪ Drevning med mineralull (DRV).

③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200.


⑦ Innerhörnsbeslag (P-HBI).

⑧ Brandklassad gipsskiva 15mm.

④ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

⑨ Fästvinkel 2,5 mm. Förborra Ø4 mm hål med c/c-avstånd från pos 10.

Brandklassad

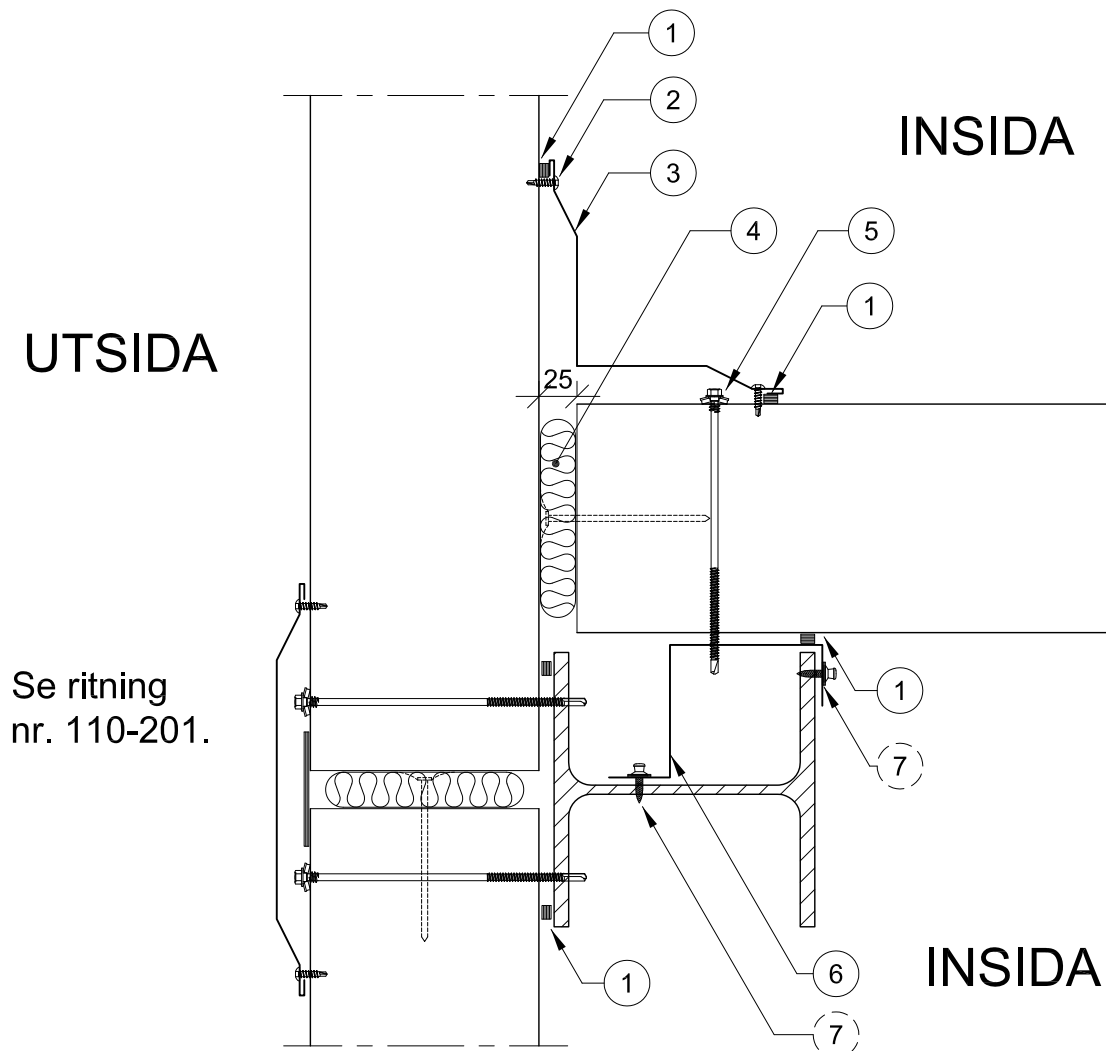

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Tætlist (P-TAT).

② Borrskruv 4,8x20 (SC14T)
c300/sida.

③ Pilaster 4 innerhörn (P-PIL4I).
Pilastern skarvas vid panelskarv.


④ Drevning med mineralull (DRV).

⑤ Borrskruv (borrkap. 1,5-6 mm).
Antal enligt väggelevationer.

⑥ Hörnregel 2,0 mm.

⑦ Skjutspik, c300.


Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

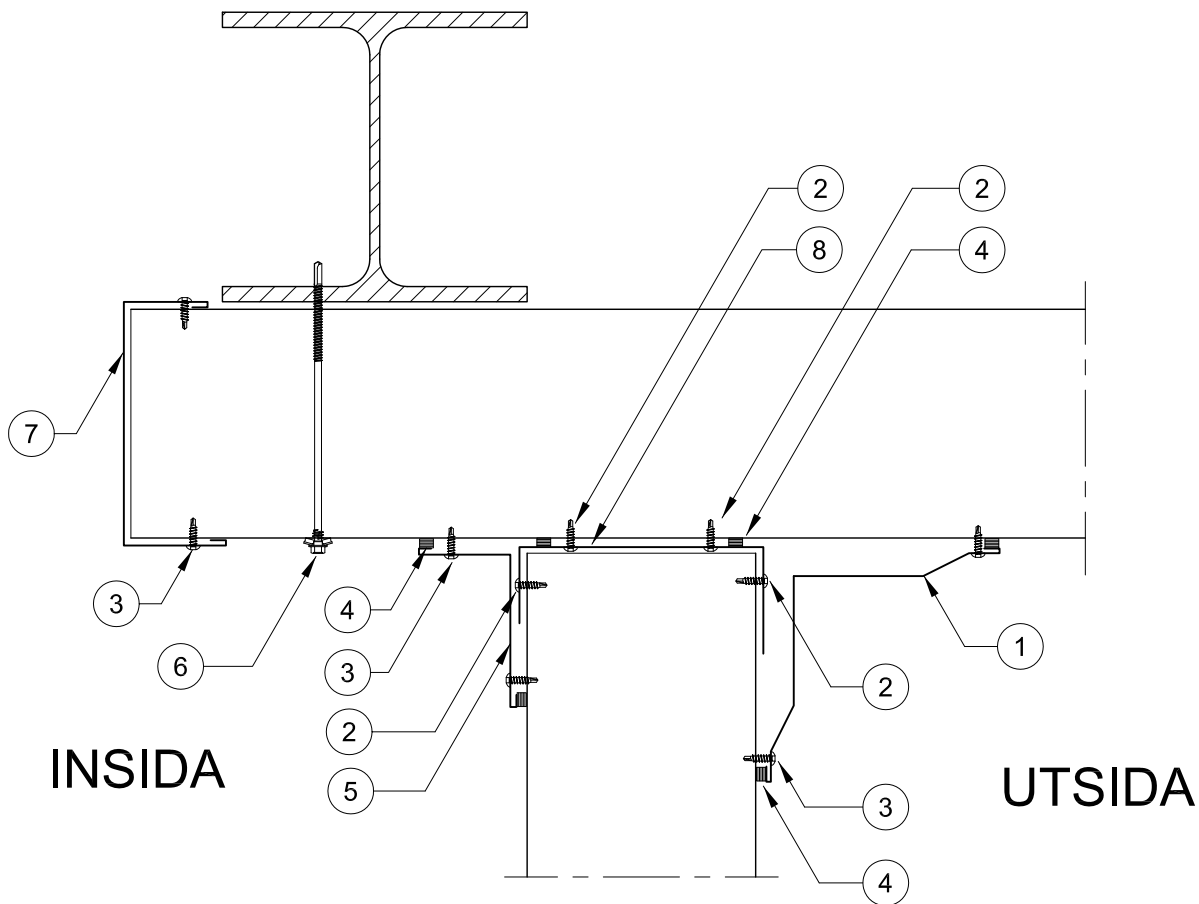

- Standard panel leverans. ○ Ingår ej i standard panel leverans.

- | | |
|--|---|
| 1 Pilaster 4 innerhörn (P-PIL4I).
Pilastern skarvas vid panelskarv. | 6 Borrskruv (borrkap. 4-12 mm).
Antal enligt väggelevationer. |
| 2 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) antal
enligt objektspecifik beräkning. | 7 Karmbeslag (P-KARMB). |
| 3 Borrskruv 4,8x20 (SC14T)
c300/sida. | 8 Fästskena (P-FSK). Förborra
Ø5 mm hål med c/c-avstånd från
pos 2. |
| 4 Tätlist (P-TAT)/sida. | |
| 5 Innerhörnsbeslag (P-HBI). | |

Brandklassad

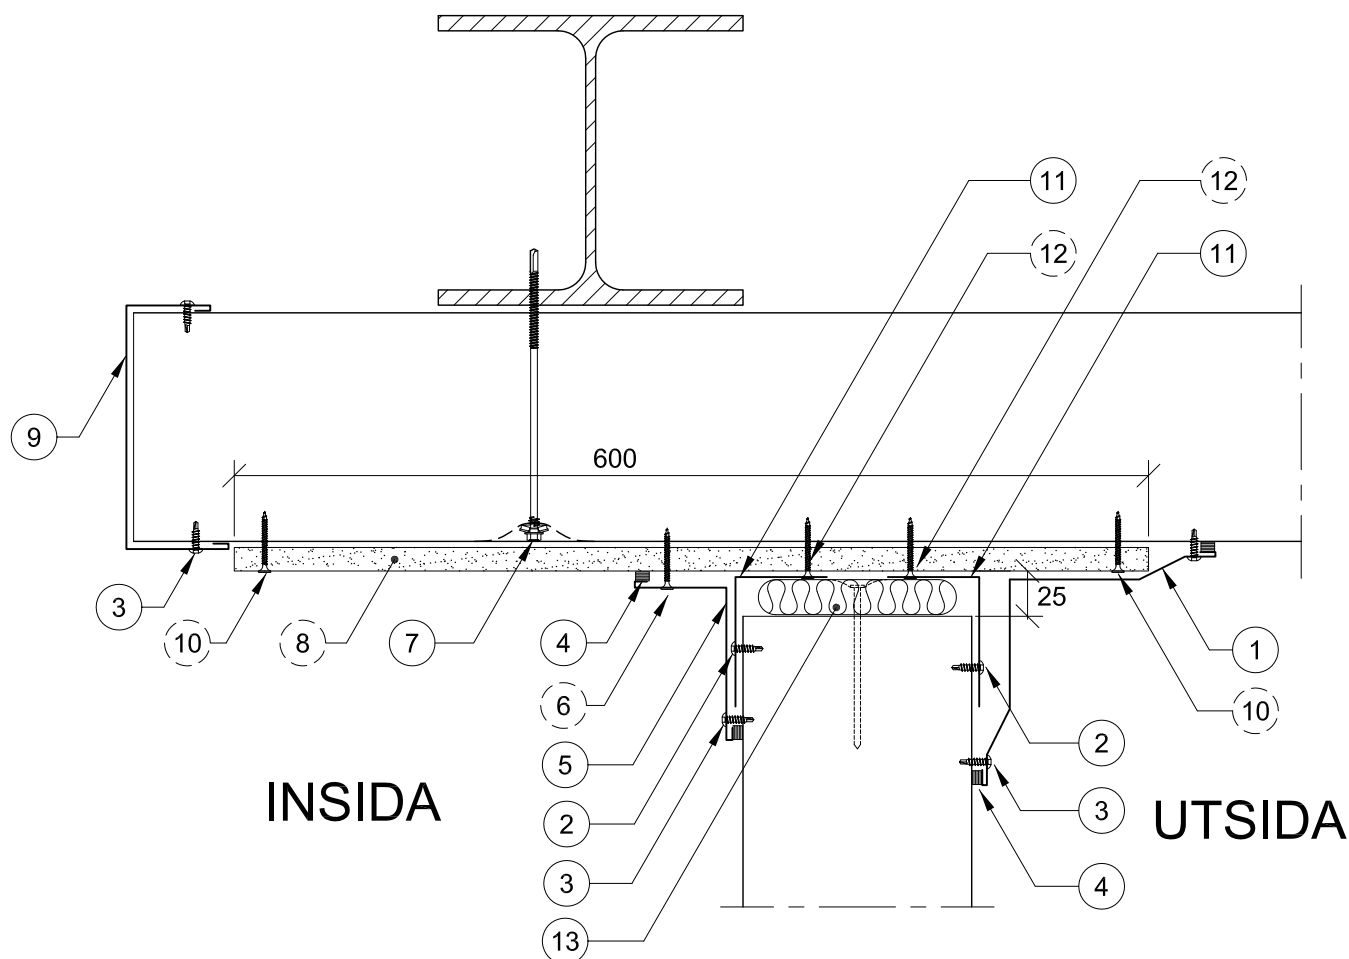

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Pilaster 4 innerhörn (P-PIL4I).
Pilastern skarvas vid panelskarv.

② Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200.

③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T)
c300/sida.

④ Tätlist (P-TAT)/sida.

⑤ Innerhörnsbeslag (P-HBI).

⑥ Gipsskruv med S-spets 3,5x32
c300.

⑦ Borrskruv som överdrages.
Antal enligt väggelevationer.

⑧ Brandklassad gipsskiva 15mm.


⑨ Karmbeslag (P-KARMB).

⑩ Gipsskruv med S-spets 3,5x32
c/c-avstånd enligt tillverkarens
anvisning.

⑪ Fästvinkel 2,5 mm. Förborra Ø4
mm hål med c/c-avstånd från
pos 12.

⑫ Gipsskruv med S-spets 3,5x32,
c/c-avstånd enligt objektspecifik
beräkning.

⑬ Drevning med mineralull (DRV).

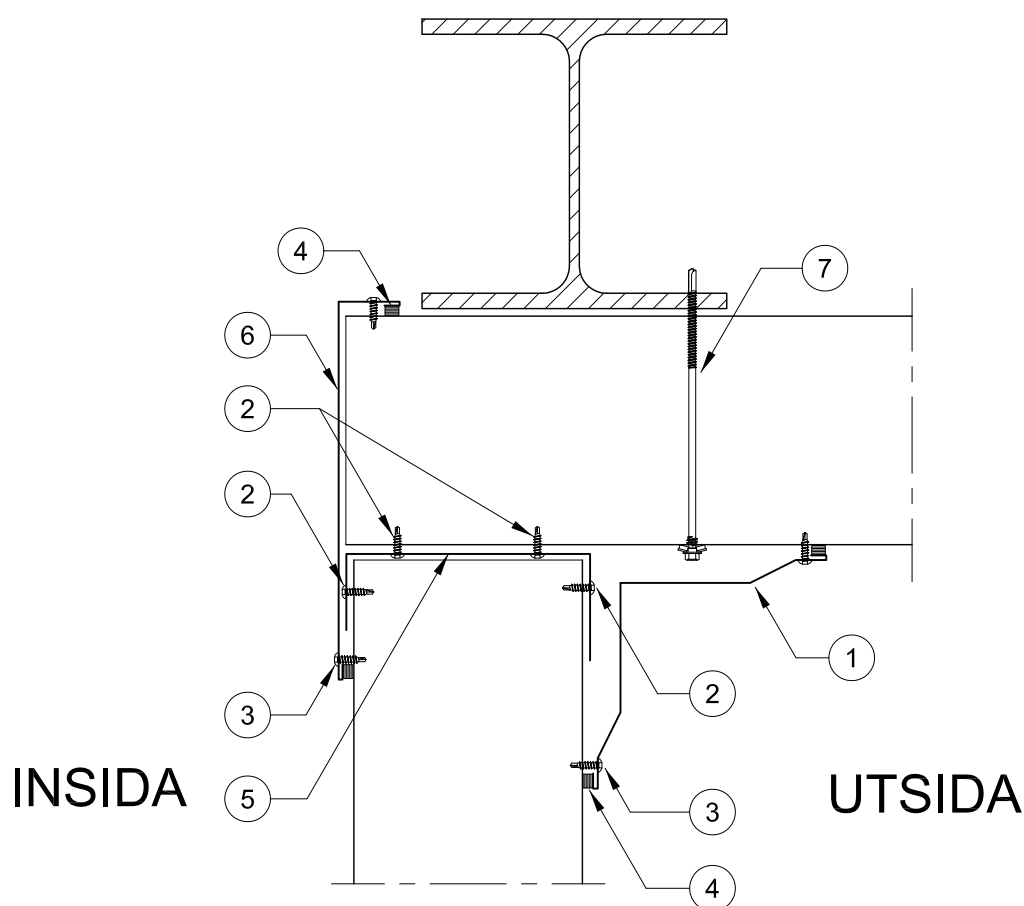

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Pilaster 4 innerhörn (P-PIL4I).
Pilastern skarvas vid panelskarv.

② Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200.

③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T)
c300/sida.

④ Tättlist (P-TAT)/sida.


⑤ Fästskena (P-FSK). Förborra
Ø5 mm hål med c/c-avstånd från
pos 2.

⑥ Hörnbeslag (P-HBY).

⑦ Borrskruv (borrkap. 4-12 mm).
Antal enligt väggelevationer.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärfunktion.

Brandklassad

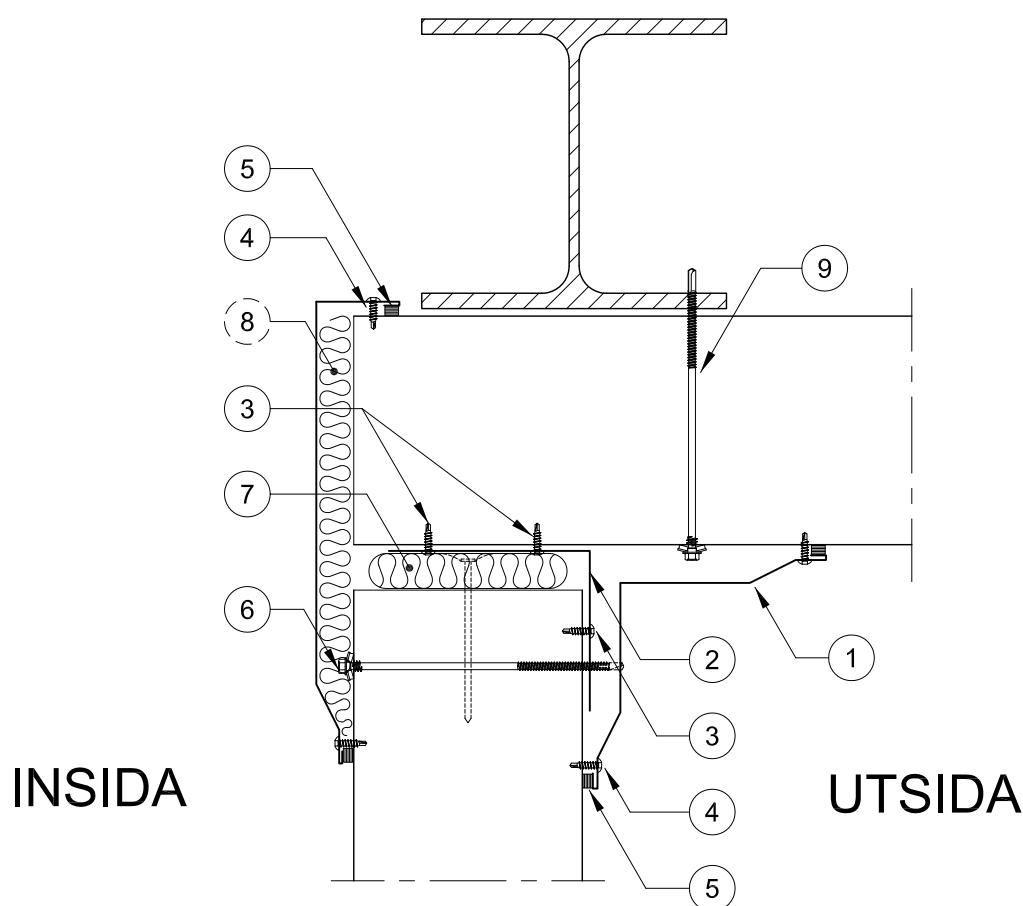

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Pilaster 4 innerhörn (P-PIL4I).
Pilastern skarvas vid panelskarv.

② Fästvinkel 2,5 mm. Förborra
Ø5 mm hål med c/c-avstånd från
pos 3.

③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200.

④ Borrskruv 4,8x20 (SC14T)
c300/sida.


⑤ Tätlist (P-TAT)/sida.

⑥ Borrskruv (borrkap. 1,5-6 mm).
Antal enligt väggelevationer.
Kapa den utstickande spetsen.

⑦ Drevning med mineralull (DRV).

⑧ Stenullsisolering.

⑨ Borrskruv (borrkap. 4-12 mm).
Antal enligt väggelevationer.

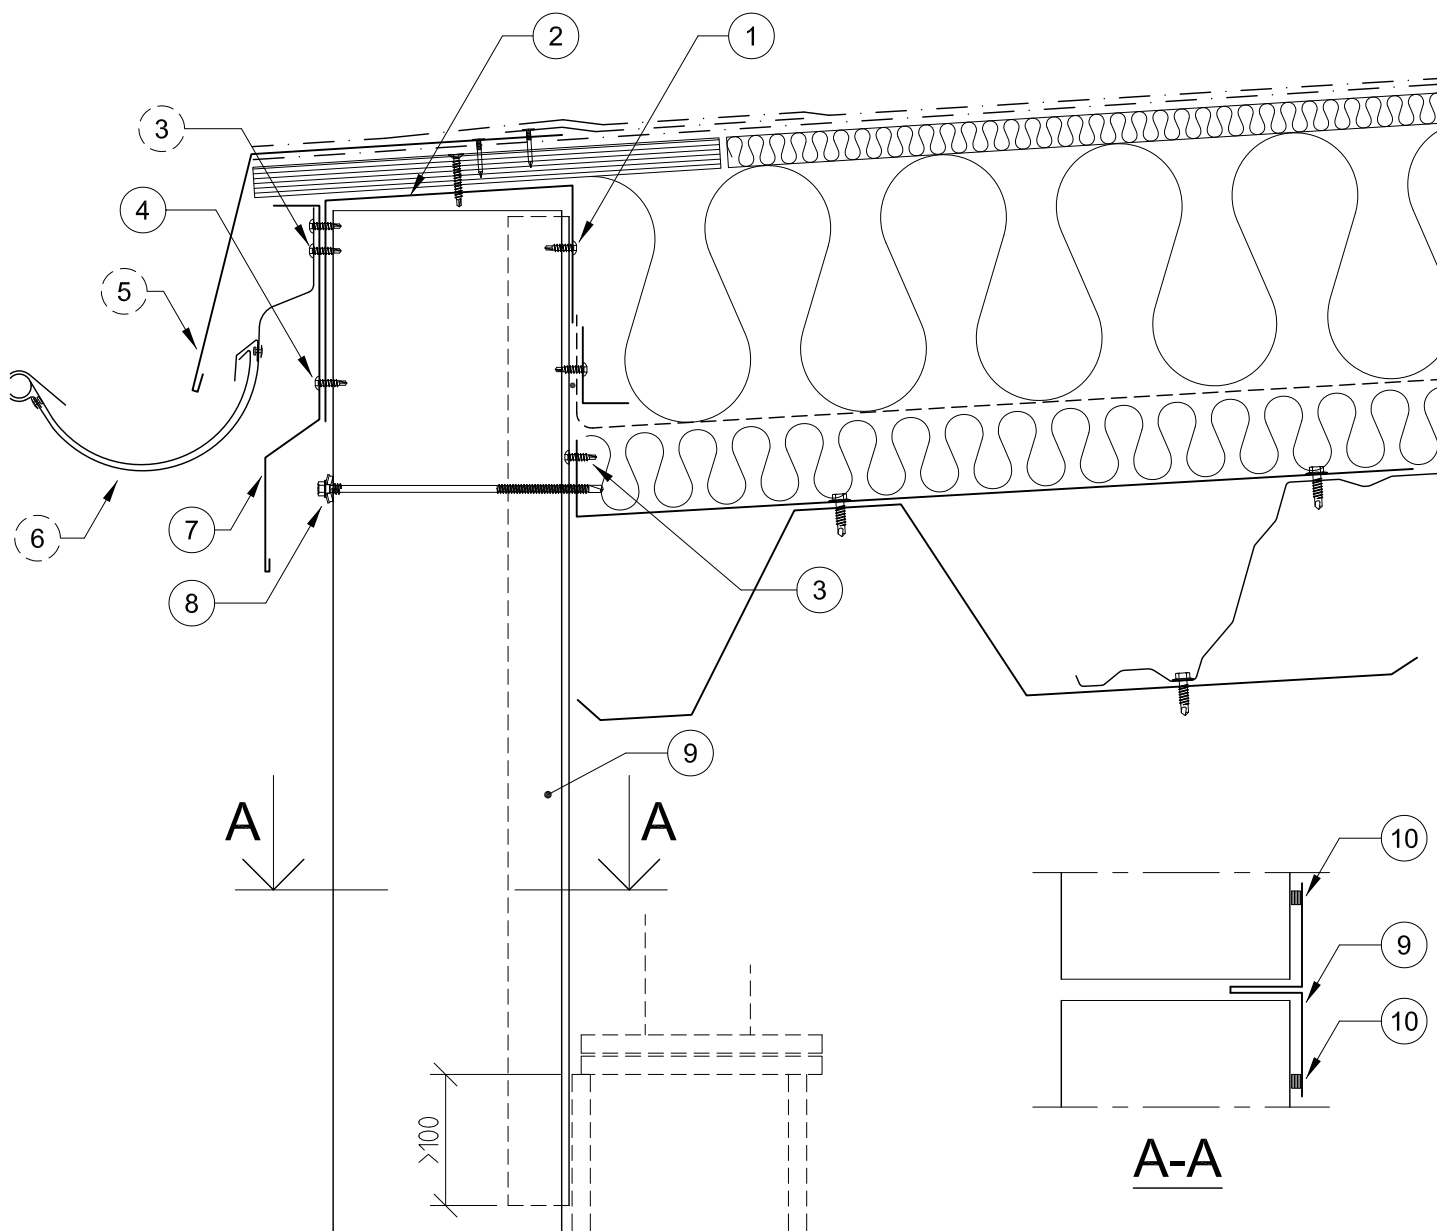

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

⑦ Krönbeslag (P-KRONB1).

② Fästskena (P-FSK1).

⑧ Borrskruv c1000
(borrkap. 1,5-6 mm).

③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) 2 st.

⑨ Pelartättningsförlängare
(P-PELAR). Centra över pelare
och fäst i bärdäckets stödvinkel.

④ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.


⑤ Droppleck 0,60 mm.

⑩ Tätlist (P-TAT).


⑥ Rännkrok (K11P 150) och
hängränna 150mm.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

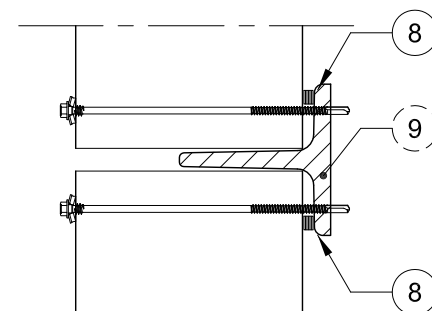

A-A

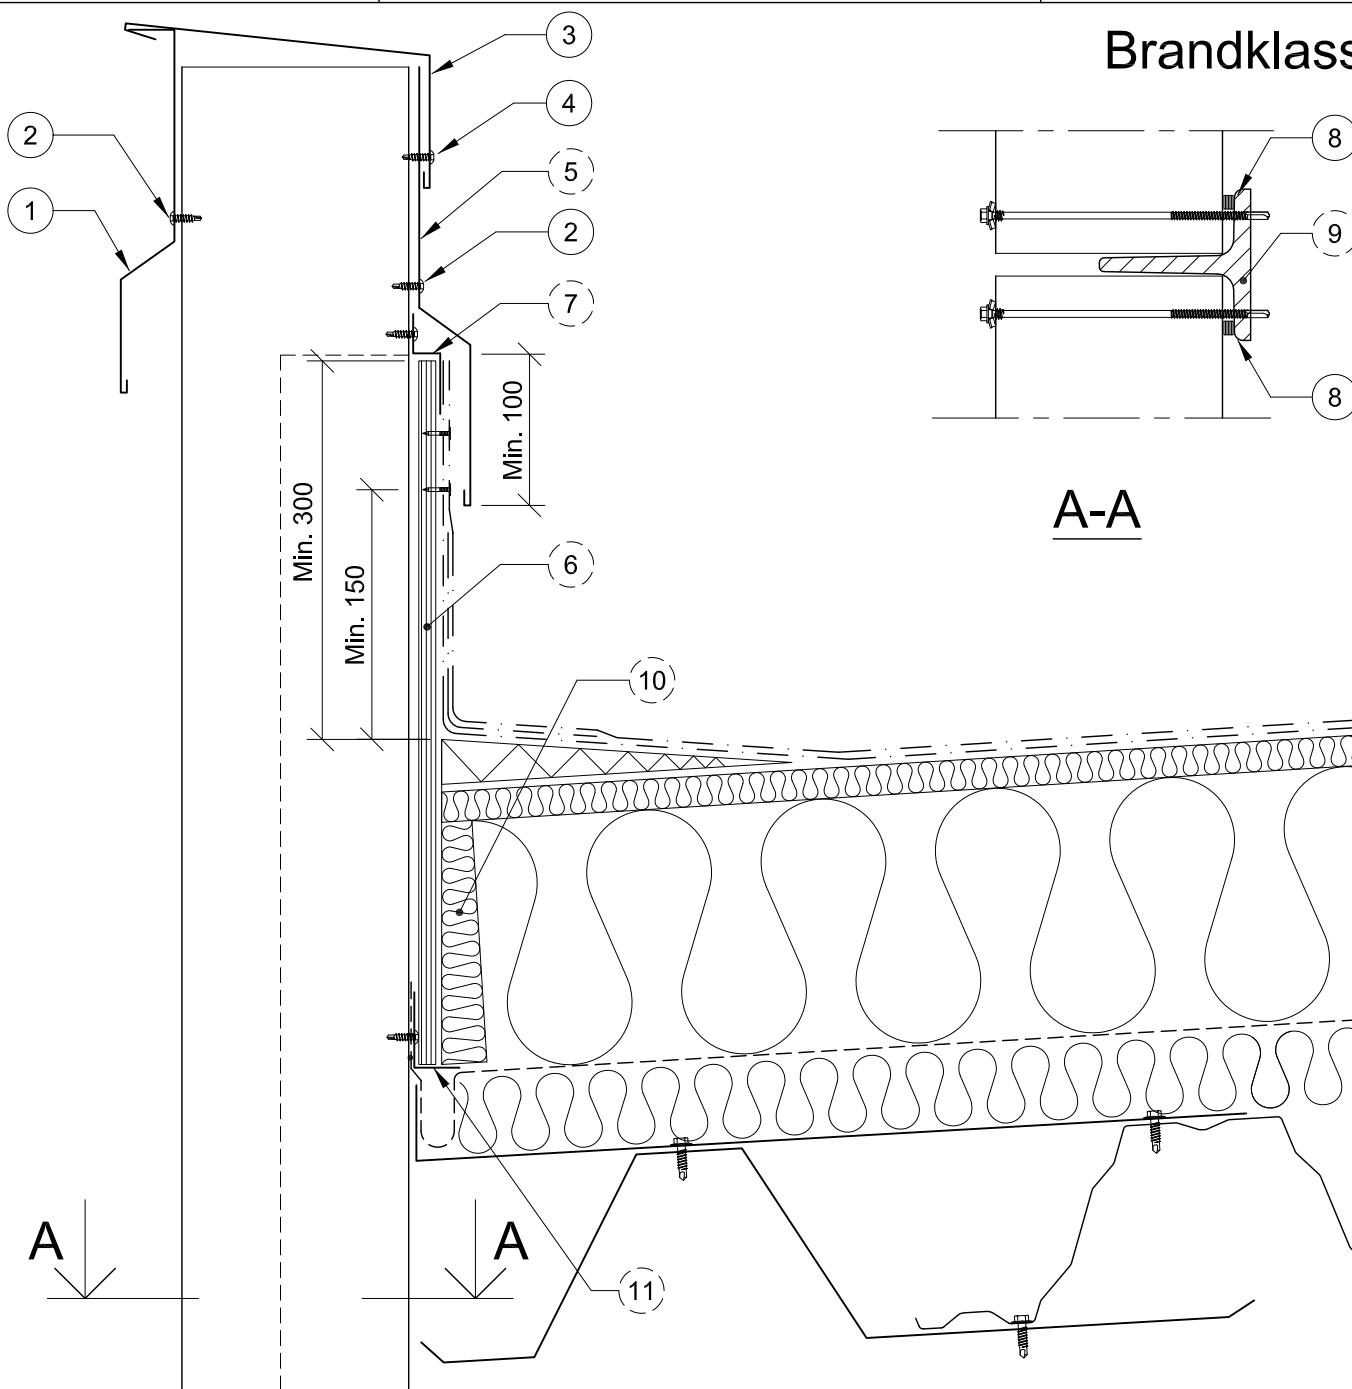


- Standard panel leverans. ○ Ingår ej i standard panel leverans.

- | | | |
|---|--|--|
| 1 Krönbeslag (P-KRONB1). | 6 Plywood, 100 mm över bärdäcket. | 10 100 mm mjuk isolering som sammanpressas till 30 mm. |
| 2 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300. | 7 Kontinuerligt fästbleck 0,60 mm. | 11 Klämlist (P-KL). |
| 3 Krönplåt (P-KRONB2). För skarvningsinstruktioner se dok. nr. 100-101. | 8 Tätlist (P-TAT). | |
| 4 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300. | 9 T-järn svetsat på pelare som upplagsförlängning. | |
| 5 Täckbeslag 0,60 mm. | | |

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärhetsklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

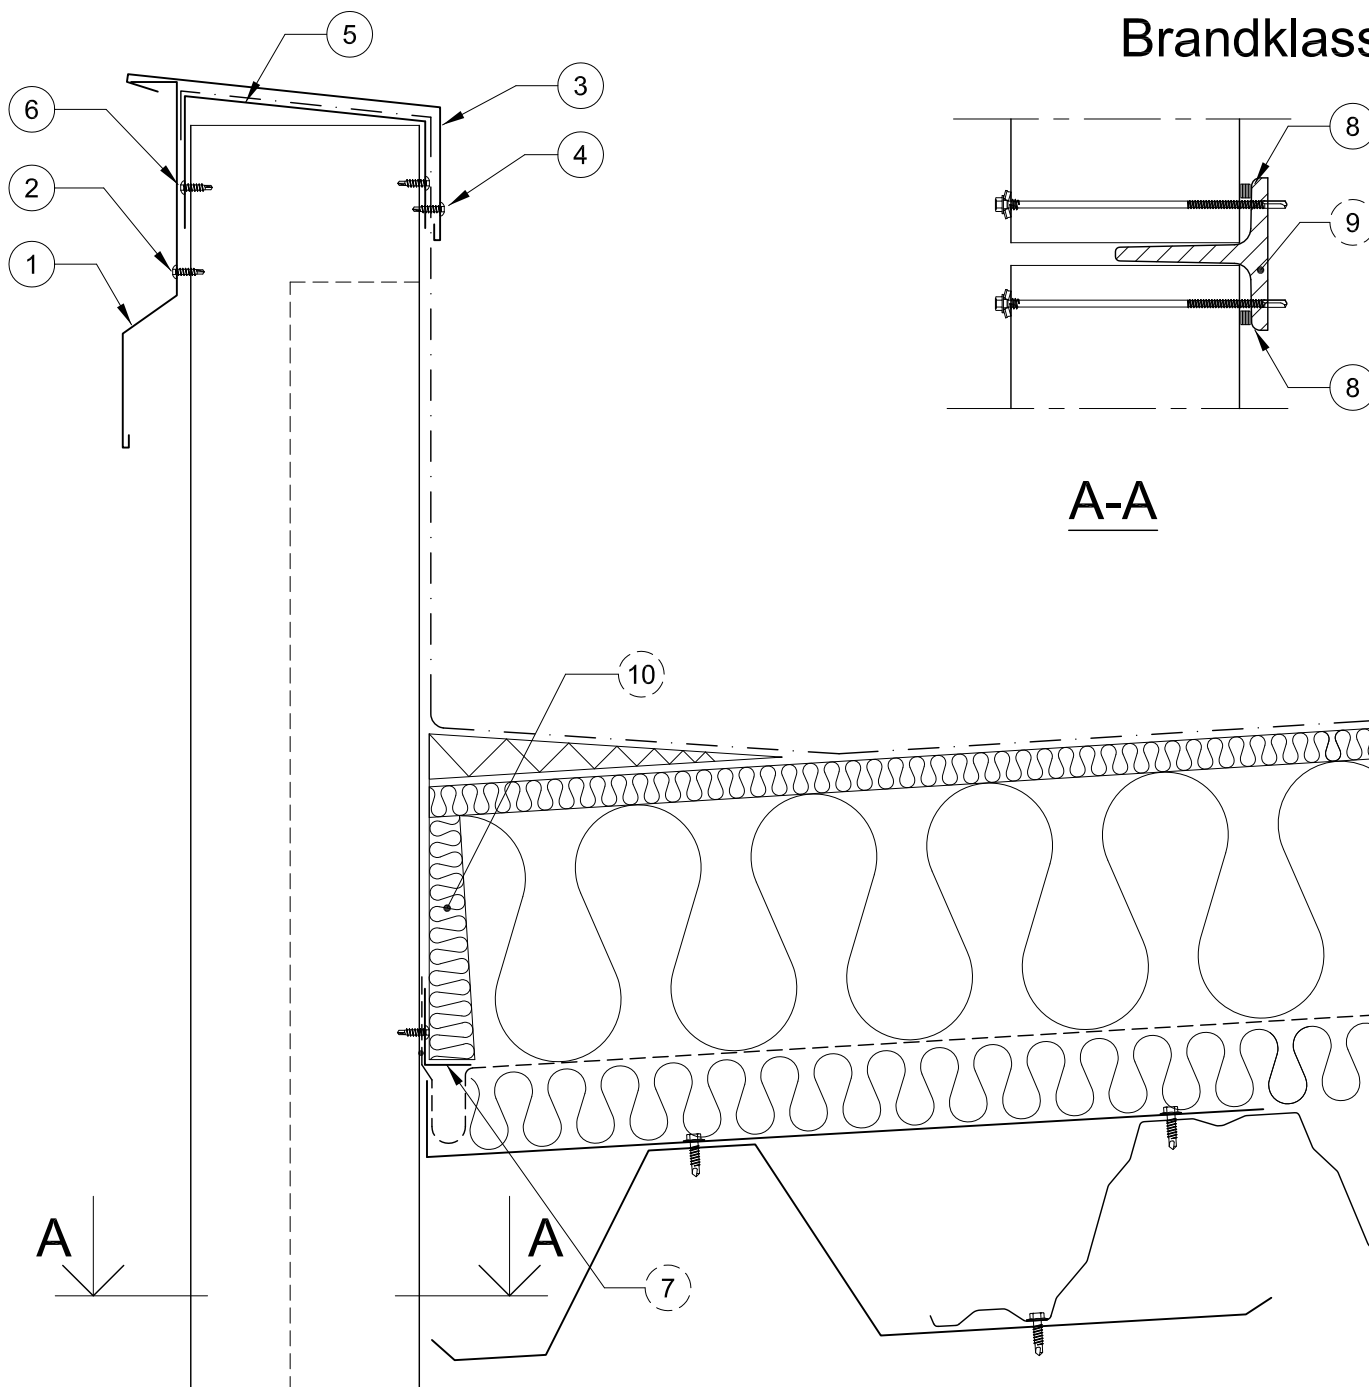

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Krönbeslag (P-KRONB1).

② Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

③ Krönplåt (P-KRONB2). För skarvningsinstruktioner se dok. nr. 100-101.

④ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

⑤ Krönprofil 1,00 mm.

⑥ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c500/sida.


⑦ Klämlist (P-KL).

⑧ Tätlist (P-TAT).

⑨ T-järn svetsat på pelare som upplagsförlängning.

⑩ 100 mm mjuk isolering som sammanpressas till 30 mm.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

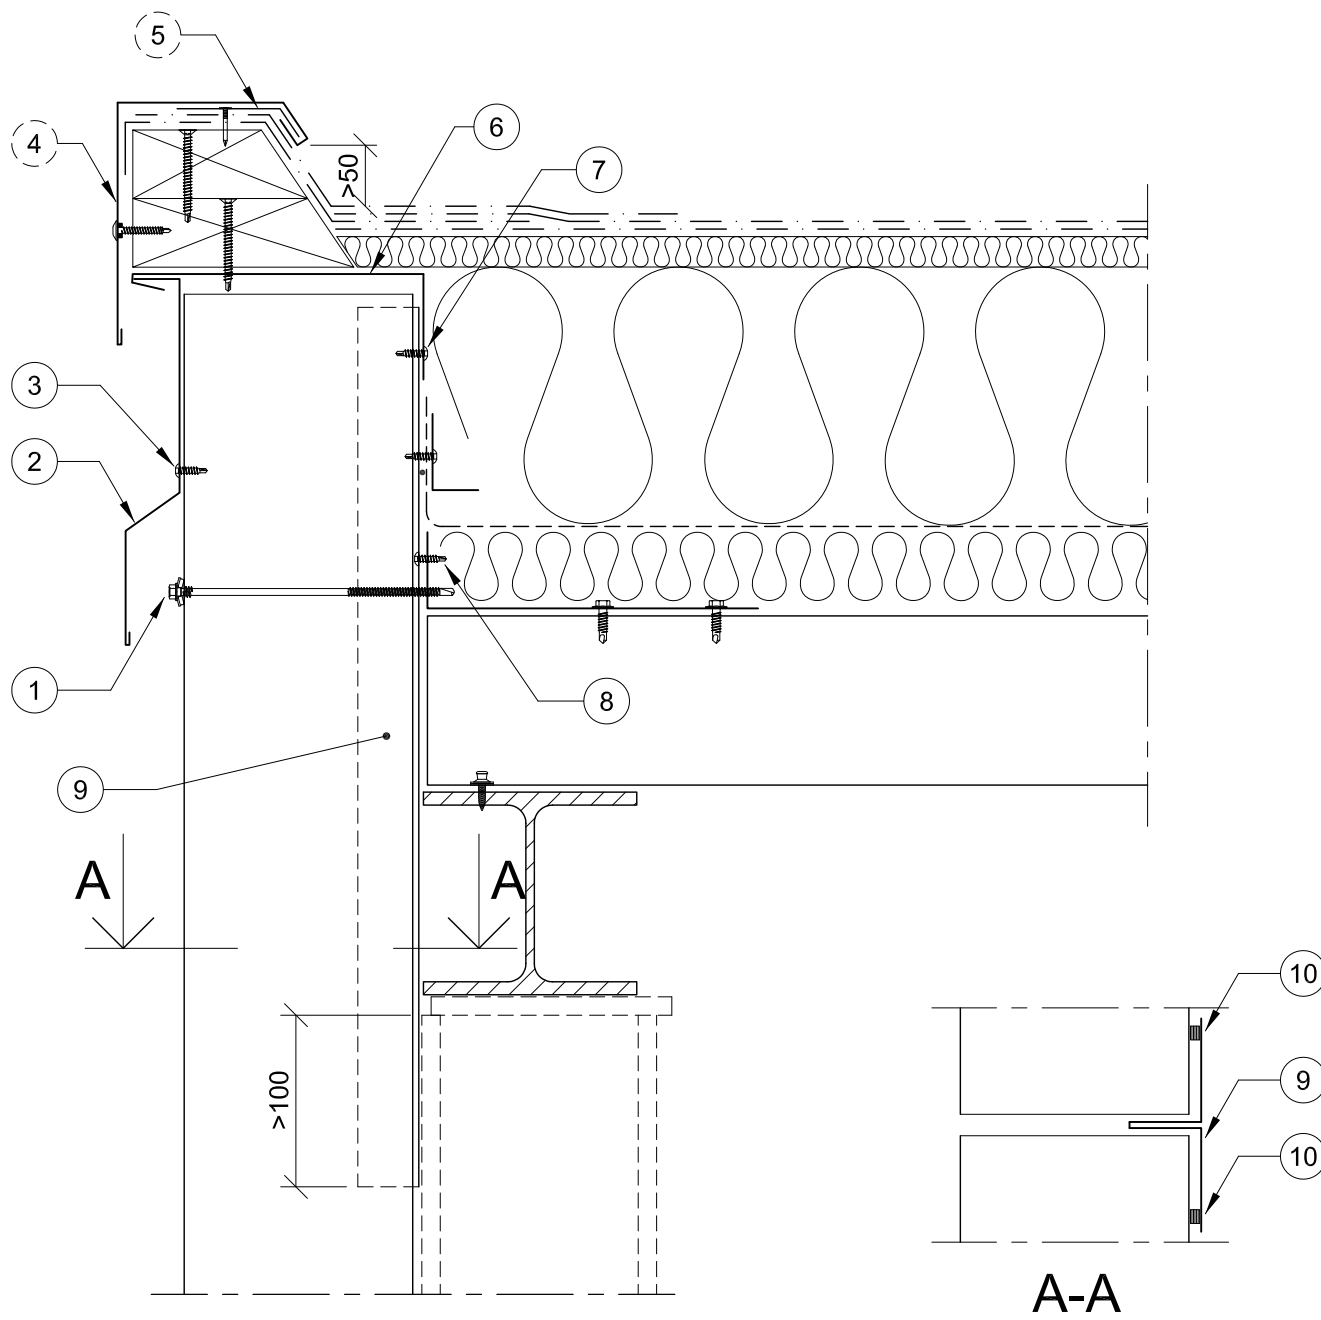

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

1 Borrskruv c1000
(borrkap. 1,5-6 mm).

2 Krönbeslag (P-KRONB1).

3 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

4 Gavelbeslag 0,60 mm.

5 Kontinuerligt fästbleck 0,60 mm.

6 Krönplåt (P-KRONP).


7 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

8 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) 2 st.

9 Pelartättningsförlängare
(P-PELAR). Centrera över pelare
och fäst i bärdäckets stödvinkel.

10 Tätlist (P-TAT).

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärgningsfunktion.

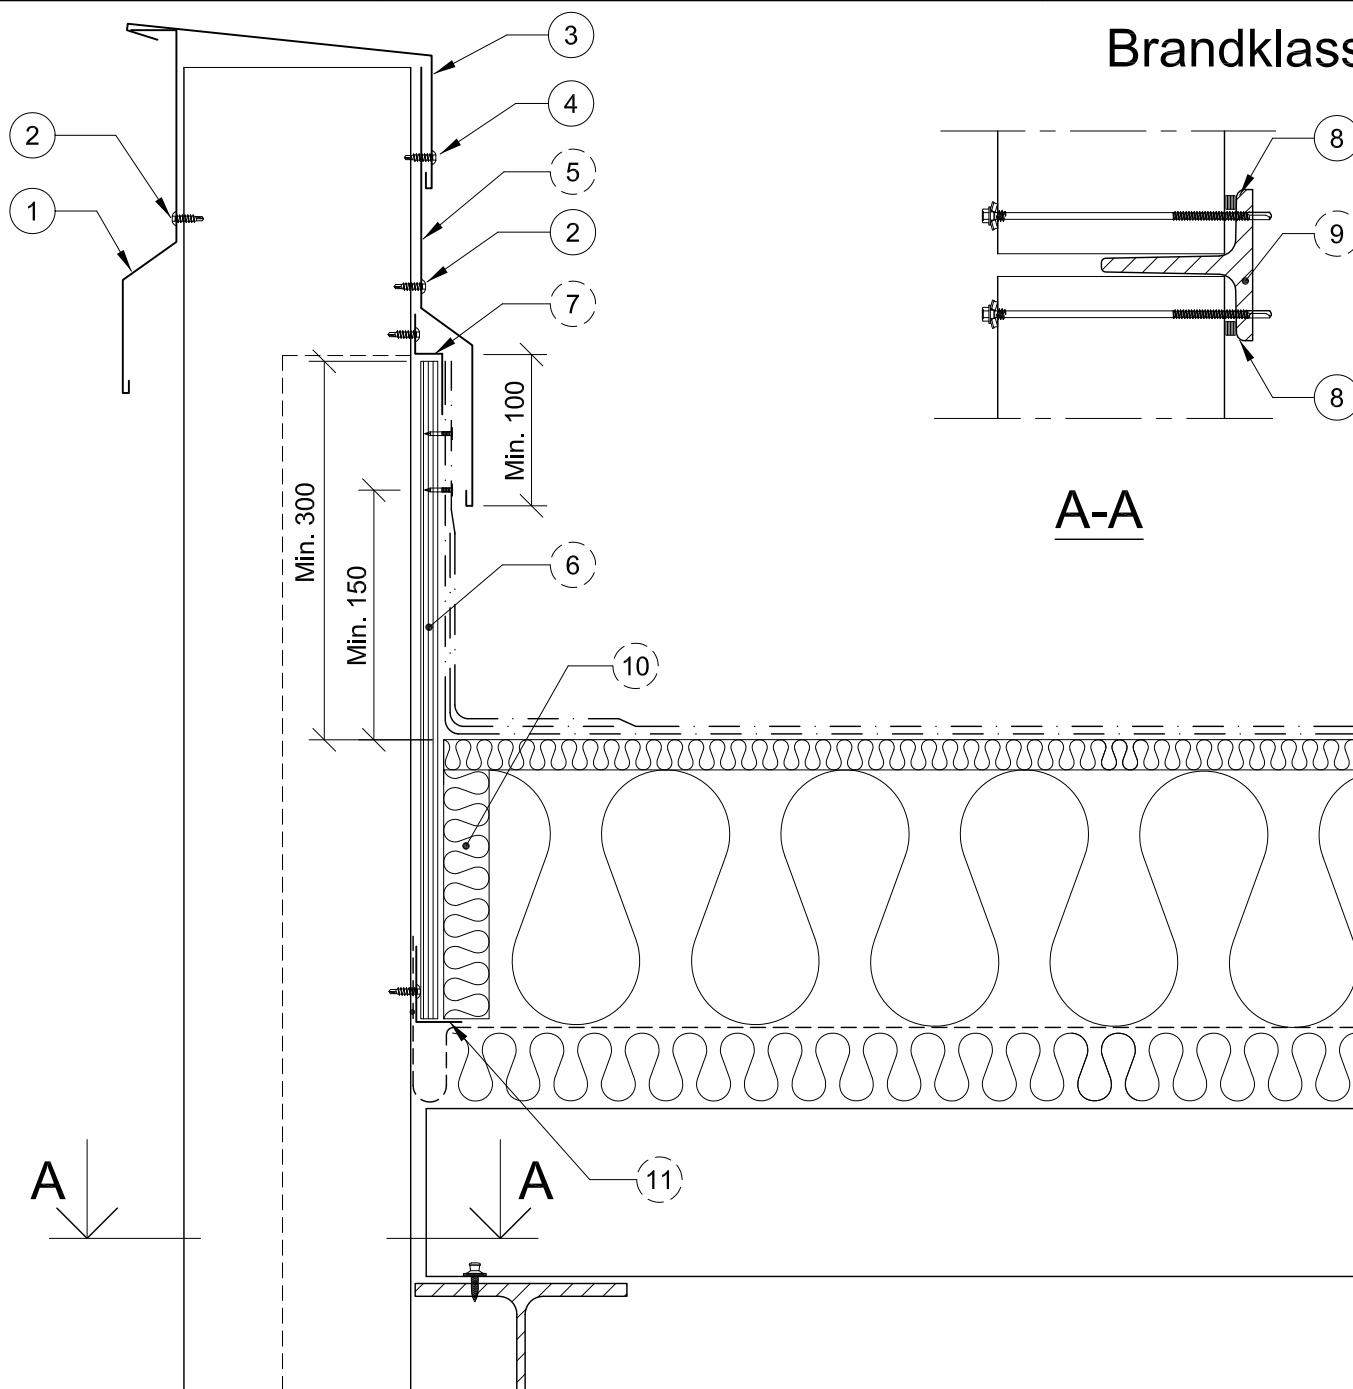


Brandklassad

A-A

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärhetsklass(R) vid bärande funktion.

- Standard panel leverans. ○ Ingår ej i standard panel leverans.


- | | | |
|---|---|--|
| 1 Krönbeslag (P-KRONB1). | 6 Plywood, 100 mm över bärdäcket. Får ej fästas till panelväggen. | 10 100 mm mjuk isolering som sammanpressas till 30 mm. |
| 2 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300. | 7 Kontinuerligt fästbleck 0,60 mm. | 11 Klämlist (P-KL). |
| 3 Krönplåt (P-KRONB2). För skarvningsinstruktioner se dok. nr. 100-101. | 8 Tätlist (P-TAT). | |
| 4 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300. | 9 T-järn svetsat på pelare som upplagsförlängning. | |
| 5 Täckbeslag 0,60 mm. | | |

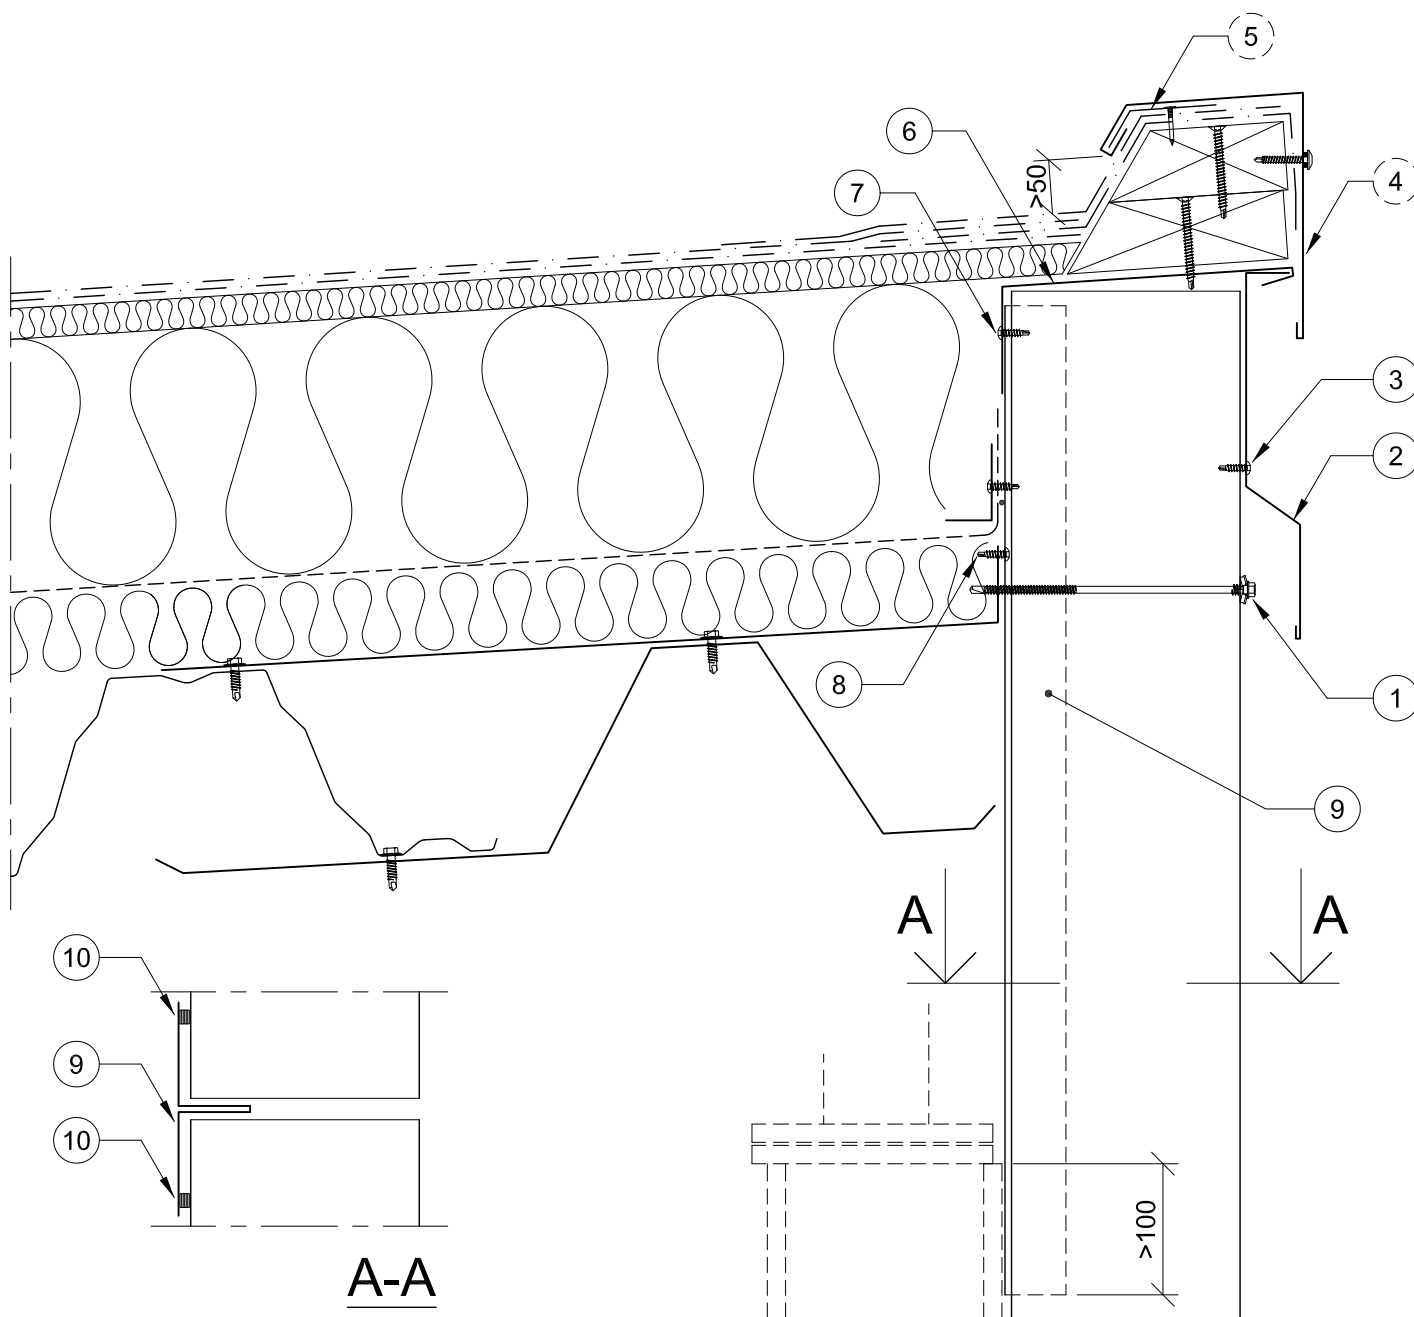

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

- Standard panel leverans. ○ Ingår ej i standard panel leverans.

- | | |
|---|--|
| 1 Borrskruv c1000
(borrkap. 1,5-6 mm). | 6 Krönplåt (P-KRONP). |
| 2 Krönbeslag (P-KRONB1). | 7 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300. |
| 3 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300. | 8 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) 2 st. |
| 4 Gavelbeslag 0,60 mm. | 9 Pelartättningsförlängare
(P-PELAR). Centrera över pelare
och fäst i bärdäckets stödvinkel. |
| 5 Kontinuerligt fästbleck 0,60 mm. | 10 Tätlist (P-TAT). |

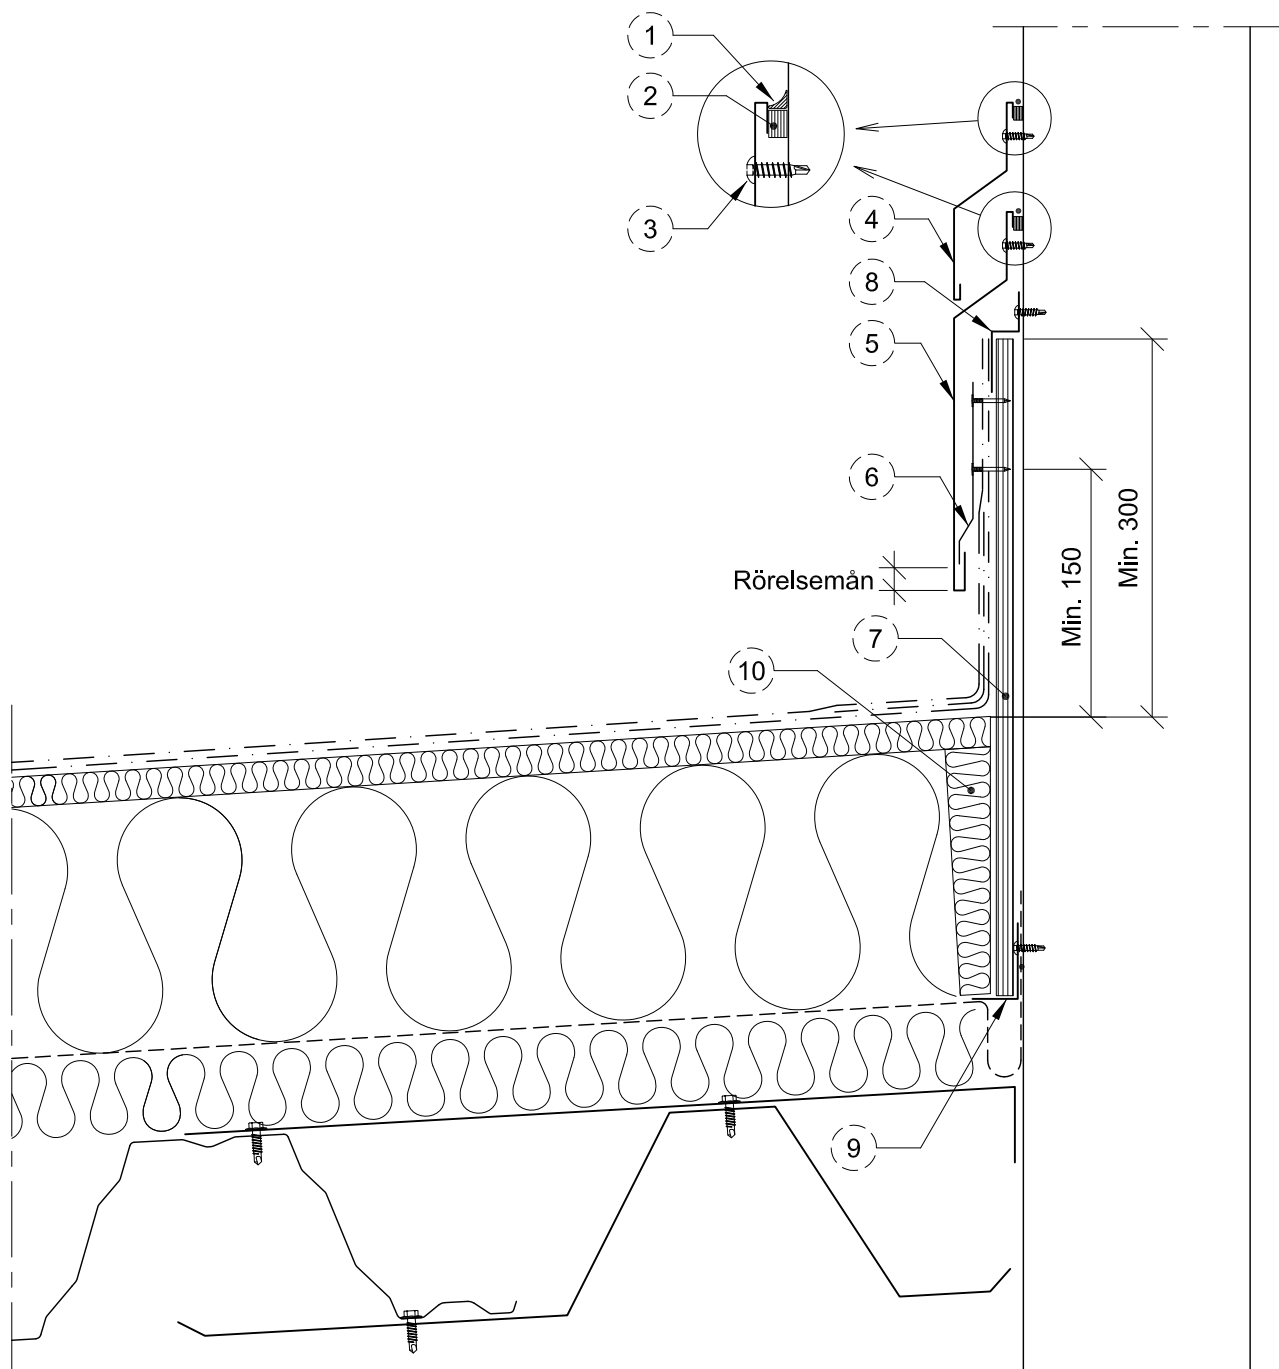


○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

- ① Fogmassa (P-SILIK).
- ② Tätlist (P-TAT).
- ③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200.
- ④ Täckbeslag (P-TACKB1). Skarva ej beslaget i samma läge som undre täckbeslagets skarv.
- ⑤ Täckbeslag (P-TACKB1).

- ⑥ Kontinuerligt fästbleck (P-FBL).
- ⑦ Plywood, 100 mm över bärdäcket. Får ej fästas till panelväggen.
- ⑧ Kontinuerligt fästbleck 0,60 mm.
- ⑨ Klämlist (P-KL).
- ⑩ 100 mm mjuk isolering som sammanpressas till 30 mm.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärhetsklass(R) vid bärande funktion.

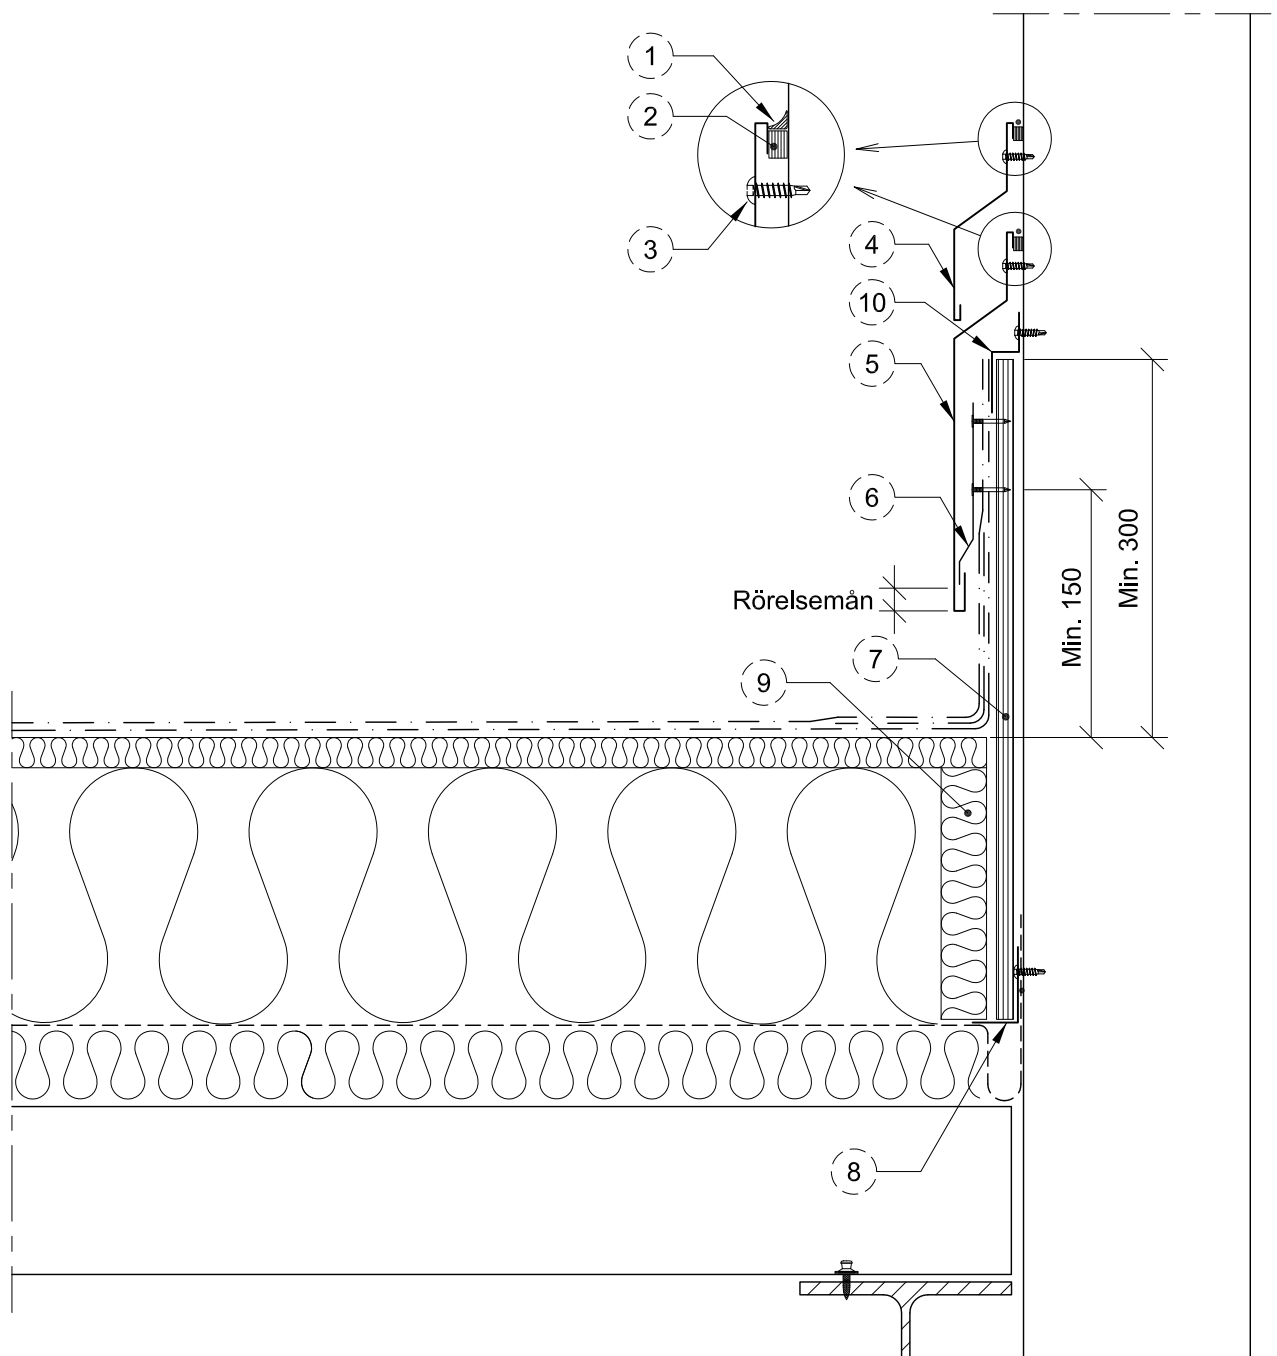

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Fogmassa (P-SILIK).

② Tätlist (P-TAT).

③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200.

④ Täckbeslag (P-TACKB1). Skarva ej beslaget i samma läge som undre täckbeslagets skarv.

⑤ Täckbeslag (P-TACKB1).

⑥ Kontinuerligt fästbleck (P-FBL).

⑦ Plywood, 100 mm över bärdäcket.
Får ej fästas till panelväggen.


⑧ Klämlist (P-KL).

⑨ 100 mm mjuk isolering som sammanpressas till 30 mm.

⑩ Kontinuerligt fästbleck 0,60 mm.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärhetsklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

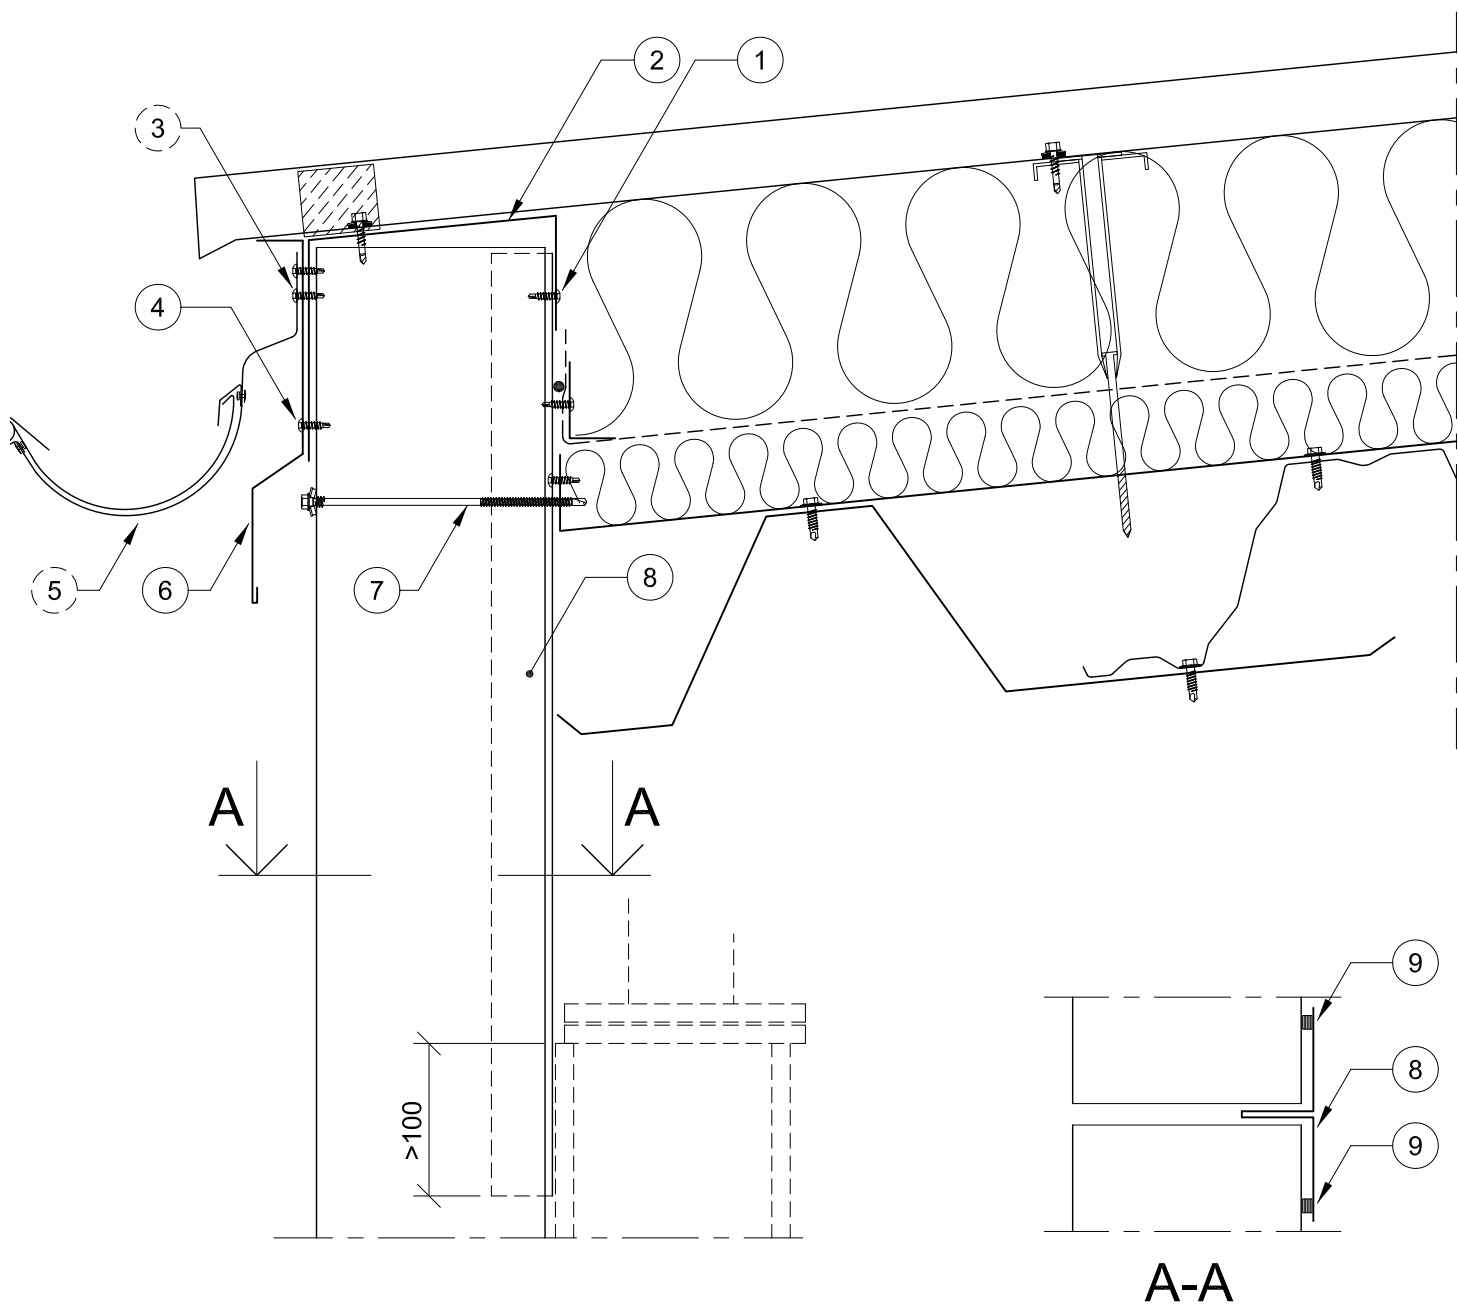


Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

- Standard panel leverans. ○ Ingår ej i standard panel leverans.

- ① Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.
- ② Fästskena (P-FSK1).
- ③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) 2 st.
- ④ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.
- ⑤ Rännkrok (K11P 150) och hängränna 150mm.
- ⑥ Takfotsbeslag (P-KRONB1).
- ⑦ Borrskruv c1000 (borrkap. 1,5-6 mm).
- ⑧ Pelartättningsförlängare (P-PELAR). Centrera över pelare och fäst i bärdäckets stödvinkel.
- ⑨ Tätlist (P-TAT).

Brandklassad

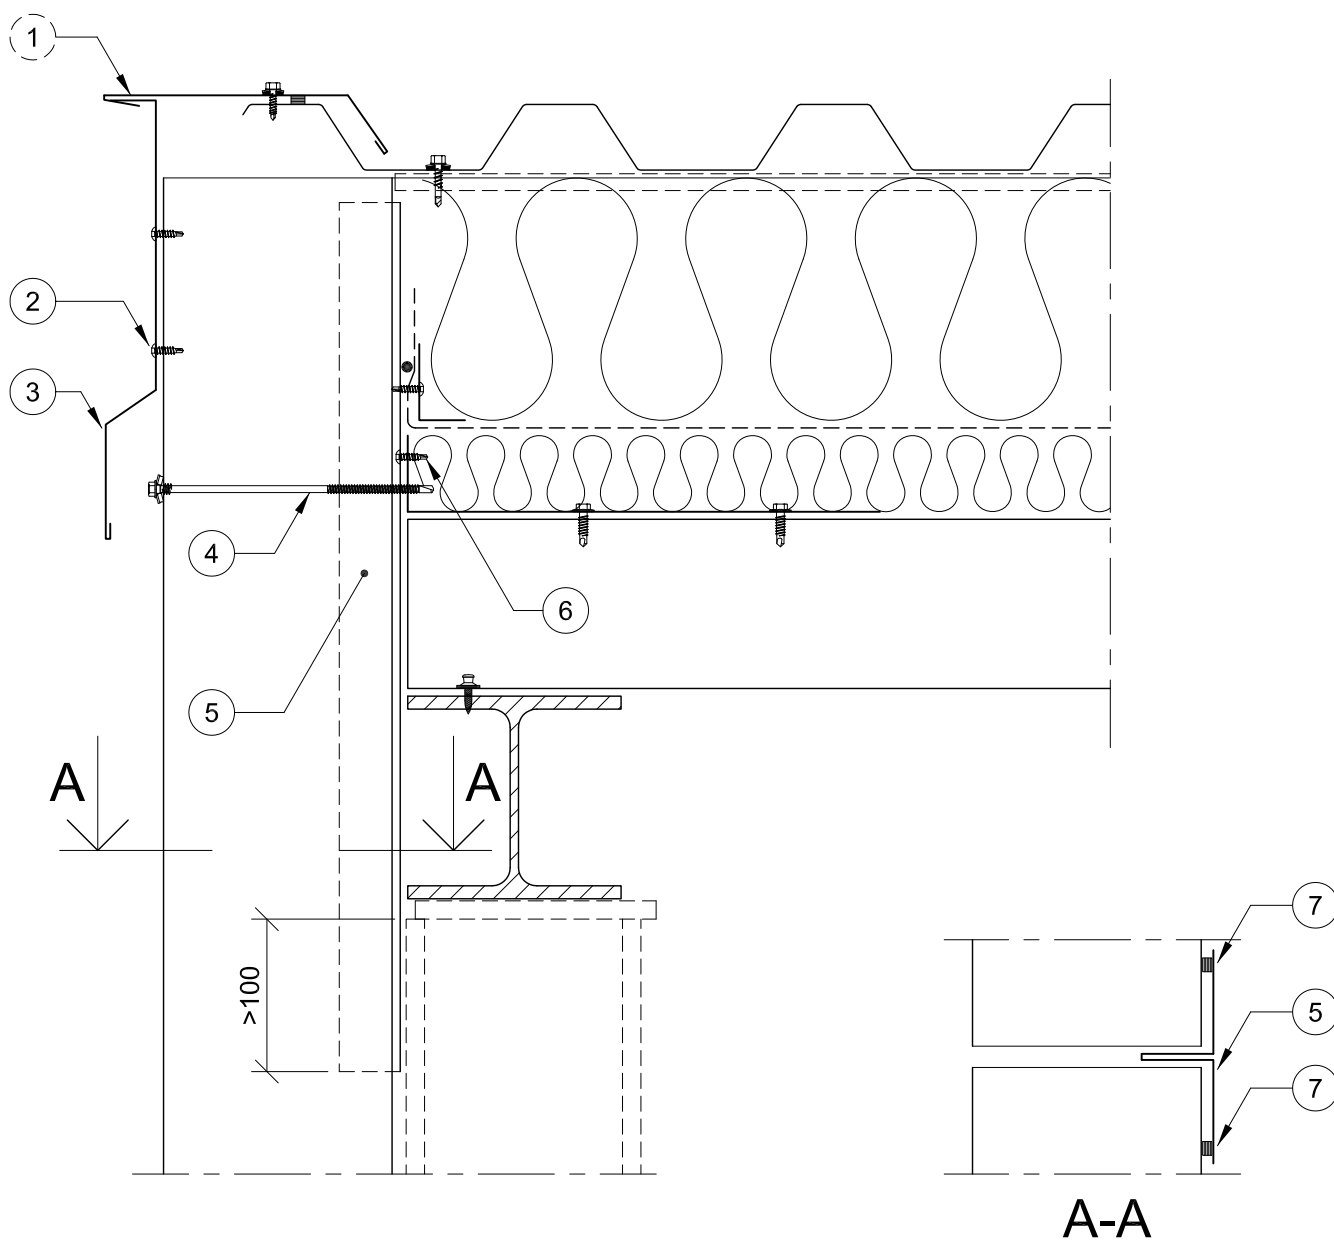

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Gavelbeslag (GBP).
Tillhör takleveransen.

② Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200
sicksack.

③ Krönbeslag (P-KRONB1).

④ Borrskruv c1000
(borrkap. 1,5-6 mm).


⑤ Pelartättningsförlängare
(P-PELAR). Centra över pelare
och fäst i bärdäckets stödvinkel.

⑥ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) 2 st.

⑦ Tätlist (P-TAT).

Alla anslutande bygnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

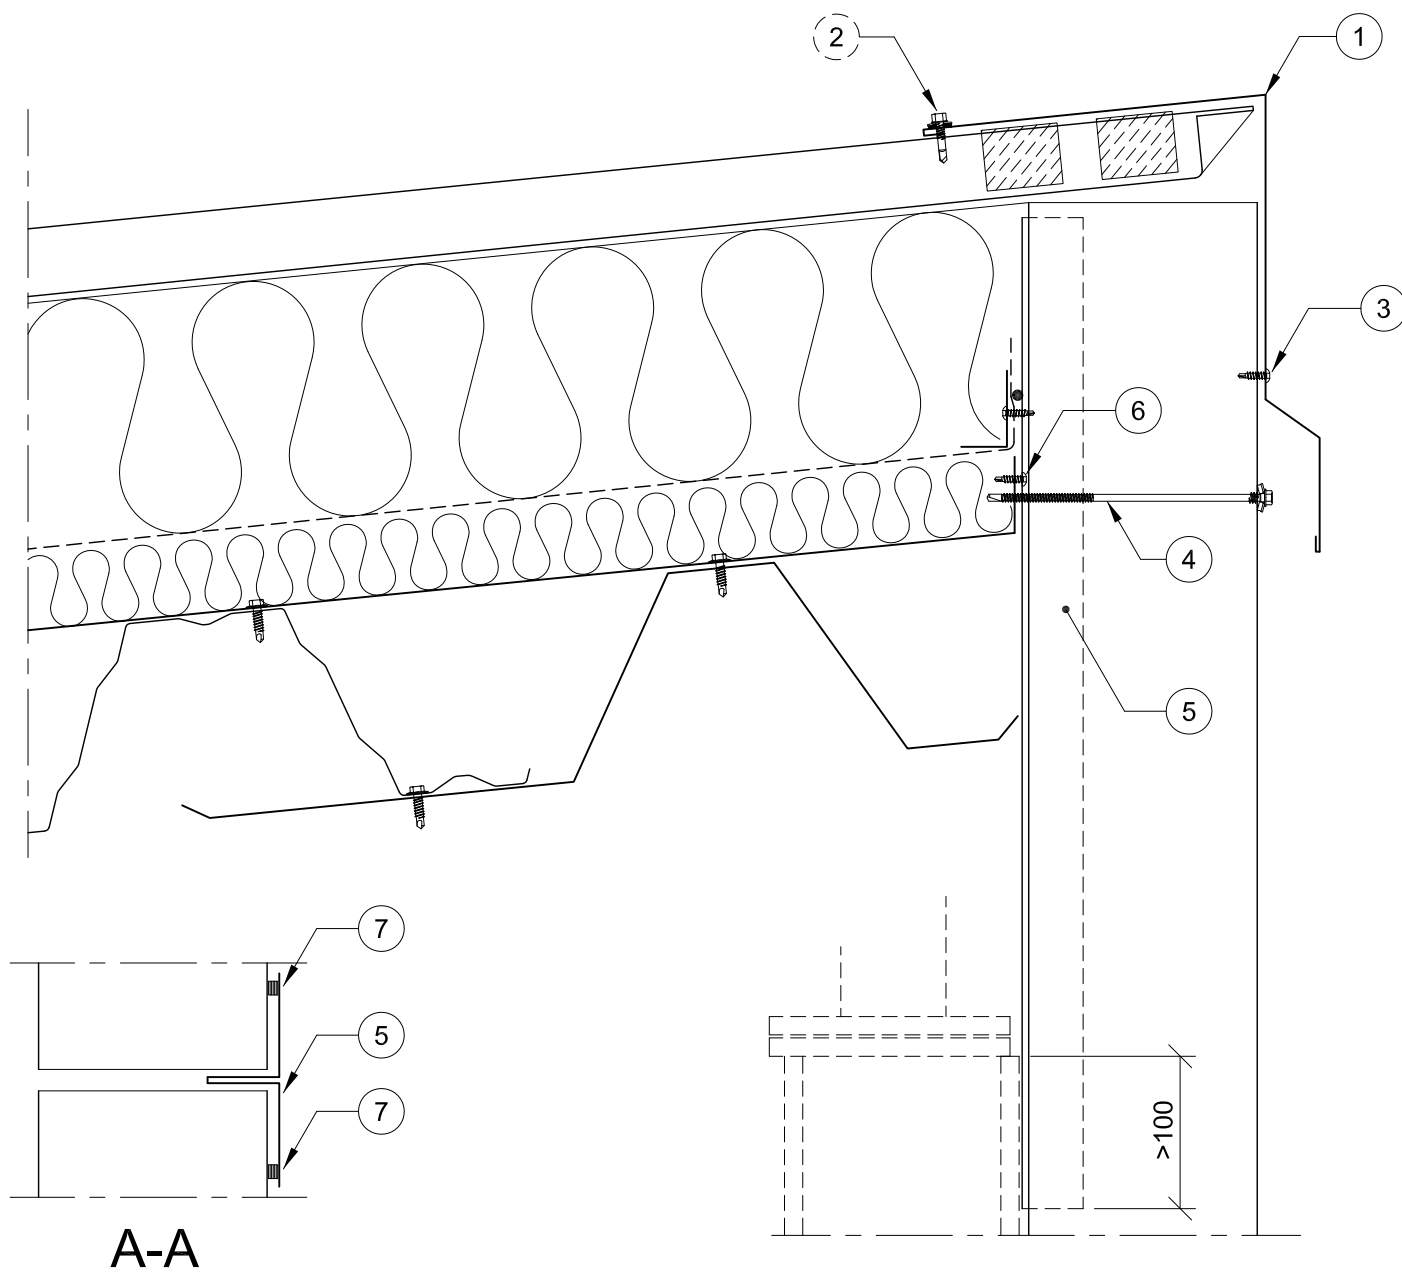

A-A

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Krönbeslag (KBP). För skarvinstruktioner, se dok. nr. 100-101.

⑤ Pelartättningsförlängare (P-PELAR). Centra över pelare och fäst i bärdäckets stödvinkel.

② Borrskruv 4,8x20 (D14BR). 1 st/profiltopp.


⑥ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) 2 st.

③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

⑦ Tätlist (P-TAT).


④ Borrskruv c1000 (borrkap. 1,5-6 mm).

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

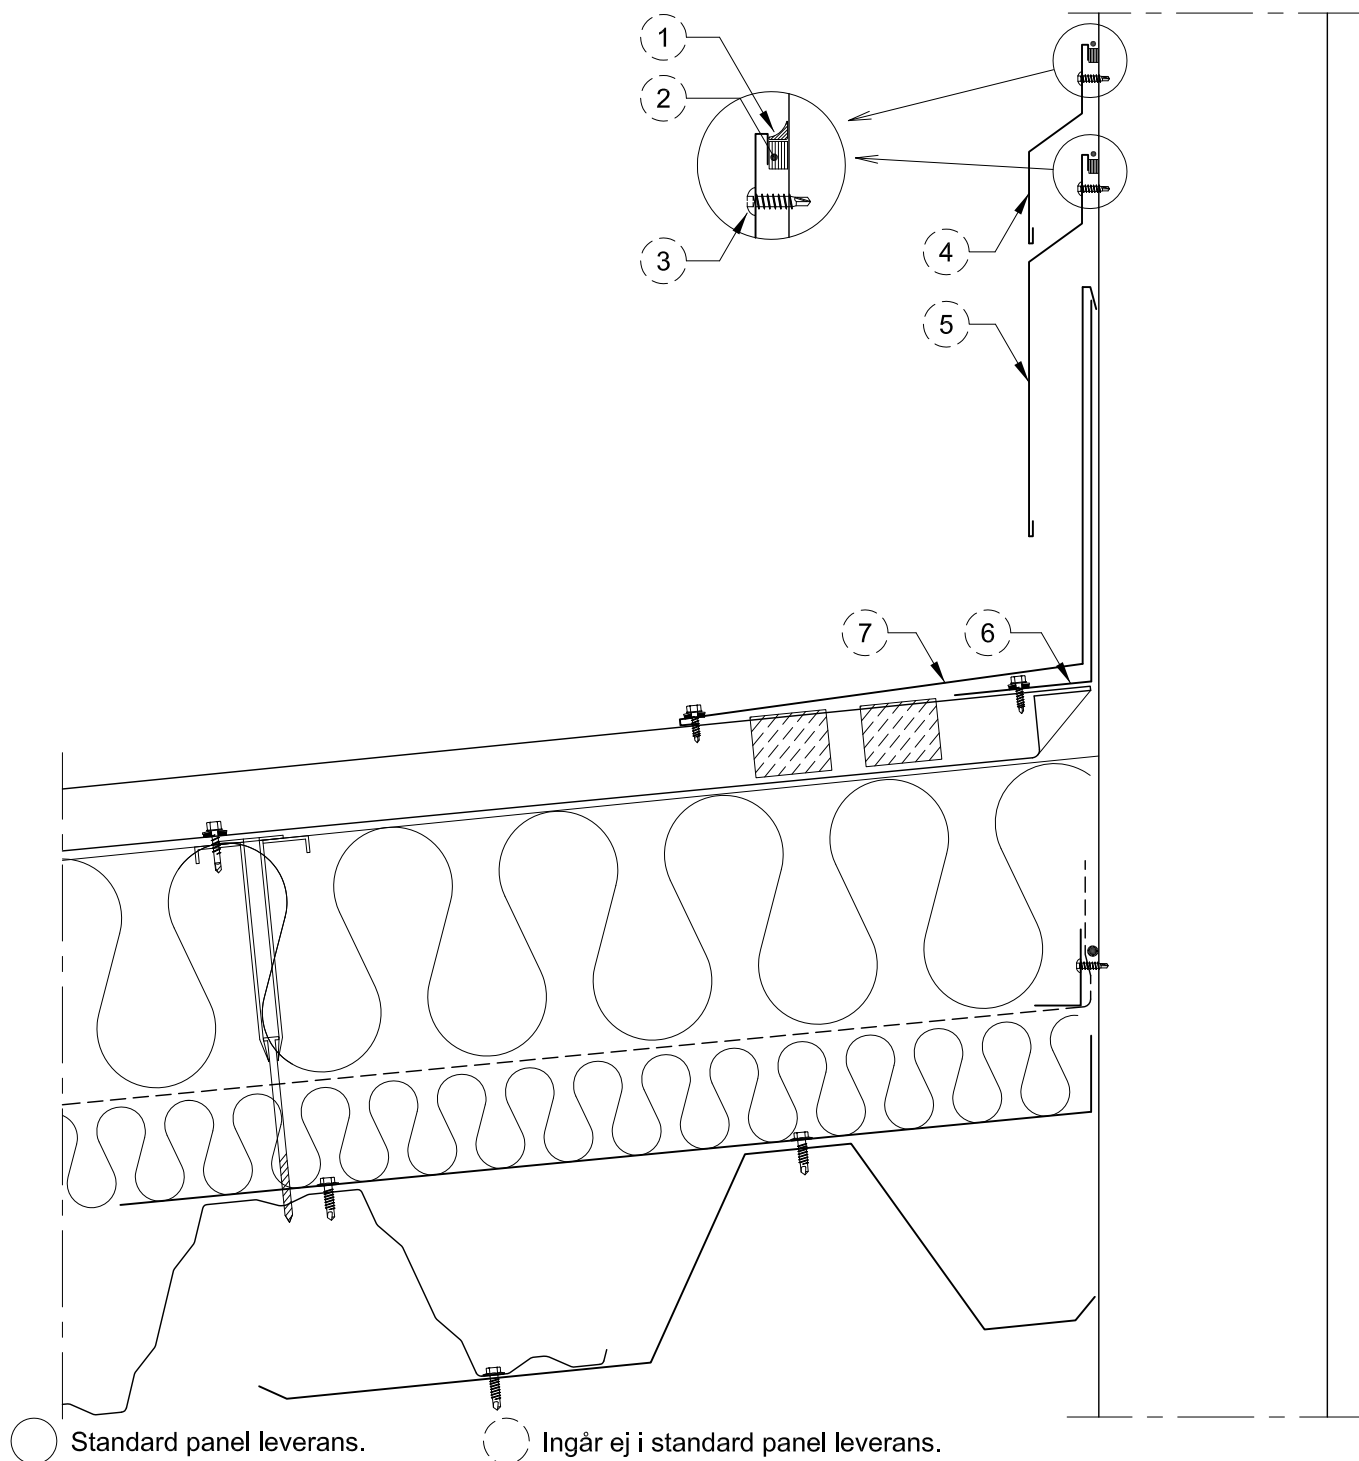

- | | |
|---|---|
| ① Fogmassa (P-SILIK). | ⑥ Stödbeslag (SBE).
Skarvas kant i kant. |
| ② Tätlist (P-TAT). | ⑦ Ståndskiva (STÅSK300). |
| ③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200. | |
| ④ Täckbeslag (P-TACKB1). Skarva
ej beslaget i samma läge som
undre täckbeslagets skarv. | |
| ⑤ Täckbeslag (P-TACKB1). | |

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

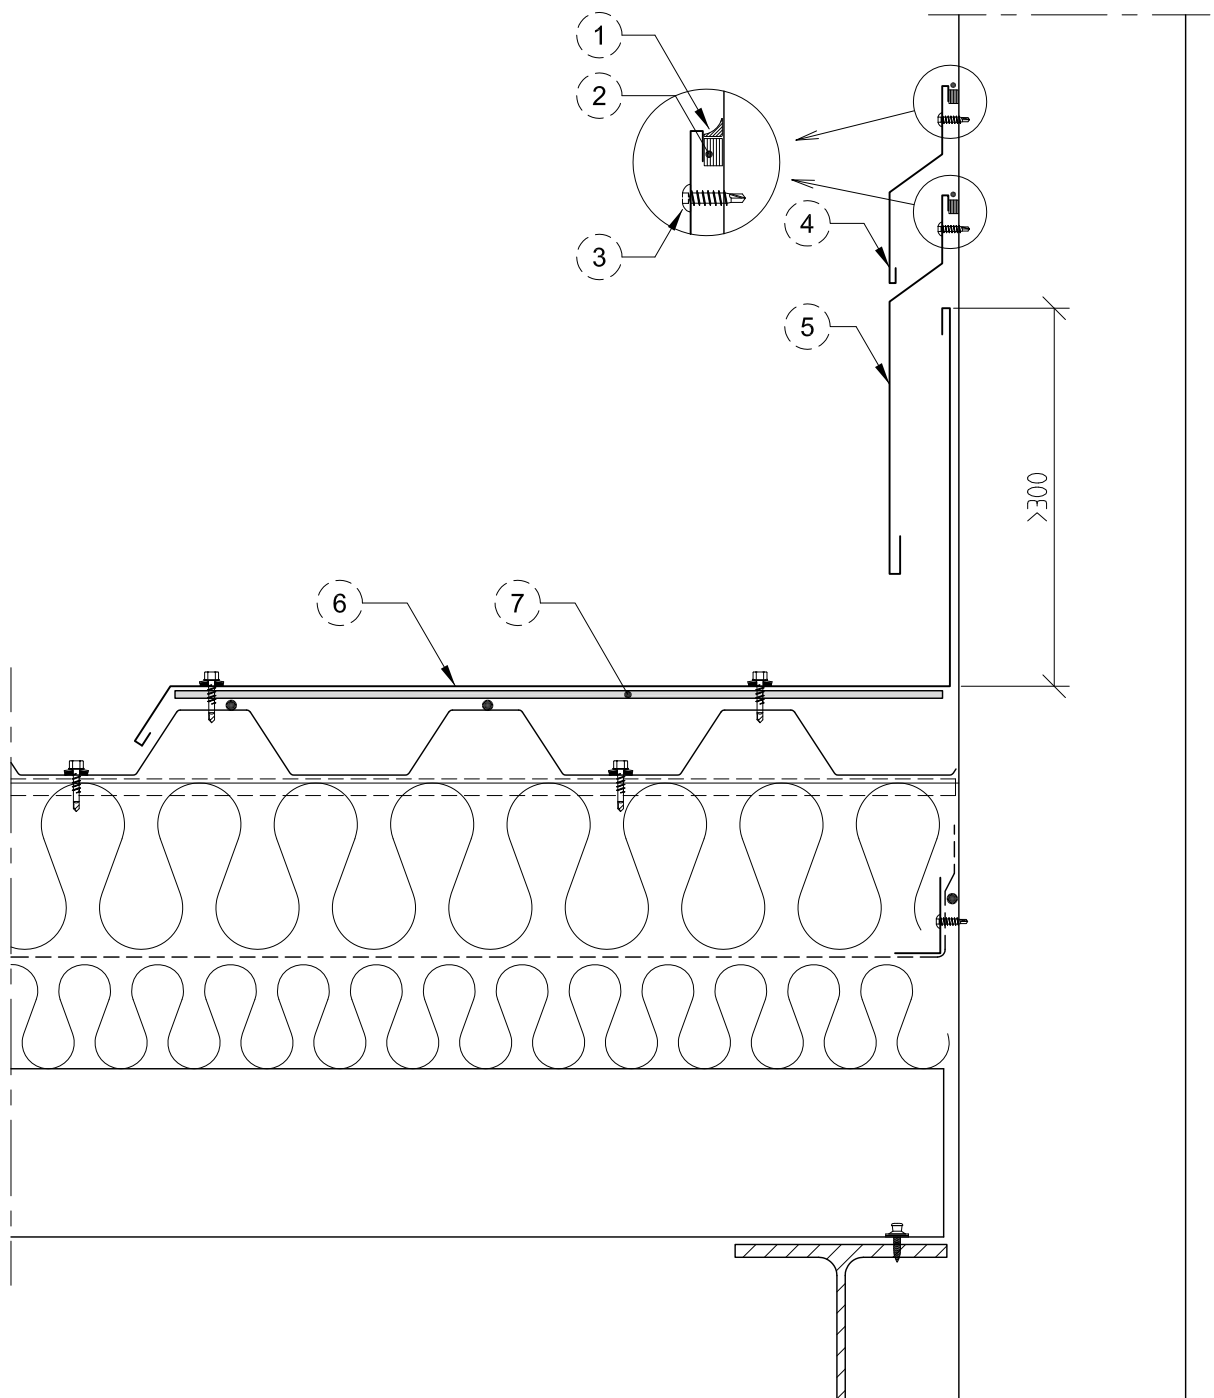

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

(1) Fogmassa (P-SILIK).

(6) Dubbelfalsat beslag 0,60 mm.

(2) Tättlist (P-TAT).


(7) Ej fuktkänslig byggskiva.

(3) Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200.



(4) Täckbeslag (P-TACKB1). Skarva ej beslaget i samma läge som undre täckbeslagets skarv.

(5) Täckbeslag (P-TACKB1).

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärfunktionsklass(R) vid bärande funktion.

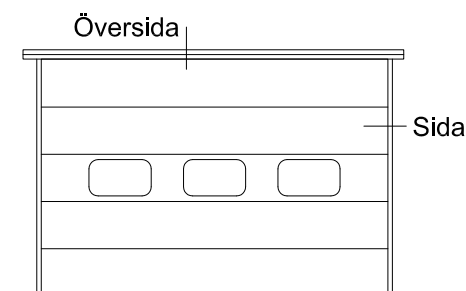

Port förutsätts
infästas till balk.

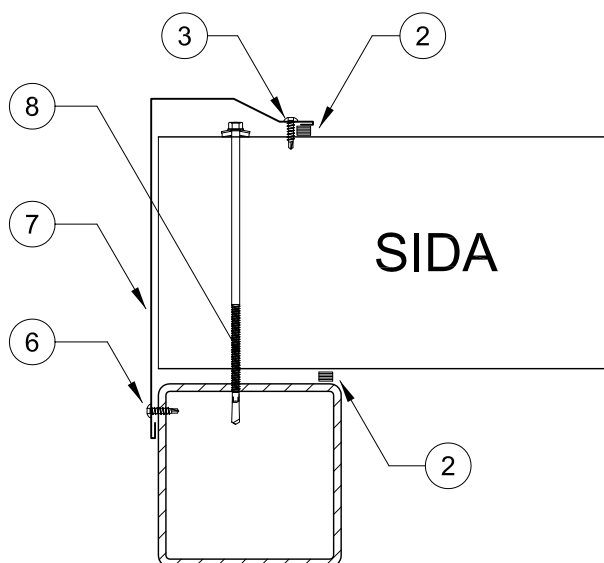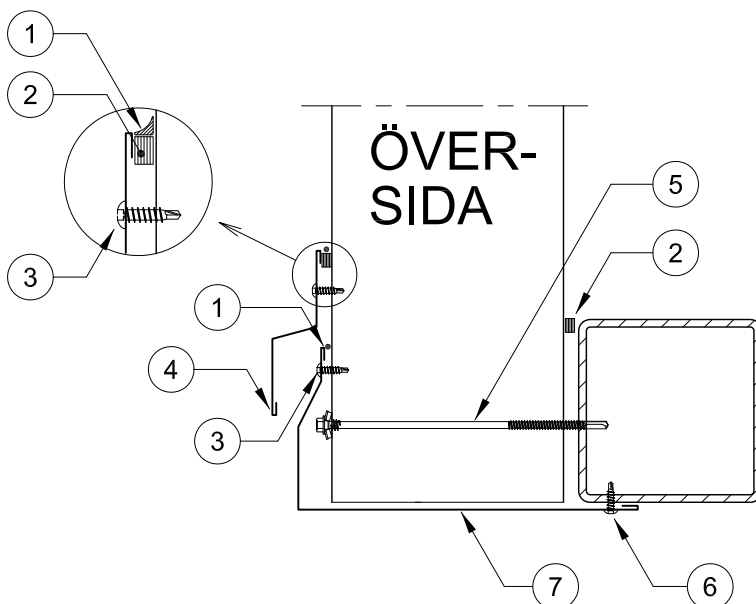

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Fogmassa (P-SILIK).

② Tätlist (P-TAT).

③ Börsskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

④ Överbeslag (P-OBES).


⑤ Börsskruv c1000.
(börskap. 4-12 mm)

⑥ Börsskruv 4,8x20 (SC14T) c300.
Förborring Ø4 erfordras.



⑦ Portbeslag (P-PB).

⑧ Börsskruv.
(börskap. 4-12 mm). Placeras
minst 50 mm från panelände.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgnetklass(R) vid bärande funktion.

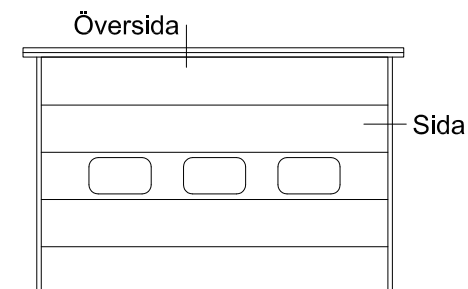

Port förutsätts
infästas till balk.

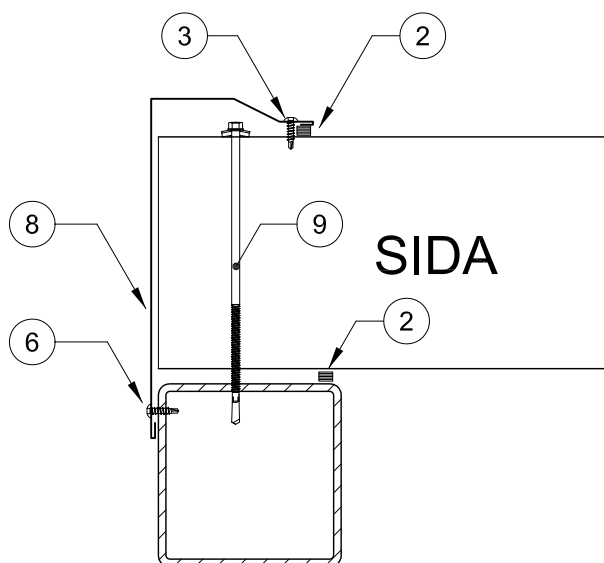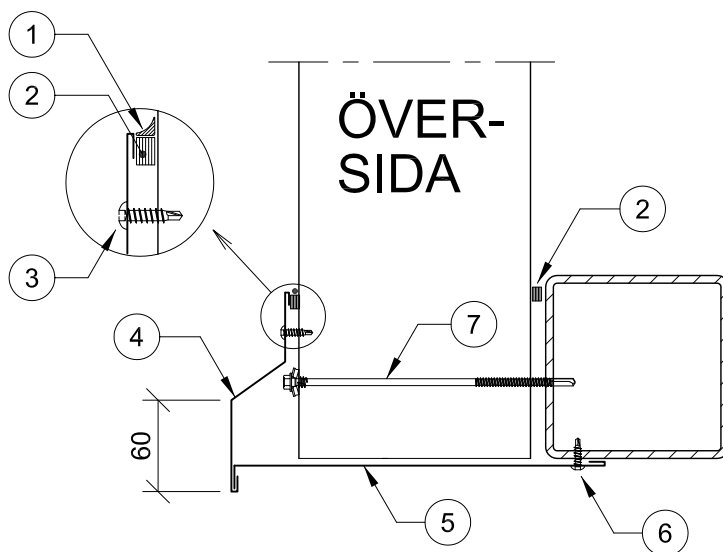

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Fogmassa (P-SILIK).

② Tätlist (P-TAT).

③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

④ Överbeslag (P-TACKB1).


⑤ Portbeslag (P-PB2).

⑥ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.
Förborring Ø4 erfordras.

⑦ Borrskruv c1000.
(borrkap. 4-12 mm)

⑧ Portbeslag (P-PB).

⑨ Borrskruv.
(borrkap. 4-12 mm). Placeras
minst 50 mm från panelände.

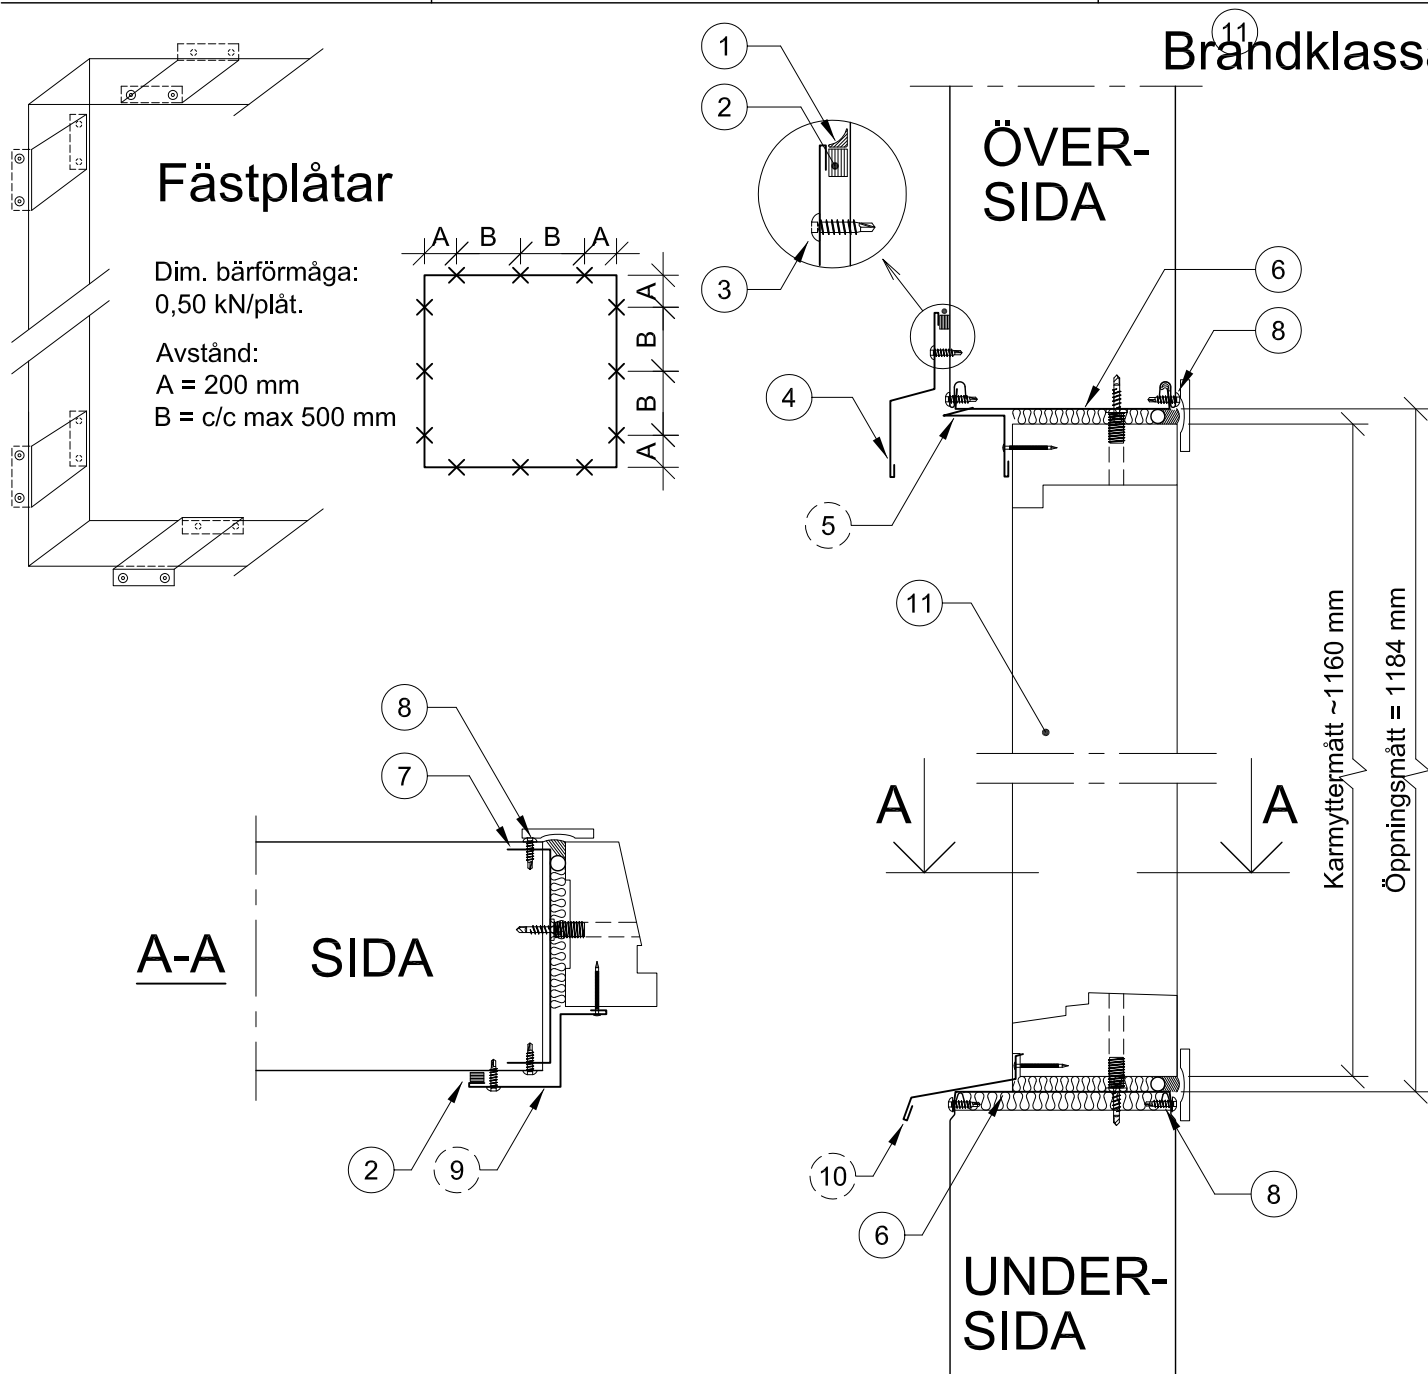

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Fogmassa (P-SILIK).

② Tätlist (P-TAT).

③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

④ Överbeslag (P-OBES).

⑤ Täckbeslag, fönster (P-TACKB3).

⑥ Fästplåt för panelsidskarv
(P-FP, conf= sid).

⑦ Fästplåt för kapade paneler
(P-FP, conf= pane).


⑧ Borrskruv 4,8x20 (SC14T)
2+2 st/plåt.

⑨ Kantbeslag, fönster (P-KANTB).

⑩ Underbeslag, fönster.

⑪ Fönstret och dess anslutningar
mot Lindab panelen måste vara
brandklassad och godkänt av
tillverkaren och faller ej inom
Lindabs ansvarsområde.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärgande funktion.





Karmytermått

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bäringhetsklass(R) vid bärande funktion




- ☒ Standard panel leverans. ☐ Ingår ej i standard panel leverans.

- 1 Fogmassa (P-SILIK).
 - 2 Tätlist (P-TAT).
 - 3 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.
 - 4 Överbeslag (P-OBES).
 - 5 Täckbeslag, fönster (P-TACKB3).
 - 6 Panel kapas på plats.
 - 7 Fästplåt för kapade paneler (P-FP, conf= pane).
 - 8 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) 2+2 st/plåt.
 - 9 Kantbeslag, fönster (P-KANTB).
 - 10 Underbeslag, fönster.
 - 11 Fönstret och dess anslutningar mot Lindab panelen måste vara brandklassat och godkänt av tillverkaren och faller ej inom Lindabs ansvarsområde.

Översida

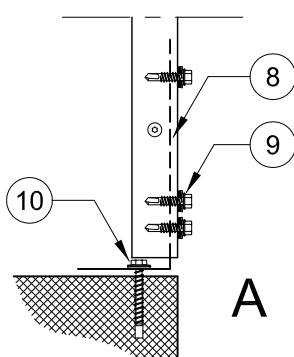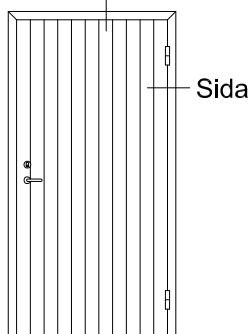

A

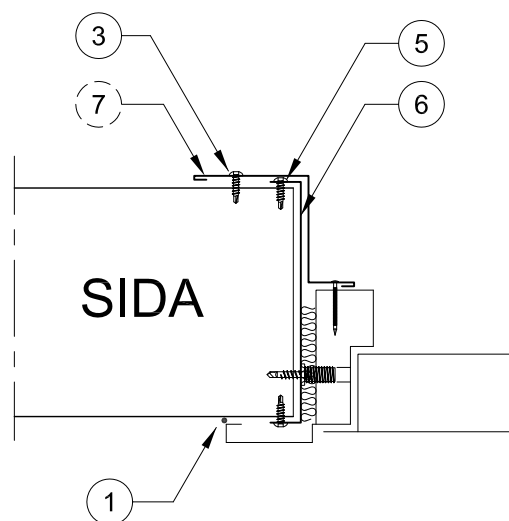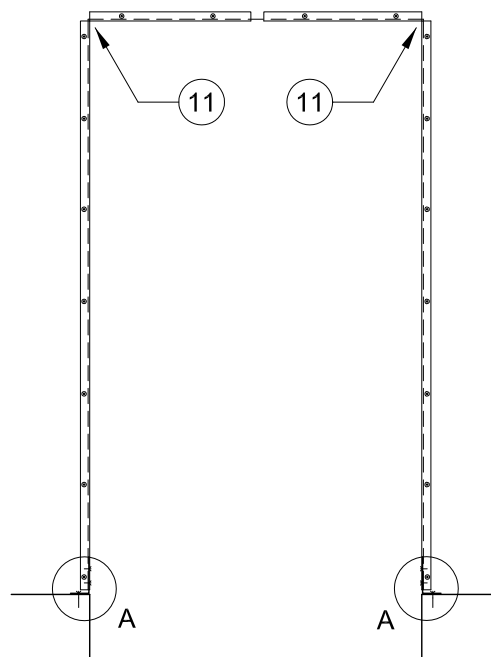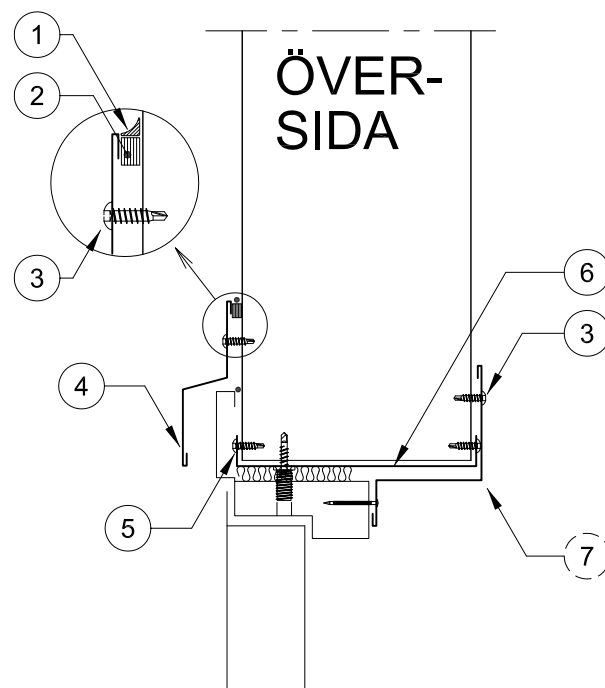

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

1 Fogmassa (P-SILIK).

2 Tätlist (P-TAT).

3 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

4 Överbeslag (P-OBES).

5 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300/sida.

6 Omslutningsprofil (P-OMSPR).

7 Kantbeslag (P-KANTB).

8 Karmvinkel (P-KARMVI).

9 Borrskruv 6,3x25 B42F 3+3+3 st.



10 Betongskruv 7,5x35, 3 st.

11 Vikkant. Skär upp vikkanten och lämna endast 20 mm material mot vardera hörn.



Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärgningsfunktion.

Brandklassad

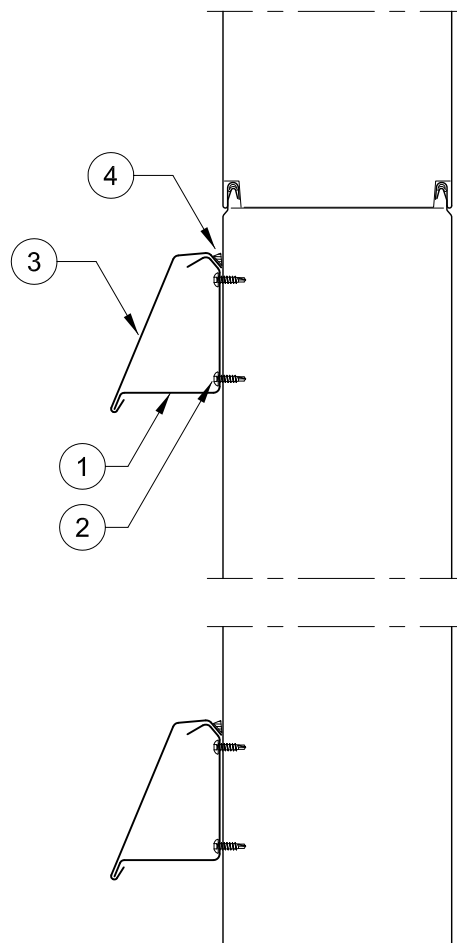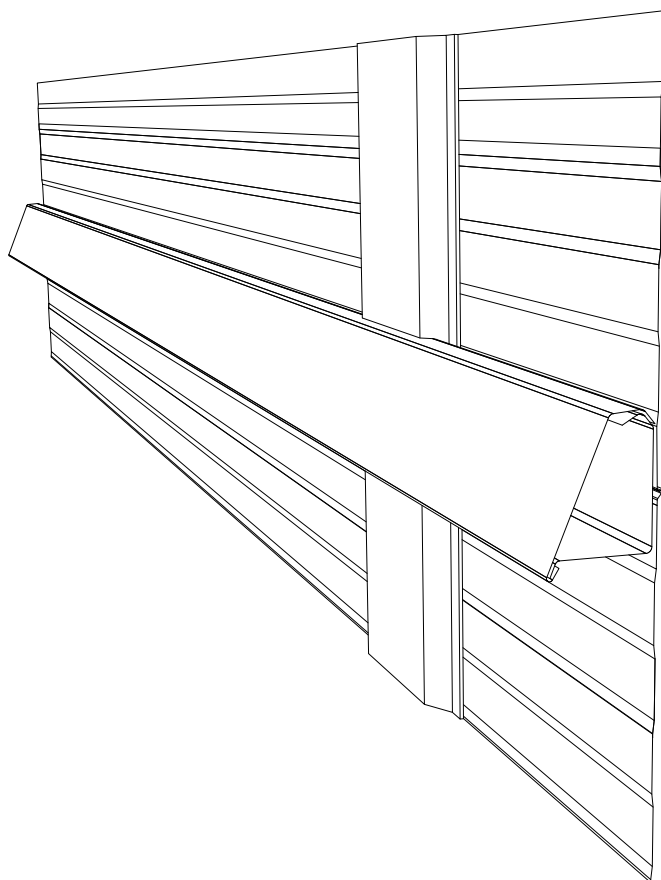

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

1 Dekorlist, inner (P-DEKLI1).
Skarva kant mot kant och kapa
vid pilaster.

2 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300
sicksack.

3 Dekorlist, ytter (P-DEKLI2).
Hakas fast över innerlisten.
30mm ändskarvning. Gör ett
urtag för pilastern i beslagets
överkant.

4 Fogmassa (P-SILIK). Appliceras
som sista steg.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgnetklass(R) vid bärande funktion.