



Detalj**Ritnings nr.**

Betonggolv	BK	110-150
Betonggolv	BK	110-151
Betongsockel, täckt	BK	110-161
Ytterhörn, pilaster 3-4	BK	110-300
Ytterhörn, pilaster 1	BK	110-301
Ytterhörn, rund pilaster	BK	110-303
Ytterhörn, pilaster 6	BK	110-304
Innerhörn		110-450
Innerhörn	BK	110-451
Takfot, papptak		110-550
Takfot med högt krön, papptak	BK	110-551
Gavel, papptak		110-560
Krön på pulpettak, papptak		110-570
Takanslutning mot högdel, lutande, papptak		110-580
Takanslutning mot högdel, plan, papptak		110-581
Takfot, utvändig ränna, DIP-tak	BK	110-650
Gavel, DIP-tak	BK	110-660
Krön på pulpettak, DIP-tak	BK	110-670
Takanslutning mot högdel, kont. panel, DIP-tak, lutande		110-680
Takanslutning mot högdel, kont. panel, DIP-tak, plan		110-681
Port		110-750
Fönster	BK	110-760
Persondörr		110-771

(BK = Brandklassad)

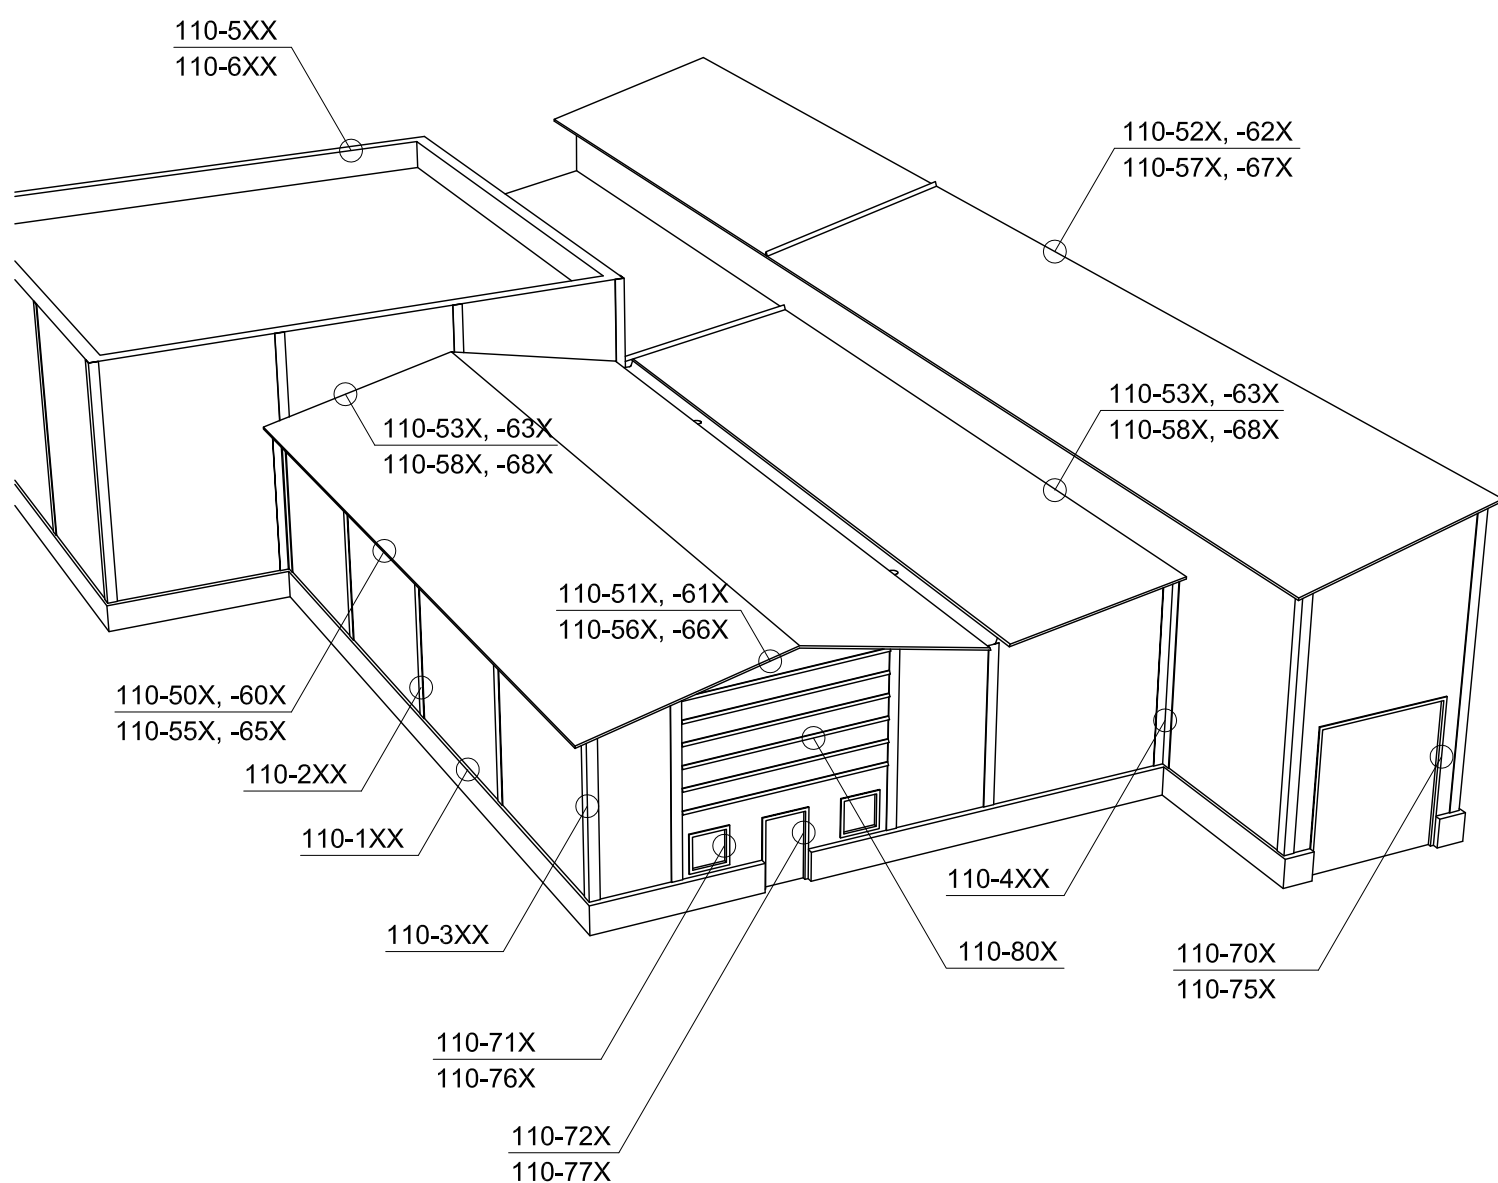

Brandklassad

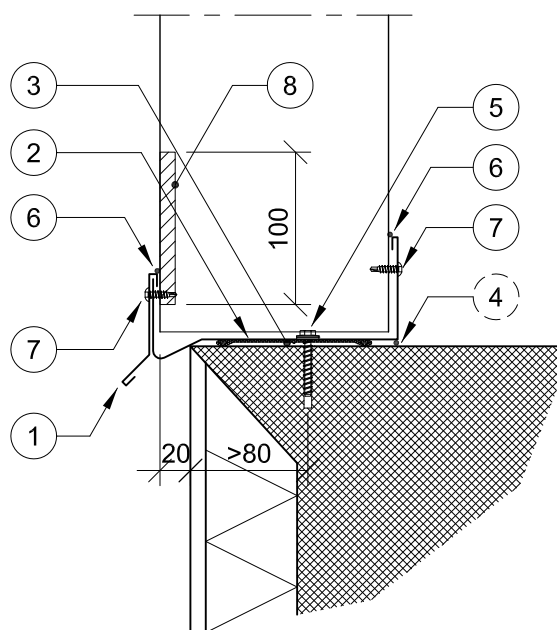

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Syllbeslag (P-SYLLB2).
Ändskarven förskjuts 300mm från
syllens ändskarv.

② Syll med dräneringshål c200
(P-SYLLST).

③ EPDM sylttätning (P-SLIST) eller
2 tätlistor (P-TAT) för paneler
med tjocklek ≤100 mm.

④ Fogmassa (P-SILIK), eventuellt.


⑤ Betongskruv 7,5x35, c/c-avstånd
enligt objektspecifik beräkning,
max c1000.

⑥ Fogmassa (P-SILIK).

⑦ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

⑧ Fogmassa (P-SILIK) i vertikala
panelskarvar enligt instruktioner i
dok. nr. 100-102.

Brandklassad

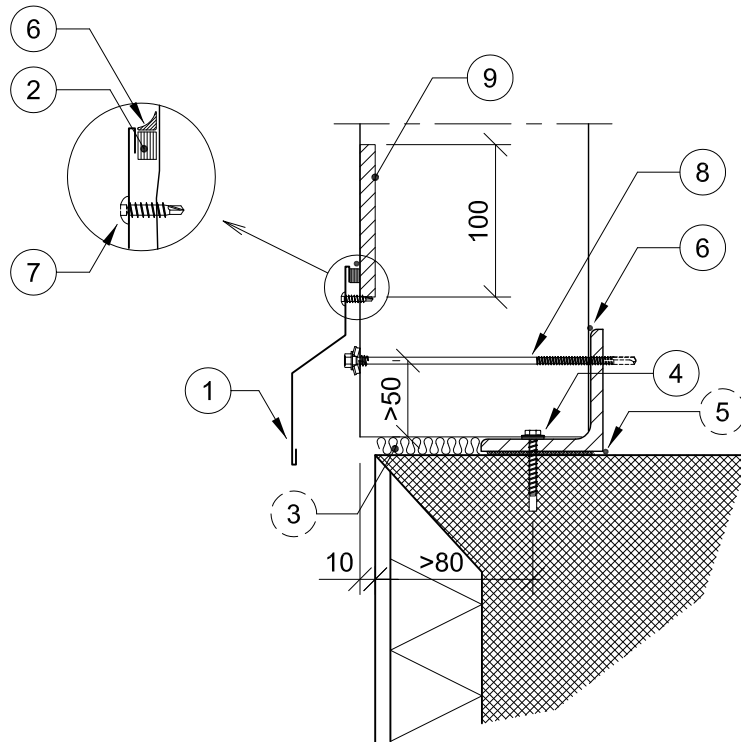

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Syllbeslag (P-OBES).

② Tätlist (P-TAT).

③ Isolering.

④ Betongskruv 7,5x60, c/c-avstånd enligt objektspecifik beräkning, max c1000.

⑤ Fogmassa (P-SILIK), eventuellt.


⑥ Fogmassa (P-SILIK).

⑦ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

⑧ Borrskruv Ø5,5. Antal enligt objektspecifik beräkning, minimum 2 st/panel. Kapa den utstickande spetsen.

⑨ Fogmassa (P-SILIK) i vertikala panelskarvar enligt instruktioner i dok. nr. 100-102.

Brandklassad

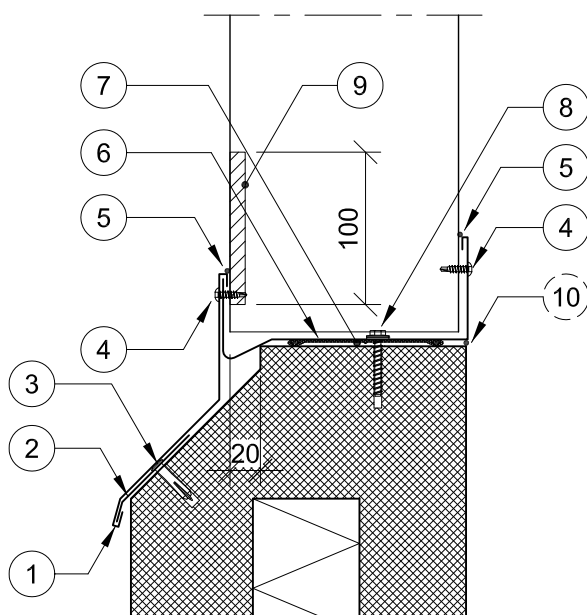

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Syllbeslag 0,60 mm.

② Fästbleck (P-FBL1).

③ Spikplugg (K51)

④ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

⑤ Fogmassa (P-SILIK).

⑥ Syll med dräneringshål c200 (P-SYLLST).


⑦ EPDM sylltätning (P-SLIST) eller 2 tätlistor (P-TAT) för paneler med tjocklek ≤ 100 mm.

⑧ Betongskruv 7,5x35, c/c-avstånd enligt objektspecifik beräkning, max c1000.

⑨ Fogmassa (P-SILIK) i vertikala panelskarvar enligt instruktioner i dok. nr. 100-102.

⑩ Fogmassa (P-SILIK), eventuellt.

Brandklassad

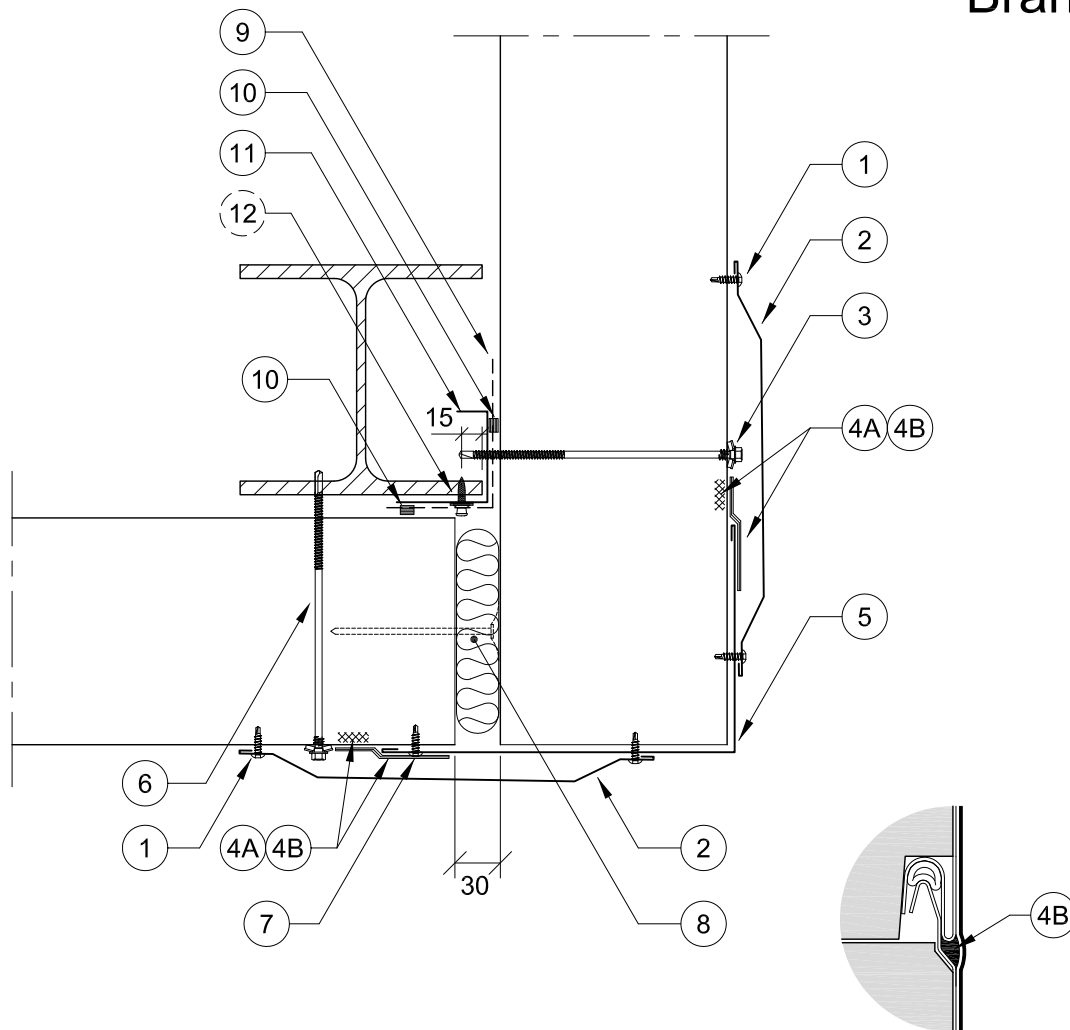

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

1 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300/sida.

2 Pilaster 4 (P-PIL4). Pilastern skarvas vid panelskarv.

3 Borrskruv (borrkap. 1,5-6 mm). Antal enligt väggelevationer.

4A Vädertejp (P-BTEJP).

4B Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).

5 Hörnbeslag (P-HB1).

6 Borrskruv (borrkap. 4-12 mm). Antal enligt väggelevationer.

7 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

8 Drevning med mineralull (DRV).


9 Pelartättningsförlängare. 1 m emballageskydd nitat till bärdäckets stödvinkel.

10 Tätlist (P-TAT).

11 Hörnregel (P-HR).

12 Skjutspik, c300.

Brandklassad

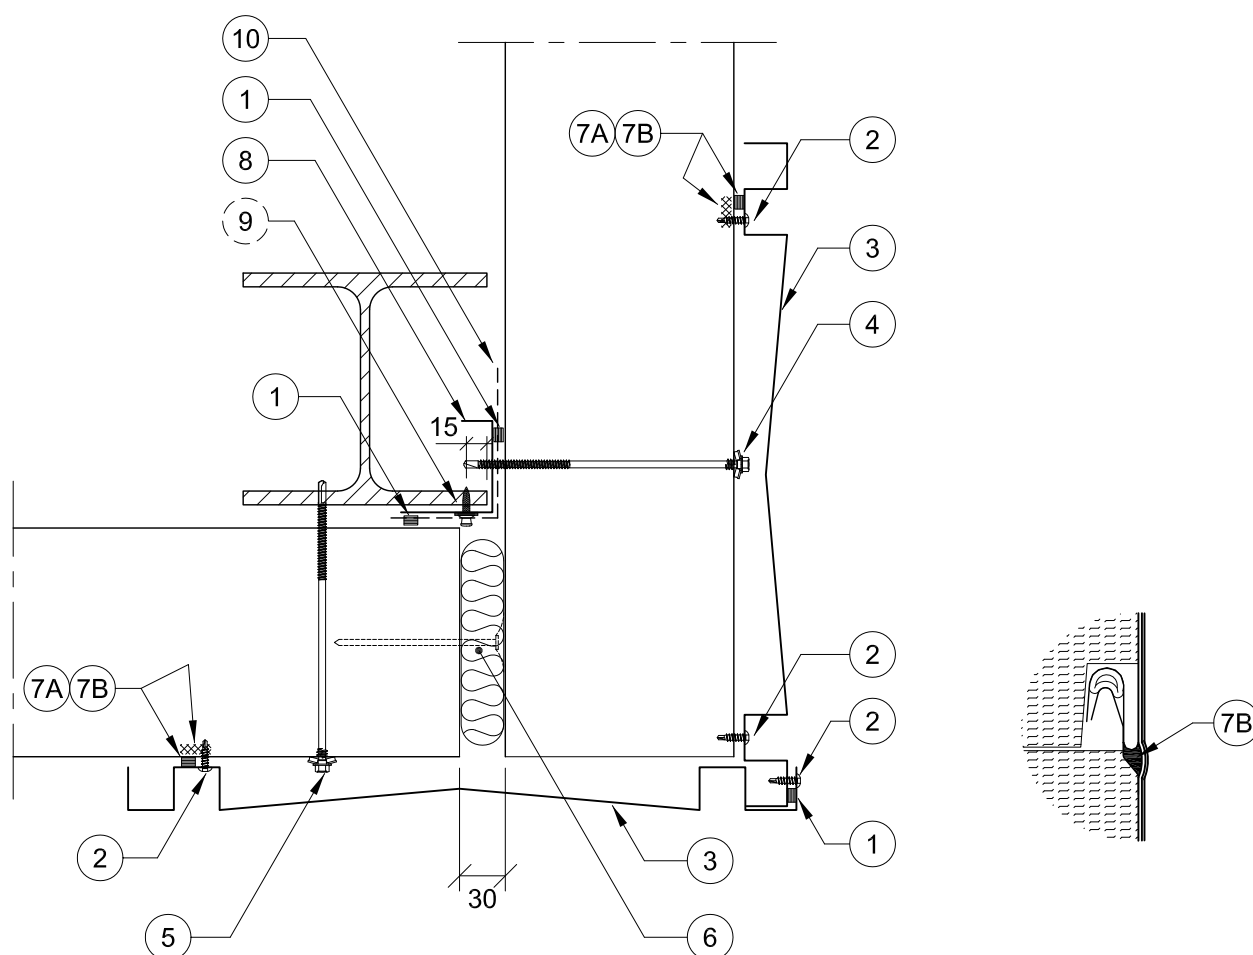

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Tätlist (P-TAT).

② Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

③ Pilaster 1 (P-PIL1). Pilastern skarvas vid panelskarv.

④ Borrskruv (borrkap. 1,5-6 mm). Antal enligt väggelevationer.

⑤ Borrskruv (borrkap. 4-12 mm). Antal enligt väggelevationer.

⑥ Drevning med mineralull (DRV).

⑦A Tätlist (P-TAT).

⑦B Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).


⑧ Hörnregel (P-HR).

⑨ Skjuspik, c300.

⑩ Pelartättningsförlängare. 1 m emballageskydd nitat till bärdäckets stödvinkel.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgnetklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

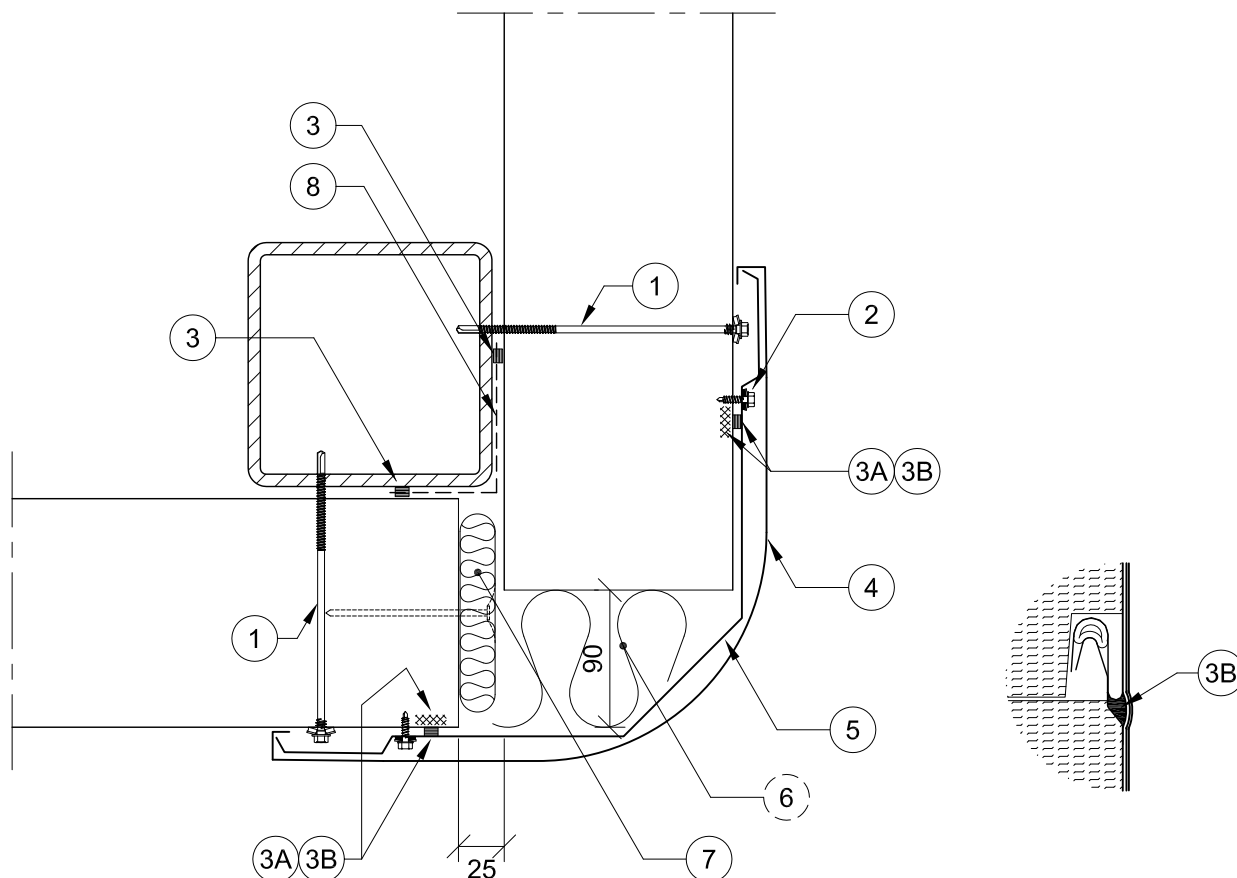

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Borrskruv (borrkäp. 4-12 mm).
Antal enligt väggelevationer.

② Borrskruv 4,8x20 (D14BR)
c400/sida. Placeras nära knäck.

③A Tätlist (P-TAT).

③B Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).

④ Runt hörnbeslag 0,60 mm.
Pilastern skarvas vid panelskarv.
Se dok. nr.100-104 och 100-105
för monteringsanvisning. Skall
monteras före taket.

⑤ Fästskena 0,60 mm. Monteras
med trämall.


⑥ Isolering.

⑦ Drevning med mineralull (DRV).

⑧ Pelartättningsförlängare. 1 m
emballageskydd nitat till
bärdäckets stödvinkel.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärgningsfunktion.

Brandklassad

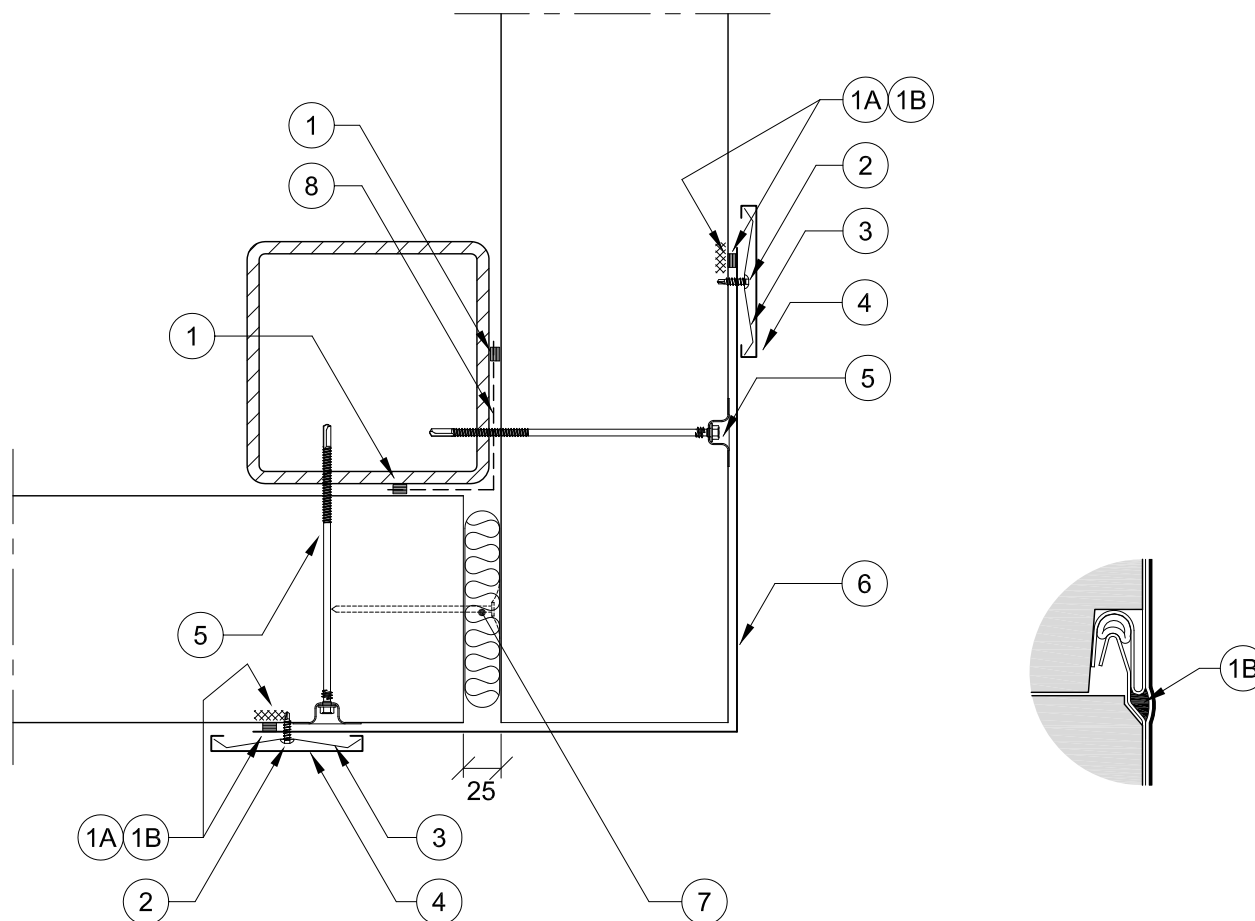

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

1A Tätlist (P-TAT).

1B Fogmassa i sidskarven (P-SILIK).

2 Borrskruv 4,8x20 (SC14T)
2 st/beslag.

3 Fästskena (P-PIL6FS).

4 Pilaster 6 (P-PIL6). Pilastern skarvas vid panelskarv. Se dok. nr.100-104 och 100-105 för monteringsanvisning. Skall monteras före taket.


5 Borrskruv. Antal enligt väggelevationer.
Placeras minst 50 mm från panelände om ej annat anges. Byt ut brickan mot en försänkt bricka (G48S), förborra med en dosfräs $\phi 25$ mm.

6 Panel hörn (P-ELHO). Linjera hörnets ändskarv med panelens.

7 Drevning med mineralull (DRV).

8 Pelartättningsförlängare. 1 m emballageskydd nitat till bärdäckets stödvinkel.

För fler detaljer
jämför med
innerväggar.

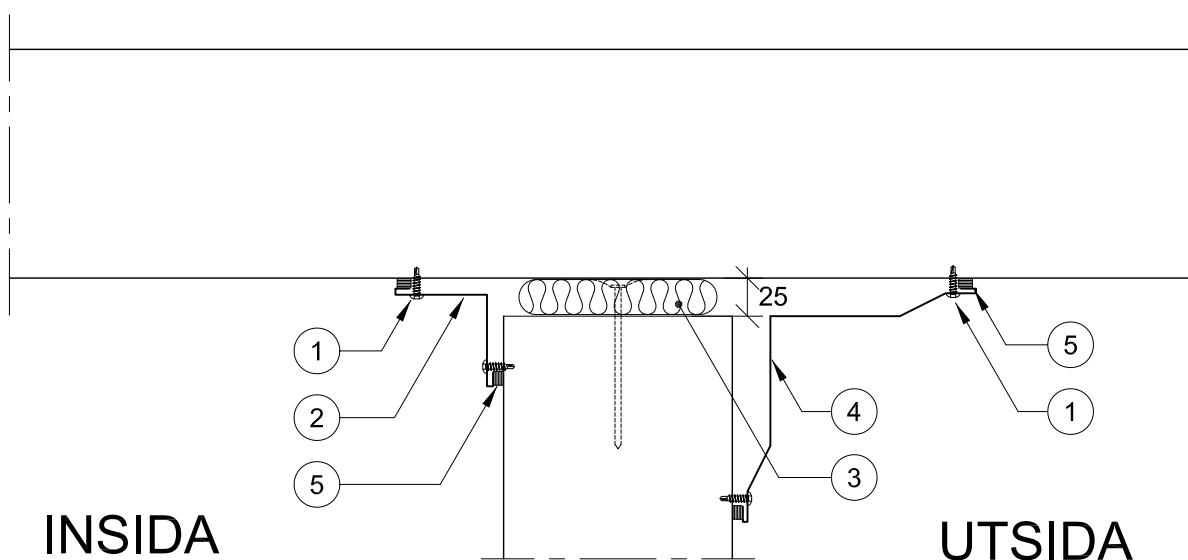

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Borrskruv 4,8x20 (SC14T)
c300/sida.

⑤ Tätlist (P-TAT)/sida.

② Innerhörnsbeslag 60x60 mm
(P-HBI).


③ Drevning med mineralull (DRV).

④ Pilaster 4 innerhörn (P-PIL4I).
Pilastern skarvas vid panelskarv.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgnetklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

För fler detaljer
jämför med
innerväggar.

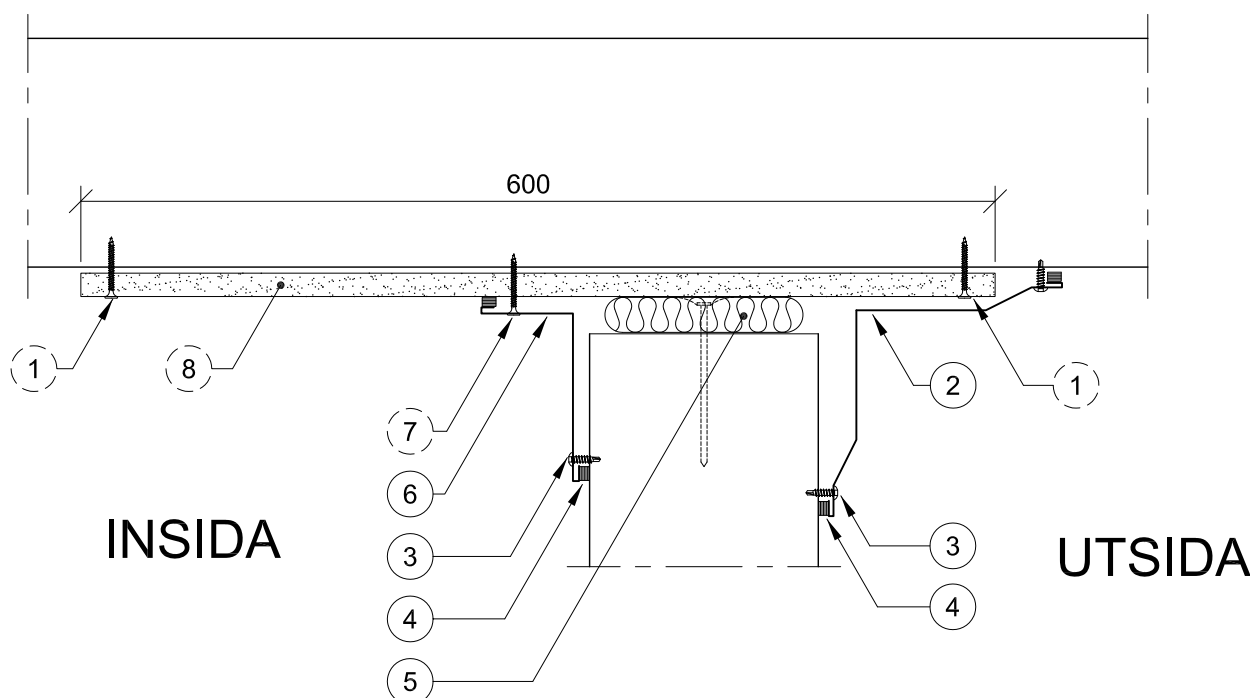

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Gipsskruv med S-spets 3,5x32
c/c-avstånd enligt tillverkarens
anvisning.

② Pilaster 4 innerhörn (P-PIL4I).
Pilastern skarvas vid panelskarv.

③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T)
c300/sida.

④ Tätlist (P-TAT)/sida.


⑤ Drevning med mineralull (DRV).

⑥ Innerhörnsbeslag 60x110 mm
(P-HBI).

⑦ Gipsskruv med S-spets 3,5x32
c300.

⑧ Brandklassad gipsskiva 15mm.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgnetklass(R) vid bärande funktion.

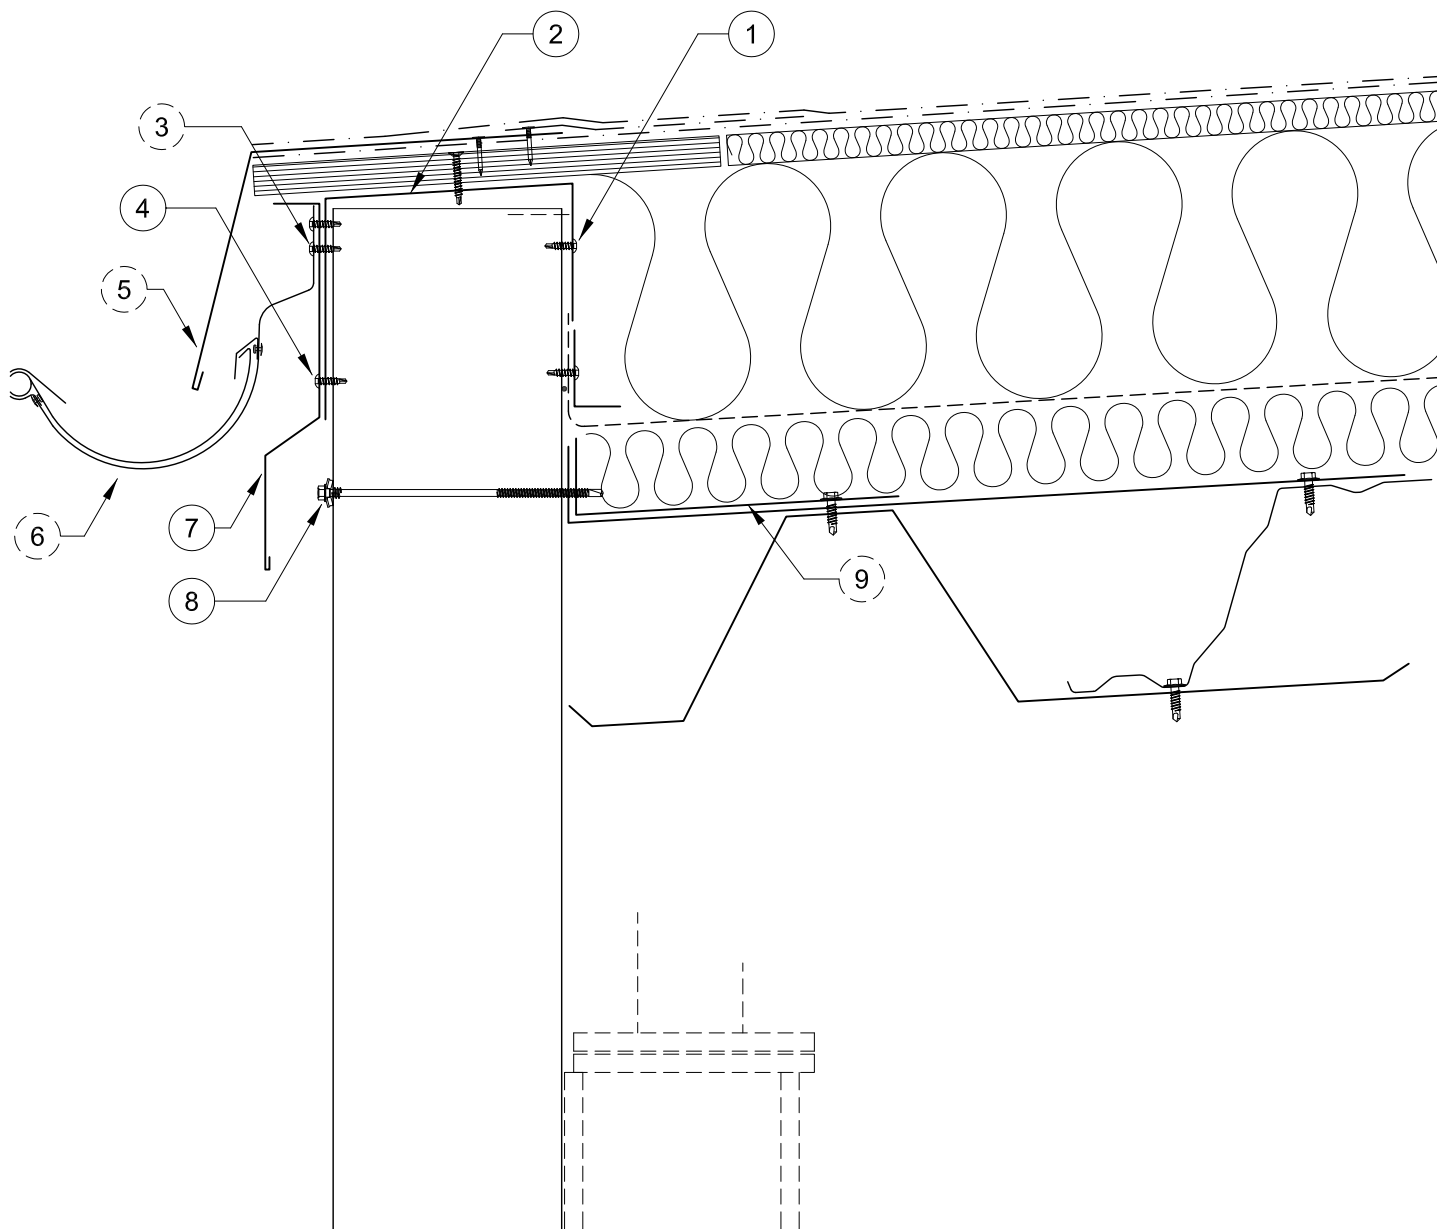

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

⑦ Krönbeslag (P-KRONB1).

② Fästskena (P-FSK1).

⑧ Borrskruv. Antal enligt väggelevationer.

③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) 2 st.

⑨ Extra stödvinkel (SV1).


④ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

⑤ Droppbleck 0,60 mm.

⑥ Rännkrok (K11P 150) och hängränna 150mm.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

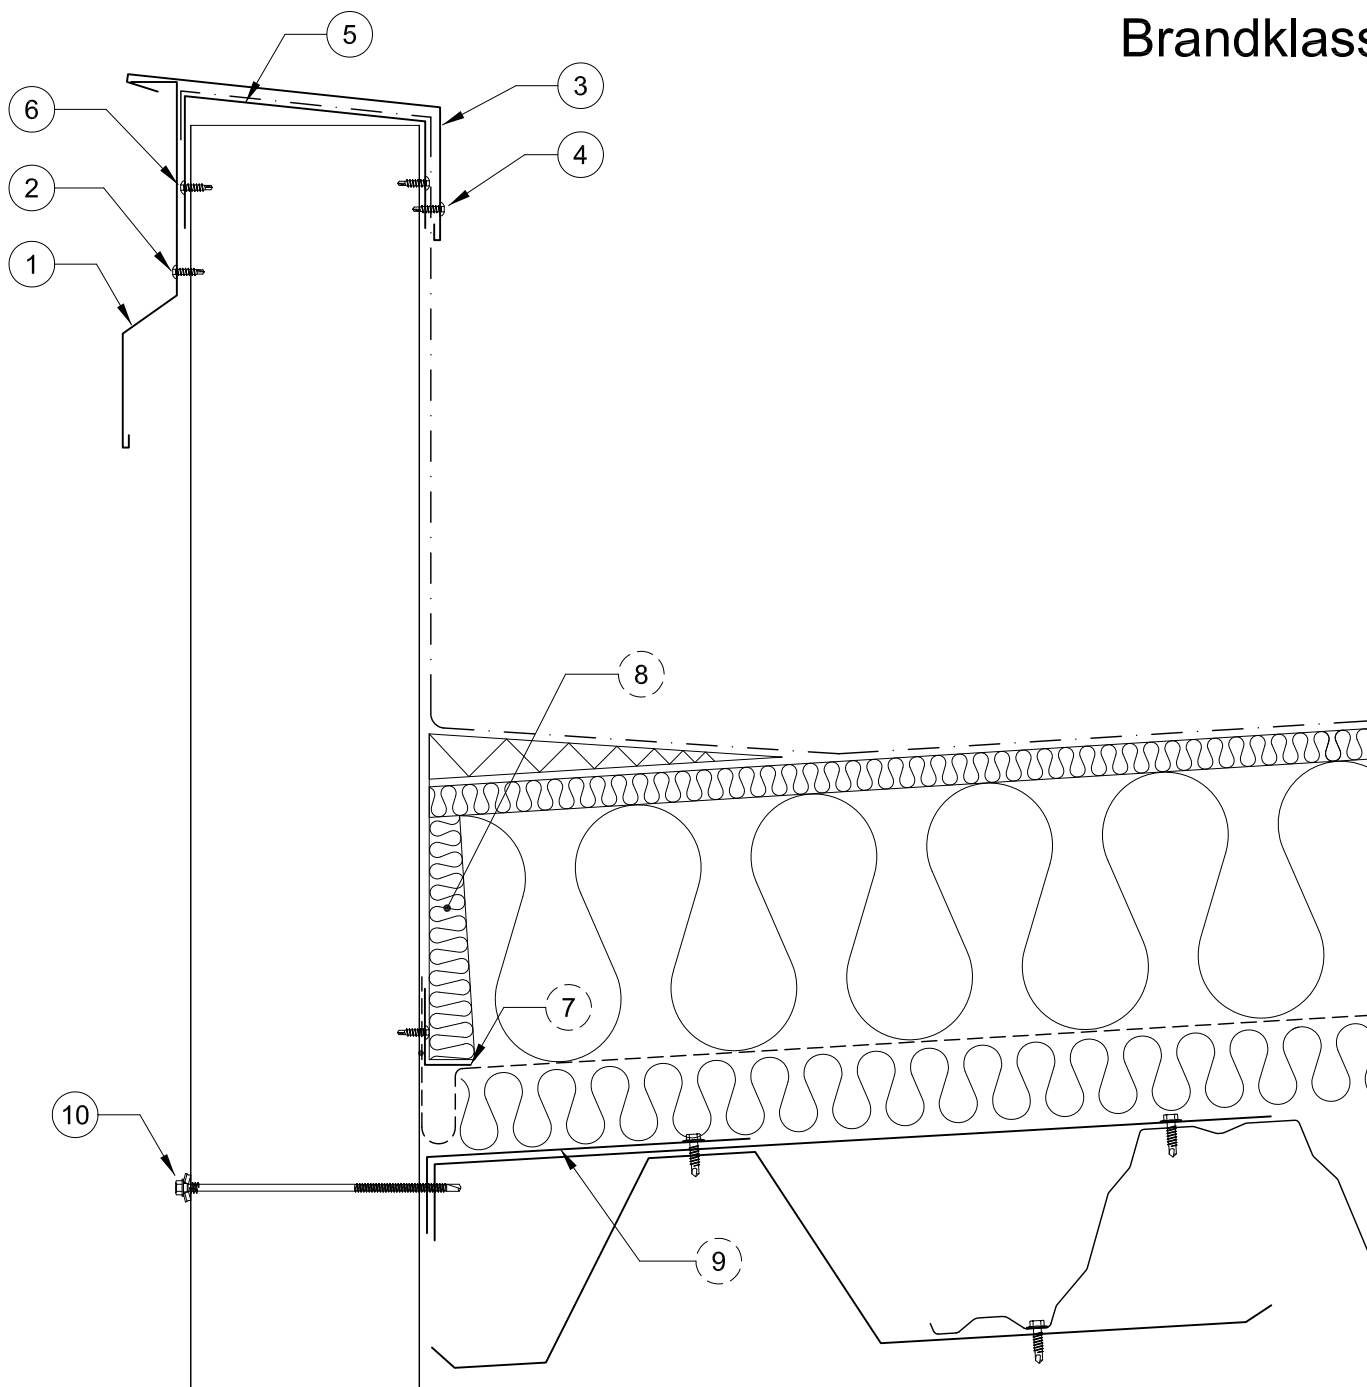

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Krönbeslag (P-KRONB1).

② Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

③ Krönplåt (P-KRONB2). För skarvningsinstruktioner se dok. nr. 100-101.

④ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

⑤ Krönprofil 1,00 mm.

⑥ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c500/sida.


⑦ Klämlist (P-KL).

⑧ 100 mm mjuk isolering som sammanpressas till 30 mm.

⑨ Extra stödvinkel (SV1).

⑩ Rostfri borrskruv. Antal enligt väggelevationer.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

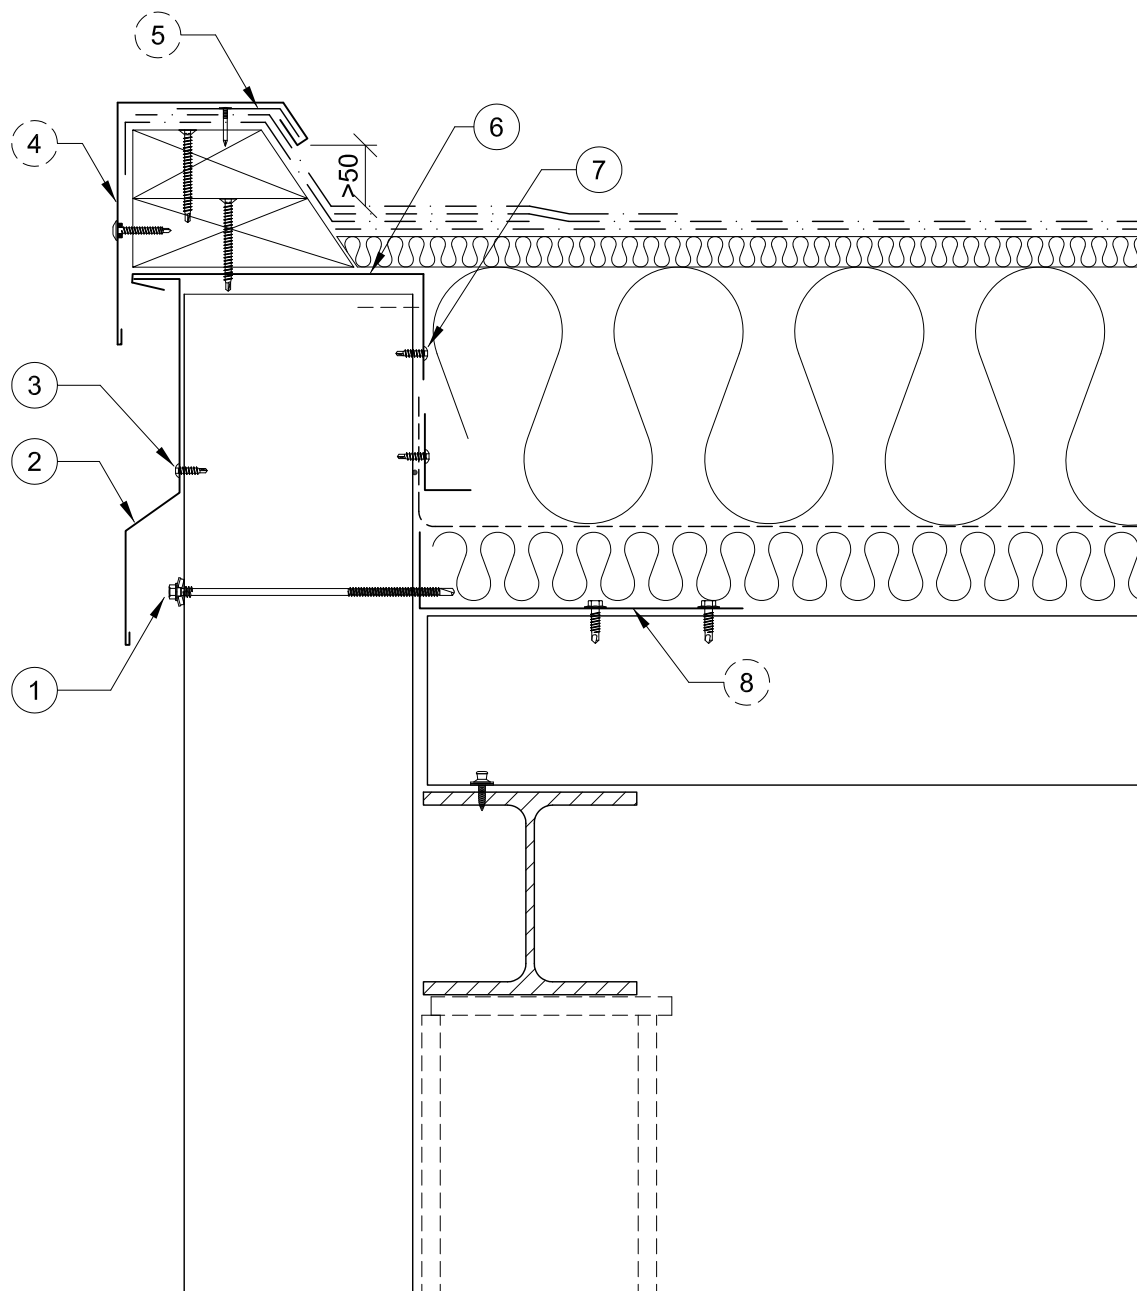

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Borrskruv. Antal enligt väggelevationer.

⑥ Krönplåt (P-KRONP).

② Krönbeslag (P-KRONB1).

⑦ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200.


③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

⑧ Stödvinkel (SV1).

④ Gavelbeslag 0,60 mm.

⑤ Kontinuerligt fästbleck 0,60 mm.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

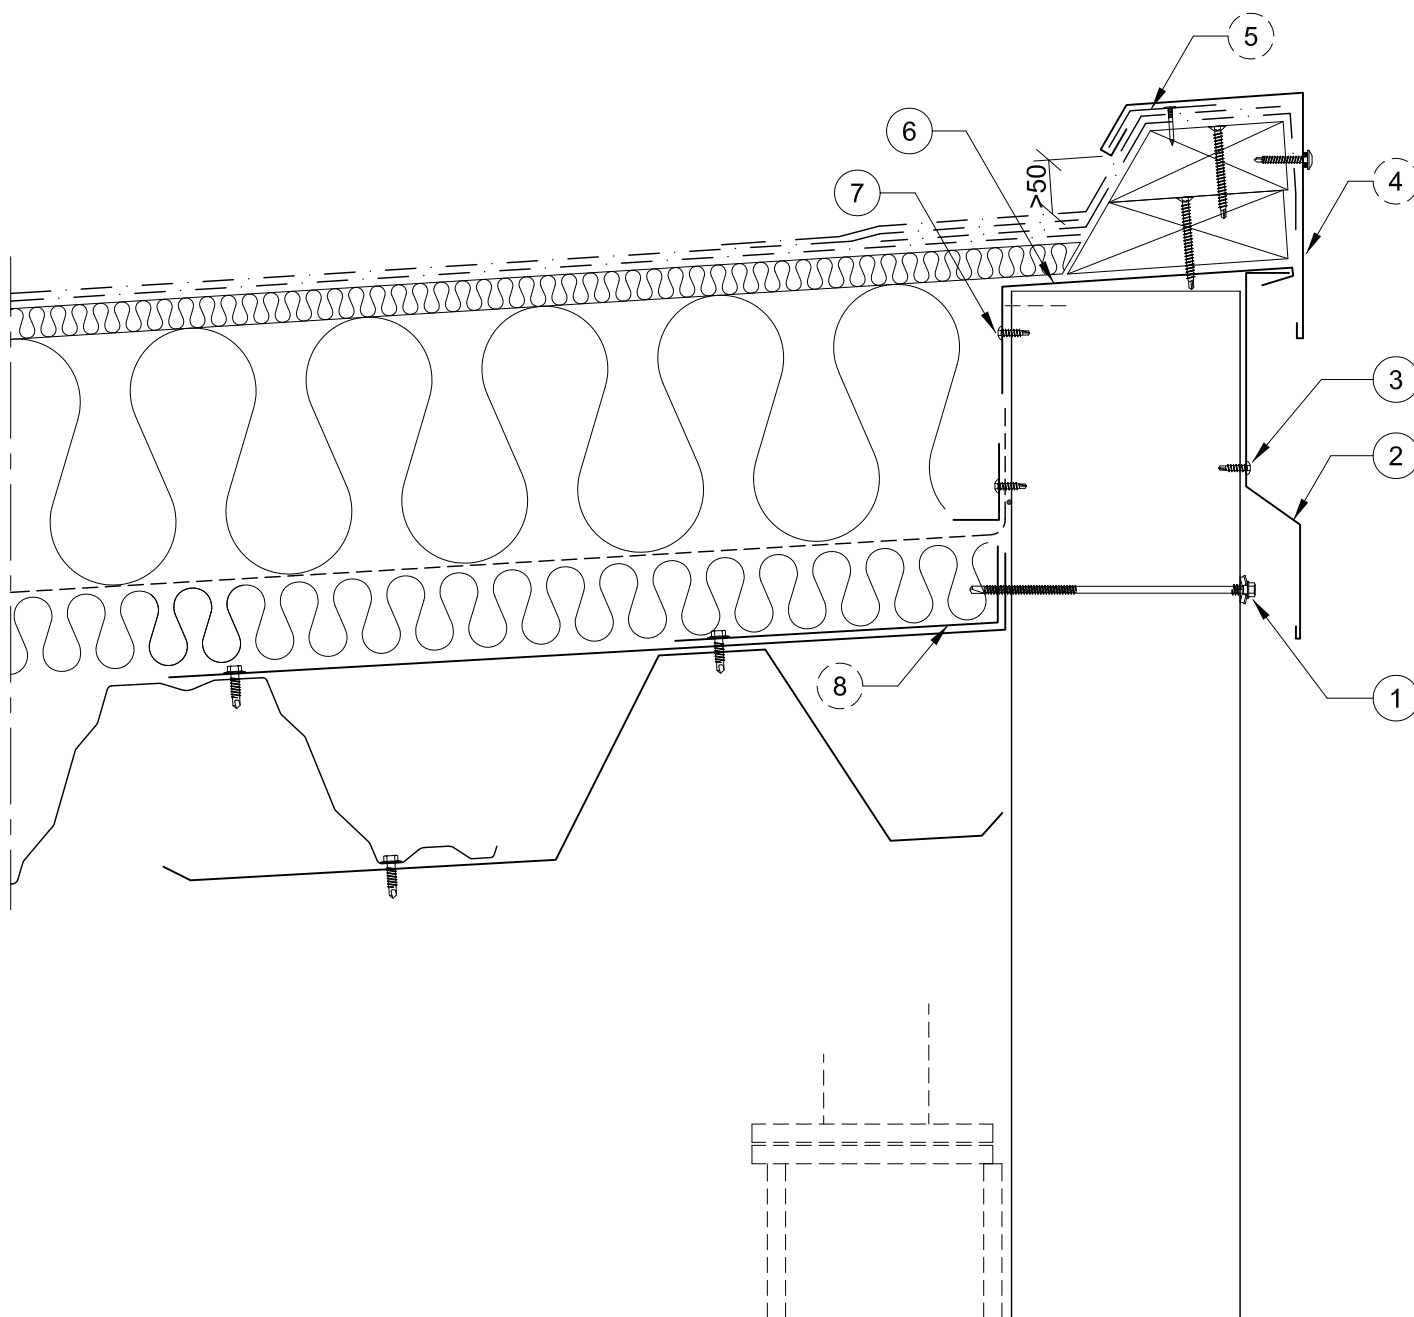

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Borrskruv. Antal enligt väggelevationer.

⑥ Krönplåt (P-KRONP).

② Krönbeslag (P-KRONB1).


⑦ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200.

③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

⑧ Extra stödvinkel (SV1).


④ Gavelbeslag 0,60 mm.

⑤ Kontinuerligt fästbleck 0,60 mm.

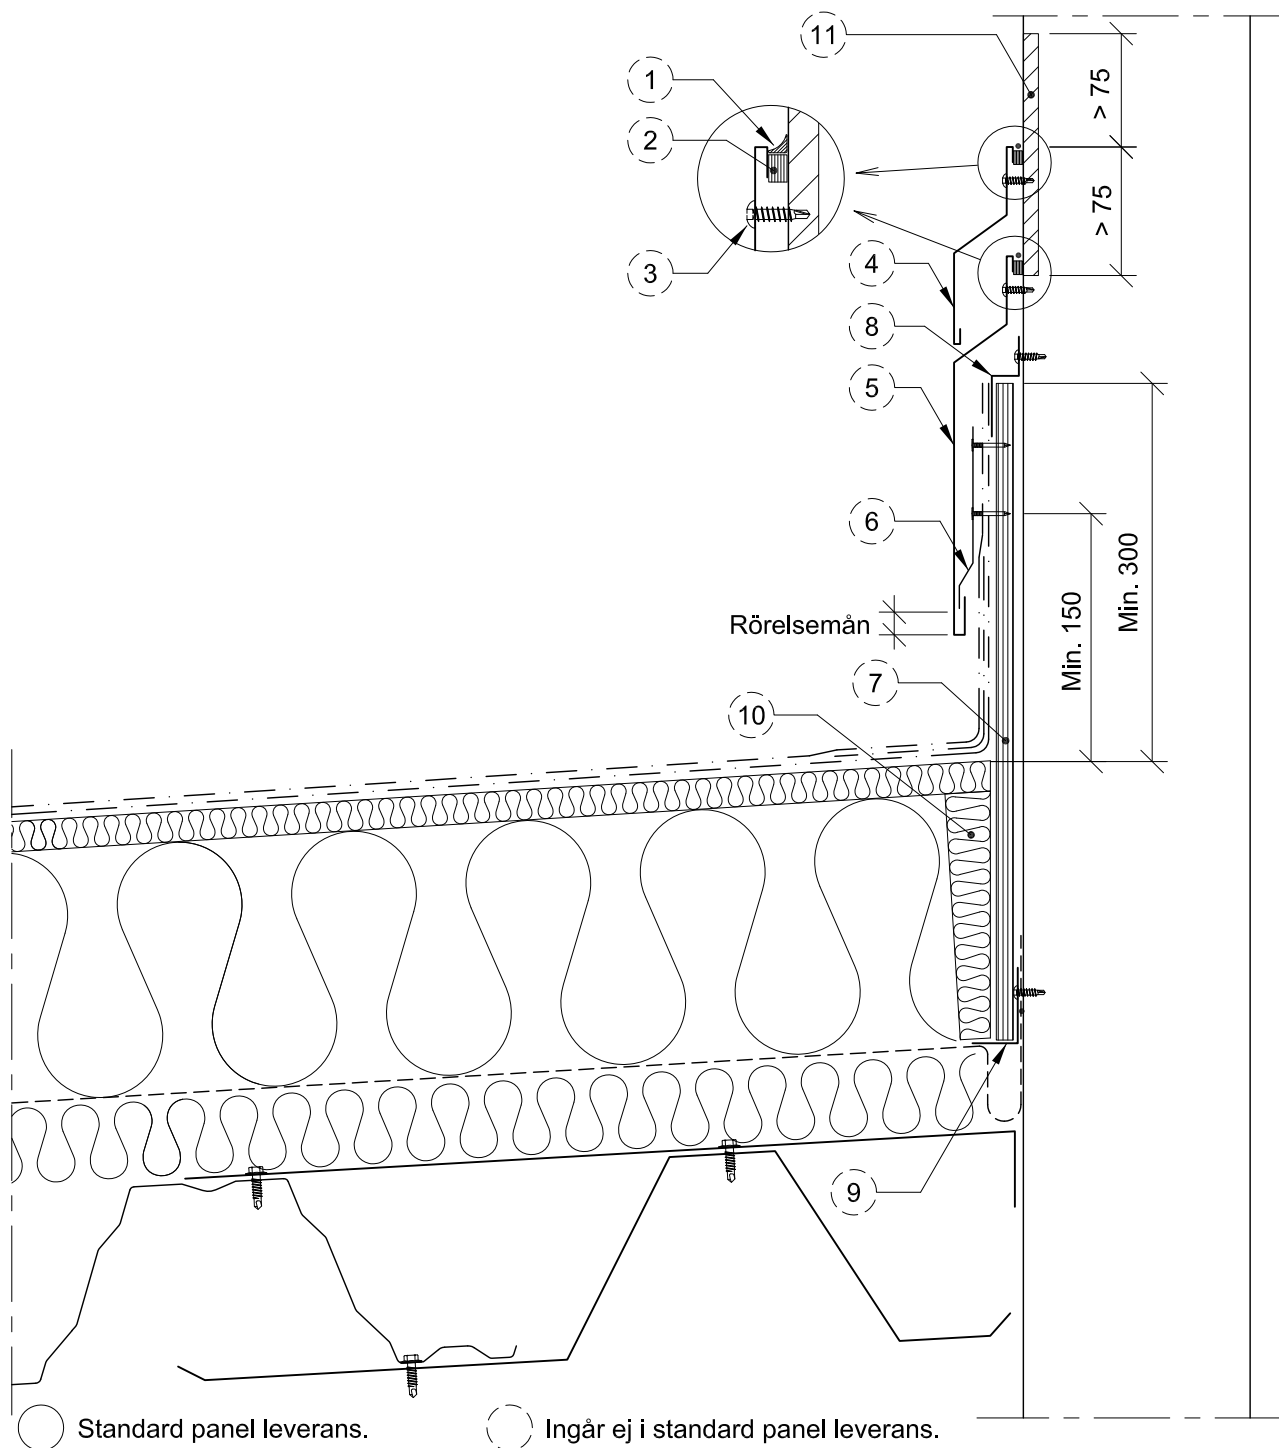

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <p>○ Standard panel leverans.</p> <p>○ Ingår ej i standard panel leverans.</p> | <p>1 Fogmassa (P-SILIK).</p> <p>2 Tätlist (P-TAT).</p> <p>3 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200.</p> <p>4 Täckbeslag (P-TACKB1). Skarva ej beslaget i samma läge som undre täckbeslagets skarv.</p> <p>5 Täckbeslag (P-TACKB1).</p> | <p>6 Kontinuerligt fästbleck (P-FBL).</p> <p>7 Plywood, 100 mm över bärdäcket. Får ej fästas till panelväggen.</p> <p>8 Kontinuerligt fästbleck 0,60 mm.</p> <p>9 Klämlist (P-KL).</p> <p>10 100 mm mjuk isolering som sammanpressas till 30 mm.</p> | <p>11 Tätta panelens sidskarv med fogmassa (P-SILIK). Se anvisningar i dok. nr. 100-108.</p> |
|--|---|--|--|

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärhetsklass(R) vid bärande funktion.

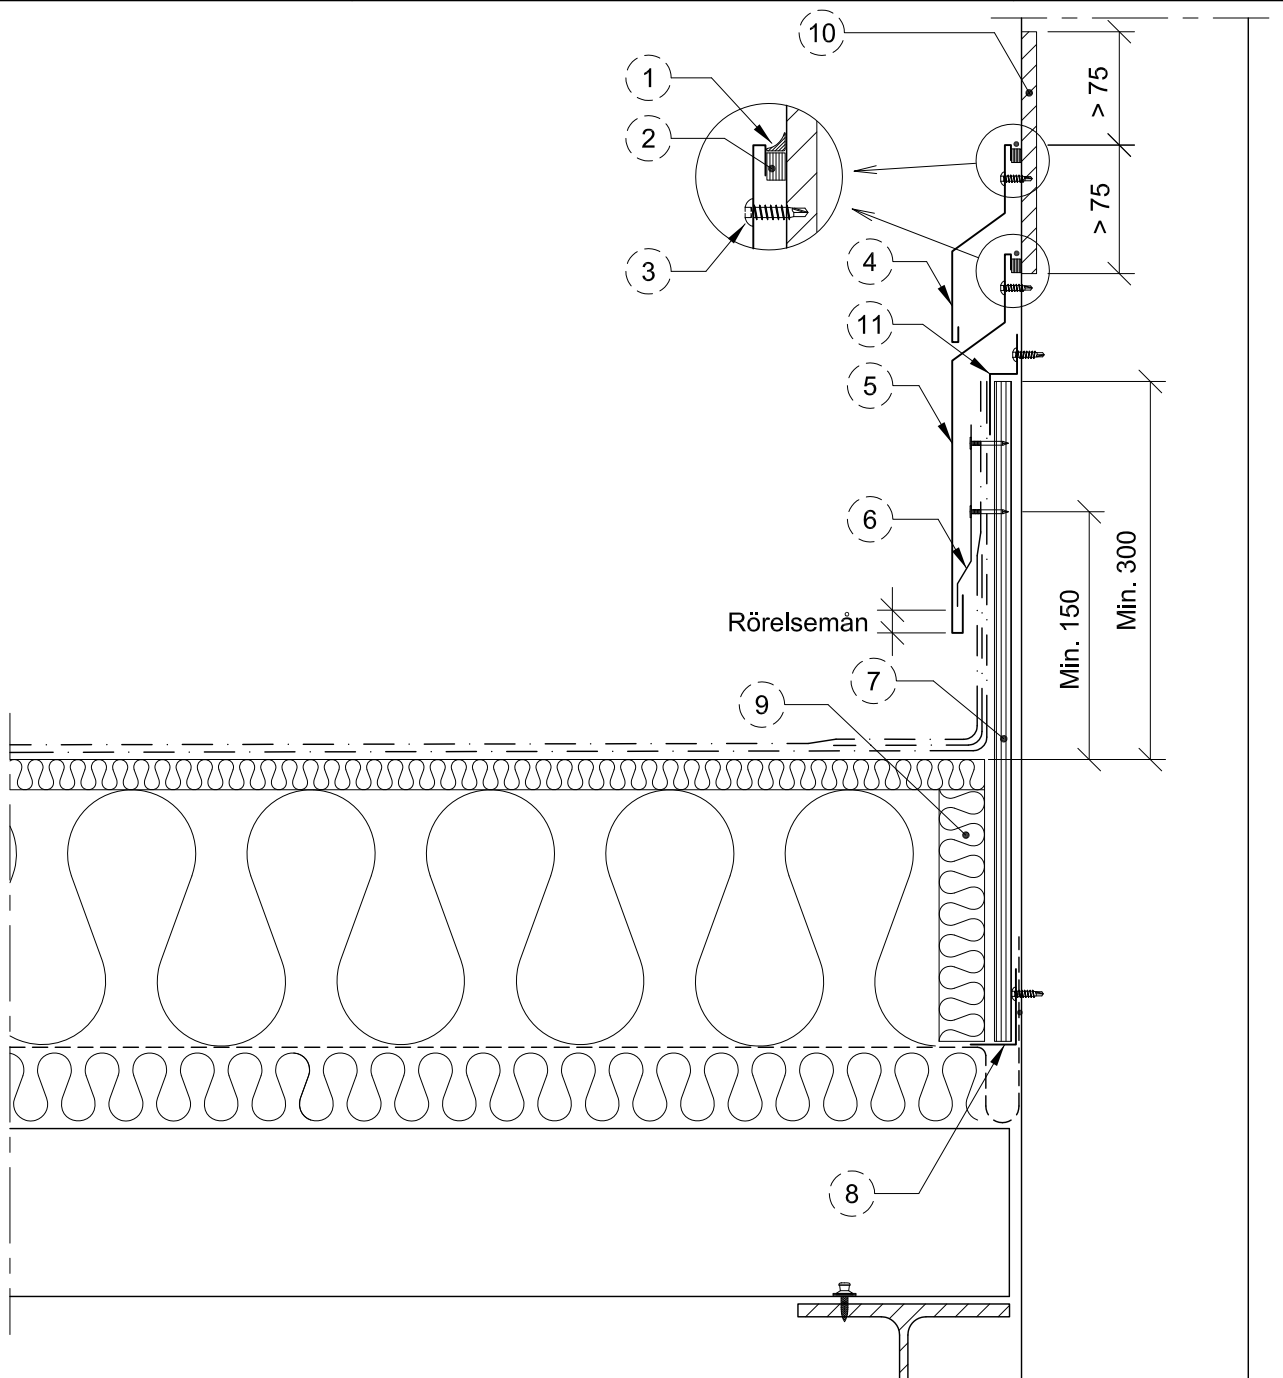

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Fogmassa (P-SILIK).

② Tätlist (P-TAT).

③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200.

④ Täckbeslag (P-TACKB1). Skarva ej beslaget i samma läge som undre täckbeslagets skarv.

⑤ Täckbeslag (P-TACKB1).

⑥ Kontinuerligt fästbleck (P-FBL).

⑦ Plywood, 100 mm över bärdäcket. Får ej fästas till panelväggen.

⑧ Klämlist (P-KL).


⑨ 100 mm mjuk isolering som sammanpressas till 30 mm.

⑩ Täta panelens sidskarv med fogmassa (P-SILIK). Se anvisningar i dok. nr. 100-108.

⑪ Kontinuerligt fästbleck 0,60 mm.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärhetsklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

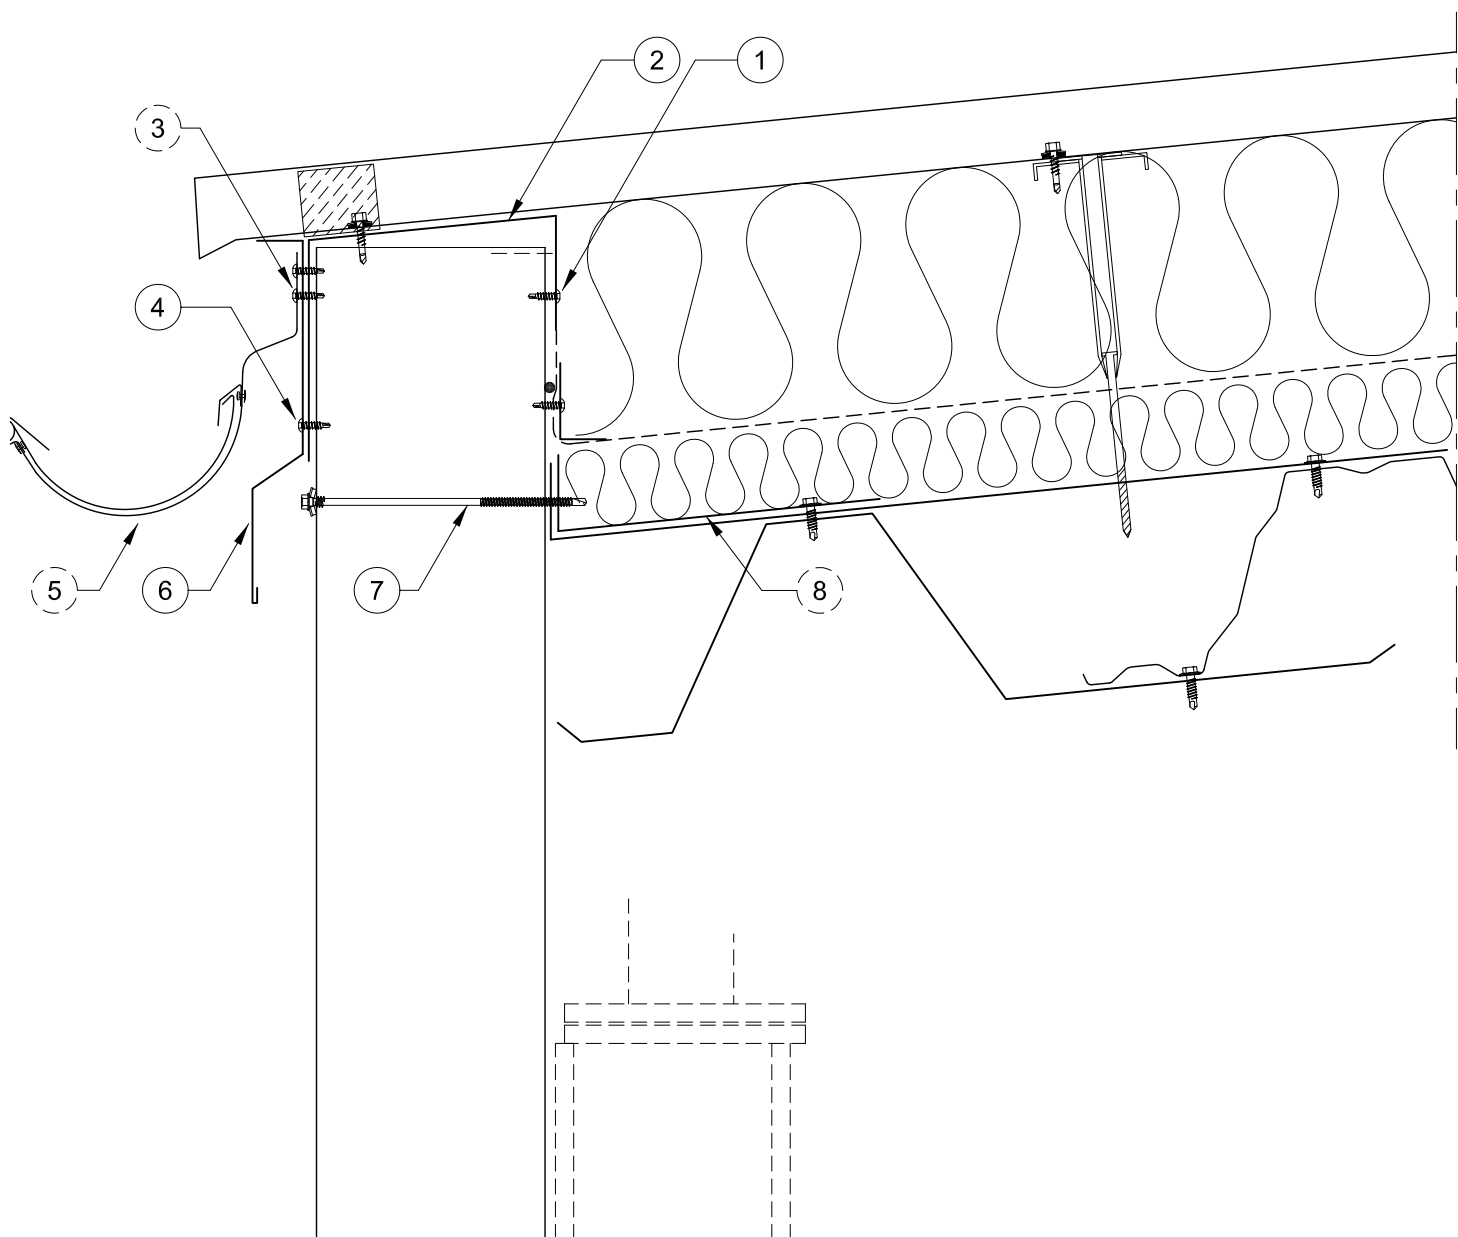


Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

- Standard panel leverans. ○ Ingår ej i standard panel leverans.

- ① Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300. ⑥ Takfotsbeslag (P-KRONB1).
② Fästskena (P-FSK1). ⑦ Borrskruv.
③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) 2 st. Antal enligt väggelevationer.
④ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300. ⑧ Extra stödvinkel (SV1).
⑤ Rännkrok (K11P 150) och
hängränna 150mm.

Brandklassad

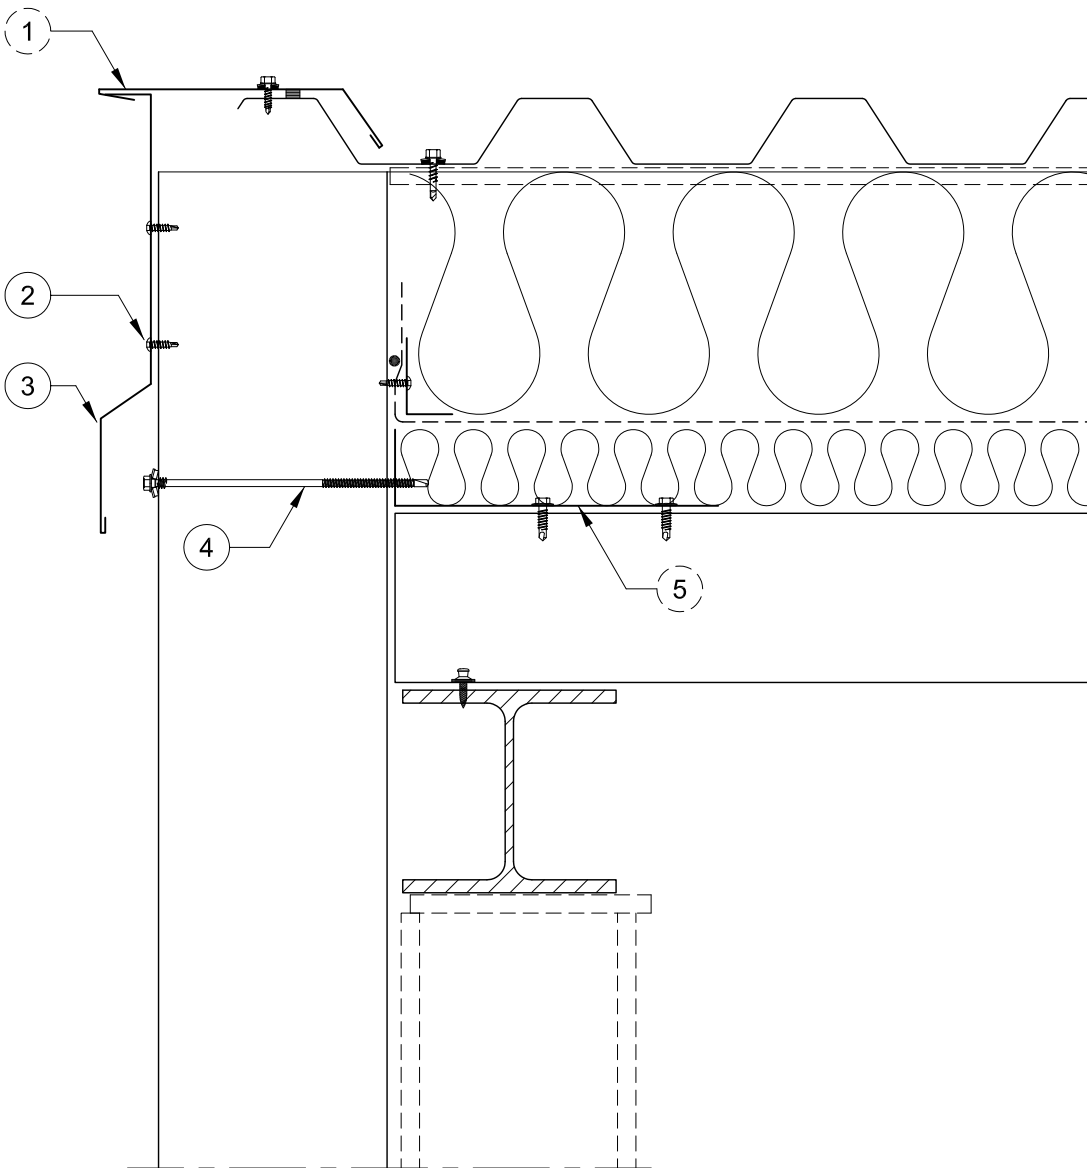

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Gavelbeslag (GBP).
Tillhör takleveransen.

⑤ Stödinkel (SV1).


② Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200
sicksack.

③ Krönbeslag (P-KRONB1).

④ Borrskruv.
Antal enligt väggelevationer.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgnetklass(R) vid bärande funktion.

Brandklassad

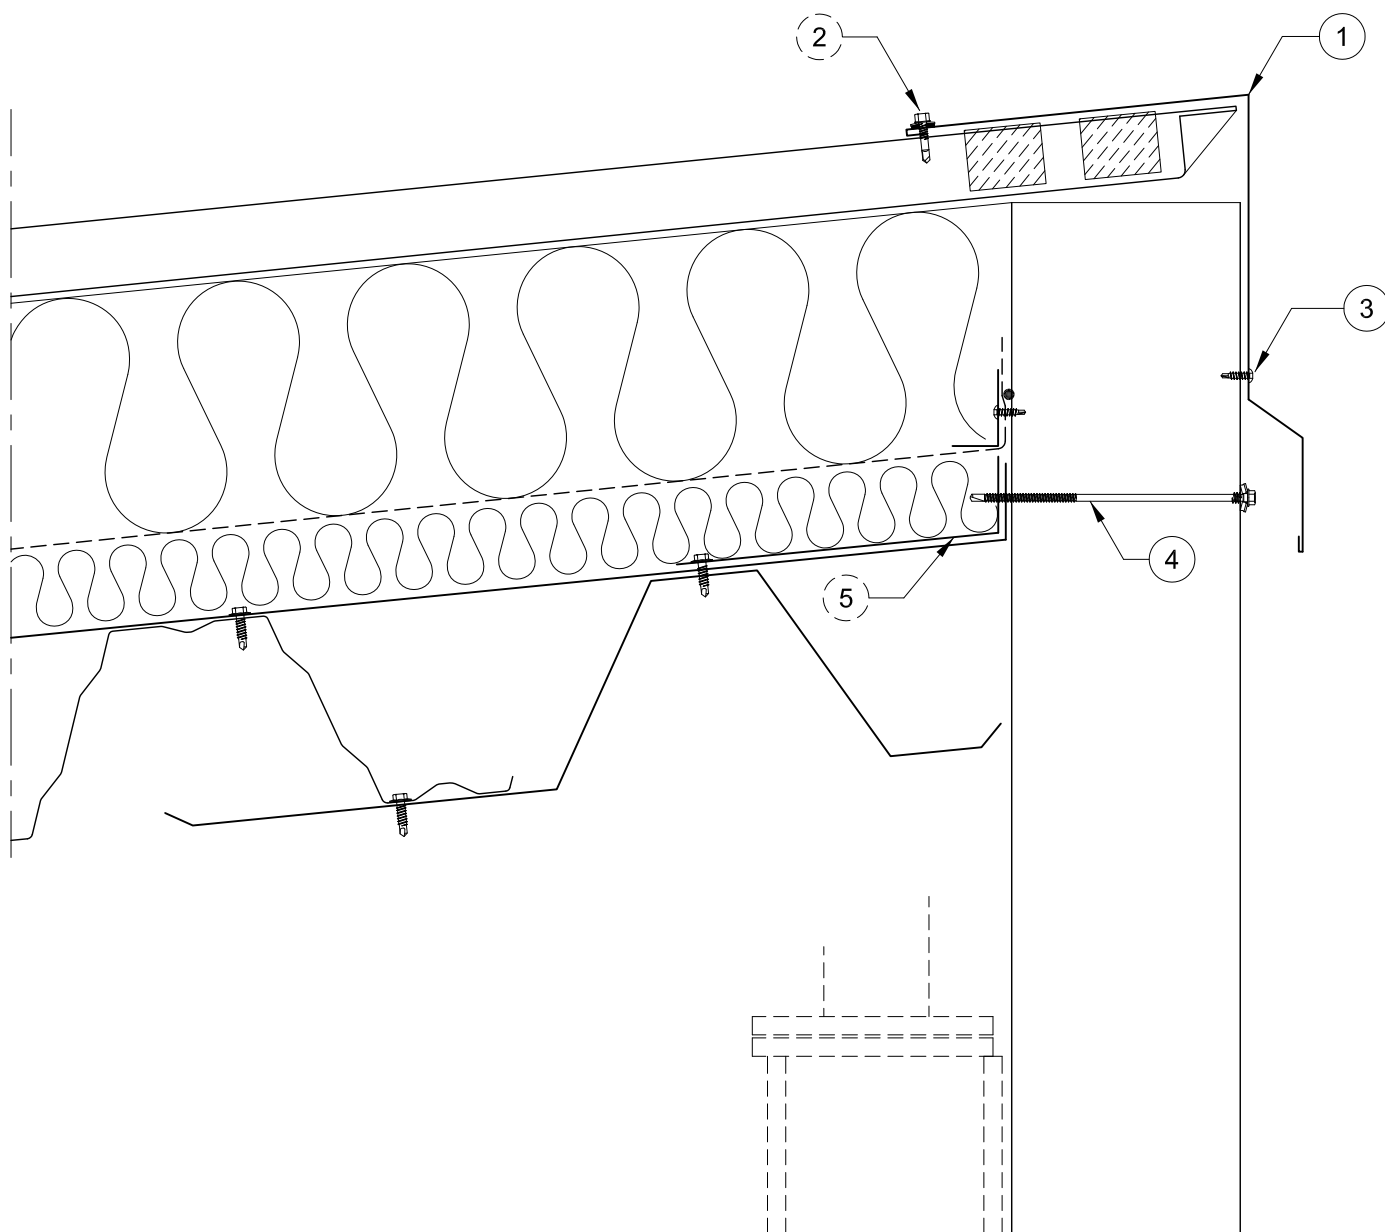

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Krönbeslag (KBP). För skarvinstruktioner, se dok. nr. 100-101.


⑤ Extra stödvinkel (SV1).

② Borrskruv 4,8x20 (D14BR). 1 st/profiltopp.

③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.


④ Borrskruv. Antal enligt väggelevationer.

- Standard panel leverans.
○ Ingår ej i standard panel leverans.

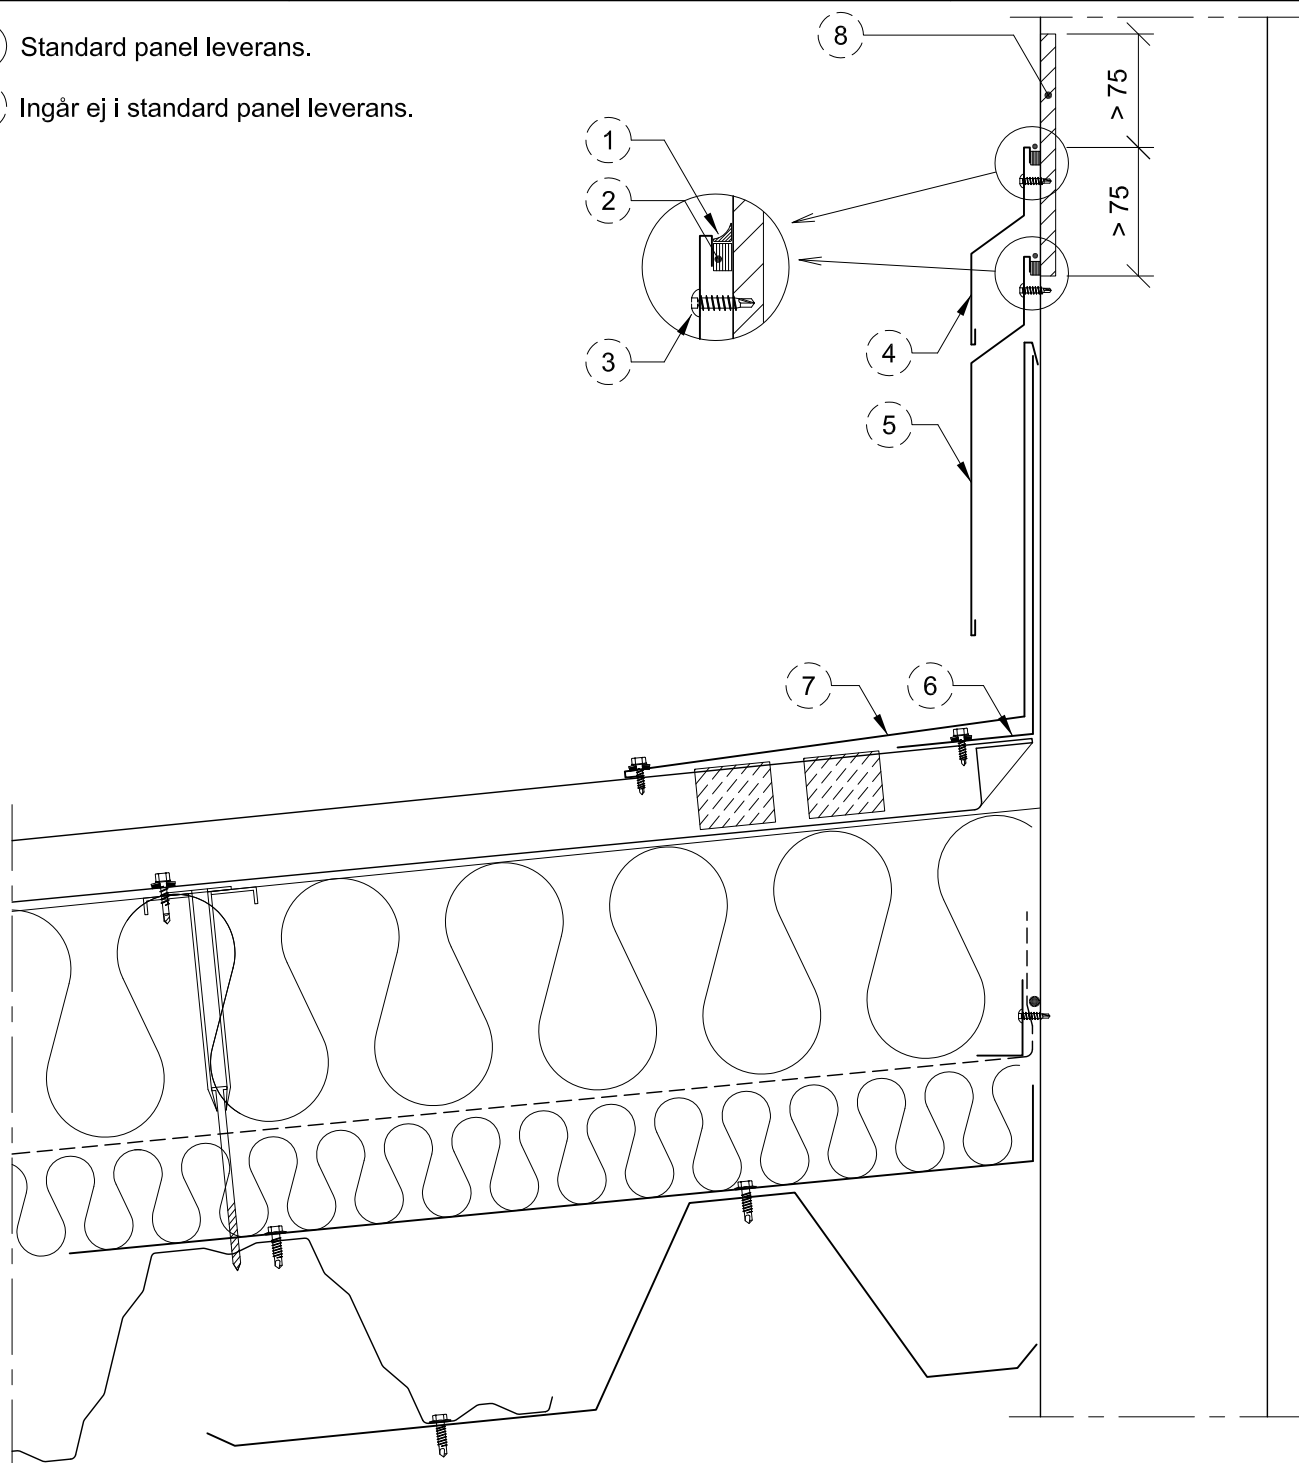


- | | |
|---|---|
| (1) Fogmassa (P-SILIK). | (6) Stödbeslag (SBE).
Skarvas kant i kant. |
| (2) Tättlist (P-TAT). | (7) Ståndskiva (STÅSK300). |
| (3) Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200. | (8) Täta panelens sidskarv med
fogmassa (P-SILIK). Se
anvisningar i dok. nr. 100-108. |
| (4) Täckbeslag (P-TACKB1). Skarva
ej beslaget i samma läge som
undre täckbeslagets skarv. | |
| (5) Täckbeslag (P-TACKB1). | |

- Standard panel leverans.
○ Ingår ej i standard panel leverans.


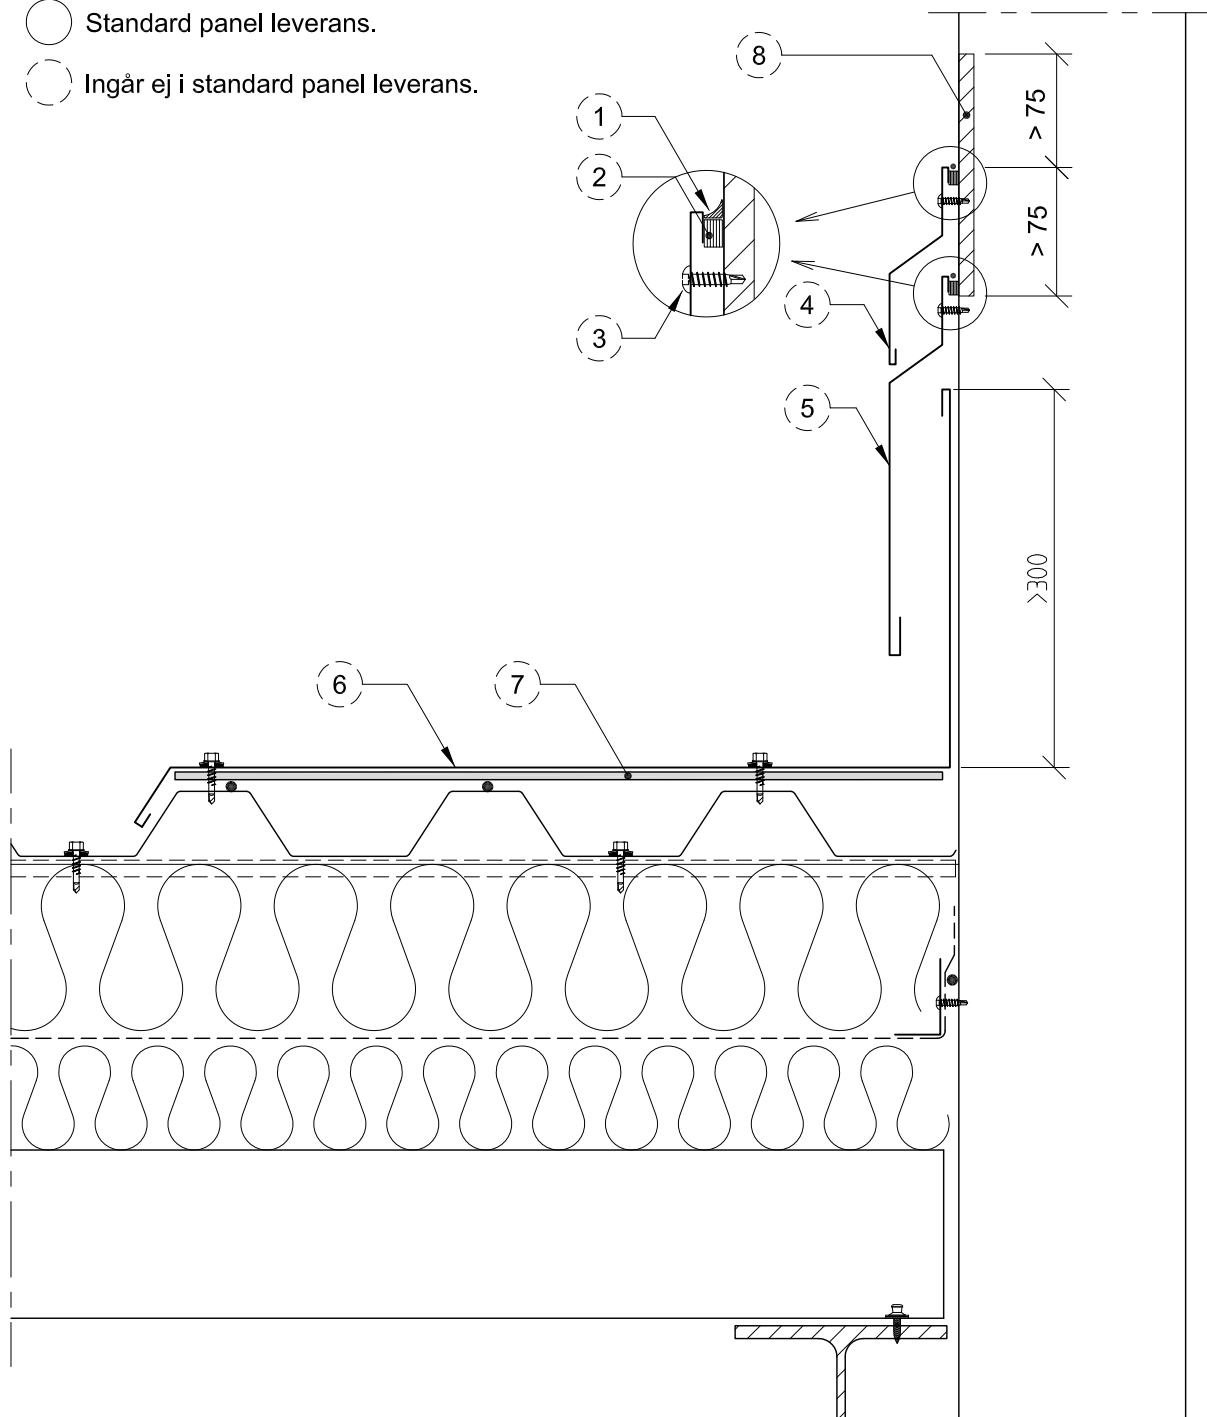


- | | |
|---|---|
| ○ 1 Fogmassa (P-SILIK). | ○ 6 Dubbelfalsat beslag 0,60 mm. |
| ○ 2 Tätlist (P-TAT). | ○ 7 Ej fuktkänslig byggskiva. |
| ○ 3 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c200. | ○ 8 Täta panelens sidskarv med fogmassa (P-SILIK). Se anvisningar i dok. nr. 100-108. |
| ○ 4 Täckbeslag (P-TACKB1). Skarva ej beslaget i samma läge som undre täckbeslagets skarv. | |
| ○ 5 Täckbeslag (P-TACKB1). | |

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärhetsklass(R) vid bärande funktion.

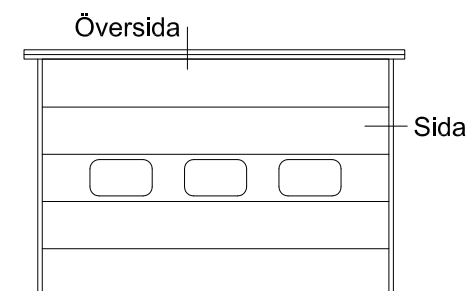

Port förutsätts
infästas till balk.

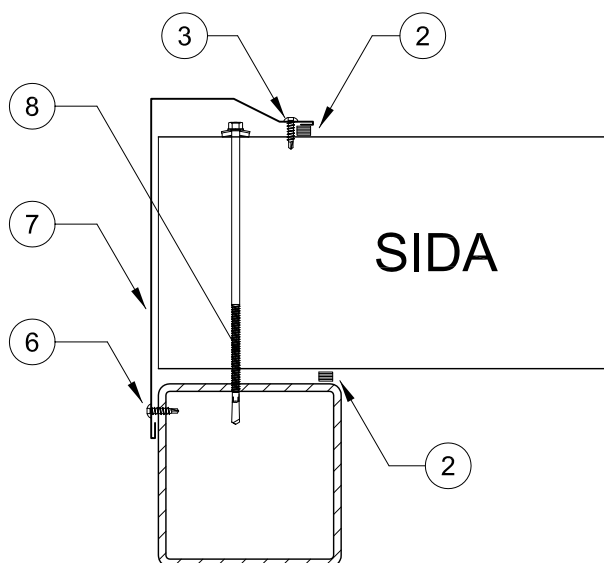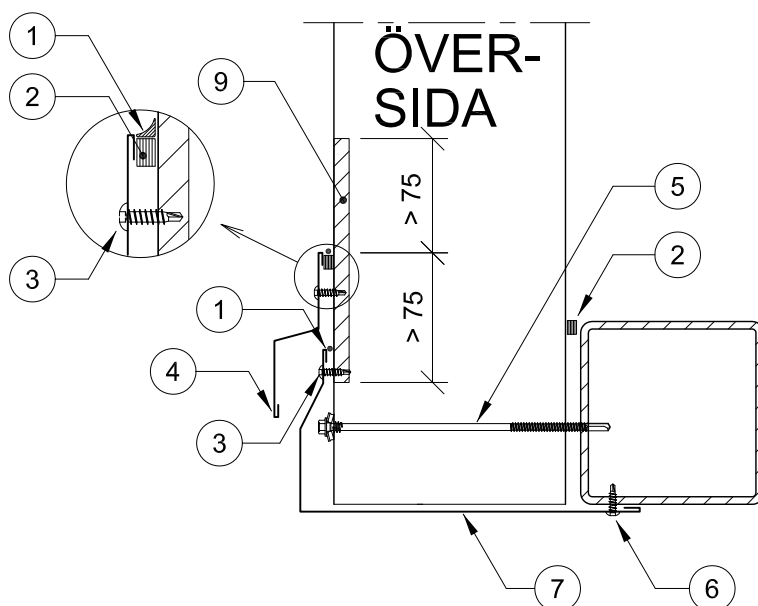

○ Standard panel leverans.

○ Ingår ej i standard panel leverans.

① Fogmassa (P-SILIK).

② Tätlist (P-TAT).

③ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

④ Överbeslag (P-OBES).

⑤ Borrskruv c1000.
(borrkap. 4-12 mm)




⑥ Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.
Förborring Ø4 erfordras.

⑦ Portbeslag (P-PB).

⑧ Borrskruv.
(borrkap. 4-12 mm). Placeras
minst 50 mm från panelände.

⑨ Täta panelens sidskarv med
fogmassa (P-SILIK). Se
anvisningar i dok. nr. 100-102.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.

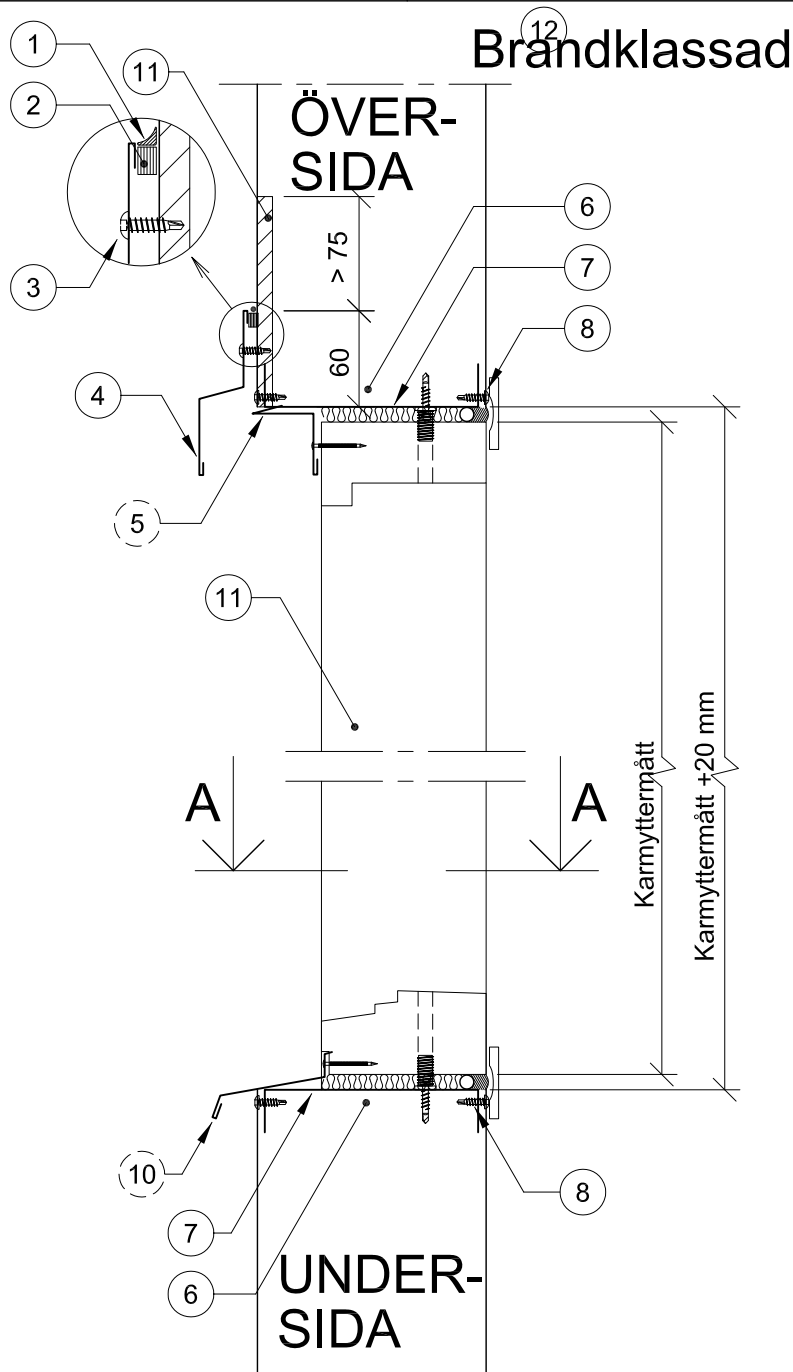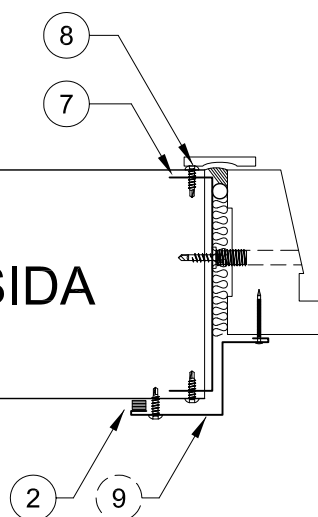
A-A
SIDA

☐ Standard panel leverans.

☐ Ingår ej i standard panel leverans.

☐ 1 Fogmassa (P-SILIK).

☐ 2 Tätlist (P-TAT).

☐ 3 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.

☐ 4 Överbeslag (P-OBES).

☐ 5 Täckbeslag, fönster (P-TACKB3).

☐ 6 Panel kapas på plats.

☐ 7 Fästplåt för kapade paneler (P-FP, conf= pane).

☐ 8 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) 2+2 st/plåt.

☐ 9 Kantbeslag, fönster (P-KANTB).



☐ 10 Underbeslag, fönster.

☐ 11 Täta panelens sidskarv med fogmassa (P-SILIK). Se anvisningar i dok. nr. 100-102.


☐ 12 Fönstret och dess anslutningar mot Lindab panelen måste vara brändklassad och godkänt av tillverkaren och faller ej inom Lindabs ansvarsområde.

Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.



Översida

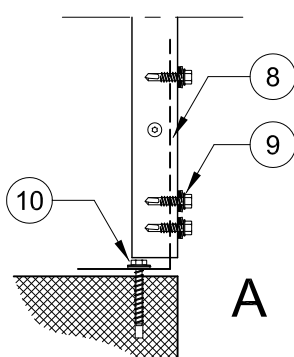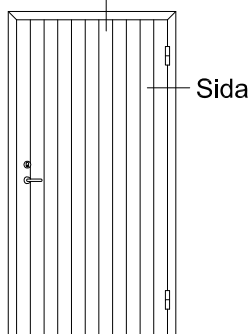

A

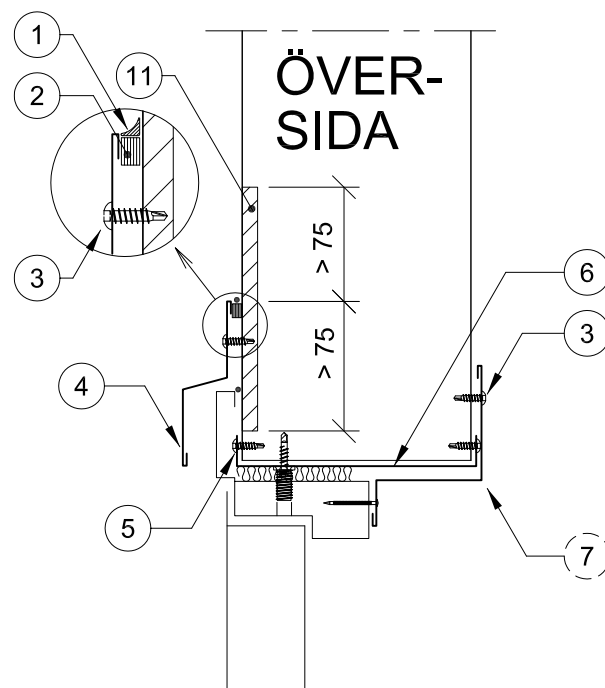

ÖVER-SIDA

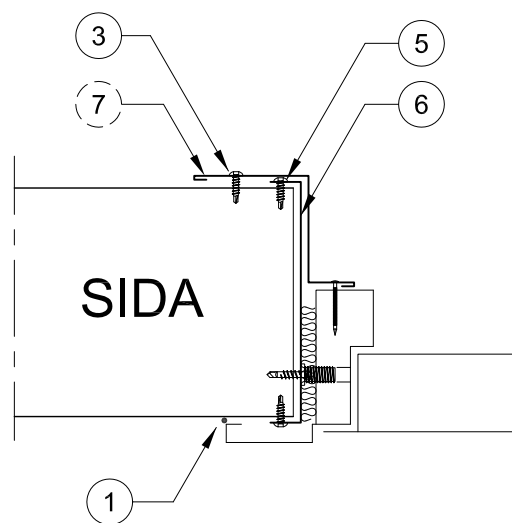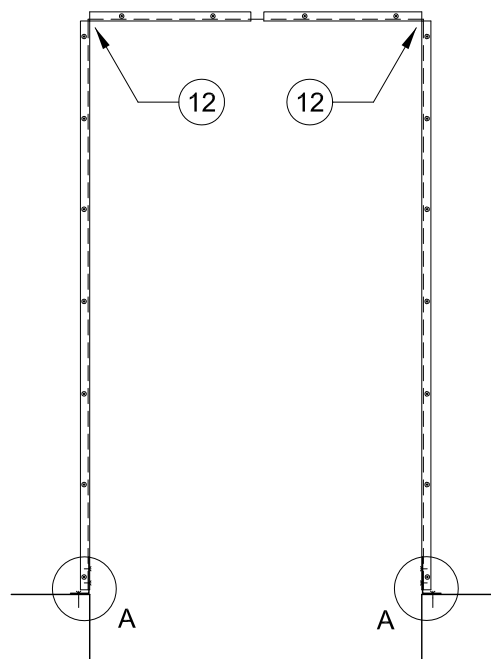

SIDA



Standard panel leverans.



Ingår ej i standard panel leverans.



1 Fogmassa (P-SILIK).



2 Tätlist (P-TAT).



3 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300.



4 Överbeslag (P-OBES).



5 Borrskruv 4,8x20 (SC14T) c300/sida.



6 Omslutningsprofil (P-OMSPR).



7 Kantbeslag (P-KANTB).



8 Karmvinkel (P-KARMVI).



9 Borrskruv 6,3x25 B42F 3+3+3 st.



10 Betongskruv 7,5x35, 3 st.



11 Täta panelens sidskarv med fogmassa (P-SILIK). Se anvisningar i dok. nr. 100-102.



12 Vikkant. Skär upp vikkanten och lämna endast 20 mm material mot vardera hörn.



Alla anslutande byggnadsdelar skall utföras med minst likvärdig brandklassning, samt med bärgningsklass(R) vid bärande funktion.